
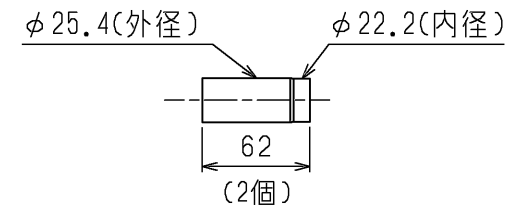
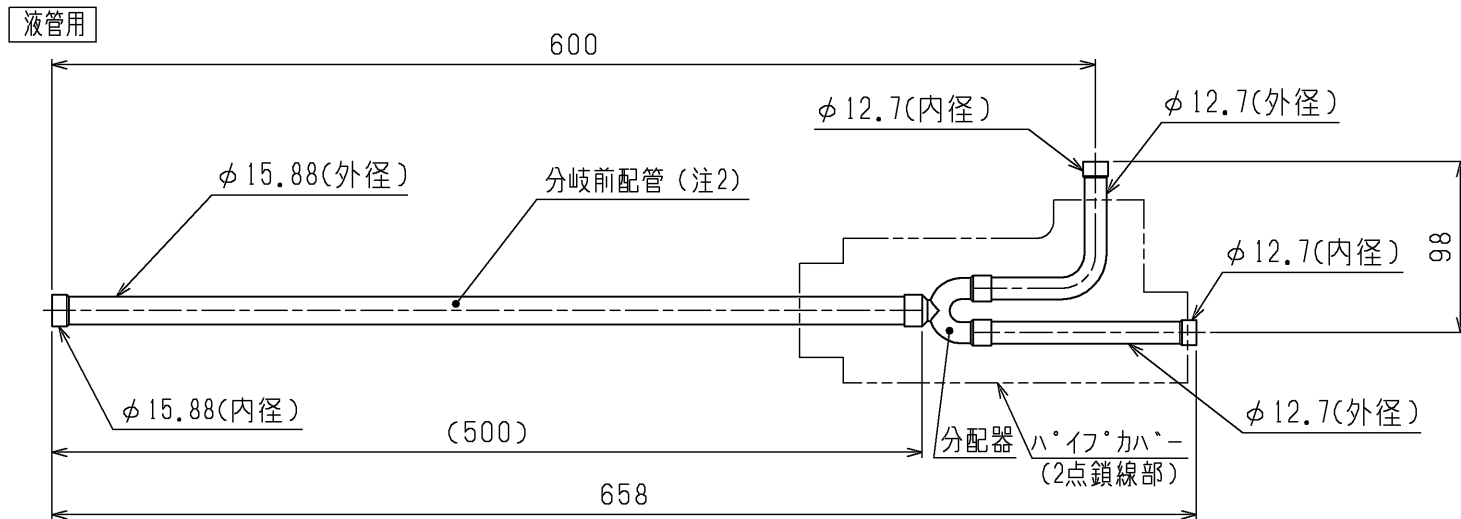
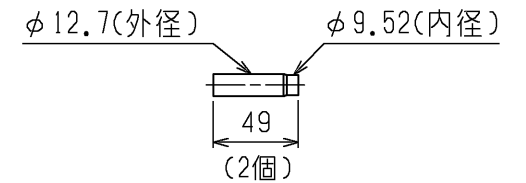




注1. 分岐管の取付姿勢は下図を参照して下さい。



- 分配器の傾きは水平面に対して±15°以内
2. 分岐前配管の直管部長さは500mm以上確保してください。分岐前配管の取外し、切断、曲げを行うと機器損傷の原因となります。

<異径管(付属品)>



	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE		
DIM. mm	17-07-18		CMY-S100BKJ 設備用インバータエアコン 別売部品 分岐管キット外形図		
SCALE NTS	 三菱電機株式会社		DRW.NO. WKJ94H292	REV. *	PAGE 1/1