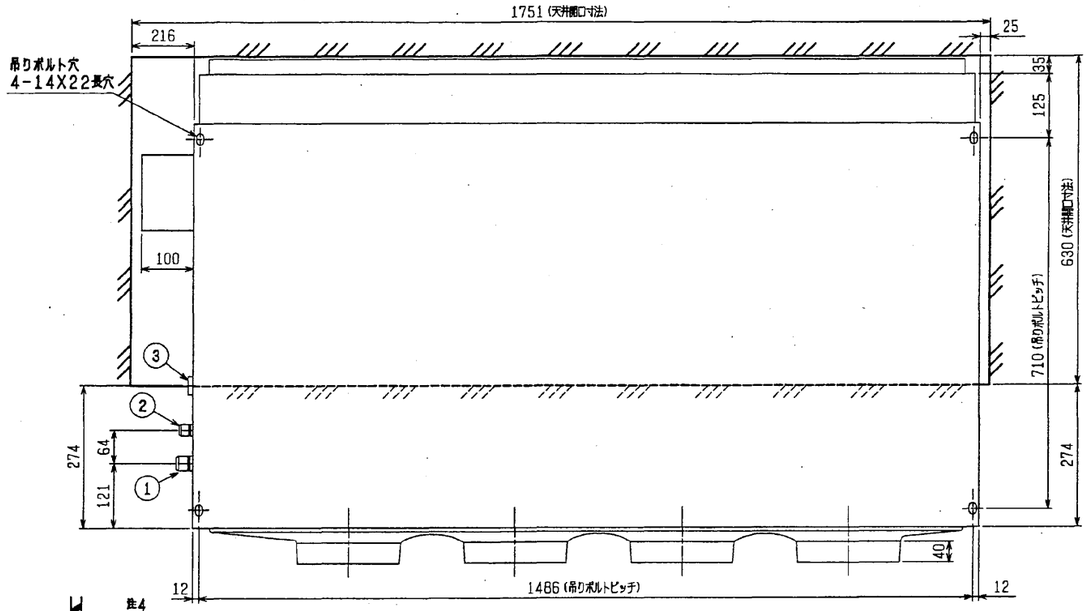

注：1. 吊りボルトはM10を使用してください。(現地手配)
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16mmです。
3. 電気品ボックスの外付への変更が必要です。
4. 寸法700はフィルタを横方向より脱着する時に必要なスペースを示します。

	<配管サイズ>	<スパナサイズ>	
冷媒配管(ガス) フレア接続	φ15.88	(本体側29HEX, フレアナット側36HEX) ・・・	①
〃 (エキ) 〃	φ9.52	(本体側19HEX, フレアナット側22HEX) ・・・	②

ドレン VP-25<フレキ差手200mm> (付属) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ③

<>値はフィルタをサイドより脱着する時に必要な寸法です。

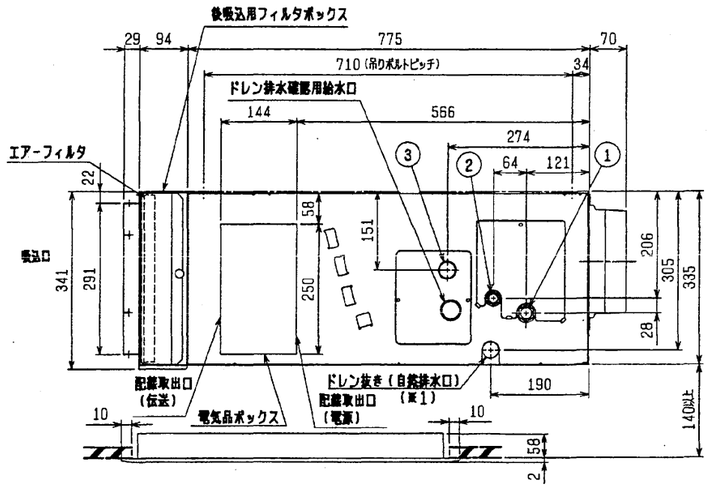

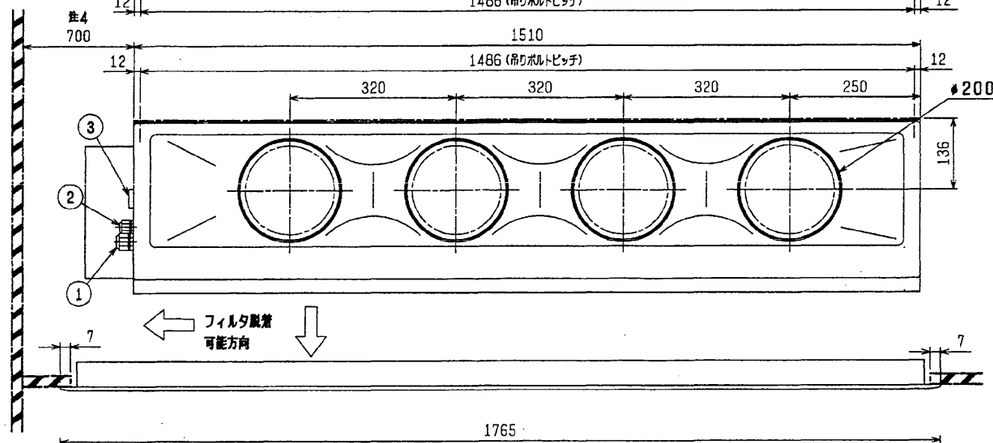

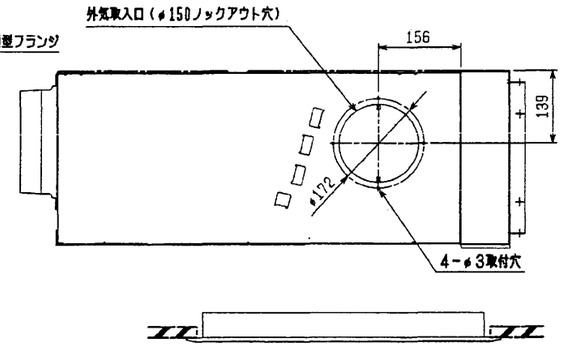

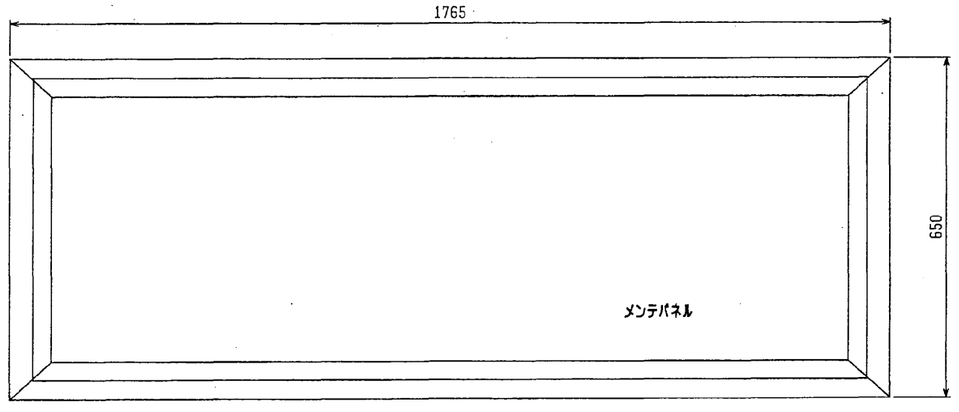

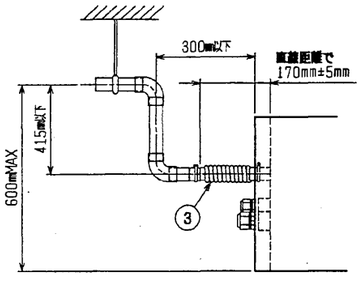

注：ドレンアップメカを御使用にならない場合は (※1) 部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン端末の処理をお願いします。

後吸込用フィルタボックス

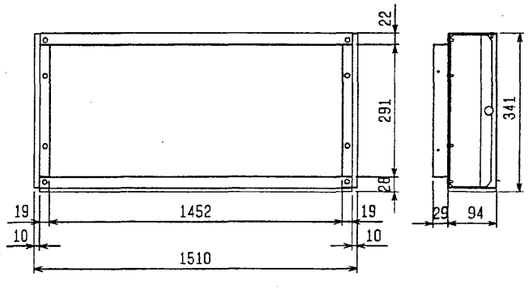

形名
PAC-KD84RTB

<標準仕様(後吸込)>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	2003-08-20	2003-08-20	PDFY-P112・140M-E インバータマルチエアコン フリープランシステム 天井ビルトイン形室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W274258	REV. / PAGE 1/1