図面番号 DRAWING NO. W265189 ページ PAGE

注：1. 吊りボルトはM10を使用してください。（現地手配）
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16mmです。
3. 電気品ボックスの外付への変更が必要です。
4. フィルタを横方向より脱着する時に必要です。

	<配管サイズ>	<スパナサイズ>	
冷媒配管(ｶﾞｽ)	フレア接続	φ19.05（本体側29HEX，フレアナット側36HEX）…	①
〃 (エキ)	〃	φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）…	②

ドレン VP-25<フレキ継手200mm>（付属）…… ③

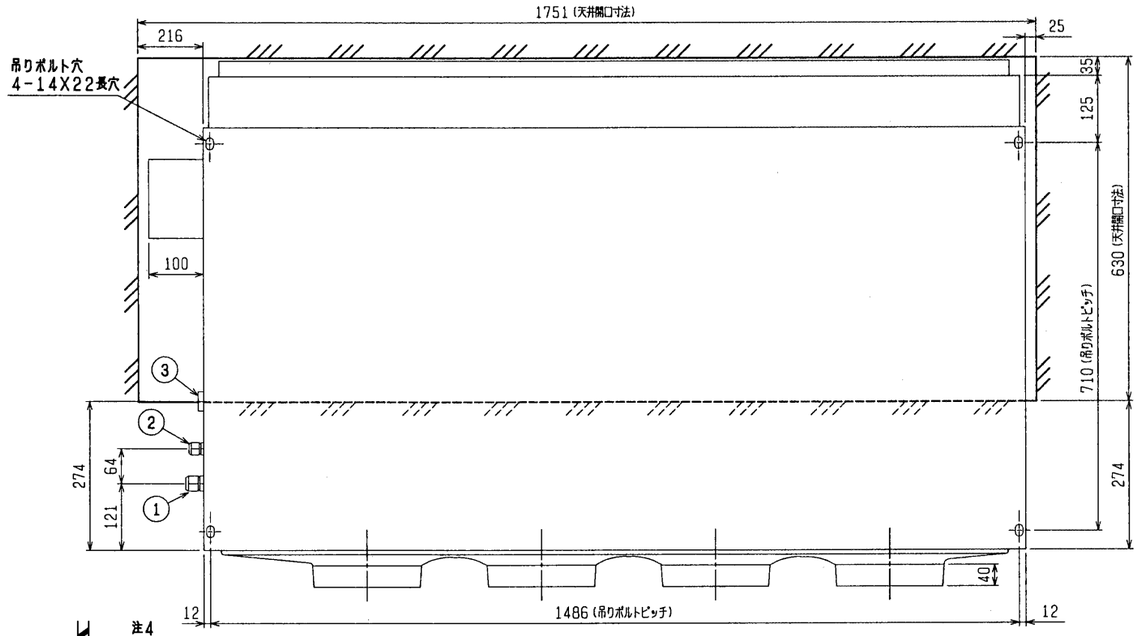

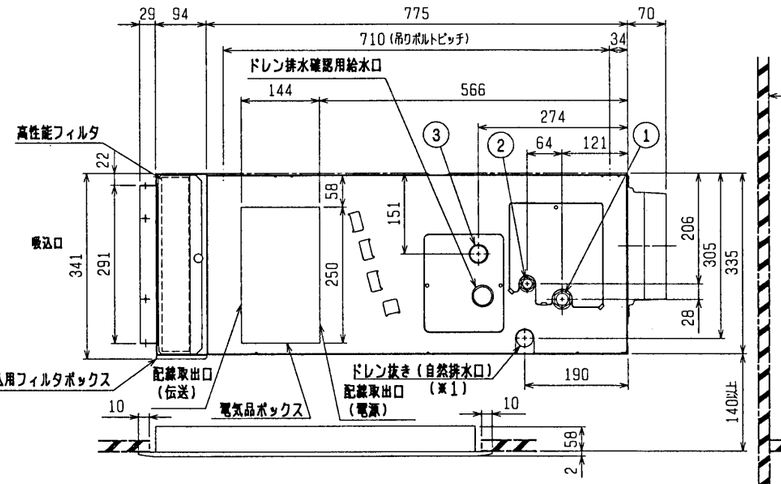

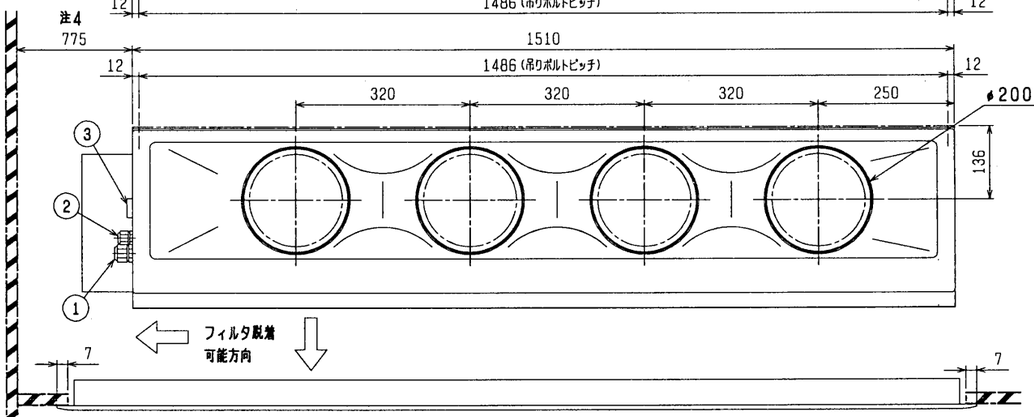

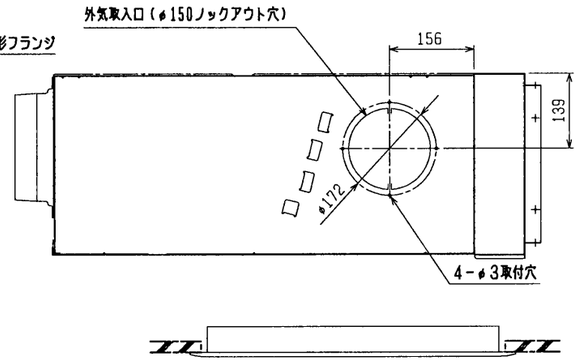

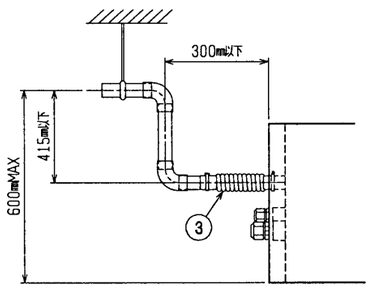

注：ドレンアップメカをご使用にならない場合は（※1）部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。

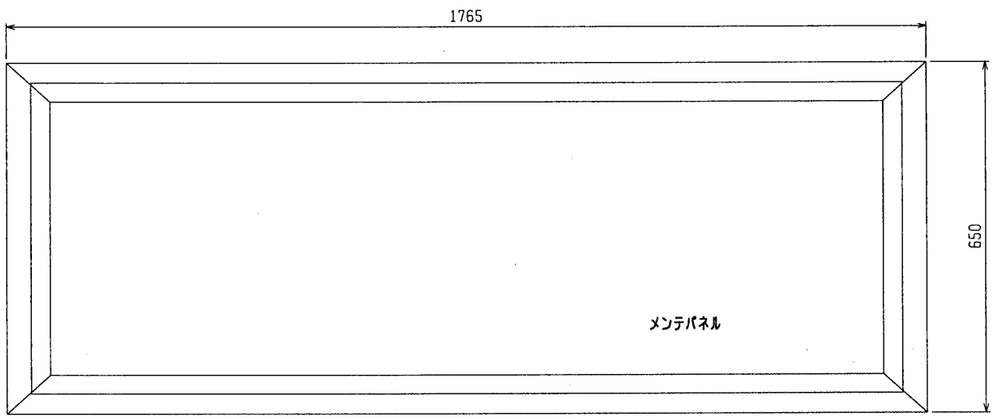

後吸込用フィルタボックス外形図

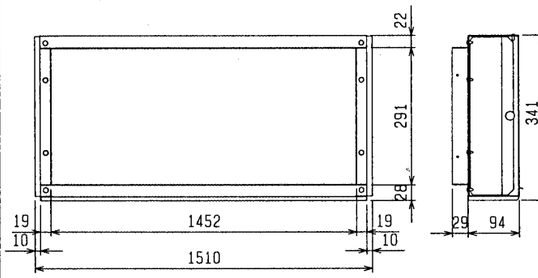

形名
PAC-KD84RTB

高性能フィルタ外形図

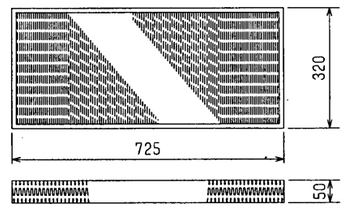

形名	適用機種	比色法	フィルタ個数	フィルタボックス形名
PAC-KD34AF，PAC-KD39AF	PDFY-J/P112，140M-A1	65%	2	PAC-KD84RTB
PAC-KD44AF，PAC-KD49AF	PDFY-J/P112，140M-A1	90%	2	PAC-KD84RTB

後吸込仕様<高性能フィルタ組込み>

改定 CHANGE

DIM. IN mm
尺度 SCALE 1/NTS

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

作成日付 DATE	98－9－25	検認 APPROVED
作成 DRAWN	横原	
照査 CHECKED	上中	杉野
設計 DESIGNED	横原	

PDFY-J/P112・140M-A1

インバータマルチエアコン フリーブランシステム
天井ビルトイン形室内ユニット外形図

USER FILE W265189 PAGE 1