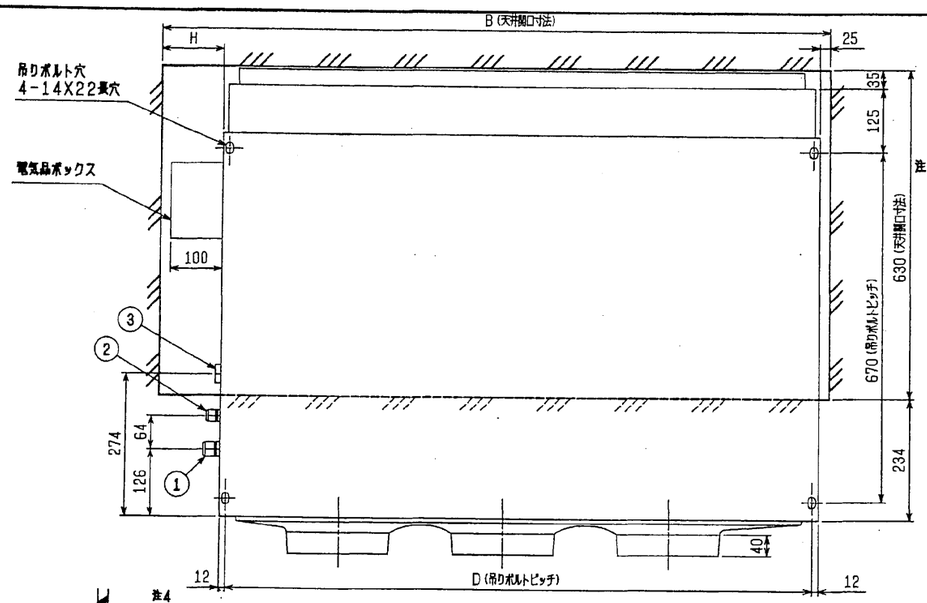

注；1. 吊りボルトはM10を使用してください。(現地手配)
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16㎜です。
3. 電気品ボックスの外付への変更が必要です。
4. 変化寸法Jはフィルタを横方向より脱着する時に必要なスペースを示します。

・22~45タイプ　　<配管サイズ>　　<スパナサイズ>
冷媒配管(ｶﾞｽ) フレア接続 φ12.7 (本体側23HEX,フレアナット側27HEX)・・・①
〃 (ｴｷ) 〃 φ6.35 (本体側17HEX,フレアナット側17HEX)・・・②

・56タイプ
冷媒配管(ｶﾞｽ) フレア接続 φ12.7 (本体側26HEX,フレアナット側29HEX)・・・・①
〃 (ｴｷ) 〃 φ6.35 (本体側19HEX,フレアナット側22HEX)・・・・②

・71~90タイプ
冷媒配管(ｶﾞｽ) フレア接続 φ15.88 (本体側26HEX,フレアナット側29HEX)・・・①
〃 (ｴｷ) 〃 φ9.52 (本体側19HEX,フレアナット側22HEX)・・・②

ドレン VP-25<フレキ脳手200㎜> (付属)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③

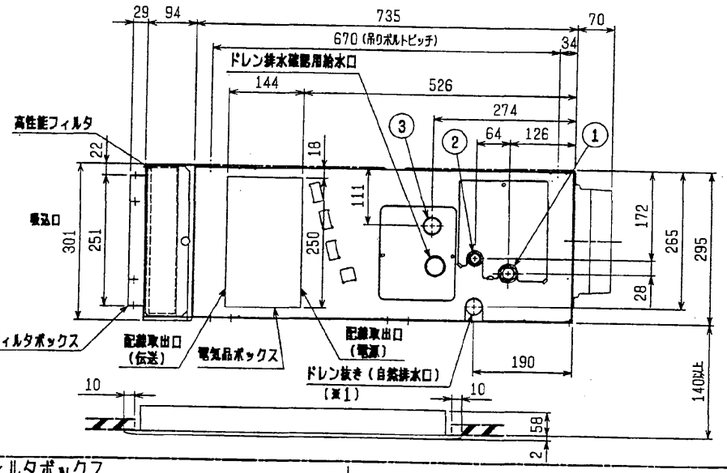

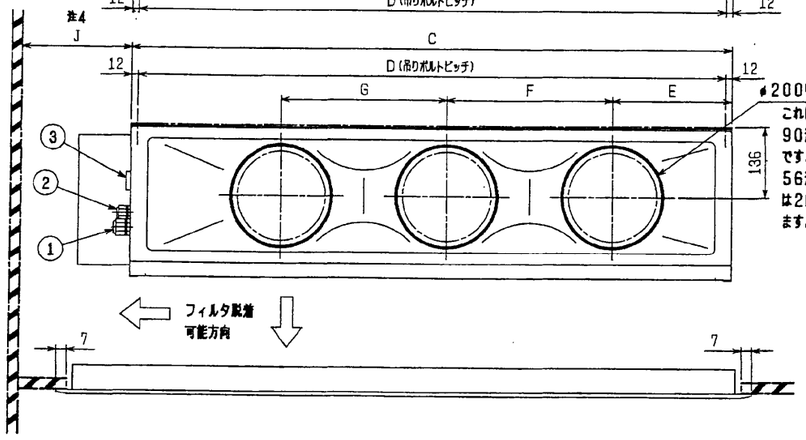

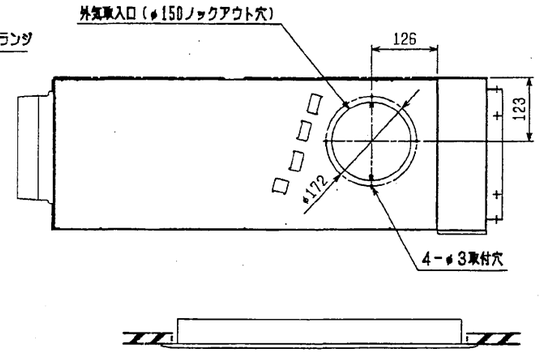

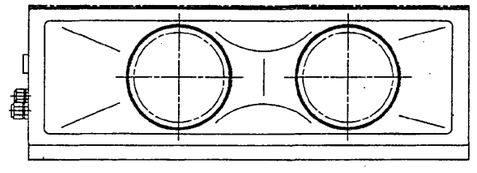

★22~56形の場合

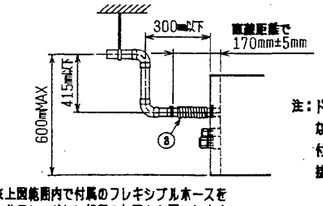

注：ドレンアップメカをご使用にならない場合は(※1)部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン経路の処理をお願いします。

後吸込用フィルタボックス

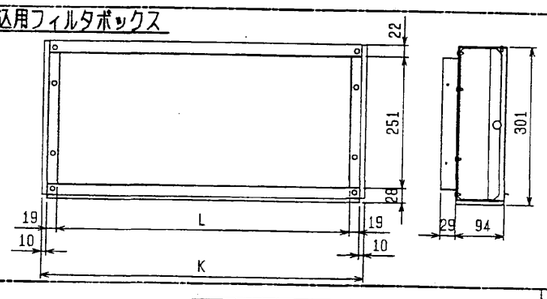

形名	K	L
PAC-KD80RTB	710	652
PAC-KD81RTB	960	902
PAC-KD83RTB	1160	1102

高性能フィルタ

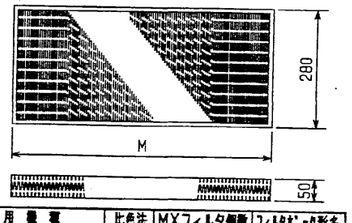

形名	適用機種	比色法	MXフィルタ個数	フィルタボックス形名
PAC-KD30AF, PAC-KD35AF	PDFY-P22, 28, 36M-E	65%	650X1	PAC-KD80RTB
PAC-KD31AF, PAC-KD36AF	PDFY-P45, 56M-E	65%	450X2	PAC-KD81RTB
PAC-KD33AF, PAC-KD38AF	PDFY-P71, 80, 90M-E	65%	450X1, 650X1	PAC-KD83RTB
PAC-KD40AF, PAC-KD45AF	PDFY-P22, 28, 36M-E	90%	650X1	PAC-KD80RTB
PAC-KD41AF, PAC-KD46AF	PDFY-P45, 56M-E	90%	450X2	PAC-KD81RTB
PAC-KD43AF, PAC-KD48AF	PDFY-P71, 80, 90M-E	90%	450X1, 650X1	PAC-KD83RTB

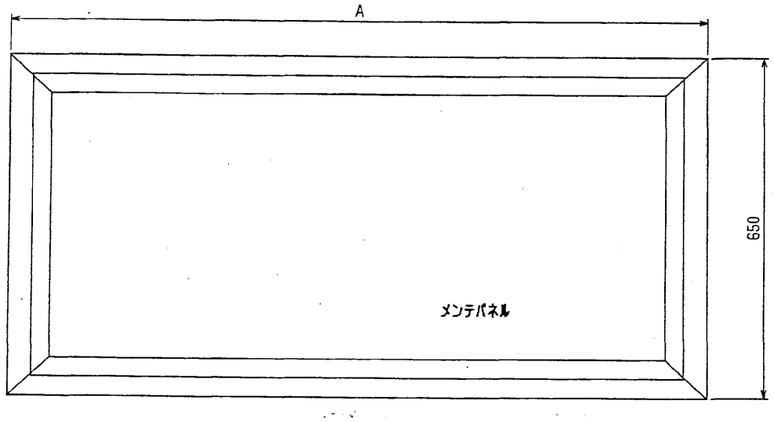

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J
PDFY-P22・28・36M-E	1000	986	710	686	165	320	—	251	700
PDFY-P45・56M-E	1440	1426	960	936	225	450	—	441	500
PDFY-P71・80・90M-E	1440	1426	1160	1136	230	320	320	241	700

<高性能フィルタ組込み仕様(後吸込)>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	2003-08-21	2003-08-21	PDFY-P22・28・36・45・56・71・80・90M-E インバータマルチエアコン フリープランシステム 天井ビルトイン形室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W274259	REV.

PAGE 1/1