注；1. 吊りボルトはM10を使用してください。(現地手配)
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16㎜です。
3. 電気品ボックスの外付への変更が必要です。
4. フィルタを横方向より脱着する時に必要です。

		<配管サイズ>	<スパナサイズ>	
・22~45タイプ				
冷媒配管(ガス)	フレア接続	φ12.7	(本体側23HEX,フレアナット側27HEX)···	①
〃 (エキ)	〃	φ6.35	(本体側17HEX,フレアナット側17HEX)···	②
・56~90タイプ				
冷媒配管(ガス)	フレア接続	φ15.88	(本体側25HEX,フレアナット側29HEX)···	①
〃 (エキ)	〃	φ9.52	(本体側19HEX,フレアナット側22HEX)···	②

ドレン VP-25<フレキ継手200㎜>(付属)························· ③

機 種	A	B	C	D	E	F	G	H	J
PDFY-J/P22·28·36M-C	1000	986	710	686	165	320	—	251	700
PDFY-J/P45·56M-C	1440	1426	960	936	225	450	—	441	500
PDFY-J/P71·80·90M-C	1440	1426	1160	1136	230	320	320	241	700

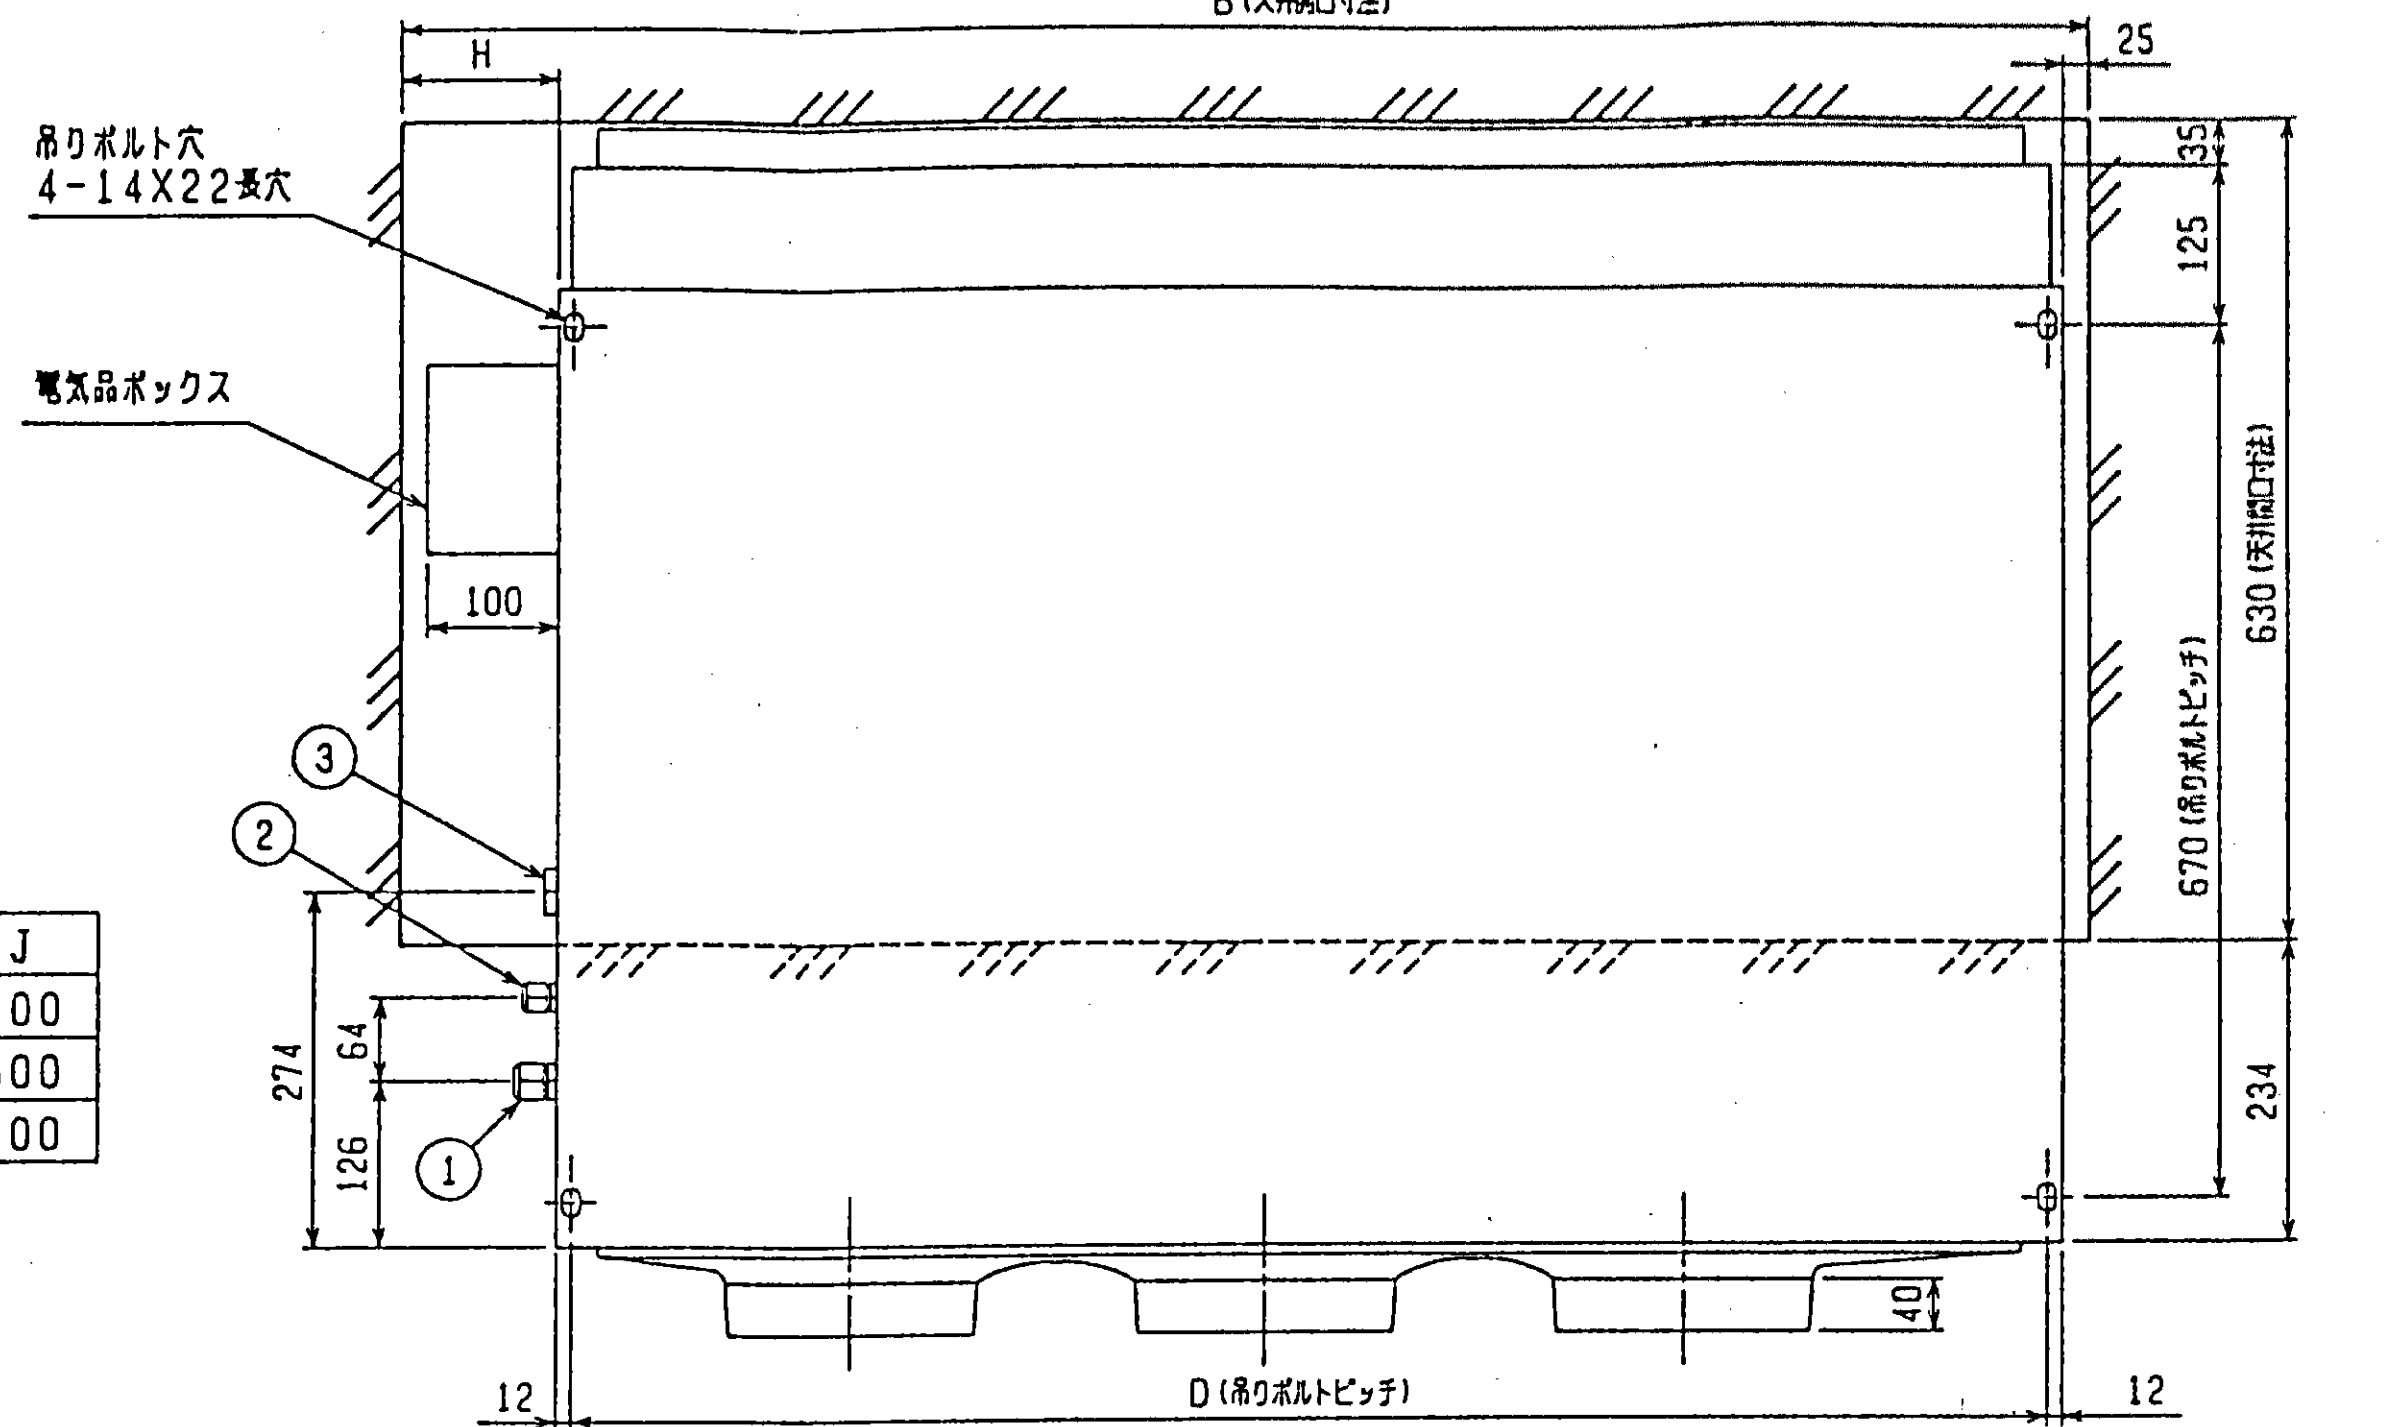

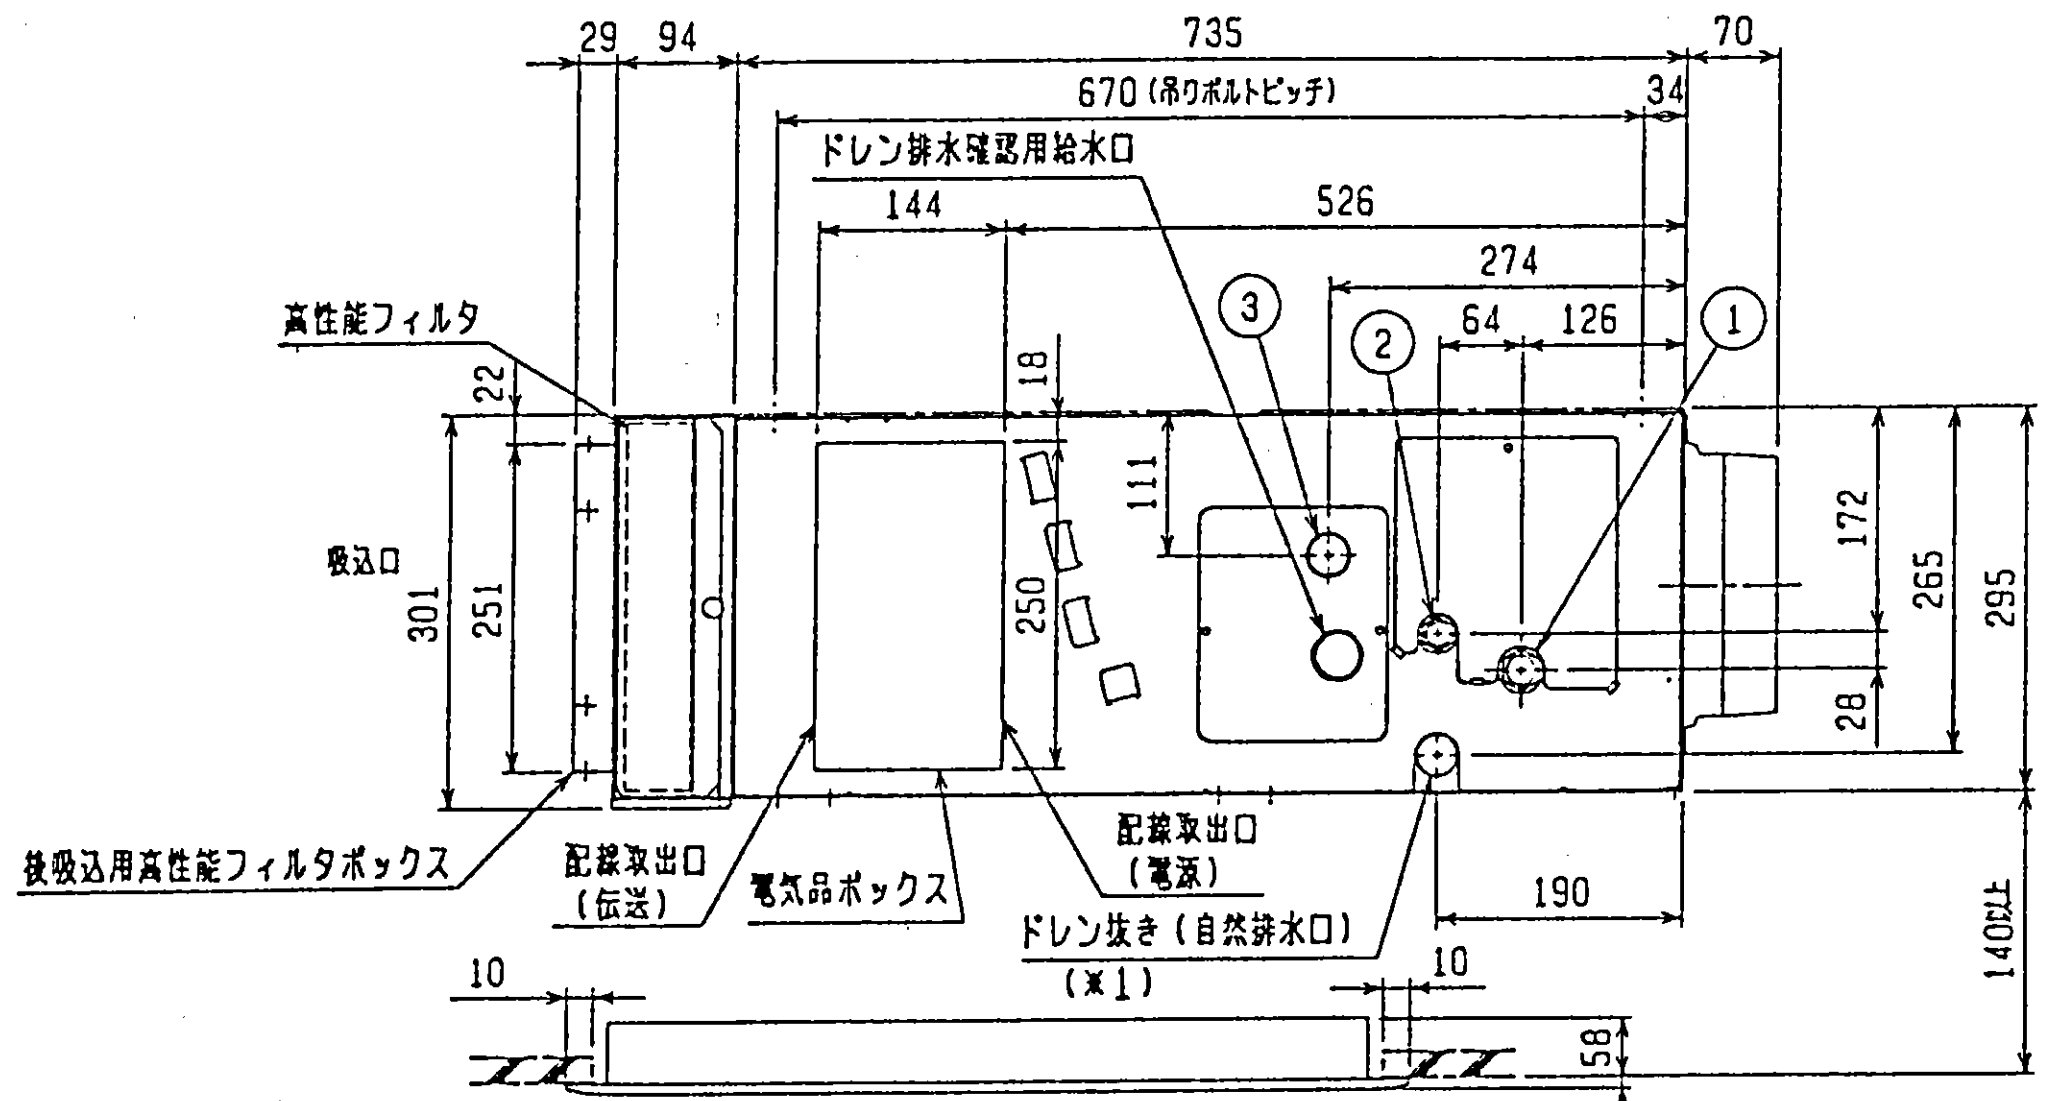

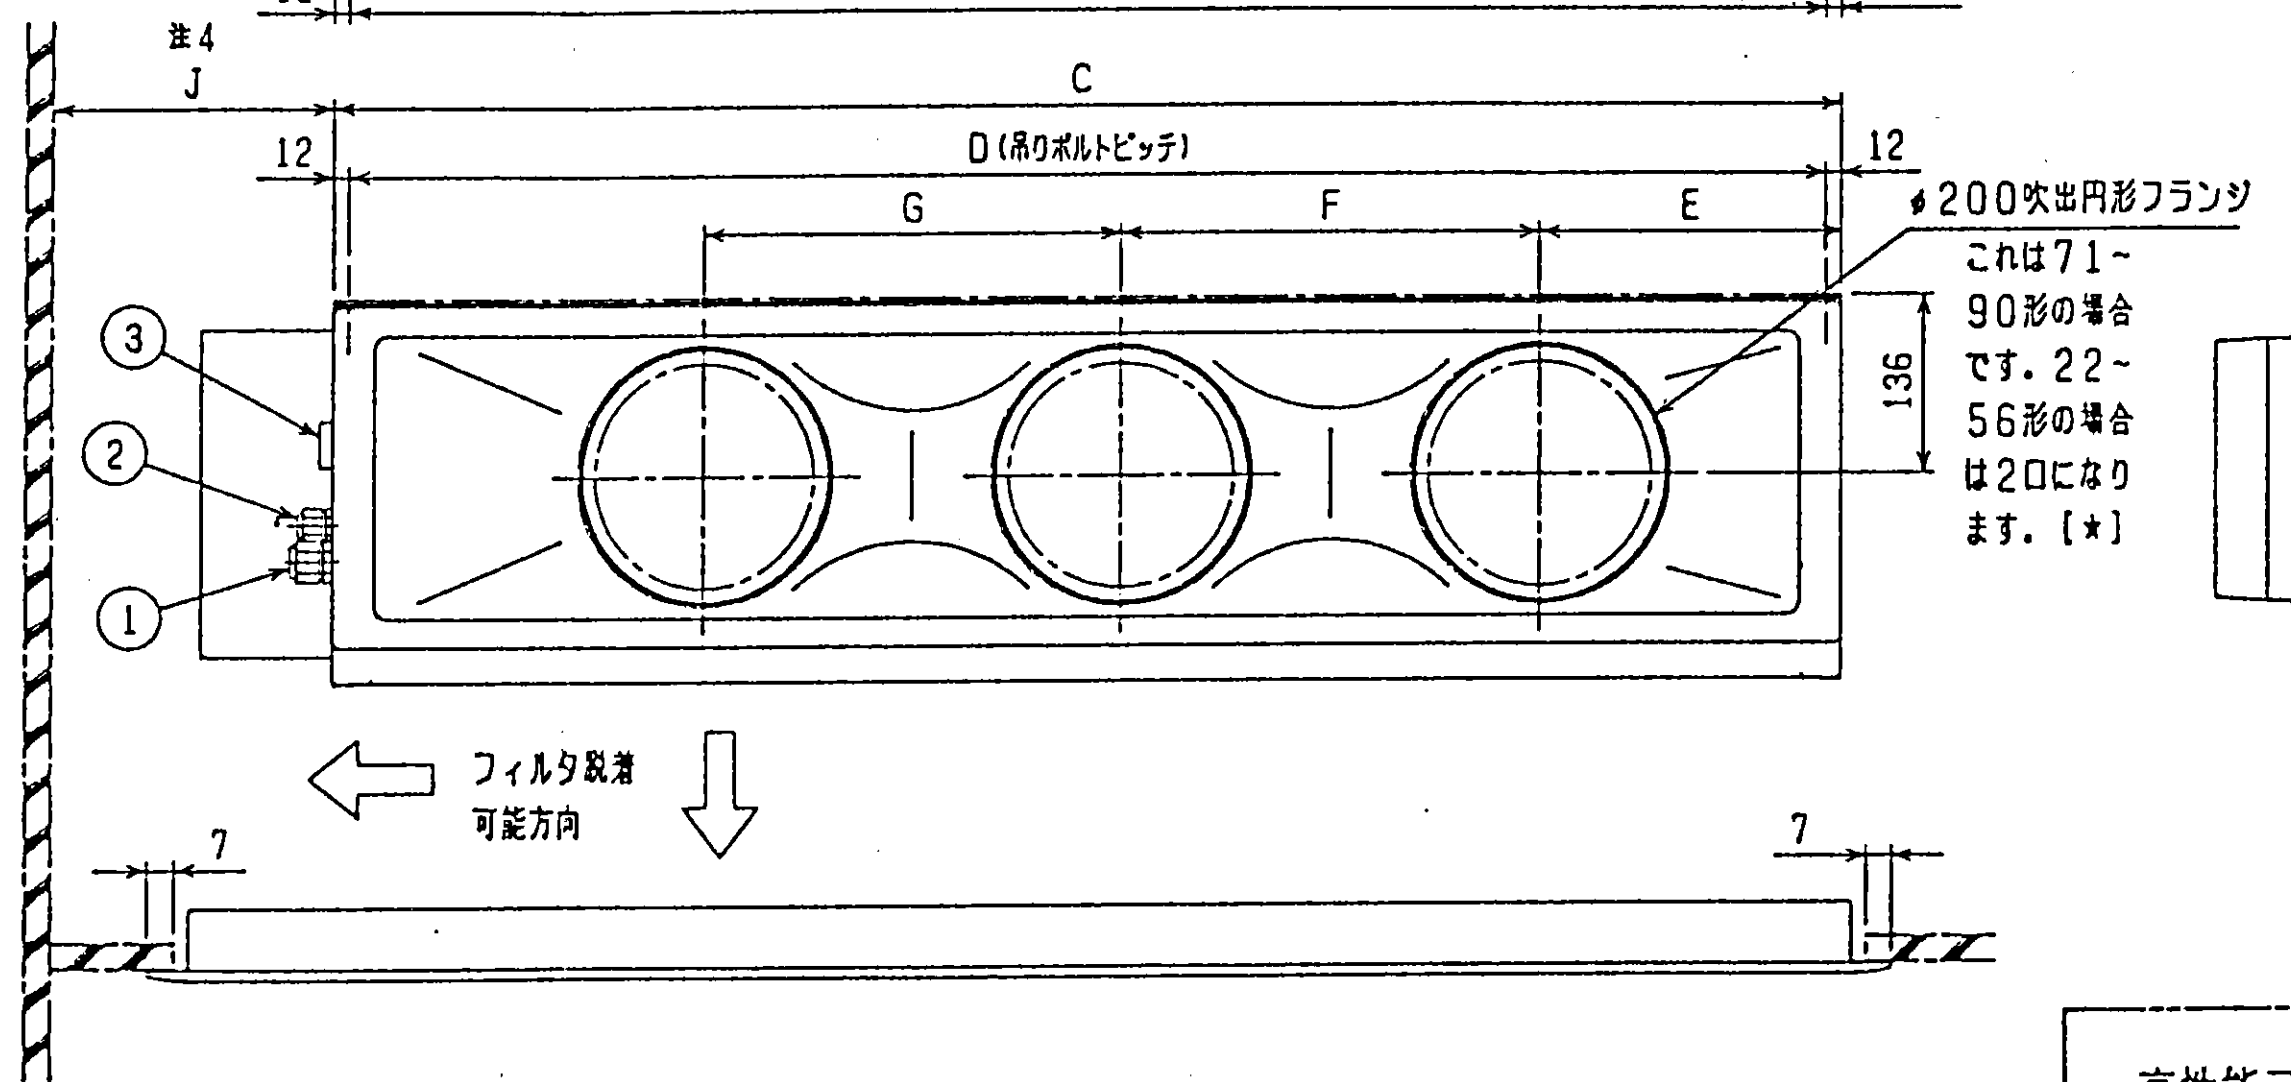

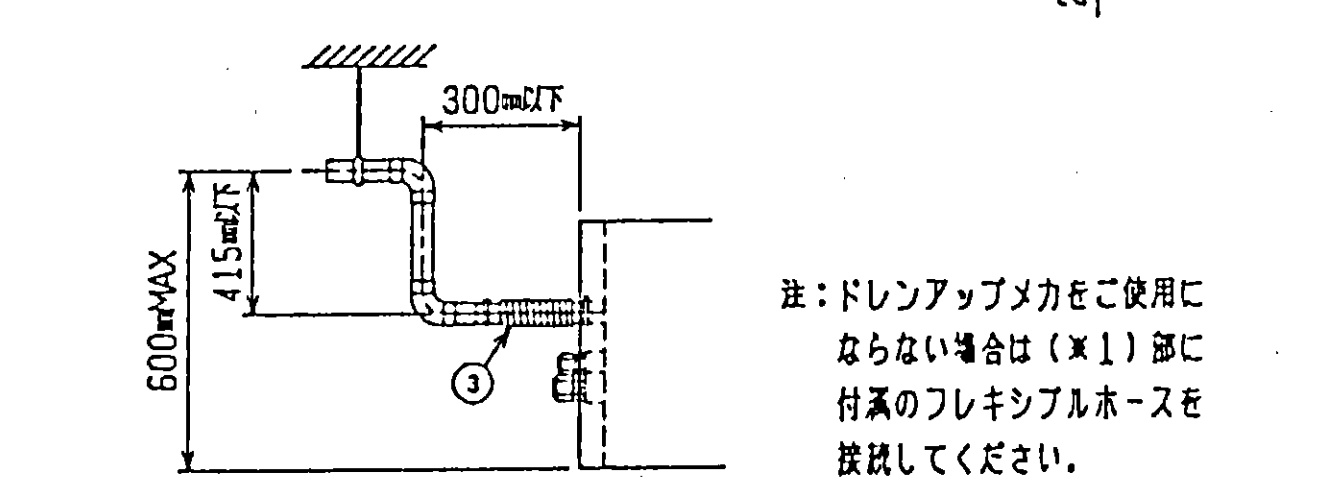

注：ドレンアップメカをご使用にならない場合は(※1)部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン排管の処理をお願いします。

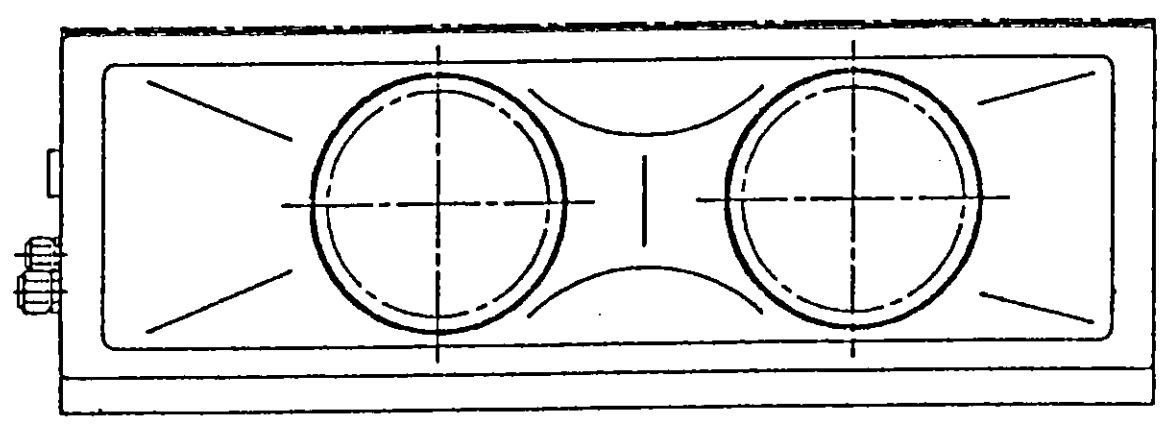

★22~56形の場合

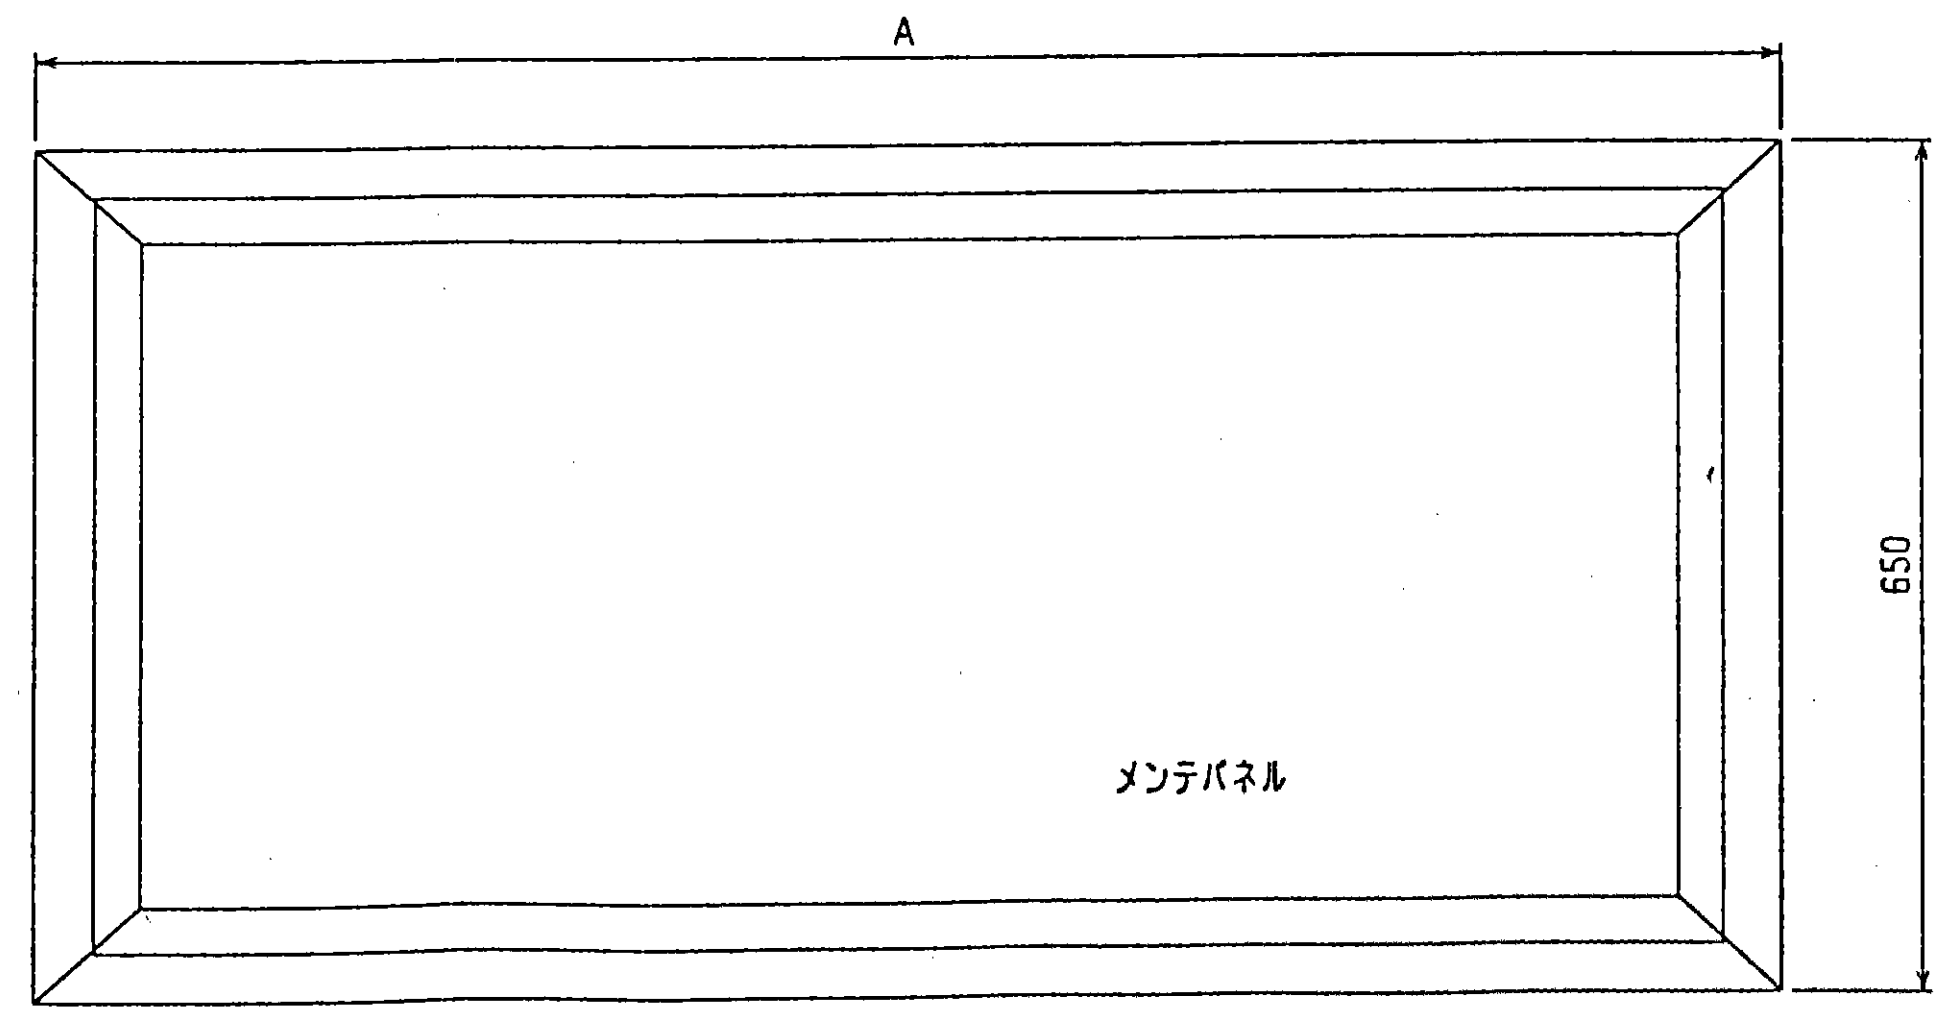

後吸込用フィルタボックス外形図

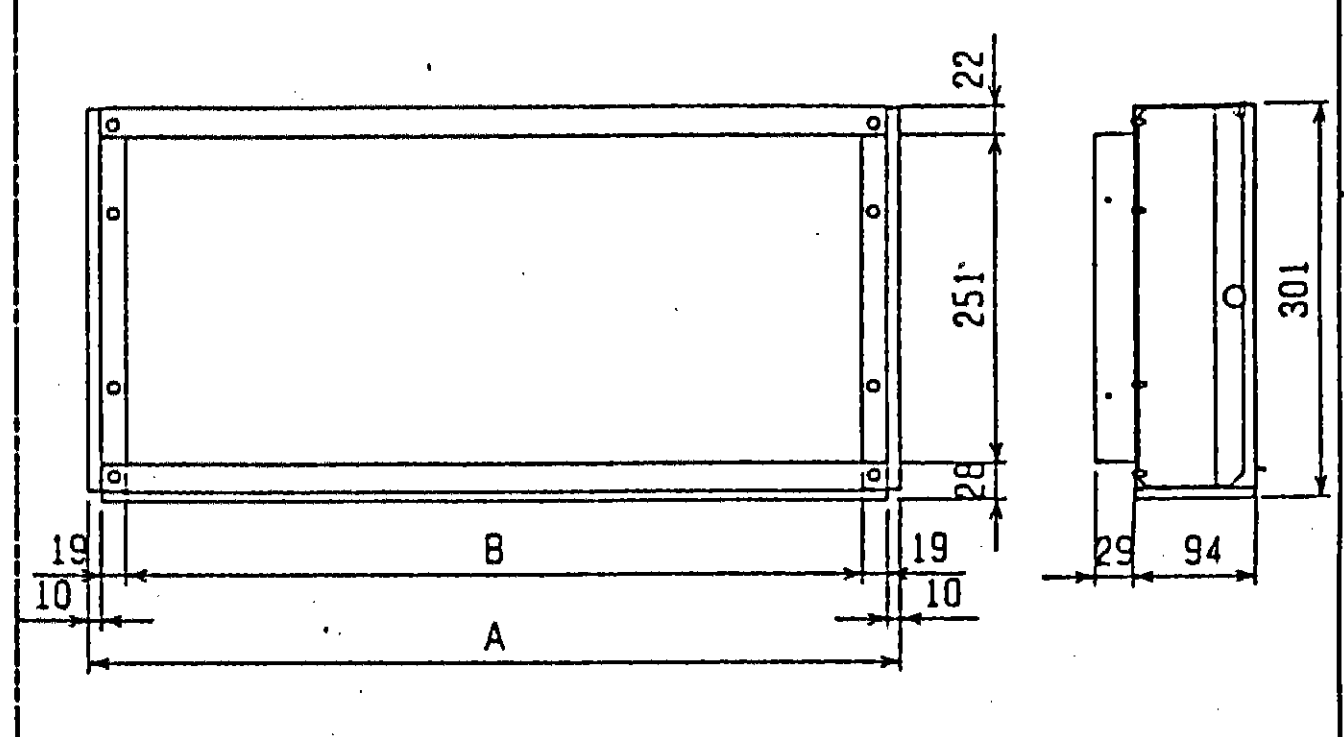

形 名	A	B
PAC-KD80RTB	710	652
PAC-KD81RTB	960	902
PAC-KD83RTB	1160	1102

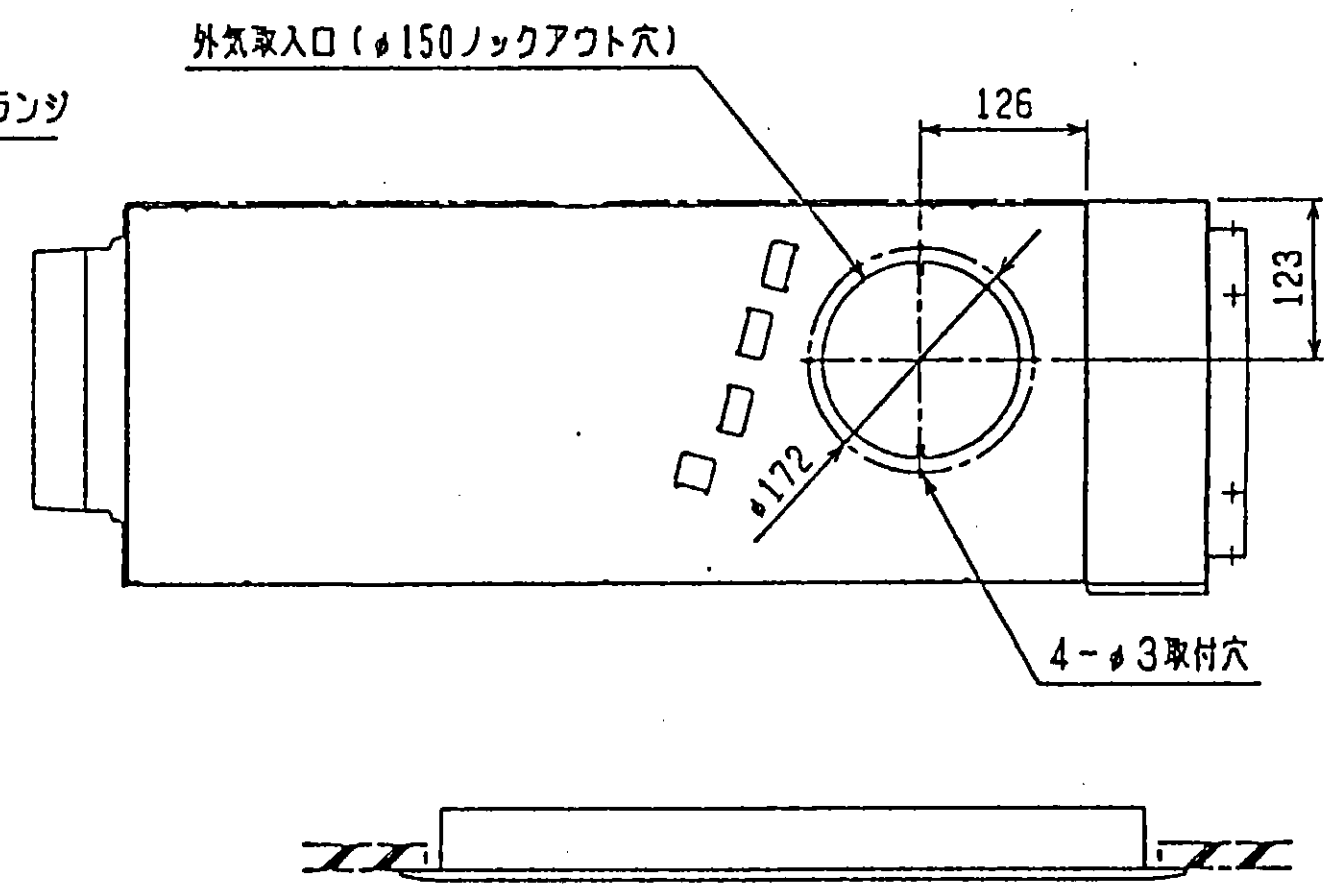

高性能フィルタ外形図

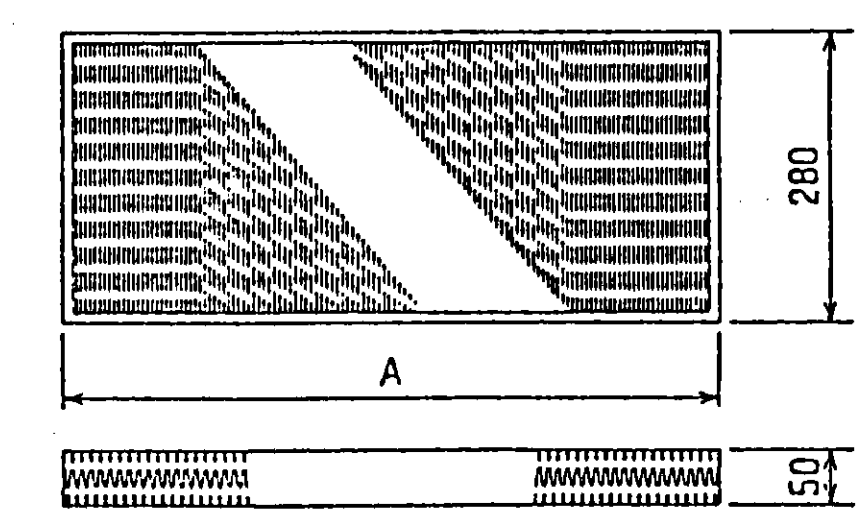

形 名	適 用 機 種	比色法	AXフィルタ個数	フィルタボックス形名
PAC-KD30AF, PAC-KD35AF	PDFY-J/P22, 28, 36M-C	65%	650X1	PAC-KD80RTB
PAC-KD31AF, PAC-KD36AF	PDFY-J/P45, 56M-C	65%	450X2	PAC-KD81RTB
PAC-KD33AF, PAC-KD38AF	PDFY-J/P71, 80, 90M-C	65%	450X1, 650X1	PAC-KD83RTB
PAC-KD40AF, PAC-KD45AF	PDFY-J/P22, 28, 36M-C	90%	650X1	PAC-KD80RTB
PAC-KD41AF, PAC-KD46AF	PDFY-J/P45, 56M-C	90%	450X2	PAC-KD81RTB
PAC-KD43AF, PAC-KD48AF	PDFY-J/P71, 80, 90M-C	90%	450X1, 650X1	PAC-KD83RTB

後吸込仕様<高性能フィルタ組込み>

改定 CHANGE

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION			PDFY-J/P22~90M-C
寸法 DIM. IN ㎜	作成日付 DATE	99-10-19	承認 APPROVED
尺度 SCALE	作成 DRAWN	本田(恵)	インバータマルチエアコン フリープランシステム 天井ビルトイン形室内ユニット外形図
/ NTS	照査 CHECKED / 設計 DESIGNED	植原	中村
USER	FILE	W267709	PAGE 1