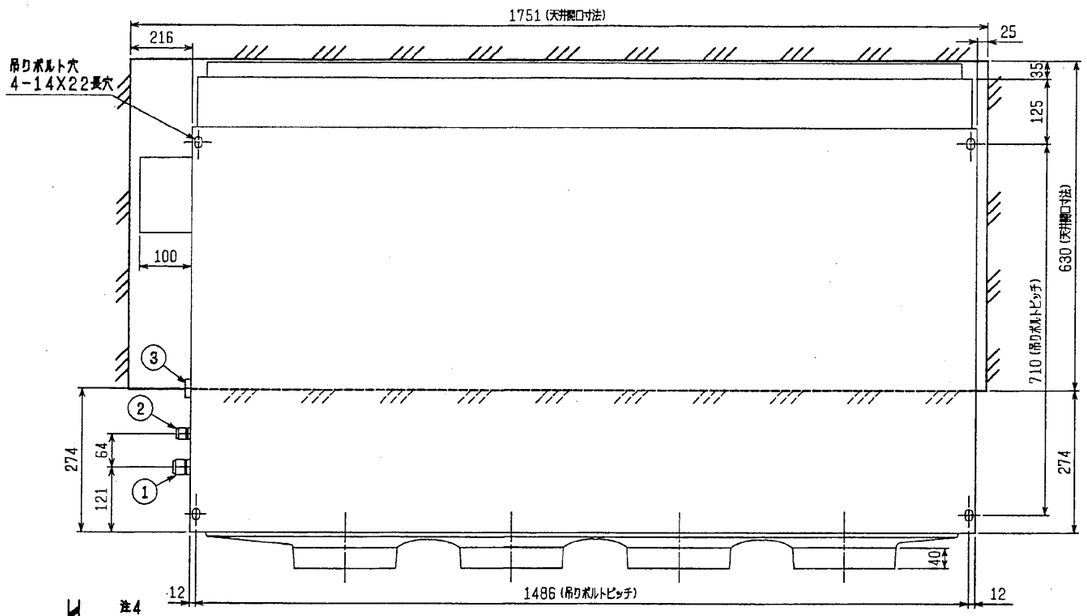

注：1. 吊りボルトはM10を使用してください。(現地手配)
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16mmです。
3. 電気品ボックスの外付への変更が必要です。
4. 寸法775はフィルタを横方向より脱着する時に必要なスペースを示します。

		<配管サイズ>	<スパナサイズ>	
冷媒配管(ガス)	フレア接続	φ15.88	(本体側29HEX, フレアナット側36HEX)	①
〃 (エキ)	〃	φ9.52	(本体側19HEX, フレアナット側22HEX)	②
ドレン VP-25<フレキ長手200mm> (付属)				③

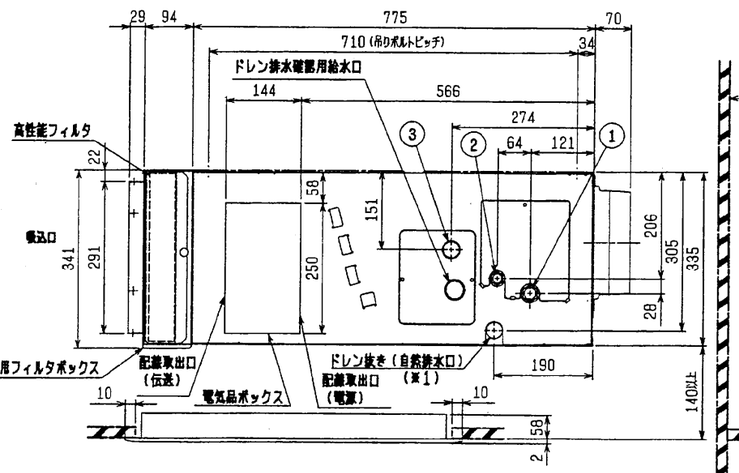

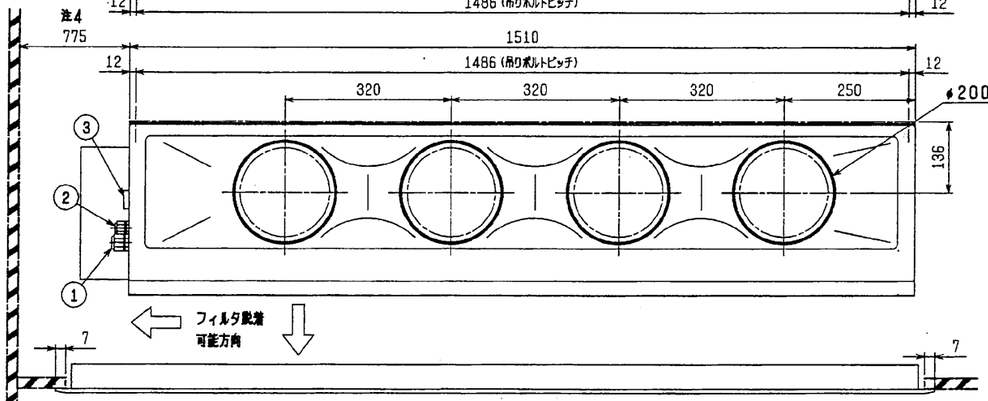

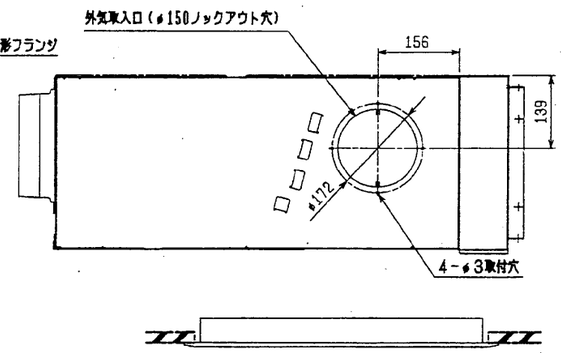

後吸込用フィルタボックス

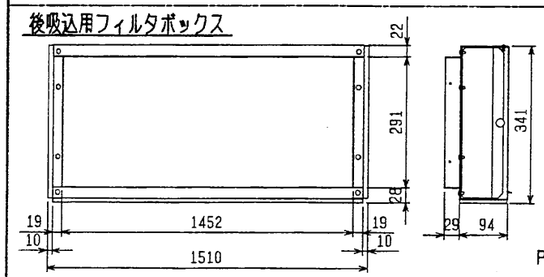

形名
PAC-KD84RTB

高性能フィルタ

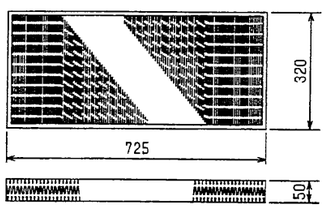

形名	適用機種	比色法	フィルタ個数	フィルタボックス形名
PAC-KD34AF, PAC-KD39AF	PDFY-P112, 140M-E	65%	2	PAC-KD84RTB
PAC-KD44AF, PAC-KD49AF	PDFY-P112, 140M-E	90%	2	PAC-KD84RTB

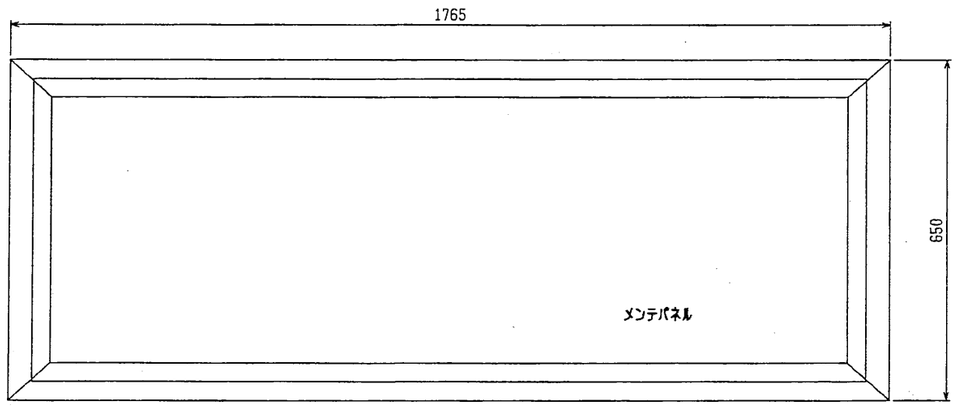

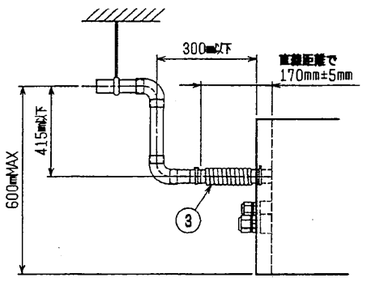

注：ドレンアップメカをご使用にならない場合は (※1) 部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン端末の処理をお願いします。

<高性能フィルタ組込み仕様(後吸込)>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	2003-08-21	2003-08-21	PDFY-P112・140M-E インバータマルチエアコン フリーブランシステム 天井ビルトイン形室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W274260	REV. / PAGE 1/1