DRAWING NO. W265168 PAGE

注：1. 吊りボルトはM10を使用してください。（現地手配）
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16㎜です。
3. 電気品ボックスの外付への変更が必要です。
4. フィルタを横方向より脱着する時に必要です。

・40・50タイプ　　<配管サイズ>　　<スパナサイズ>
冷媒配管(ガス) フレア接続 φ12.7 (本体側23HEX, フレアナット側27HEX) ・・・ ①
〃 (液) 〃 φ6.35 (本体側17HEX, フレアナット側17HEX) ・・・ ②

・56~80タイプ
冷媒配管(ガス) フレア接続 φ15.88 (本体側26HEX, フレアナット側29HEX) ・・・ ①
〃 (液) 〃 φ9.52 (本体側19HEX, フレアナット側22HEX) ・・・ ②

ドレン VP-25<フレキ継手200㎜> (付属) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ③

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J
PDH-J40・50・56FA9	1440	1426	960	936	225	450	—	441	500
PDH-J63・71・80FA9	1440	1426	1160	1136	230	320	320	241	700

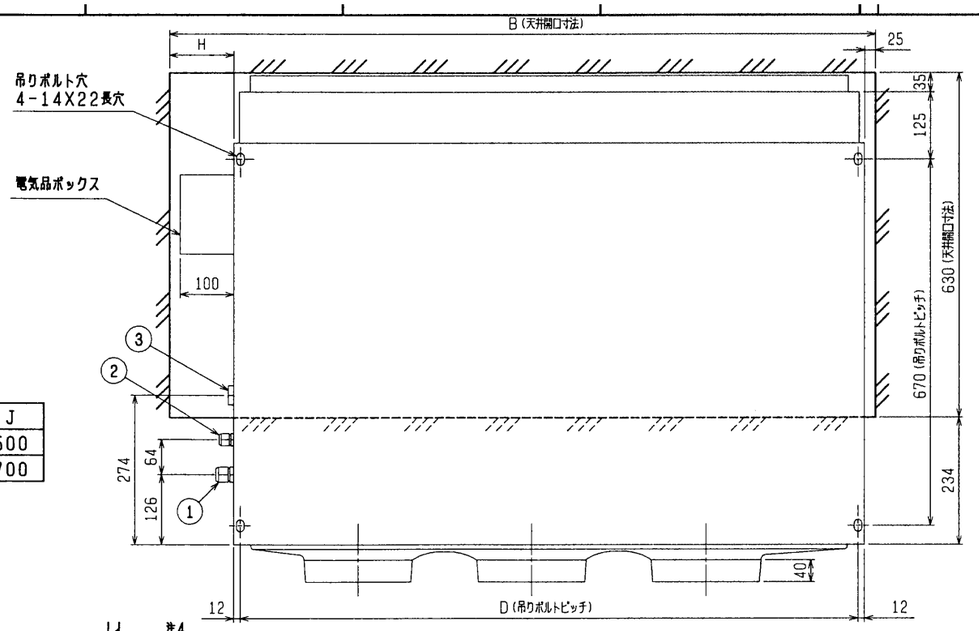

後吸込用フィルタボックス外形図

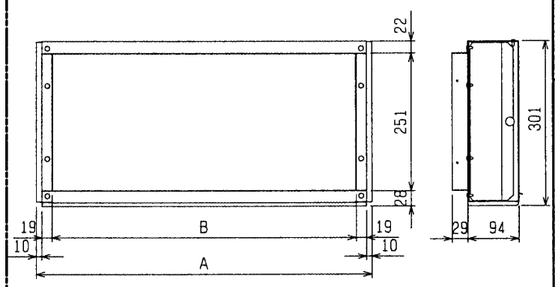

形名	適用機種	A	B
PAC-KD81RTB	PDH-J40・50・56FA9	960	902
PAC-KD83RTB	PDH-J63・71・80FA9	1160	1102

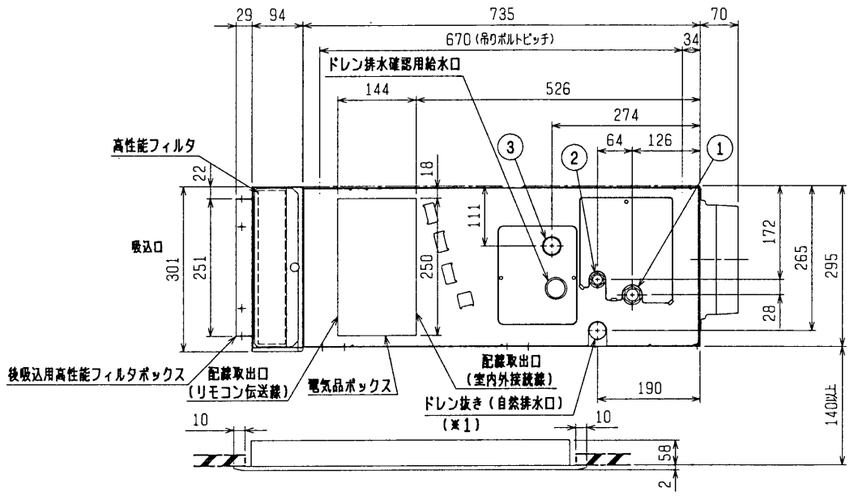

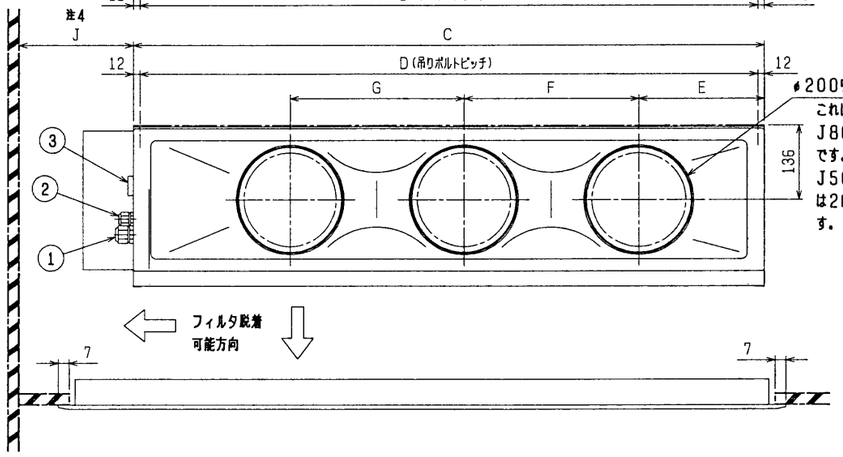

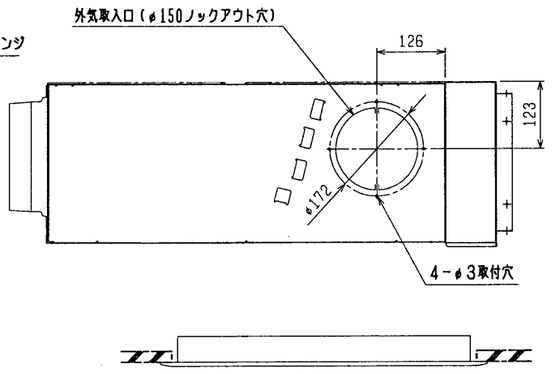



注：ドレンアップメカをご使用にならない場合は（※1）部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。

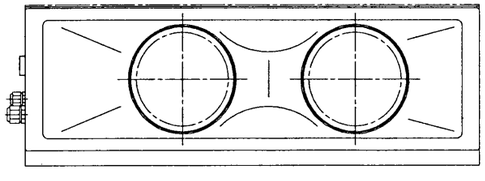

★J40~J56の場合

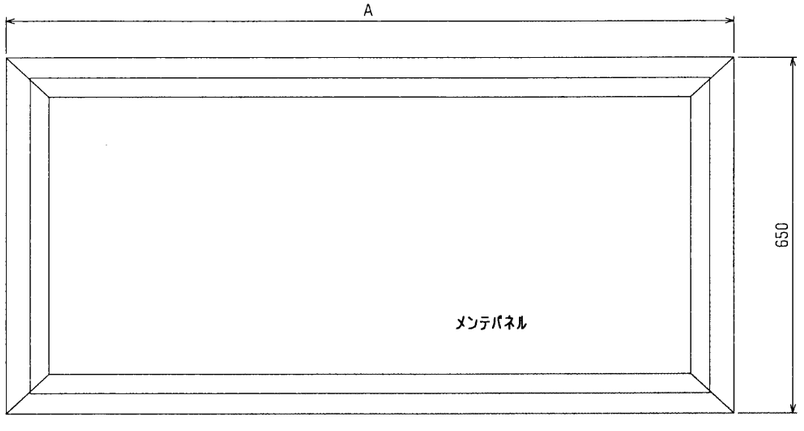

高性能フィルタ外形図

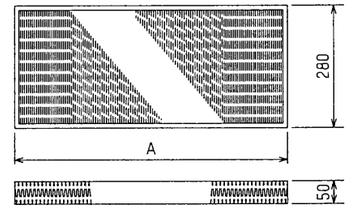

形名	適用機種	比色法	AXフィルタ個数	フィルタボックス形名
PAC-KD31AF, PAC-KD36AF	PDH-J40, 50, 56FA9	65%	450X2	PAC-KD81RTB
PAC-KD33AF, PAC-KD38AF	PDH-J63, 71, 80FA9	65%	450X1, 650X1	PAC-KD83RTB
PAC-KD41AF, PAC-KD46AF	PDH-J40, 50, 56FA9	90%	450X2	PAC-KD81RTB
PAC-KD43AF, PAC-KD48AF	PDH-J63, 71, 80FA9	90%	450X1, 650X1	PAC-KD83RTB

後吸込仕様<高性能フィルタ組込み>

改定 CHANGE

DIM. IN mm　尺度 SCALE 1/NTS

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

作成日付 DATE	98－9－25	検認 APPROVED
作成 DRAWN	榎原	
照査 CHECKED	上中	村宮
設計 DESIGNED	榎原	

PDH-J40~80FA9

スリムエアコン
天井ビルトイン形室内ユニット外形図

USER　FILE
W265168　PAGE 1/