DRAWING NO. W265168 PAGE

注：1. 吊りボルトはM10を使用してください。（現地手配）
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16㎜です。
3. 電気品ボックスの外付への変更が必要です。
4. フィルタを横方向より脱着する時に必要です。

・40・50タイプ　　<配管サイズ>　　<スパナサイズ>
冷媒配管(ガス) フレア接続 φ12.7 (本体側23HEX, フレアナット側27HEX) ・・・ ①
〃 (液) 〃 φ6.35 (本体側17HEX, フレアナット側17HEX) ・・・ ②

・56~80タイプ
冷媒配管(ガス) フレア接続 φ15.88 (本体側26HEX, フレアナット側29HEX) ・・・ ①
〃 (液) 〃 φ9.52 (本体側19HEX, フレアナット側22HEX) ・・・ ②

ドレン VP-25<フレキ継手200㎜> (付属) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ③

| 機種 | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDH-J40・50・56FA9 | 1440 | 1426 | 960 | 936 | 225 | 450 | — | 441 | 500 |
| PDH-J63・71・80FA9 | 1440 | 1426 | 1160 | 1136 | 230 | 320 | 320 | 241 | 700 |

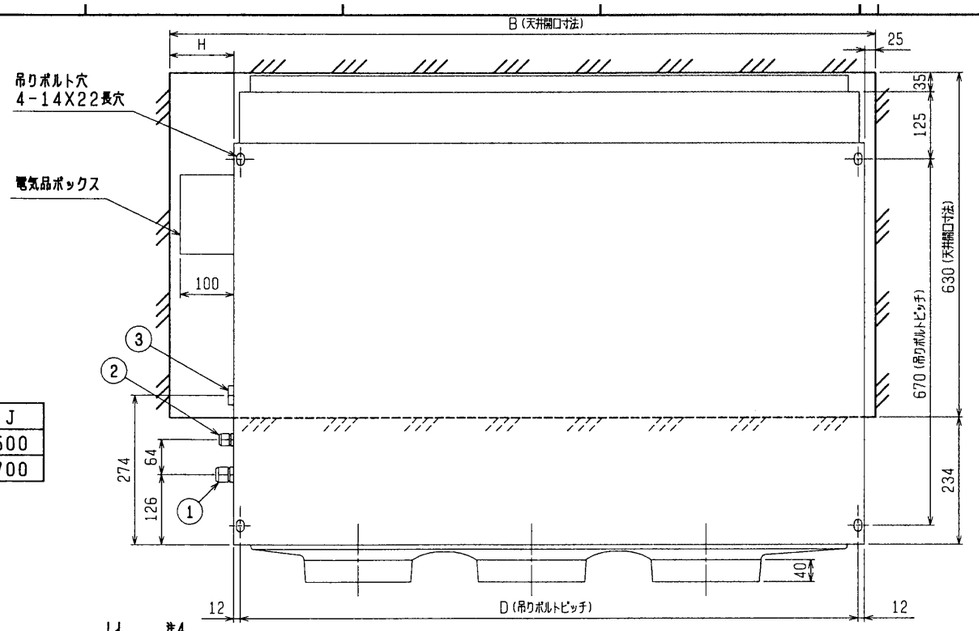


後吸込用フィルタボックス外形図

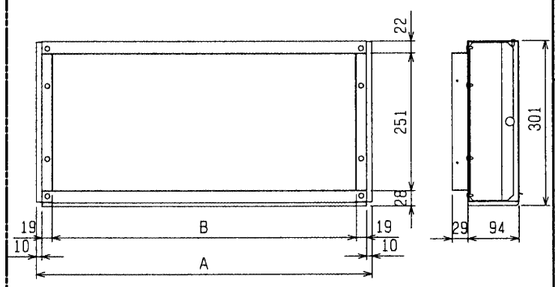


| 形名 | 適用機種 | A | B |
|---|---|---|---|
| PAC-KD81RTB | PDH-J40・50・56FA9 | 960 | 902 |
| PAC-KD83RTB | PDH-J63・71・80FA9 | 1160 | 1102 |

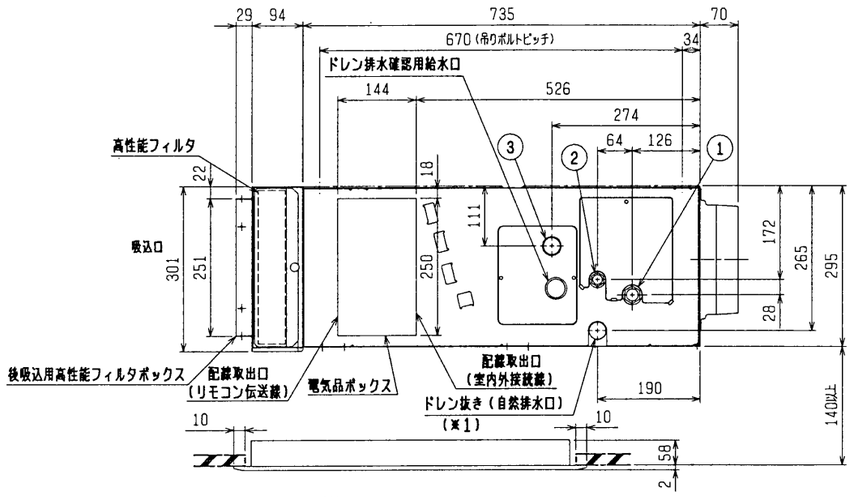


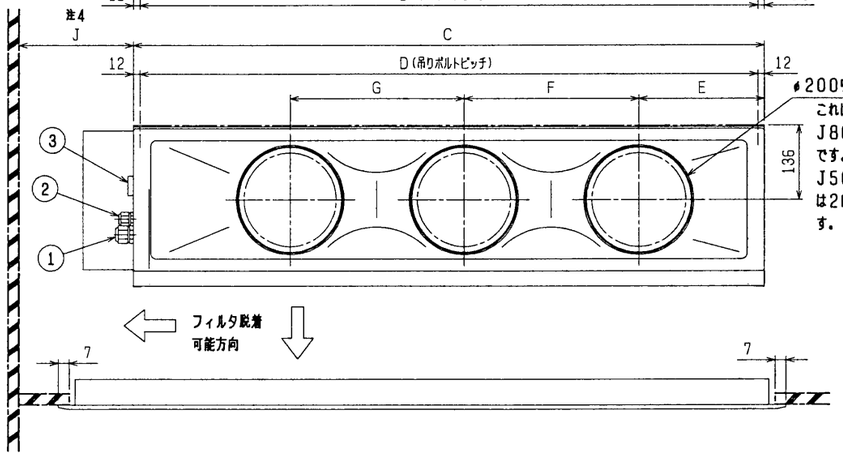


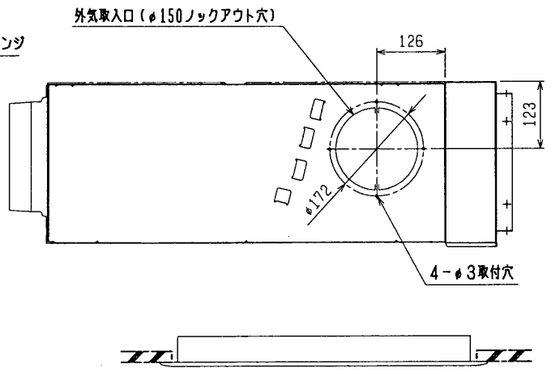





注：ドレンアップメカをご使用にならない場合は（※1）部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。

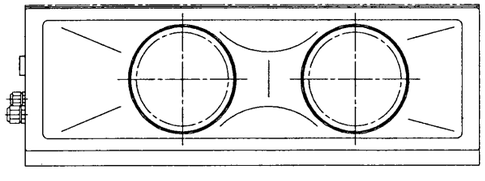

★J40~J56の場合

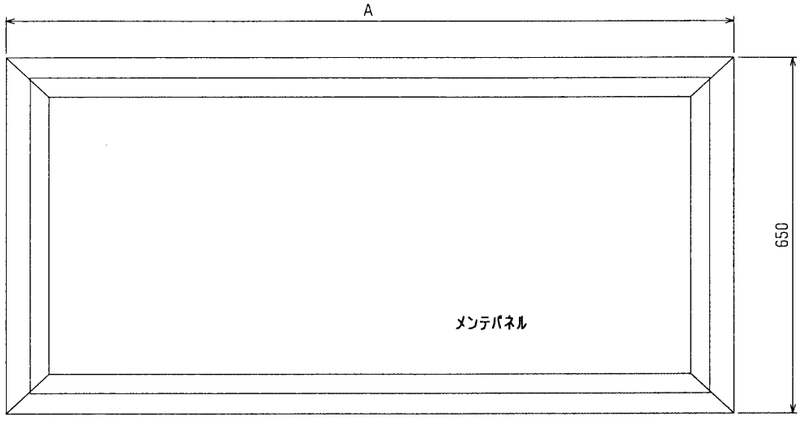


高性能フィルタ外形図

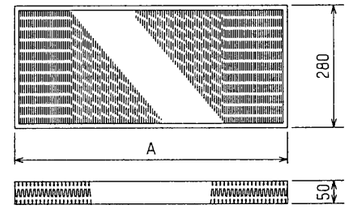


| 形名 | 適用機種 | 比色法 | AXフィルタ個数 | フィルタボックス形名 |
|---|---|---|---|---|
| PAC-KD31AF, PAC-KD36AF | PDH-J40, 50, 56FA9 | 65% | 450X2 | PAC-KD81RTB |
| PAC-KD33AF, PAC-KD38AF | PDH-J63, 71, 80FA9 | 65% | 450X1, 650X1 | PAC-KD83RTB |
| PAC-KD41AF, PAC-KD46AF | PDH-J40, 50, 56FA9 | 90% | 450X2 | PAC-KD81RTB |
| PAC-KD43AF, PAC-KD48AF | PDH-J63, 71, 80FA9 | 90% | 450X1, 650X1 | PAC-KD83RTB |

後吸込仕様<高性能フィルタ組込み>

改定 CHANGE

DIM. IN mm　尺度 SCALE 1/NTS

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

| | | |
|---|---|---|
| 作成日付 DATE | 98－9－25 | 検認 APPROVED |
| 作成 DRAWN | 榎原 | |
| 照査 CHECKED | 上中 | 村宮 |
| 設計 DESIGNED | 榎原 | |

PDH-J40~80FA9

スリムエアコン
天井ビルトイン形室内ユニット外形図

USER　FILE
W265168　PAGE 1/