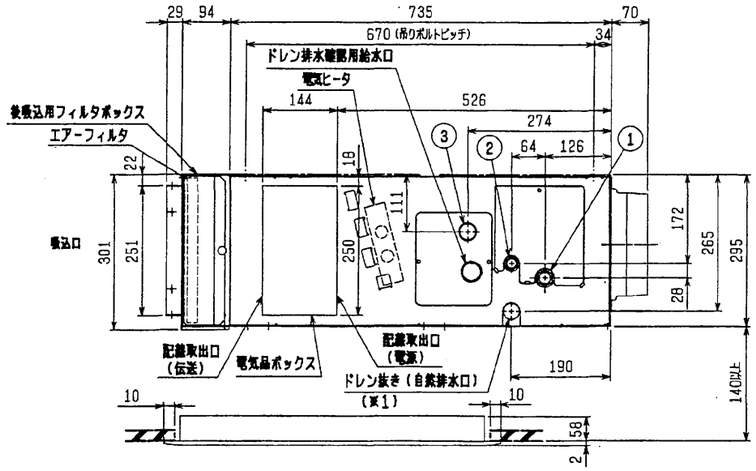


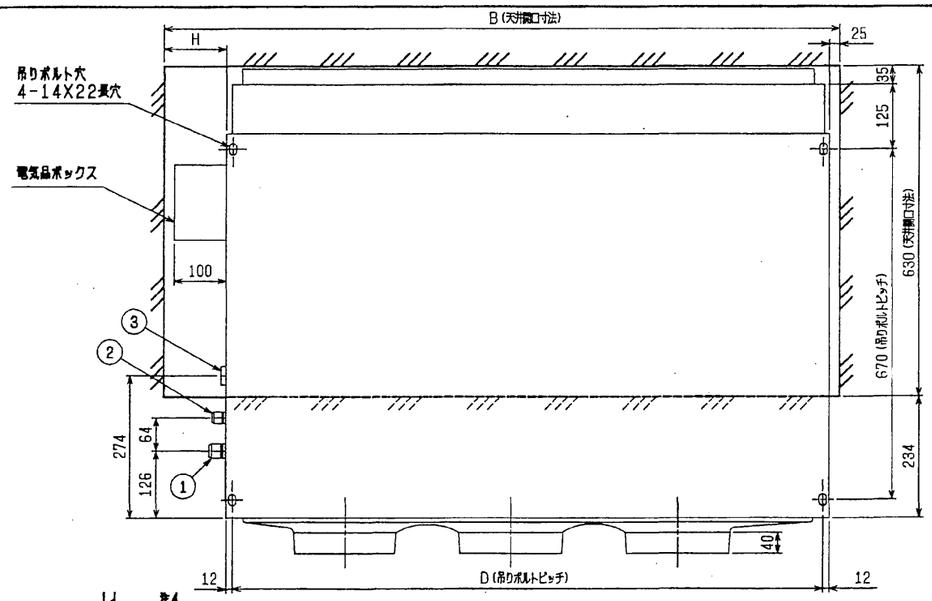


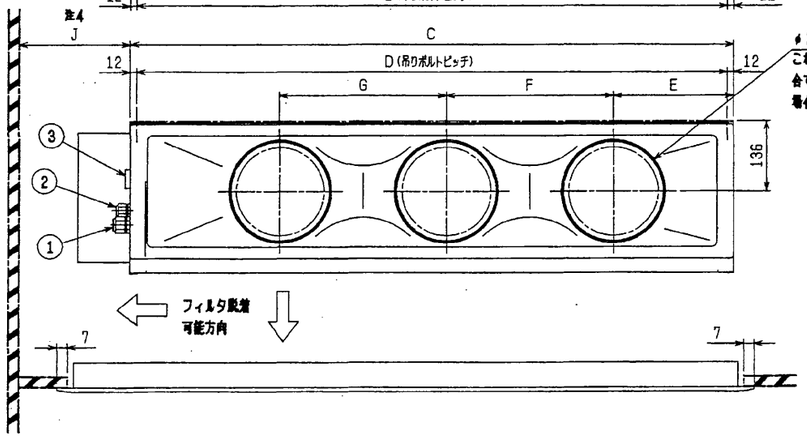


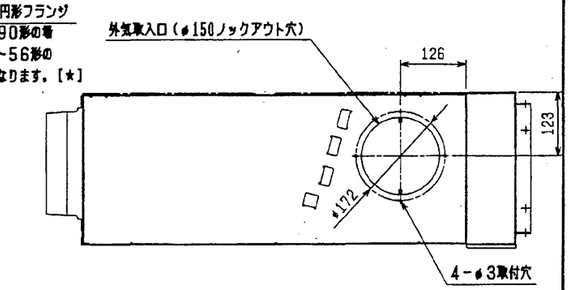


φ200吹出円形フランジ
これは71~90形の場合です。22~56形の場合は2口になります。[★]

注:1. 吊りボルトはM10を使用してください。(現地手配)
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16mmです。
3. 電気品ボックスの外付への変更が必要です。
4. 寸法寸法Jはフィルタを横方向より脱着する時に必要なスペースを示します。

・22~45タイプ　　<配管サイズ>　　<スパナサイズ>
冷媒配管(ガス) フレア接続 φ12.7 (本体側23HEX, フレアナット側27HEX) ・・・ ①
〃 (エキ) 〃 φ6.35 (本体側17HEX, フレアナット側17HEX) ・・・ ②

・56タイプ
冷媒配管(ガス) フレア接続 φ12.7 (本体側26HEX, フレアナット側29HEX) ・・・・ ①
〃 (エキ) 〃 φ6.35 (本体側19HEX, フレアナット側22HEX) ・・・・ ②

・71~90タイプ
冷媒配管(ガス) フレア接続 φ15.88 (本体側26HEX, フレアナット側29HEX) ・・・ ①
〃 (エキ) 〃 φ9.52 (本体側19HEX, フレアナット側22HEX) ・・・ ②

ドレン VP-25<フレキ長手200mm> (付属) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ③

## 電気ヒータ

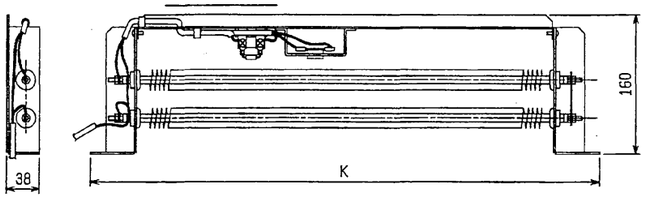


| 名称 | 補助電気ヒータ | | |
|---|---|---|---|
| 形名 | PAC-KD50EH | PAC-KD51EH, PAC-KD56EH | PAC-KD53EH |
| 適用機種 | PDFY-P22, 28, 36M-E | PDFY-P45, 56M-E | PDFY-P71, 80, 90M-E |
| 容量 | 0.75kW | 1.0kW | 1.5kW |
| 電源 | 単相 200V 50/60Hz | | |
| 保護装置 | 過昇防止サーモ (60℃off/49.5℃on) | | |
| | 温度ヒューズ (98℃溶断) | 温度ヒューズ (117℃溶断) | 温度ヒューズ (91℃溶断) |
| 形式 | フィン付きシーズヒータ (SUS) | | |
| K寸法 | 440 | 740 | 940 |

## 後吸込用フィルタボックス

| 形名 | PAC-KD80RTB | PAC-KD81RTB | PAC-KD83RTB |
|---|---|---|---|
| 適用機種 | PDFY-P22, 28, 36M-E | PDFY-P45, 56M-E | PDFY-P71, 80, 90M-E |

配線図

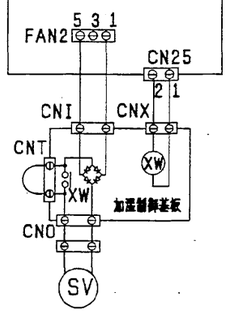


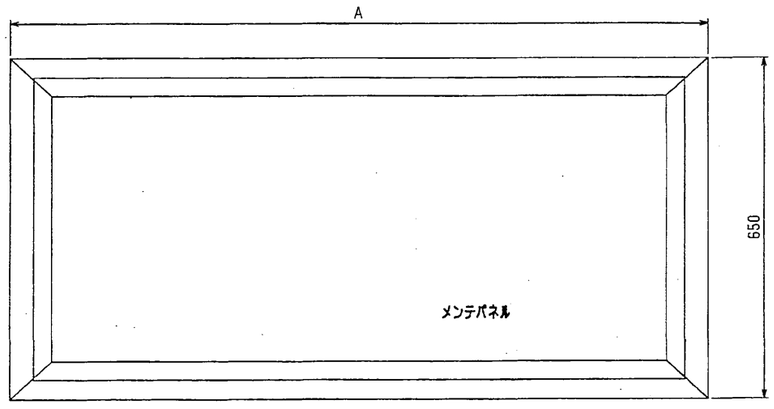


| 機種 | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDFY-P22·28·36M-E | 1000 | 986 | 710 | 686 | 165 | 320 | — | 251 | 600 |
| PDFY-P45·56M-E | 1440 | 1426 | 960 | 936 | 225 | 450 | — | 441 | 500 |
| PDFY-P71·80·90M-E | 1440 | 1426 | 1160 | 1136 | 230 | 320 | 320 | 241 | 700 |

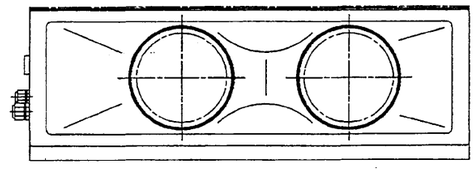

★22~56形の場合

注:ドレンアップメカをご使用にならない場合は (※1) 部に付属のフレキシブルホースを接続してください。




※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。

<電気ヒータ組込み仕様 (後吸込) >

| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE |
|---|---|---|---|
| DIM. mm | 2003-08-22 | 2003-08-22 | PDFY-P22·28·36·45·56·71·80·90M-E インバータマルチエアコン フリーブランクシステム 天井ビルトイン形室内ユニット外形図 |
| SCALE NTS | 三菱電機株式会社 | DRW. NO. W274263 | REV. / PAGE 1/1 |