国図番号 DRAWING NO. W265172 ページ PAGE

注：1. 吊りボルトはM10を使用してください。（現地手配）
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16㎜です。
3. 電気品ボックスの外付への変更が必要です。
4. フィルタを横方向より脱着する時に必要です。

・40・50タイプ　　<配管サイズ>　　<スパナサイズ>
冷媒配管(ガス) フレア接続 φ12.7 (本体側23HEX, フレアナット側27HEX) ･･･ ①
〃 (エキ) 〃 φ6.35 (本体側17HEX, フレアナット側17HEX) ･･･ ②

・56~80タイプ
冷媒配管(ガス) フレア接続 φ15.88 (本体側26HEX, フレアナット側29HEX) ･･･ ①
〃 (エキ) 〃 φ9.52 (本体側19HEX, フレアナット側22HEX) ･･･ ②

ドレン VP-25<フレキ継手200㎜> (付属) ･･･････････････････ ③

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J
PDH-J40·50·56FA9	1440	1426	960	936	225	450	—	441	500
PDH-J63·71·80FA9	1440	1426	1160	1136	230	320	320	241	700

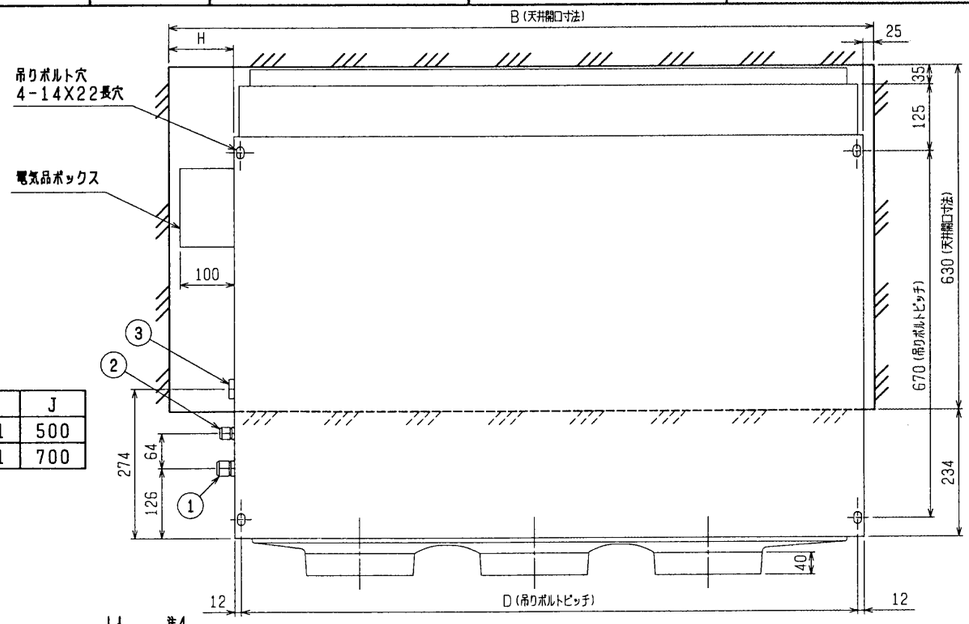

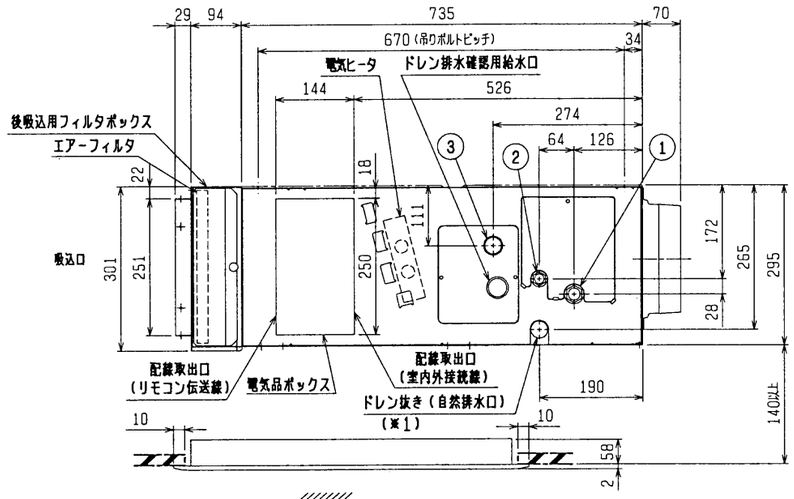



※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。

注：ドレンアップメカをご使用にならない場合は（※1）部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

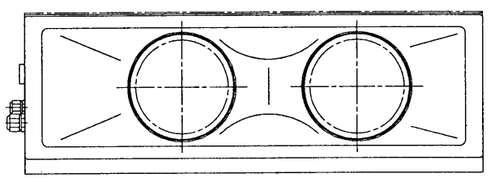

★J40~J56の場合

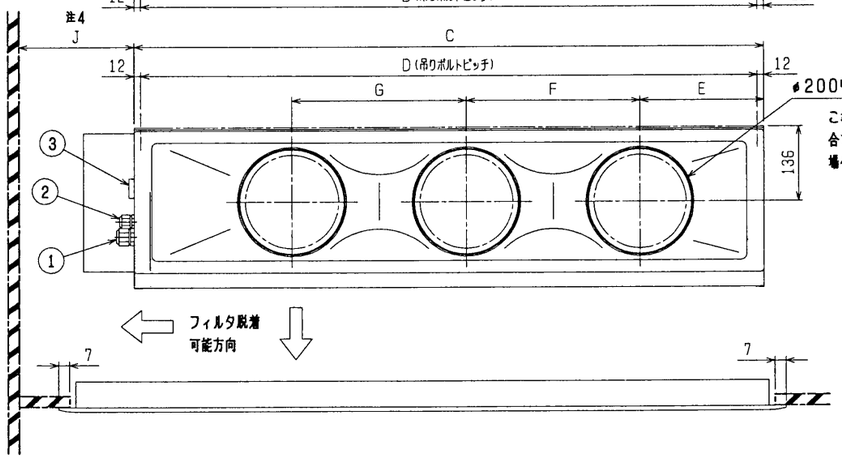

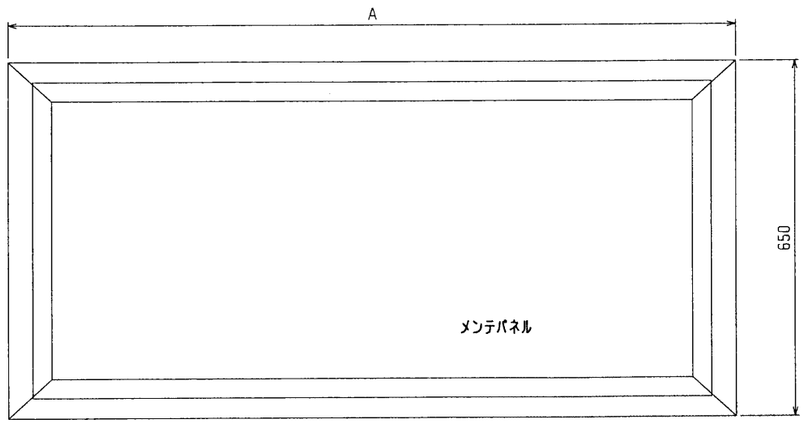

後吸込用フィルタボックス外形図

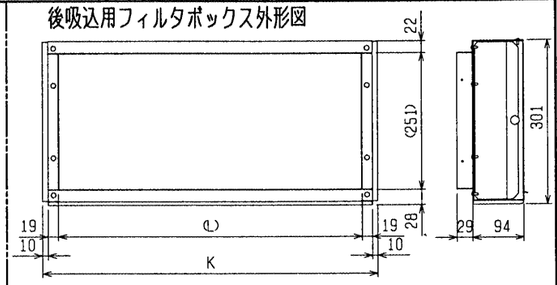

形名	適用機種	K寸法	L寸法
PAC-KD81RTB	PDH-J40·50·56FA9	960	902
PAC-KD83RTB	PDH-J63·71·80FA9	1160	1102

配線図

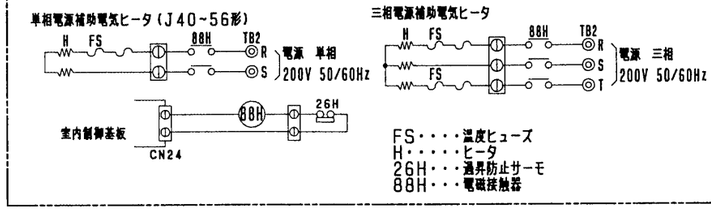

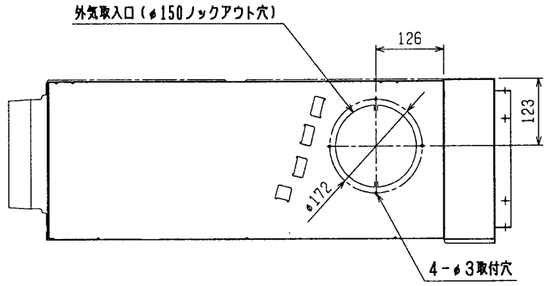

電気ヒータ外形図

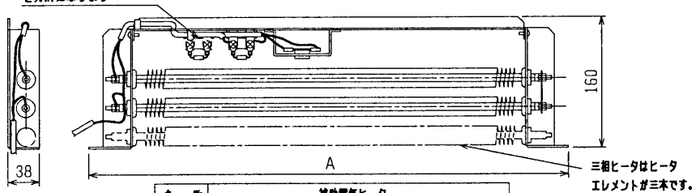

名称	補助電気ヒータ	
形名	PAC-KD56EH/PAC-KD96EH	PAC-KD98EH
適用機種	PDH-J40.50.56FA9	PDH-J63.71.80FA9
容量	1.0kW	1.5kW
電源	(単相/三相 200V 50/60Hz)	三相 200V 50/60Hz
保護装置	過昇防止サーモ	
	温度ヒューズ	
形式	フィン付きシーズヒータ (SUS)	
A寸法	740	940

後吸込仕様<電気ヒータ組込み>

改定 CHANGE

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

DIM. IN mm / 尺度 SCALE / NTS

作成日付 DATE	98－9－25	検認 APPROVED
作成 DRAWN	横原	
照査 CHECKED	小中	杉野
設計 DESIGNED	横原	

PDH-J40~80FA9

スリムエアコン
天井ビルトイン形室内ユニット外形図

USER FILE W265172 PAGE /