DRAWING NO. W257043 PAGE

注；1. 吊りボルトはM10を使用してください。（現地手配）
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16㎜です。
3. 電気品ボックスの外付への変更が必要です。
4. フィルタを横方向より脱着する時に必要です。

・22~45タイプ　　<配管サイズ>　　<スパナサイズ>
冷媒配管(ガス) フレア接続 φ12.7 (本体側23HEX, フレアナット側27HEX) ・・・ ①
〃 (ﾘｷ) 〃 φ6.35 (本体側17HEX, フレアナット側17HEX) ・・・ ②

・56~90タイプ
冷媒配管(ガス) フレア接続 φ15.88 (本体側26HEX, フレアナット側29HEX) ・・・ ①
〃 (ﾘｷ) 〃 φ9.52 (本体側19HEX, フレアナット側22HEX) ・・・ ②

ドレン VP-25<フレキ継手200㎜> (付属) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ③

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J
PDFY-J22·28·36M-A	1000	986	710	686	95	640	9	251	600
PDFY-J45·56M-A	1440	1426	960	936	90	890	13	441	500
PDFY-J71·80·90M-A	1440	1426	1160	1136	92.5	1090	16	241	700

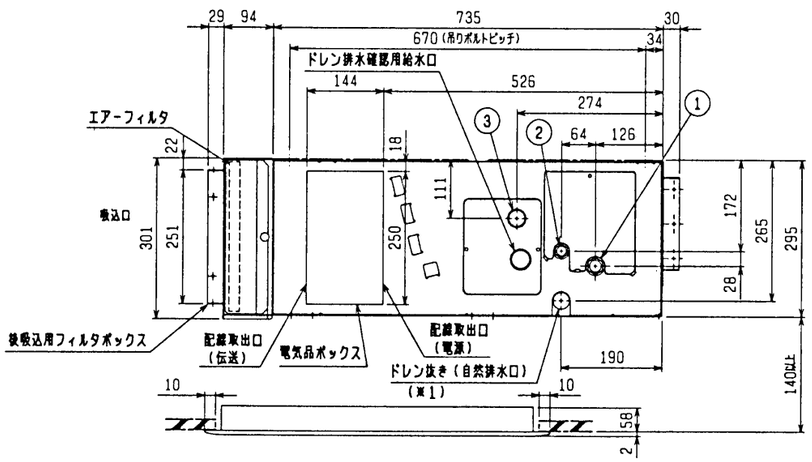

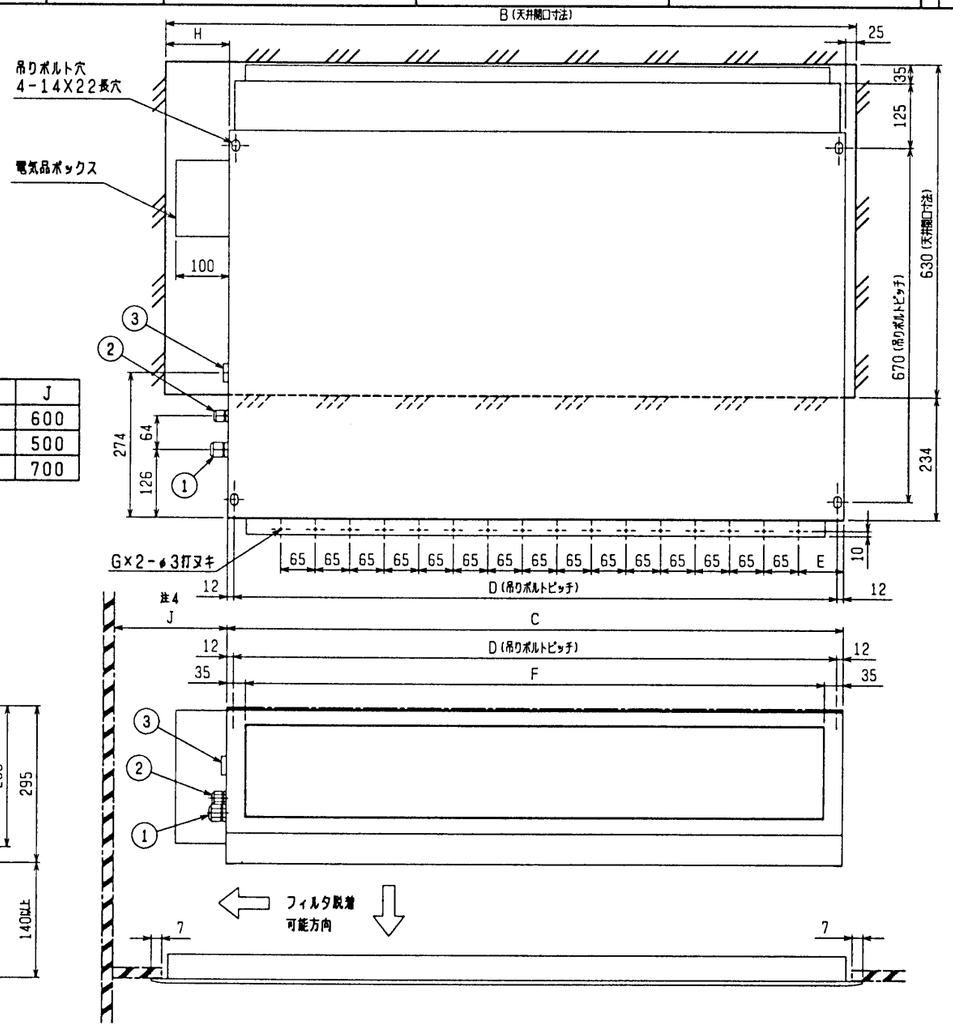

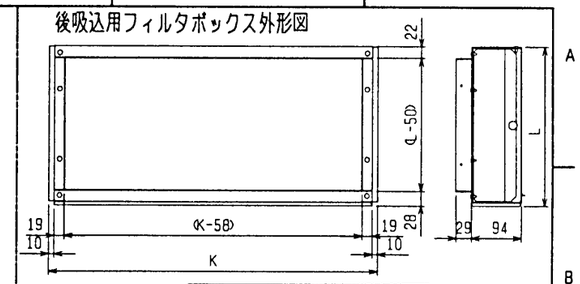

形名	K寸法	L寸法
PAC-KD80RTB	710	301
PAC-KD81RTB	960	301
PAC-KD83RTB	1160	301

角ダクトフランジ

形名	適用機種
PAC-KD60KDF	PDFY-J22, 28, 36M-A
PAC-KD61KDF	PDFY-J45, 56M-A
PAC-KD63KDF	PDFY-J71, 80, 90M-A

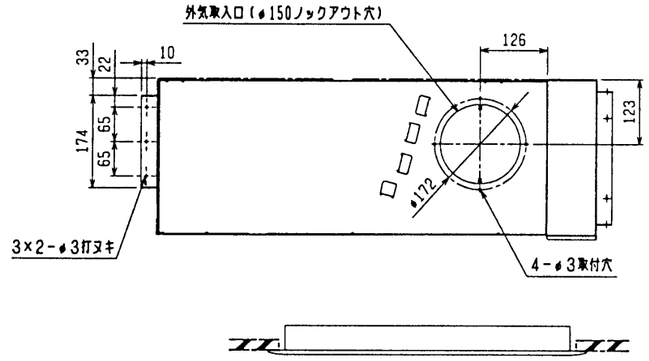

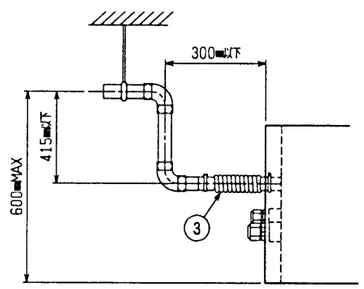

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン端部の処理をお願いします。

注：ドレンアップメカをご使用にならない場合は（※1）部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

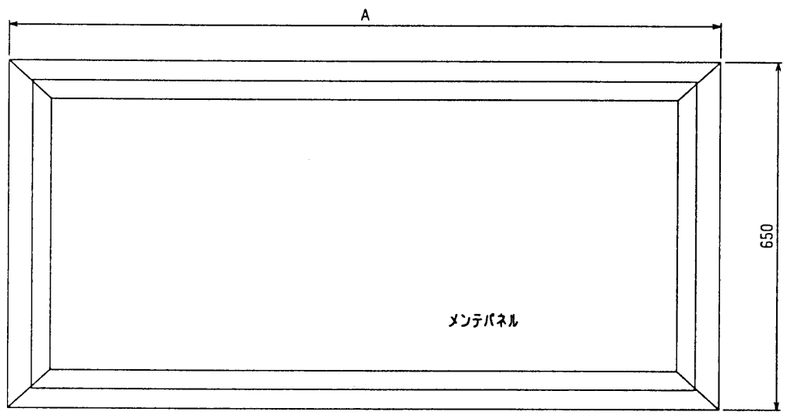

後吸込仕様<角ダクトフランジ組込み>

改更 CHANGE	D

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

DIM. IN mm	作成日付 DATE	94－10－24	検認 APPROVED	倉地
尺度 SCALE	作成 DRAWN	林田		
/ NTS	照査 CHECKED	岡部		
	設計 DESIGNED	林田　山中		

PDFY-J22~90M-A

インバータマルチエアコン　フリーブランシステム
天井ビルトイン形室内ユニット外形図

USER　FILE　W257043　PAGE /