注：1. オプションの高性能フィルタ組込時は本体高さが32㎜アップします。
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20㎜です。
3. 吊りボルトはM10を使用してください。（現地手配）
4. オプションの内蔵形加湿器を組込時は、加湿エレメントのメンテナンスがサイドスライドメンテになりますので、1ランク上のパネルを使用ください。
（サービススペースの詳細は、加湿器組込の外形図を参照ください。）

・40・50タイプ　　<配管サイズ>　　<スパナサイズ>
冷媒配管(ｶﾞｽ) フレア接続 φ12.7（本体側23HEX,フレアナット側27HEX）・・・①
〃 (ｴｷ) 〃 φ6.35（本体側17HEX,フレアナット側17HEX）・・・②

・56~90タイプ
冷媒配管(ｶﾞｽ) フレア接続 φ15.88（本体側26HEX,フレアナット側29HEX）・・・①
〃 (ｴｷ) 〃 φ9.52（本体側19HEX,フレアナット側22HEX）・・・②

ドレン VP-25<フレキ端手200㎜>（付属）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ③

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J
PDH-J40・50・56FA	1040<1240>	1000<1200>	960	936	90	890	13	<200>	20<220>
PDH-J63・71・80・90FA	1240<1590>	1200<1550>	1160	1136	92.5	1090	16	<350>	20<370>

< >寸法はオプションの内蔵形加湿器組込時です

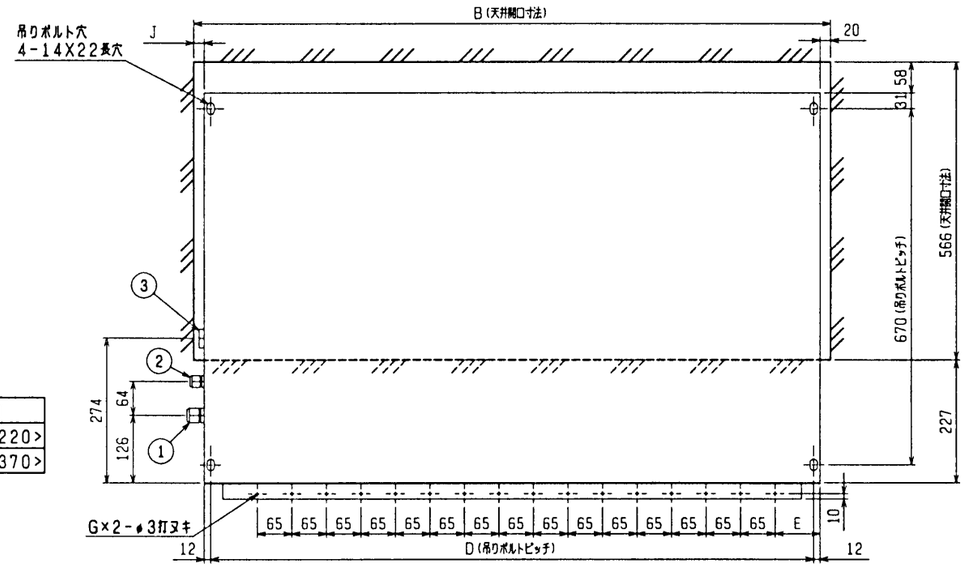

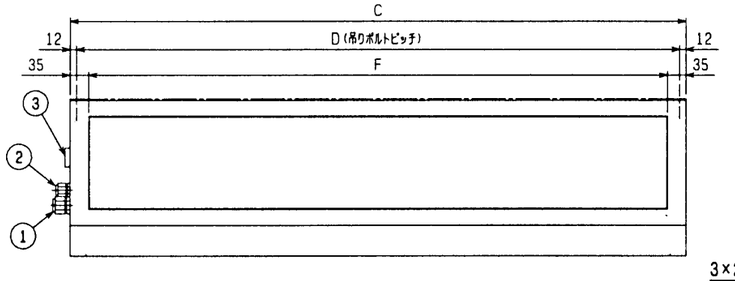

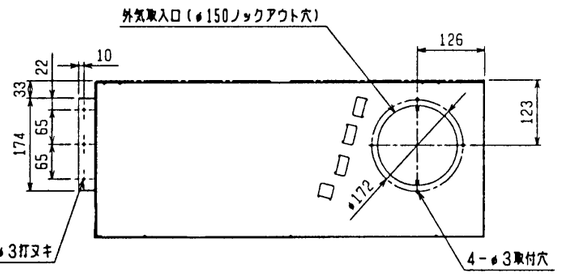

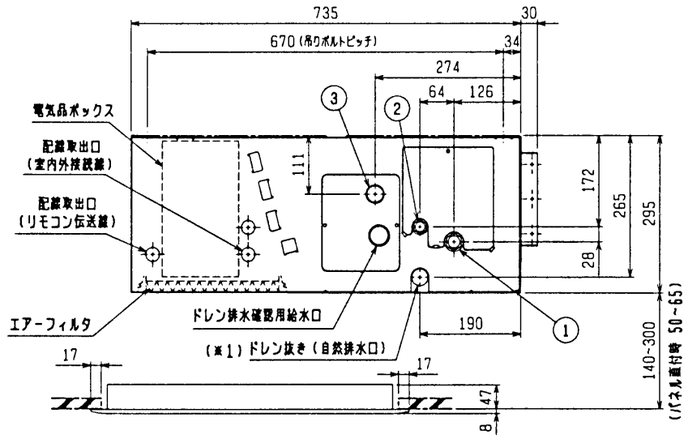



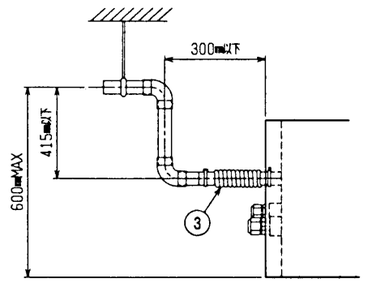

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。

注：ドレンアップメカをご使用にならない場合は（※1）部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

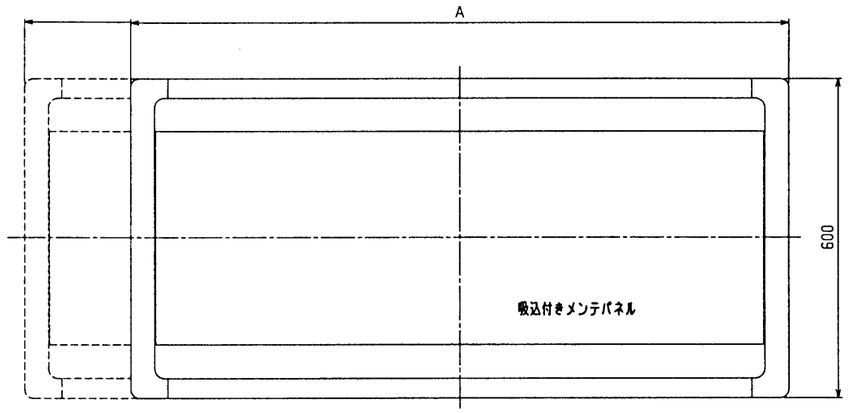

角ダクトフランジ

形名	適用機種
PAC-KD61KDF	PDH-J40,50,56FA
PAC-KD63KDF	PDH-J63,71,80,90FA

下吸込仕様<角ダクトフランジ組込み>

改定 CHANGE	A

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

DIM. IN mm	作成日付 DATE	96－3－7	検認 APPROVED
尺度 SCALE	作成 DRAWN	福田	倉地
/ NTS	照査 CHECKED	林田（徳）	
	設計 DESIGNED	山中	

PDH-J40~90FA

スリムエアコン
天井ビルトイン形室内ユニット外形図

USER　FILE　W259453　PAGE /