DRAWING NO. W257044 PAGE

注：1. 吊りボルトはM10を使用してください。（現地手配）
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16㎜です。
3. 電気品ボックスの外付への変更が必要です。
4. フィルタを横方向より脱着する時に必要です。

	<配管サイズ>	<スパナサイズ>	
冷媒配管(ガス)	フレア接続	φ19.05	(本体側29HEX.フレアナット側36HEX) ··· ①
〃 (エキ)	〃	φ9.52	(本体側19HEX.フレアナット側22HEX) ··· ②

ドレン VP-25<フレキ差手200㎜>(付属) ····· ③

<>値はフィルタをサイドより脱着する時に必要な寸法です。

後吸込用フィルタボックス

形名	PAC-KD84RTB
適用機種	PDFY-J112,140M-A

角ダクトフランジ

形名	PAC-KD64KDF
適用機種	PDFY-J112,140M-A

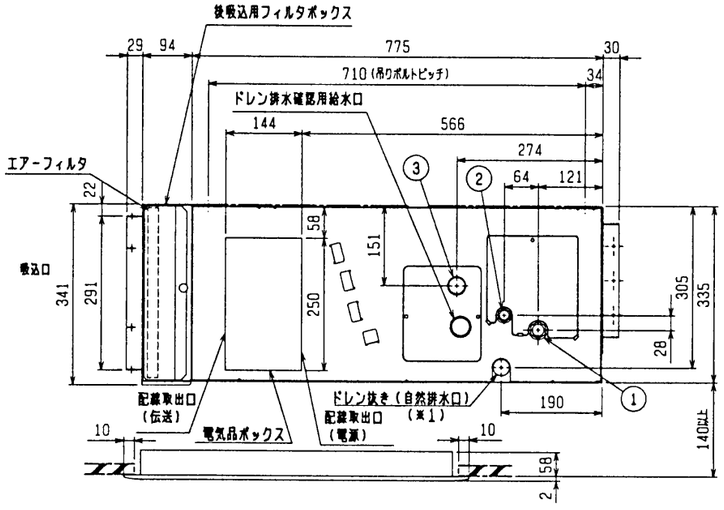

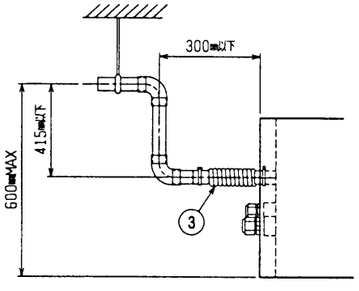

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン排水の処理をお願いします。

注：ドレンアップメカを御使用にならない場合は（※1）部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

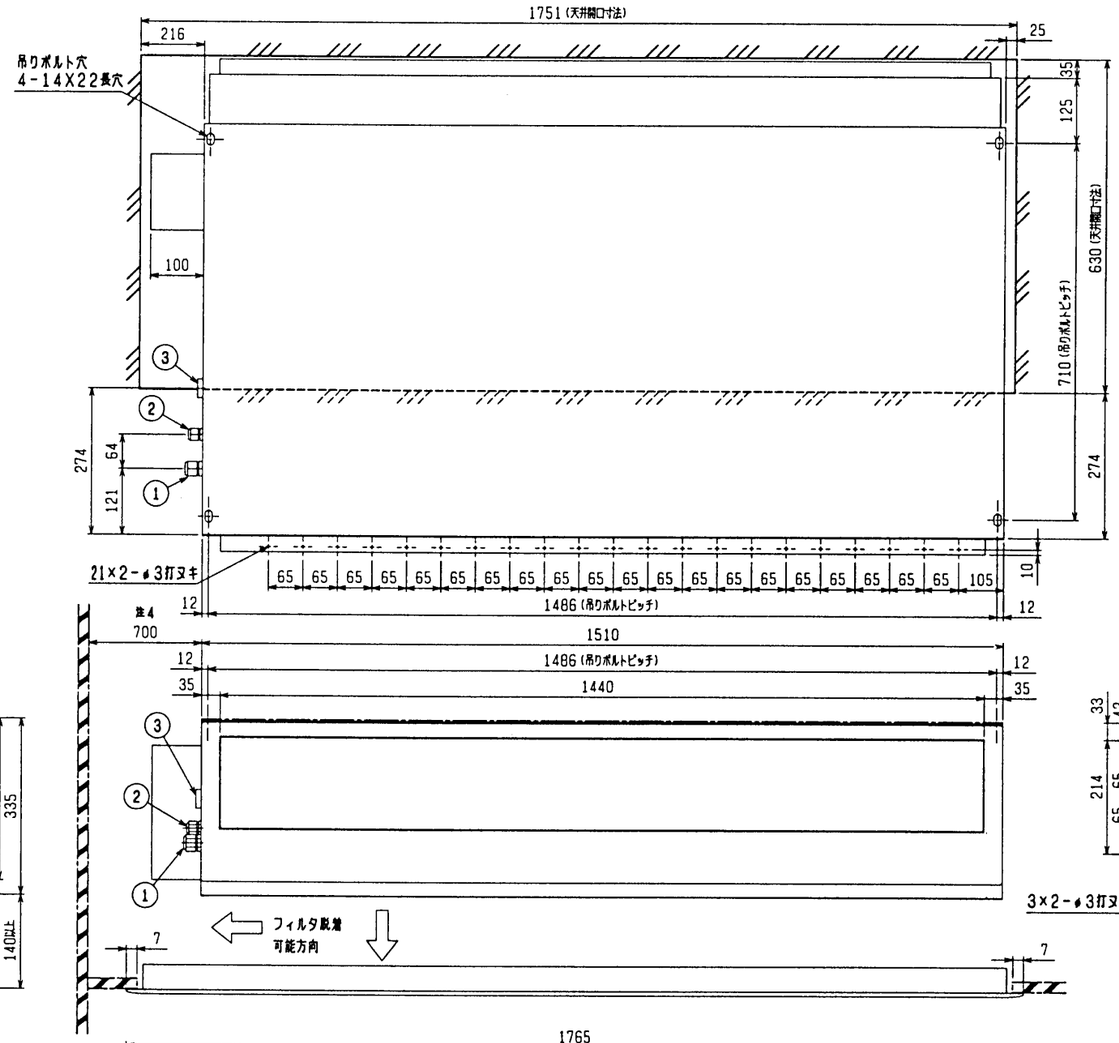

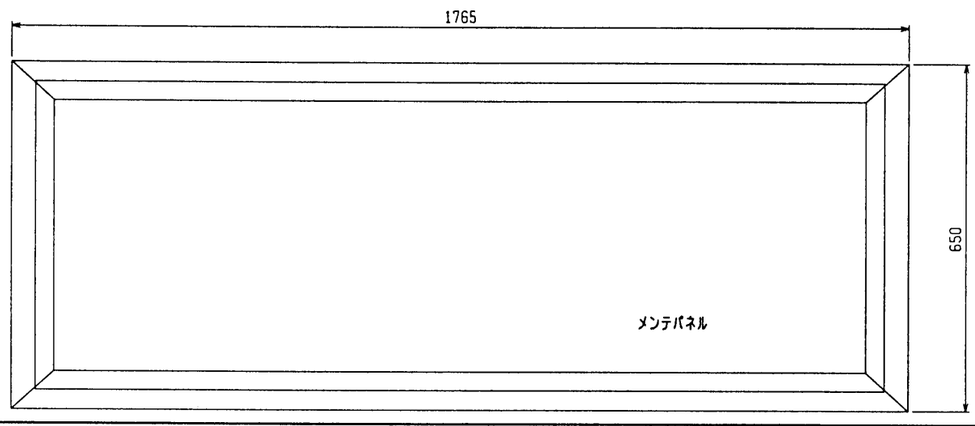

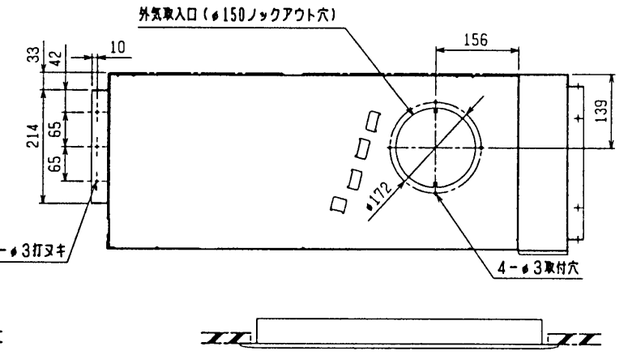

後吸込仕様<角ダクトフランジ組込み>

改定 CHANGE	B

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

PDFY-J112·140M-A

インバータマルチエアコン フリーブランシステム
天井ビルトイン形室内ユニット外形図

DIM. IN ㎜	作成日付 DATE	94－10－24	検図 APPROVED	USER	FILE
尺度 SCALE	作成 DRAWN	林田	倉地 中村	W257044	PAGE /
/ NTS	照査 CHECKED	岡部			
	設計 DESIGNED	林田 山中			