DRAWING NO. W267716 PAGE

注；1. 吊りボルトはM10を使用してください。(現地手配)
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16mmです。
3. 電気品ボックスの外付への変更が必要です。
4. フィルタを横方向より脱着する時に必要です。

	<配管サイズ>	<スパナサイズ>	
冷媒配管(ガス) フレア接続	φ19.05	(本体側29HEX, フレアナット側36HEX)	①
〃 (ﾘｷｯﾄﾞ) 〃	φ9.52	(本体側19HEX, フレアナット側22HEX)	②
ドレン VP-25<フレキ継手200mm> (付属)			③

<>値はフィルタをサイドより脱着する時に必要な寸法です。

後吸込用フィルタボックス

形名	PAC-KD84RTB
適用機種	PDFY-J/P112, 140M-C

角ダクトフランジ

形名	PAC-KD64KDF
適用機種	PDFY-J/P112, 140M-C

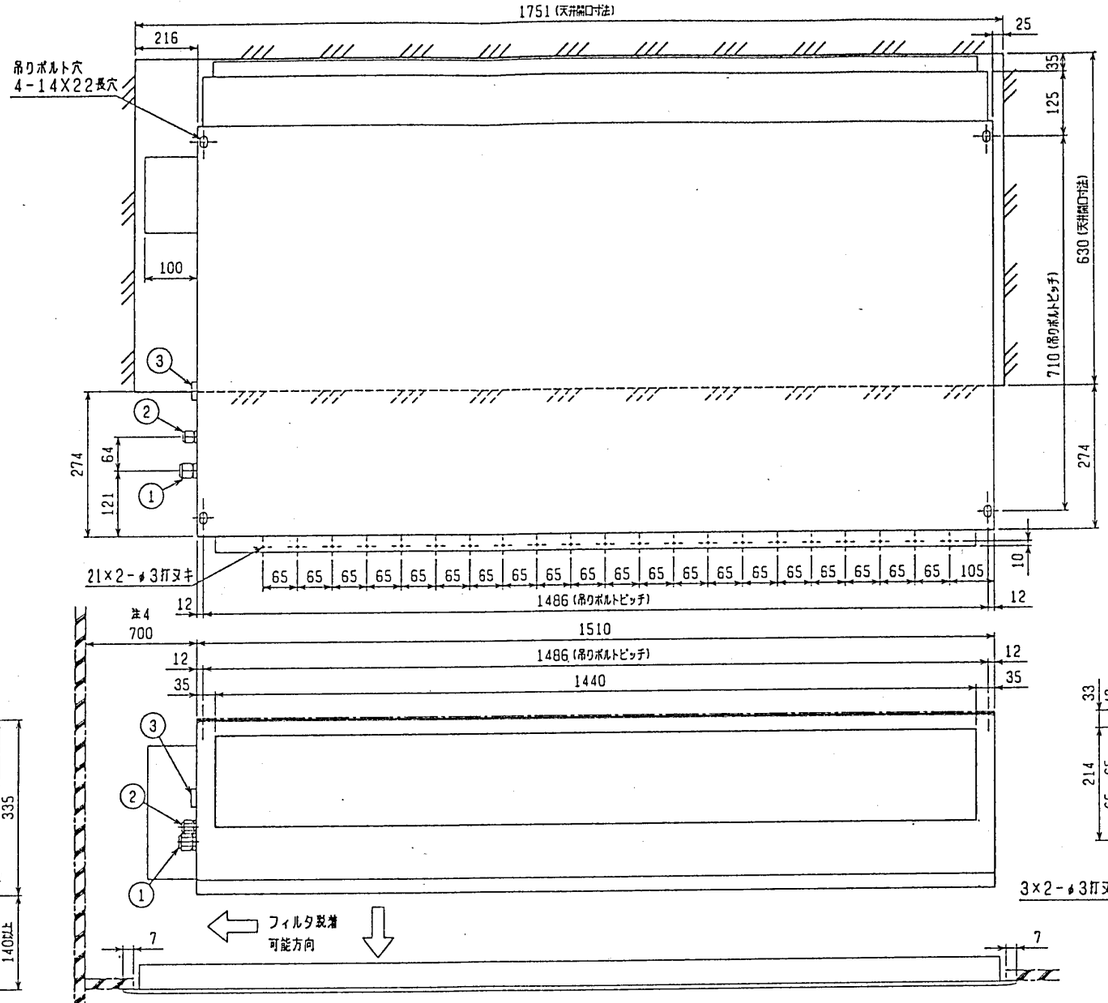

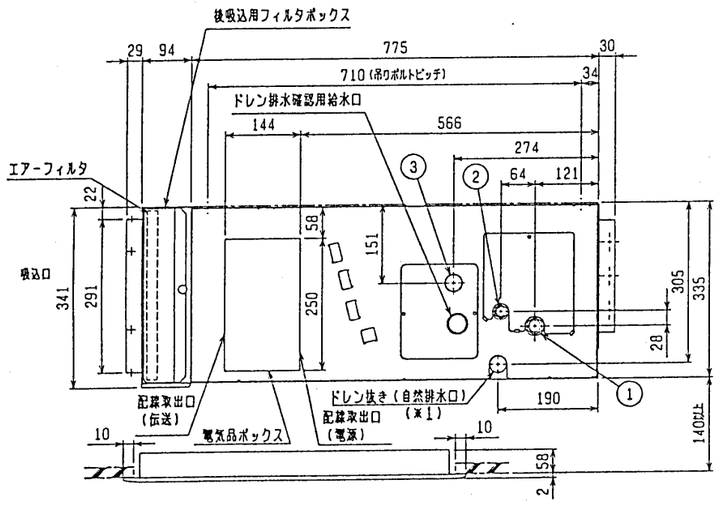

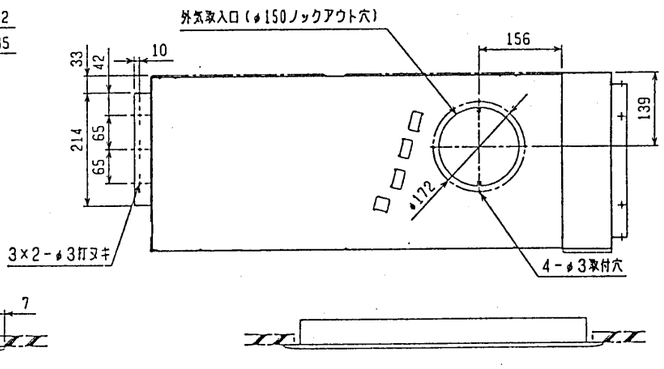

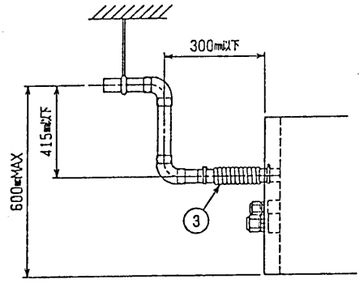

注：ドレンアップメカを御使用にならない場合は (※1) 部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。

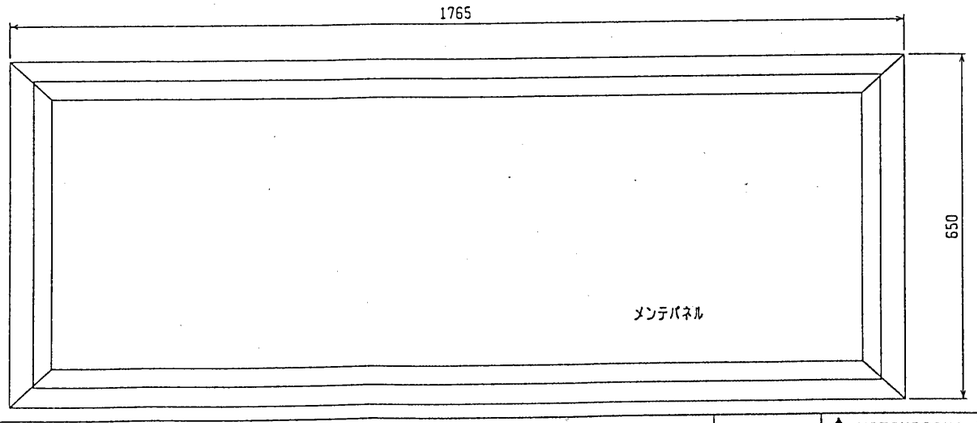

後吸込仕様<角ダクトフランジ組込み>

改変 CHANGE		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		PDFY-J/P112·140M-C
DIM. IN mm	作成日付 DATE	99－10－19	検認 APPROVED	インバータマルチエアコン フリーブランシステム 天井ビルトイン形室内ユニット外形図
尺度 SCALE	作成 DRAWN	本田(浩)		USER FILE
1/NTS	照査 CHECKED	上中	中村	W267716 PAGE 1
	設計 DESIGNED	榎原		