ORAWING NO. W259467 PAGE

注：1. 吊りボルトはM10を使用してください。（現地手配）
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16㎜です。
3. 電気品ボックスの外付への変更が必要です。
4. フィルタを横方向より脱着する時に必要です。

	<配管サイズ>	<スパナサイズ>	
冷媒配管(ガス) フレア接続	φ19.05	(本体側29HEX, フレアナット側36HEX)・・・	①
〃 (エキ) 〃	φ9.52	(本体側19HEX, フレアナット側22HEX)・・・	②
ドレン VP-25<フレキ長手200㎜>(付属)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			③

<>値はフィルタをサイドより脱着する時に必要な寸法です。

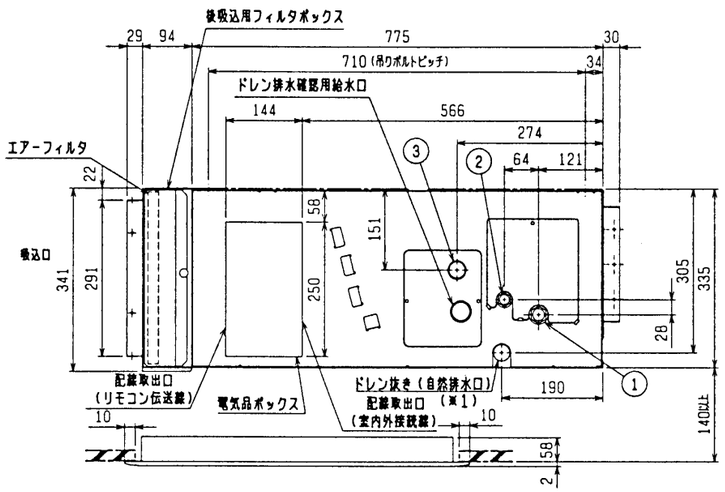

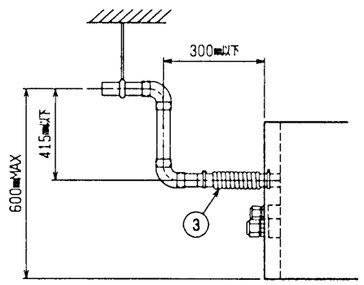

注：ドレンアップメカをご使用にならない場合は（※1）部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン端末の処理をお願いします。

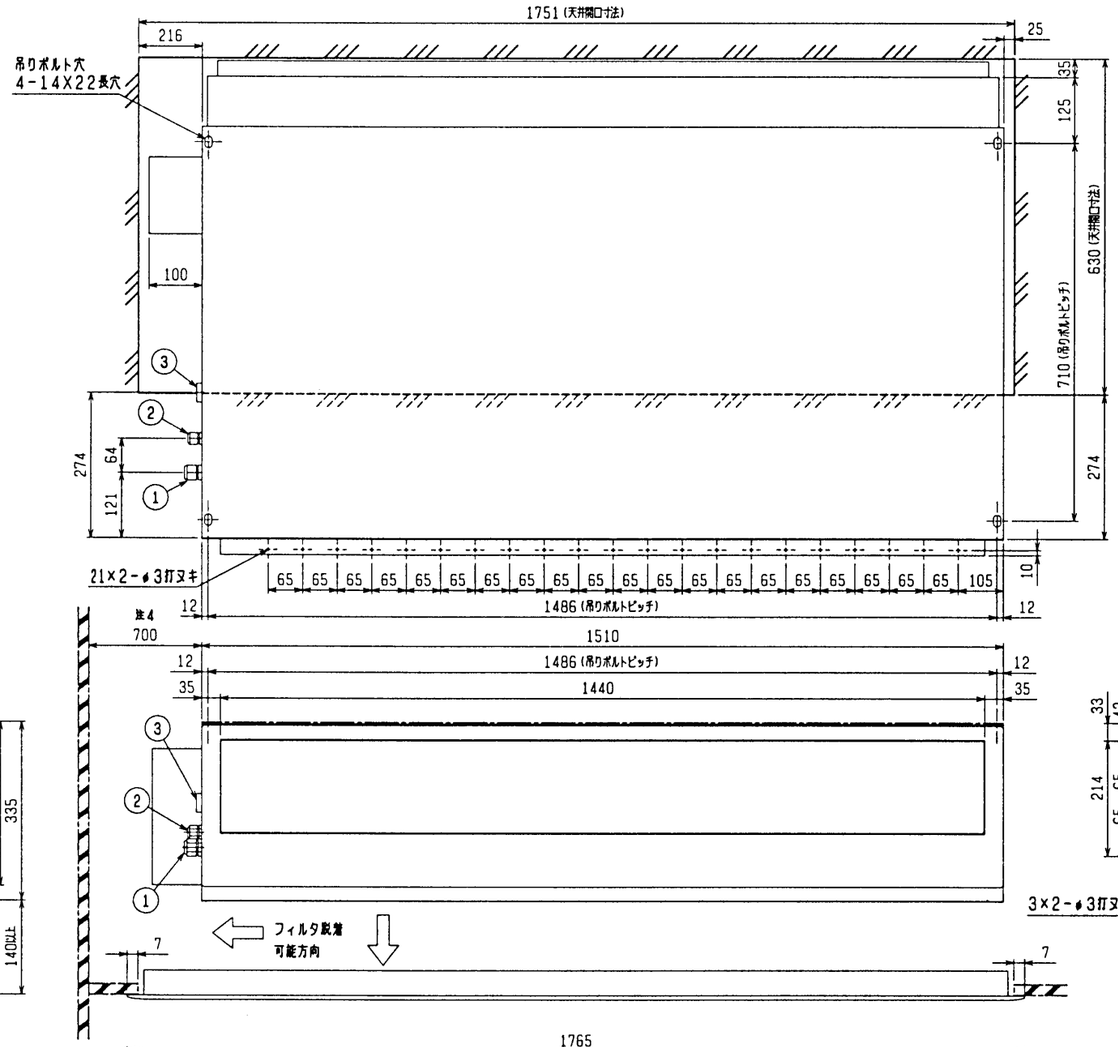

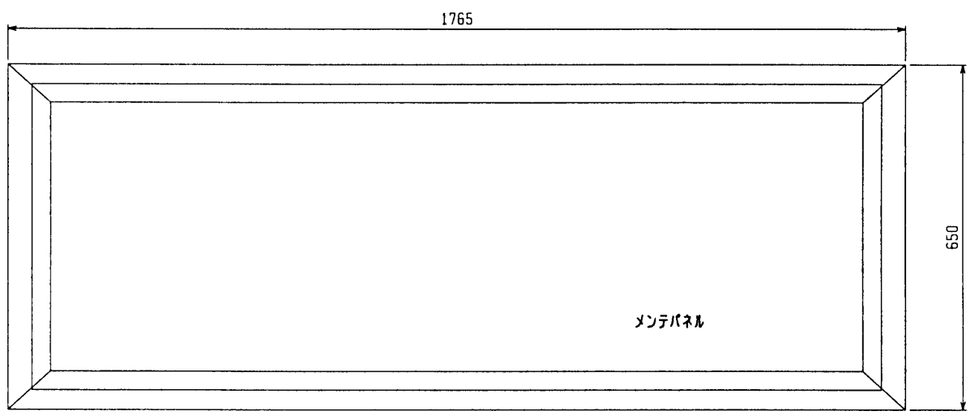

後吸込用フィルタボックス外形図

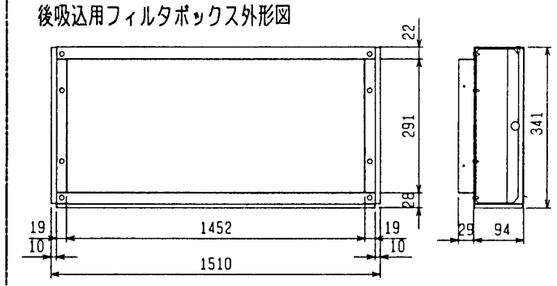

形名	PAC-KD84RTB
適用機種	PDH-J112,140FA

角ダクトフランジ

形名	PAC-KD64KDF
適用機種	PDH-J112,140FA

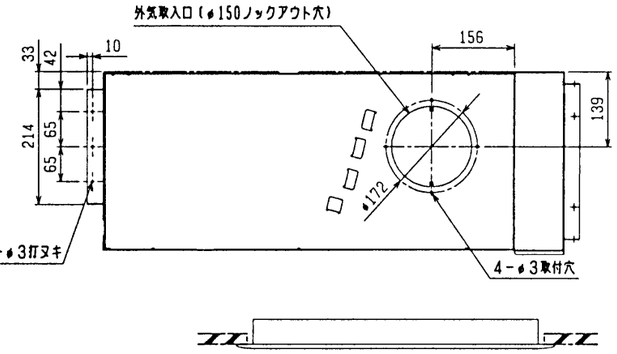

後吸込仕様<角ダクトフランジ組込み>

改定 CHANGE	A

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

DIM. IN mm	作成日付 DATE	96－3－8	検図 APPROVED
尺度 SCALE	作成 DRAWN	福田	
/ NTS	照査 CHECKED	林田(智)	倉地
	設計 DESIGNED	山中	

PDH-J112·140FA

スリムエアコン
天井ビルトイン形室内ユニット外形図

USER FILE W259467 PAGE /