DRAWING NO. W256199 PAGE

注：1. 吊りボルトはM10を使用してください。（現地手配）
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16㎜です。
3. 電気品ボックスの外付への変更が必要です。
4. フィルタを横方向より脱着する時に必要です。

・22~45タイプ　　<配管サイズ>　　<スパナサイズ>
冷媒配管(ｶﾞｽ) フレア接続 φ12.7 (本体側23HEX,フレアナット側27HEX) ･･･ ①
〃 (ｶﾞｽ) 〃 φ6.35 (本体側17HEX,フレアナット側17HEX) ･･･ ②

・56~90タイプ
冷媒配管(ｶﾞｽ) フレア接続 φ15.88 (本体側26HEX,フレアナット側29HEX) ･･･ ①
〃 (ｶﾞｽ) 〃 φ9.52 (本体側19HEX,フレアナット側22HEX) ･･･ ②

ドレン VP-25<フレキ継手200㎜> (付属) ･･･････････････････ ③

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J
PDFY-J22･28･36M-A	1000	986	710	686	165	320	—	251	700
PDFY-J45･56M-A	1440	1426	960	936	225	450	—	441	500
PDFY-J71･80･90M-A	1440	1426	1160	1136	230	320	320	241	700

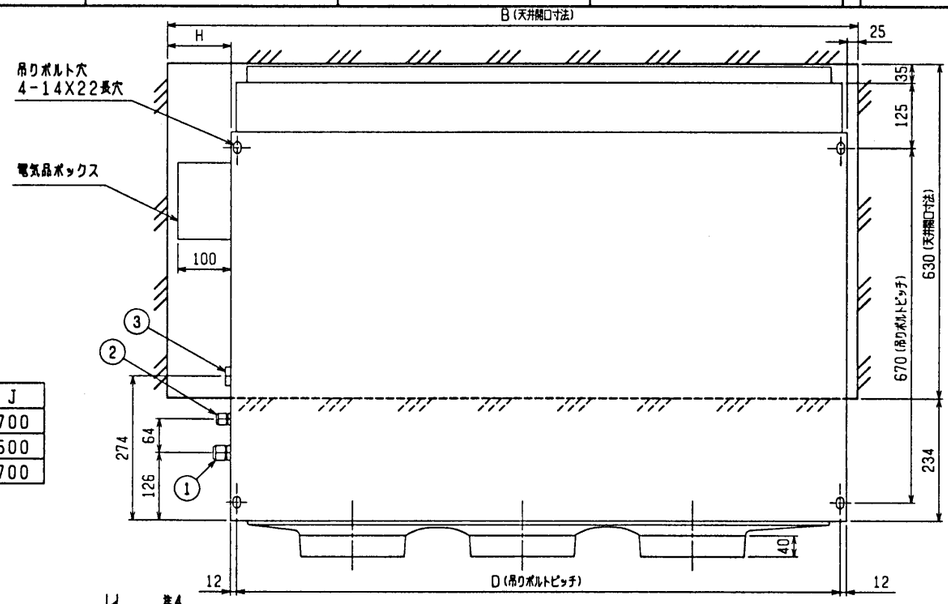

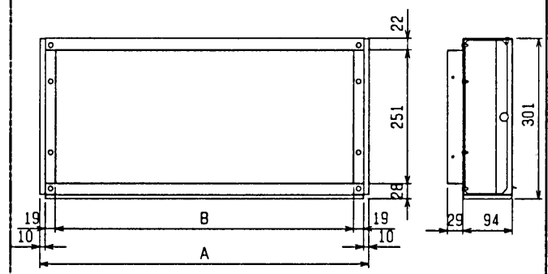

形名	A	B
PAC-KD80RTB	710	652
PAC-KD81RTB	960	902
PAC-KD83RTB	1160	1102

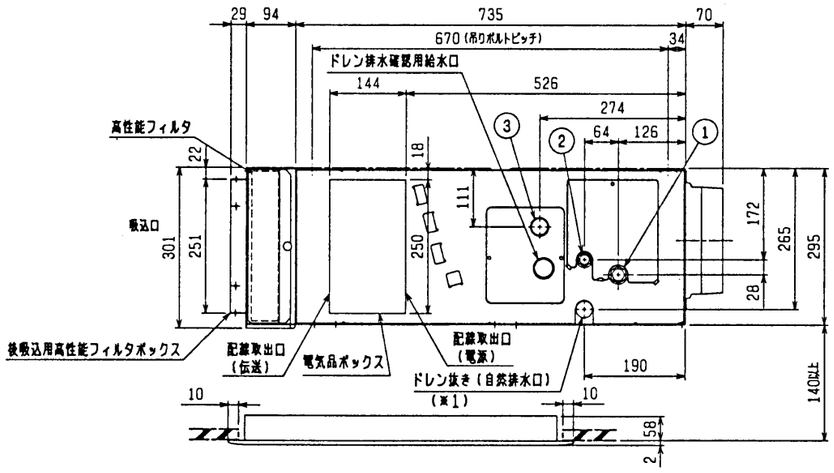



注：ドレンアップメカをご使用にならない場合は（※1）部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン排程の処理をお願いします。

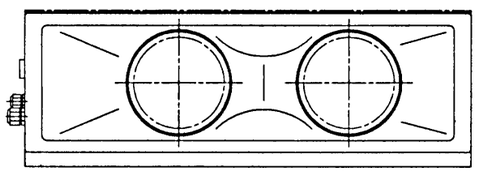

★J22~J56の場合

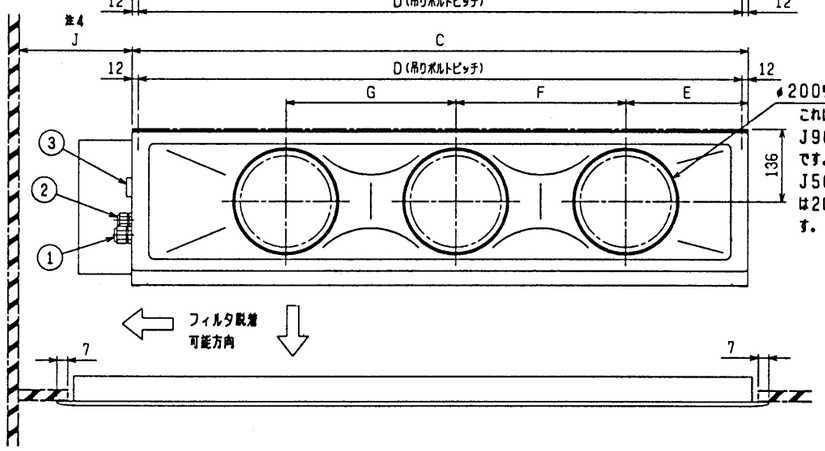

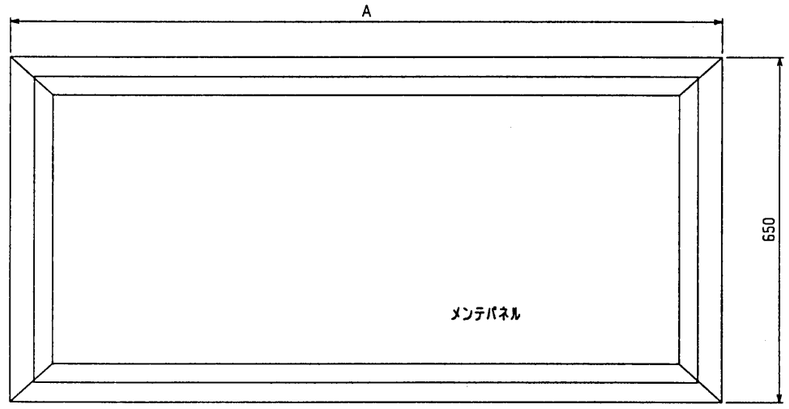

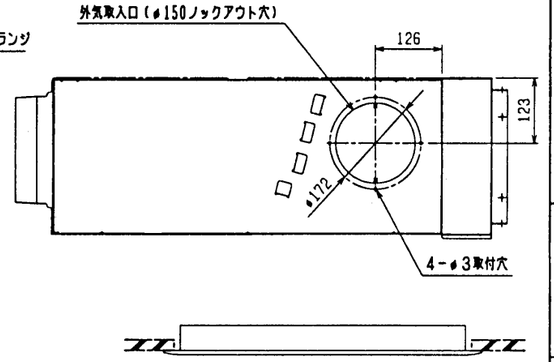

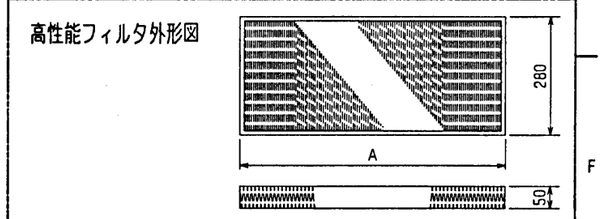

形名	適用機種	比色法	AXフィルタ個数	フィルタボックス形名
PAC-KD30AF	PDFY-J22,28,36M-A	65%	650X1	PAC-KD80RTB
PAC-KD31AF	PDFY-J45,56M-A	65%	450X2	PAC-KD81RTB
PAC-KD33AF	PDFY-J71,80,90M-A	65%	450X1,650X1	PAC-KD83RTB
PAC-KD40AF	PDFY-J22,28,36M-A	90%	650X1	PAC-KD80RTB
PAC-KD41AF	PDFY-J45,56M-A	90%	450X2	PAC-KD81RTB
PAC-KD43AF	PDFY-J71,80,90M-A	90%	450X1,650X1	PAC-KD83RTB

後吸込仕様<高性能フィルタ組込み>

改定 CHANGE	F

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

PDFY-J22~90M-A

インバータマルチエアコン フリーブランシステム
天井ビルトイン形室内ユニット外形図

DIM. IN mm	作成日付 DATE	94－8 －1	検認 APPROVED	
尺度 SCALE	作成 DRAWN	林田		
/ NTS	照査 CHECKED	岡部	倉地	
	設計 DESIGNED	林田 山中		

USER　FILE
W256199
PAGE /