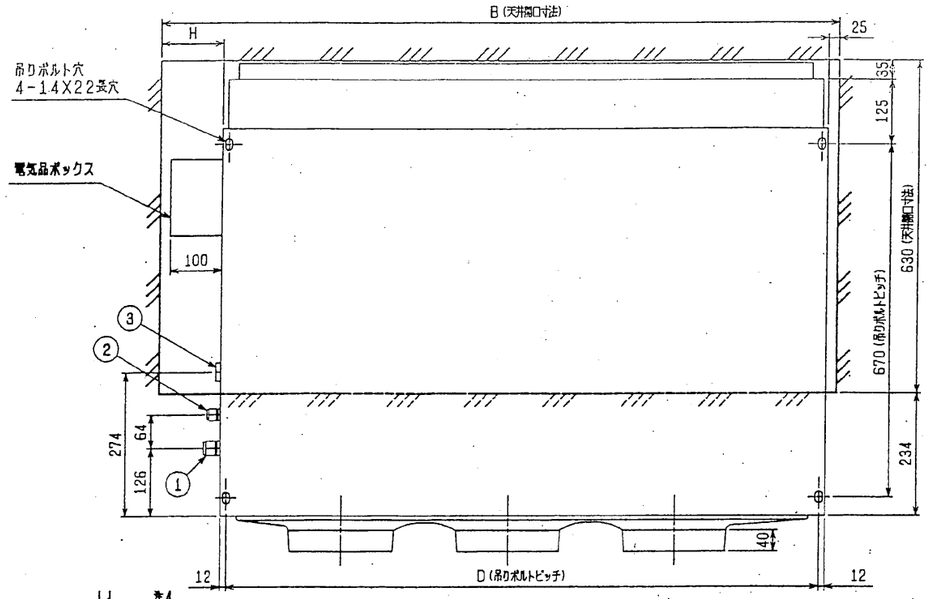

注；1．吊りボルトはM10を使用してください。（現地手配）
2．天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16㎜です。
3．電気品ボックスの外付への変更が必要です。
4．寸法Jはフィルタを横方向より脱着する時に必要なスペースを示します。

・22~45タイプ　　<配管サイズ>　　<スパナサイズ>
冷媒配管(ガス) フレア接続 φ12.7 (本体側23HEX,フレアナット側27HEX)・・・①
〃 (エキ) 〃 φ6.35 (本体側17HEX,フレアナット側17HEX)・・・②

・56タイプ
冷媒配管(ガス) フレア接続 φ12.7 (本体側26HEX,フレアナット側29HEX)・・・・①
〃 (エキ) 〃 φ6.35 (本体側19HEX,フレアナット側22HEX)・・・・②

・71~90タイプ
冷媒配管(ガス) フレア接続 φ15.88 (本体側26HEX,フレアナット側29HEX)・・・①
〃 (エキ) 〃 φ9.52 (本体側19HEX,フレアナット側22HEX)・・・②

ドレン VP-25<フレキ並手200㎜>(付属)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③

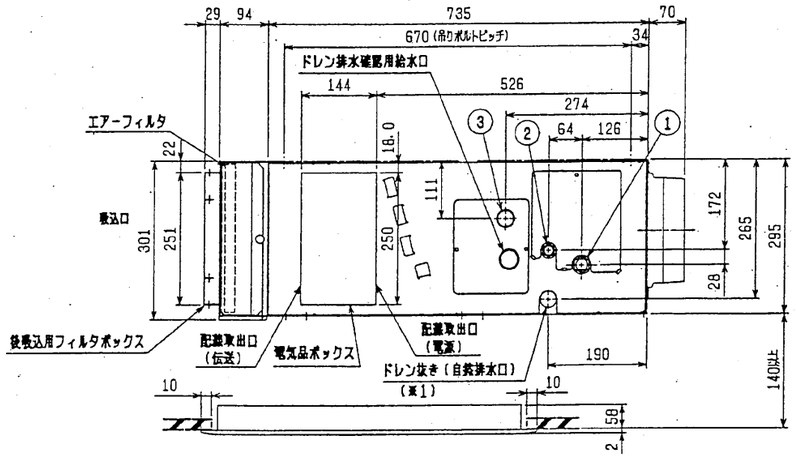

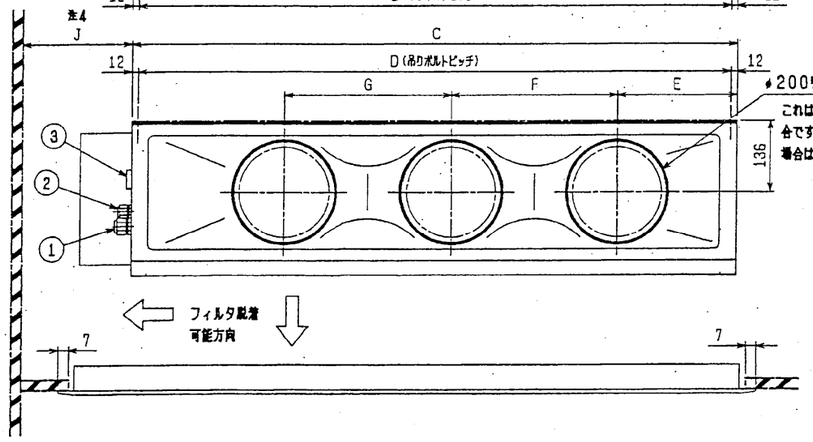

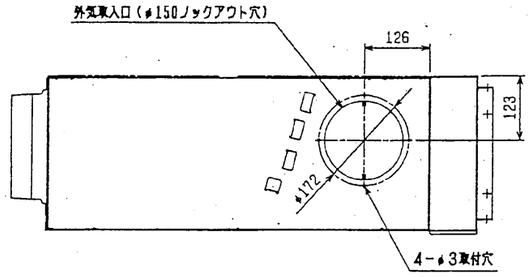

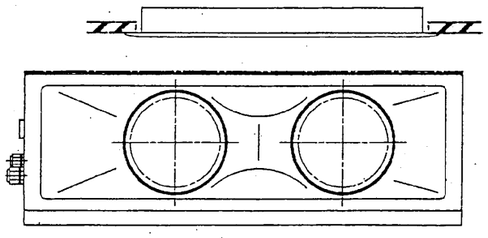

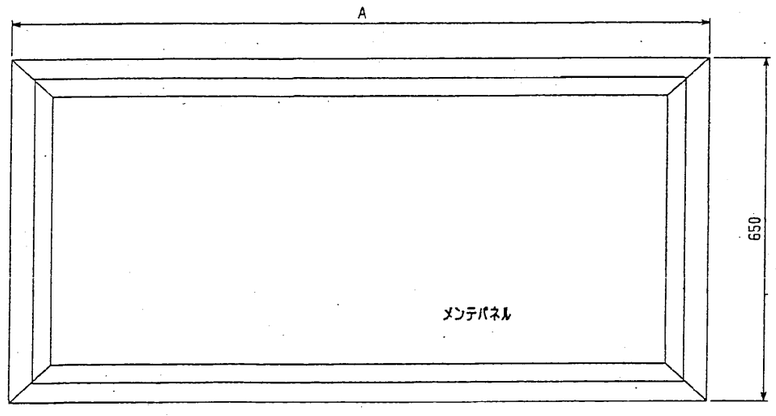

★22~56形の場合

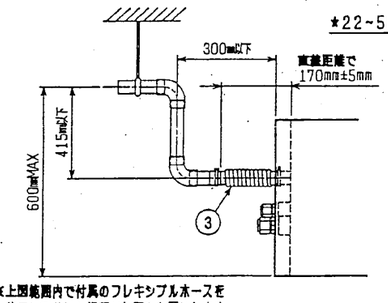

注：ドレンアップメカをご使用にならない場合は（※1）部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン端末の処理をお願いします。

後吸込用フィルタボックス

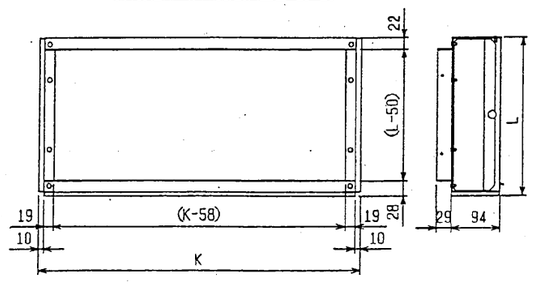

形　名	K寸法	L寸法
PAC-KD80RTB	710	301
PAC-KD81RTB	960	301
PAC-KD83RTB	1160	301

機　種	A	B	C	D	E	F	G	H	J
PDFY-P22·28·36M-E	1000	986	710	686	165	320	—	251	600
PDFY-P45·56M-E	1440	1426	960	936	225	450	—	441	500
PDFY-P71·80·90M-E	1440	1426	1160	1136	230	320	320	241	700

<標準仕様(後吸込)>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM mm	2003-08-20	2003-08-20	PDFY-P22·28·36·45·56·71·80·90M-E インバータマルチエアコン フリープランシステム 天井ビルトイン形室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W274257	REV. / PAGE 1/1