DRAWING NO. W259454 PAGE

注：1. オプションの高性能フィルタ組込時は本体高さが32㎜アップします。
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20㎜です。
3. 吊りボルトはM10を使用してください。（現地手配）
4. オプションの内蔵形加湿器を組込時は、加湿エレメントのメンテナンスがサイドスライドメンテになりますので、1ランク上のパネルを使用ください。
（サービススペースの詳細は、加湿器組込の外形図を参照ください。）

・40・50タイプ　<配管サイズ>　<スパナサイズ>
冷媒配管(ｶﾞｽ) フレア接続 φ12.7 (本体側23HEX, フレアナット側27HEX) ･･･ ①
〃 (ｴｷ) 〃 φ6.35 (本体側17HEX, フレアナット側17HEX) ･･･ ②

・56~90タイプ
冷媒配管(ｶﾞｽ) フレア接続 φ15.88 (本体側26HEX, フレアナット側29HEX) ･･･ ①
〃 (ｴｷ) 〃 φ9.52 (本体側19HEX, フレアナット側22HEX) ･･･ ②

ドレン VP-25<フレキ継手200㎜> (付属) ･･･ ③

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J
PDH-J40·50·56FA	1040<1240>	1000<1200>	960	936	225	450	—	<200>	20<220>
PDH-J63·71·80·90FA	1240<1590>	1200<1550>	1160	1136	230	320	320	<350>	20<370>

< >寸法はオプションの内蔵形加湿器組込時です

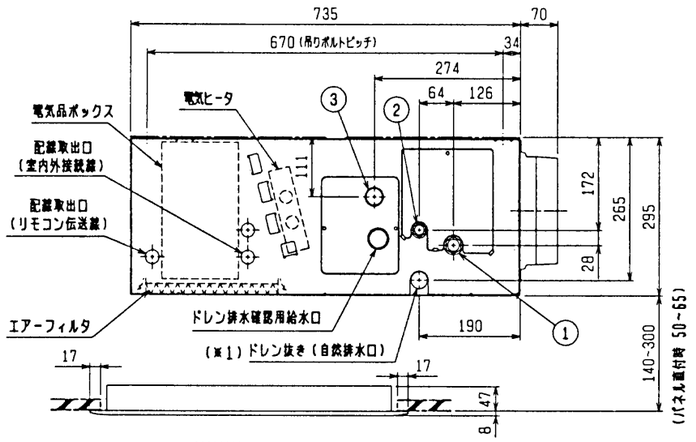



※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン排程の処理をお願いします。

注：ドレンアップメカをご使用にならない場合は（※1）部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

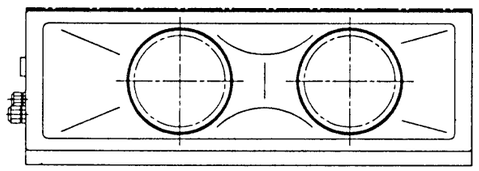

★J40~J56の場合

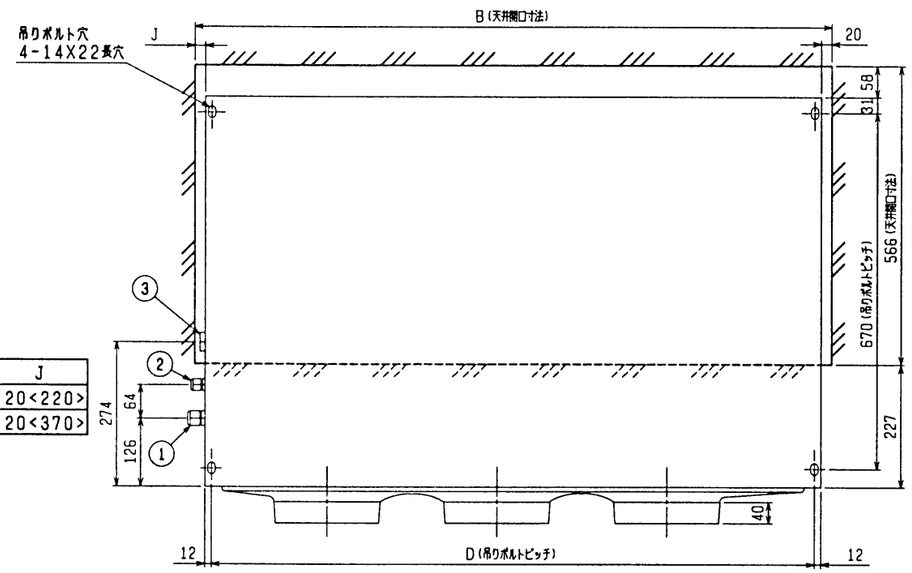

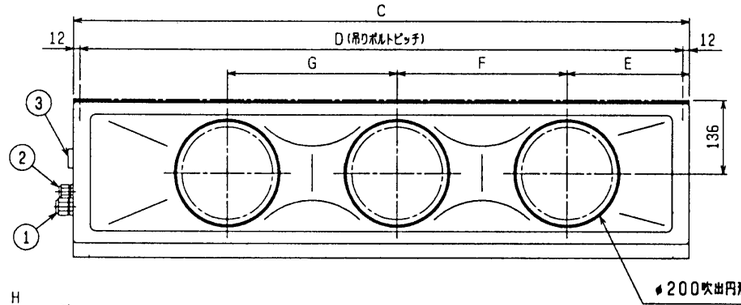



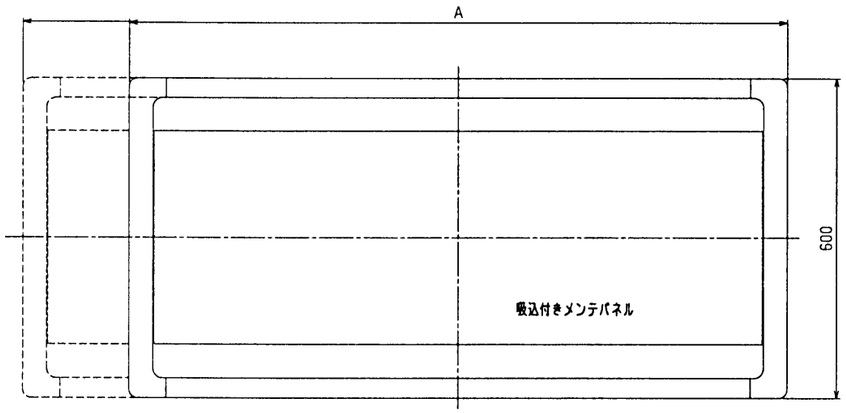

電気ヒータ外形図

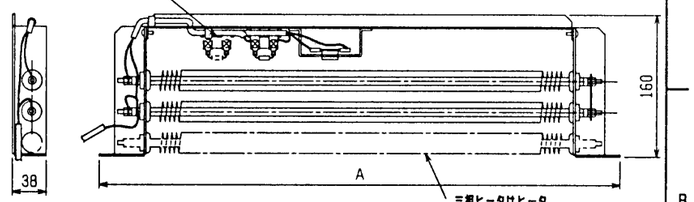

名称	補助電気ヒータ	
形名	PAC-KD56EH/PAC-KD96EH	PAC-KD98EH
適用機種	PDH-J40.50.56FA	PDH-J63.71.80.90FA
容量	1.0kW	1.5kW
電源	(単相/三相 200V 50/60Hz)	三相 200V 50/60Hz
保護装置	過昇防止サーモ	
	温度ヒューズ	
形式	フィン付きシーズヒータ(SUS)	
A寸法	740	940

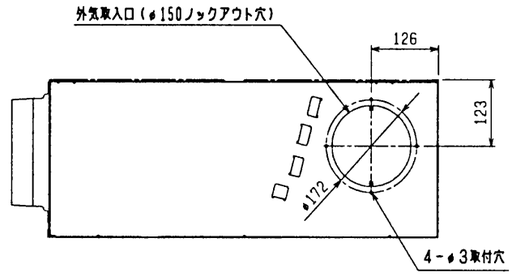

配線図

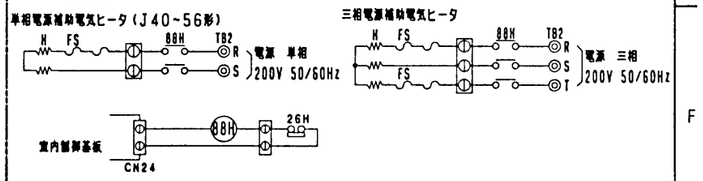

FS・・・・温度ヒューズ
H・・・・・ヒータ
26H・・・過昇防止サーモ
88H・・・電磁接触器

下吸込仕様<電気ヒータ組込み>

改定	CHANGE
A	

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

DIM. IN ㎜	作成日付 DATE	96－3－11	検認 APPROVED
尺度 SCALE	作成 DRAWN	福田	倉地
/ NTS	照査 CHECKED	林田(雅)	
	設計 DESIGNED	山中	

PDH-J40~90FA

スリムエアコン
天井ビルトイン形室内ユニット外形図

USER FILE W259454 PAGE /