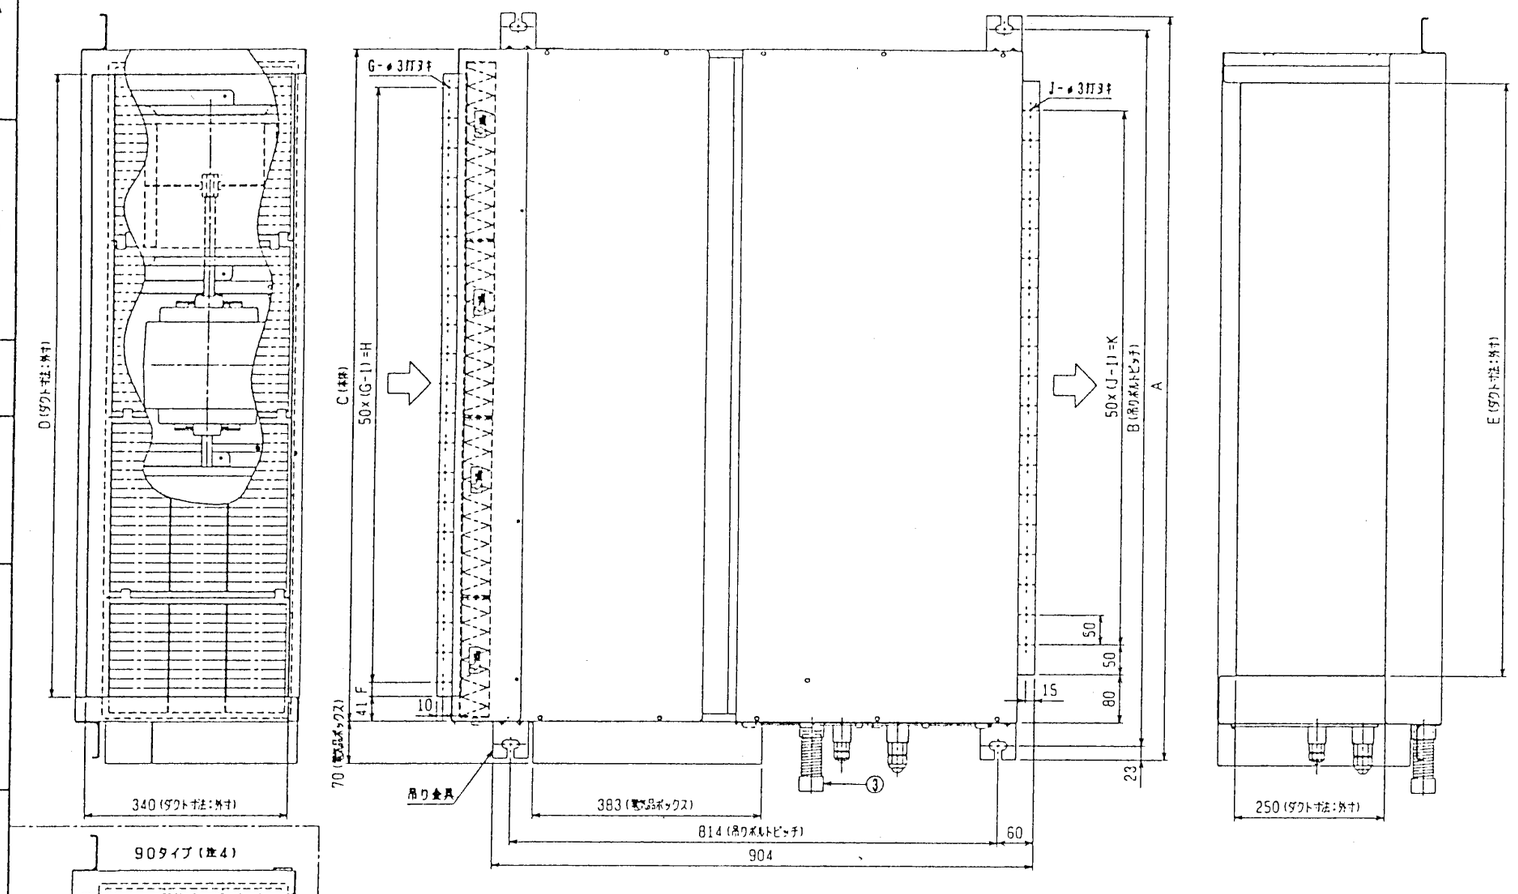

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PEFY-J90M-B1-F	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
PEFY-J112·140M-B1-F	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230

注：1. 吊りボルトにはM10を使用してください。(現地御手配)
2. 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保願います。
3. 別売の内蔵形加湿器を組込の際には、加湿エレメントのメンテナンスの為に、1ランク大きい(600×600)点検口を設けてください。
(サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。)
4. 本図はファンが2つの112・140タイプを示します。90タイプの場合はファンが1つとなります。
5. 吸込側にはエアフィルタ(別途御手配)を必ず使用願います。市販のエアフィルタをご使用の場合はフィルタサービスが容易にできる場所に取付けてください。

・90タイプ　　<配管サイズ>　　<スパナサイズ>
冷媒配管(ガス)　フレア接続　φ15.88　(本体側26HEX、フレアナット側29HEX)・・・①
〃　(エキ)　〃　φ9.52　(本体側19HEX、フレアナット側22HEX)・・・②
・112~140タイプ
冷媒配管(ガス)　フレア接続　φ19.05　(本体側29HEX、フレアナット側36HEX)・・・①
〃　(エキ)　〃　φ9.52　(本体側19HEX、フレアナット側22HEX)・・・②
ドレン　VP-25<フレキ継手200■■>(付属)・・・③

ロングライフフィルタ	大	小	
PEFY-J90M-B1-F	3枚	—	・・・④
PEFY-J112·140M-B1-F	3枚	1枚	

フィルタボックス・・・⑤

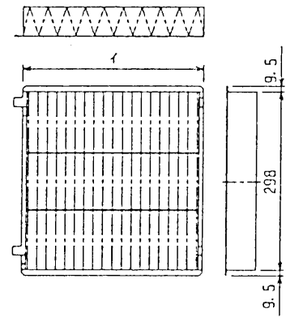

名称	ロングライフフィルタ	
形名	PAC-KE88LAF	PAC-KE89LAF
適用機種	PEFY-J90M-B1-F	PEFY-J112·140M-B1-F
材質	合成繊維不織布エアフィルタ	
イ×個数	300×3	300×3 200×1
フィルタボックス	PAC-KE93TB	PAC-KE94TB

サービススペース詳細図

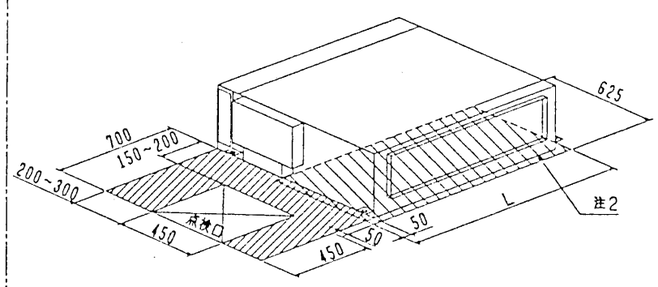

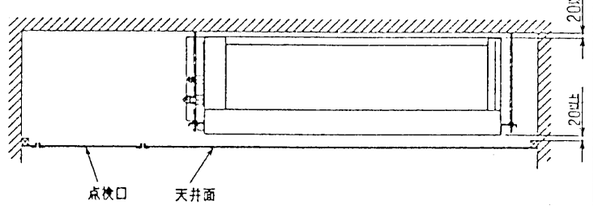

サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

ロングライフフィルタ組込み

DIM. IN 単位	作成日付 DATE	99 − 2 − 16	承認 APPROVED
尺度 SCALE	作成 DRAWN	福田	
NTS	検図 CHECKED	山中	竹内
	設計 DESIGNED	境,澤田	

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

PEFY-J90~140M-B1-F

インバータマルチエアコン フリーブランシステム
天井埋込形室内ユニット外形図

USER　FILE　W265658　PAGE 1

改定 CHANGE A