

- 注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
- 注2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
- 注3. 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。
- 注4. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があり、水漏れの原因となります。

<ドレンアップメカ組込み仕様>  
<ロングライフフィルタ組込み仕様>


機種	①ガス配管サイズ	②エヒ配管サイズ	③ドレン配管
PEFY-P224MG5	φ19.05	φ9.52	VP-25
PEFY-P280MG5	φ22.2		

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PEFY-P224,280MG5 インバーターマルチエアコン フリープランシステム 天井埋込形室内ユニット 外形図		
	DIM. mm	18-05-10	SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW.NO. W KL96R443

ドレンアップメカ


適用機種	PEFY-P224, 280MG5
ドレンアップメカ形名	PAC-KM28DM
電源	単相200V50/60Hz
消費電力	8/7.5W
保護装置	液面検知器, オ-ハ-フ-ロ-防止機能

ドレンアップメカ配線図

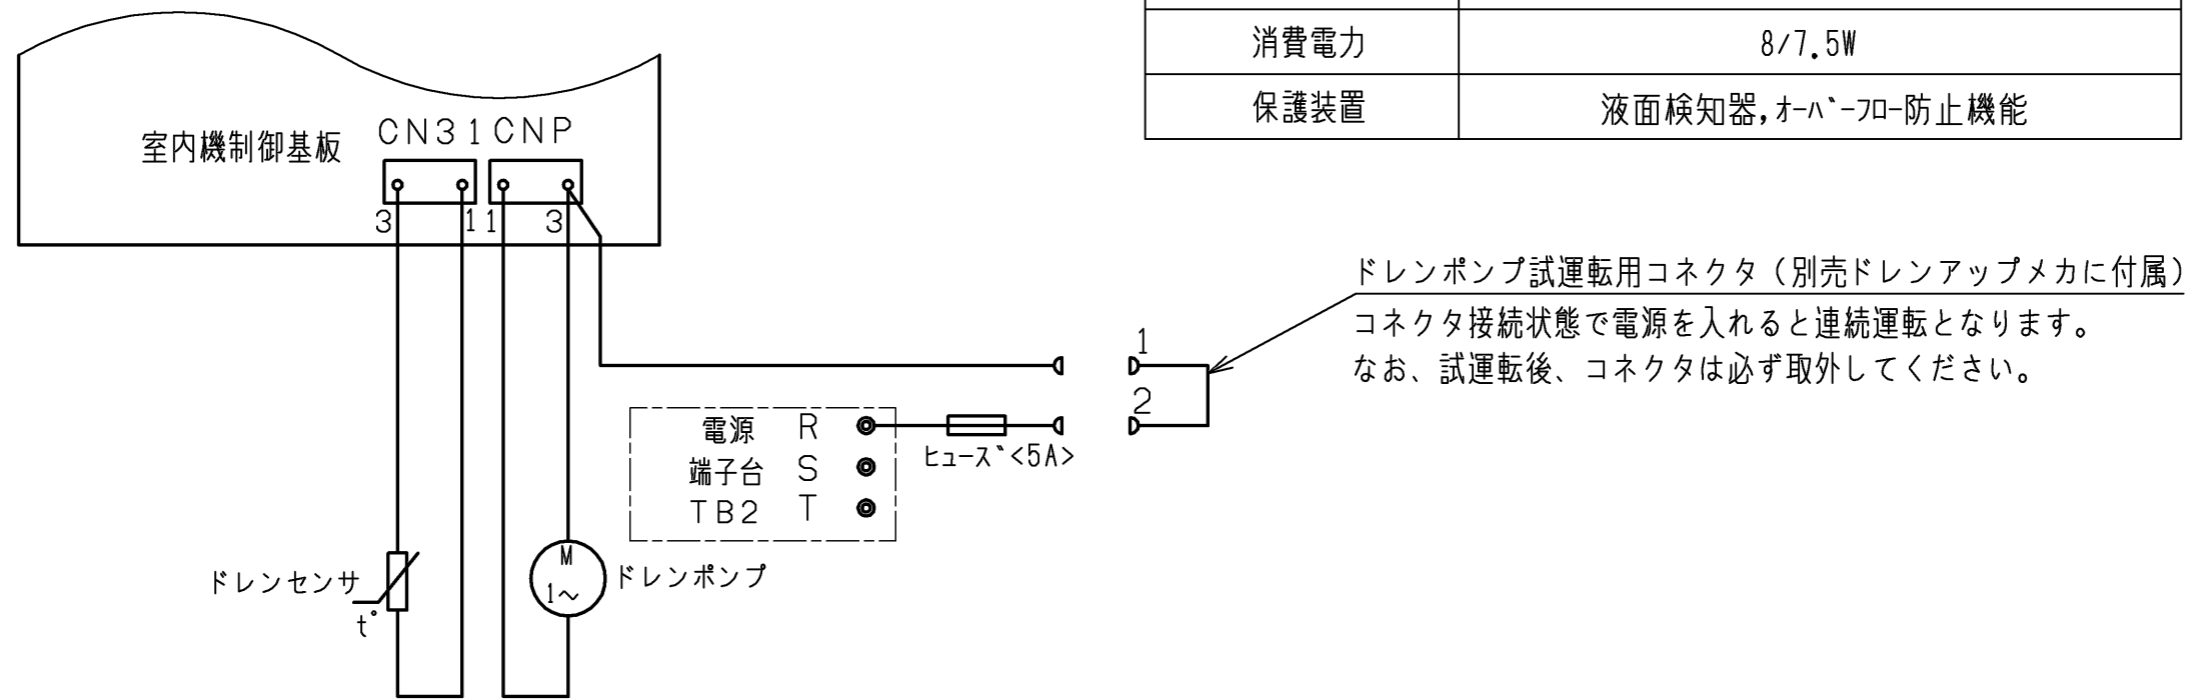

ロングライフフィルタ

適用機種	PEFY-P224, 280MG5
ロングライフフィルタ形名	PAC-KE85LAF
材質	合成繊維不織布エアフィルタ
個数	2個
フィルタボックス	PAC-KE95TB

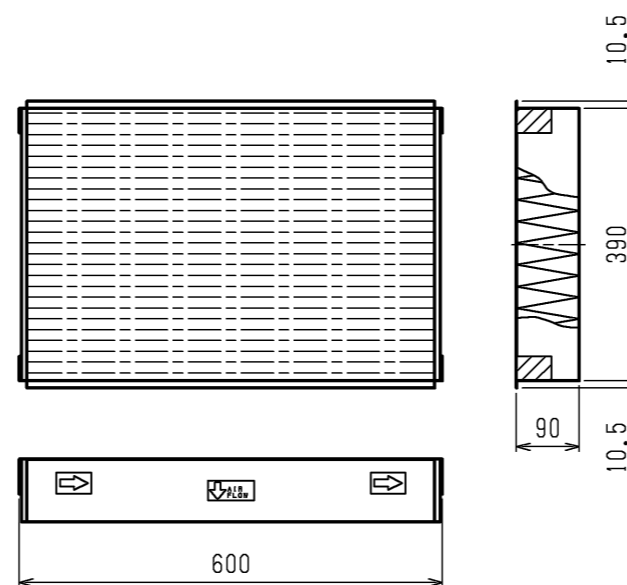

<ドレンアップメカ組込み仕様>  
<ロングライフフィルタ組込み仕様>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE		
	DIM. mm	18-05-10	PEFY-P224,280MG5 インバーターマルチエアコン フリープランシステム 天井埋込形室内ユニット 外形図		
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. W KL96R443	REV.	PAGE 2/2