DRAWING NO. W266679 PAGE

注：1. 吊りボルトはM10を使用してください。（現地手配）
2. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16㎜です。
3. 電気品ボックスの外付への変更が必要です。
4. フィルタを横方向より脱着する時に必要です。

・40、50タイプ　　<配管サイズ>　　<スパナサイズ>
冷媒配管（ガス）フレア接続　φ12.7（本体側23HEX、フレアナット側27HEX）・・・①
〃（ミキ）　〃　φ6.35（本体側17HEX、フレアナット側17HEX）・・・②

・56~80タイプ
冷媒配管（ガス）フレア接続　φ15.88（本体側26HEX、フレアナット側29HEX）・・・①
〃（ミキ）　〃　φ9.52（本体側19HEX、フレアナット側22HEX）・・・②

ドレン　VP-25<フレキ継手200㎜>（付属）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③

| 機種 | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-P40・50・56・63FA | 1440 | 1426 | 960 | 936 | 225 | 450 | — | 441 | 500 |
| PD-P71・80FA | 1440 | 1426 | 1160 | 1136 | 230 | 320 | 320 | 241 | 700 |

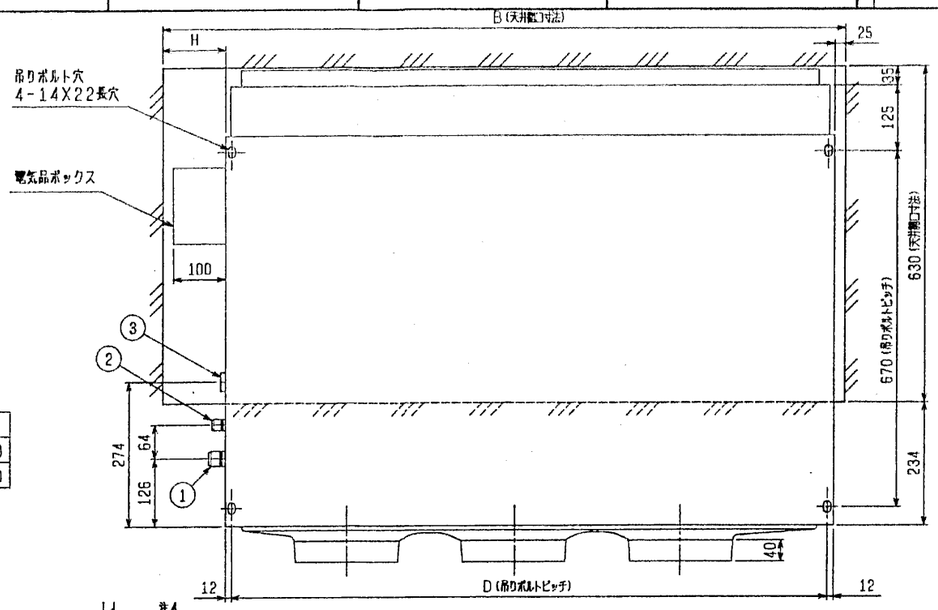


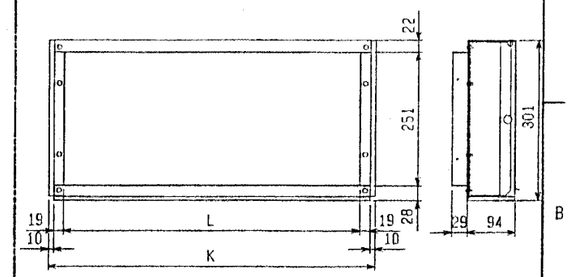


| 形名 | K | L |
|---|---|---|
| PAC-KD81RTB | 960 | 902 |
| PAC-KD83RTB | 1160 | 1102 |

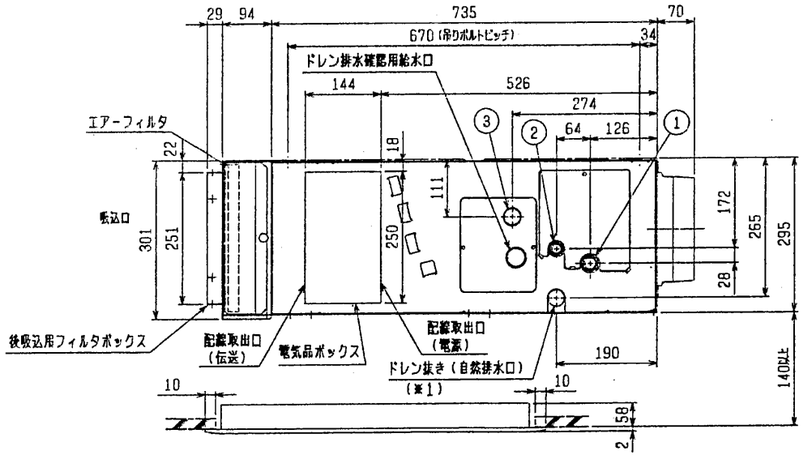


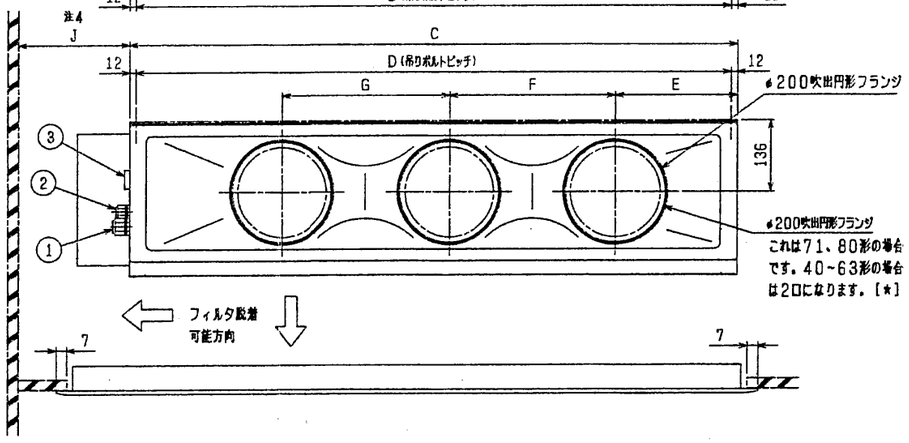


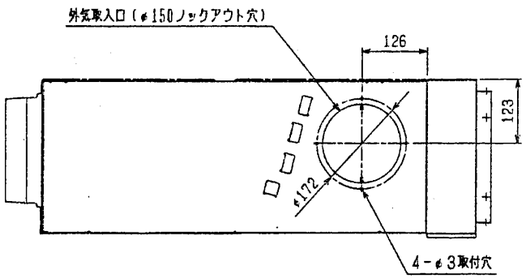


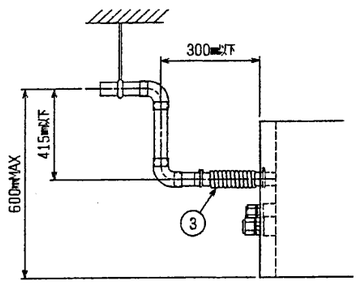


注：ドレンアップメカをご使用にならない場合は（※1）部に付属のフレキシブルホースを接続してください。

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。

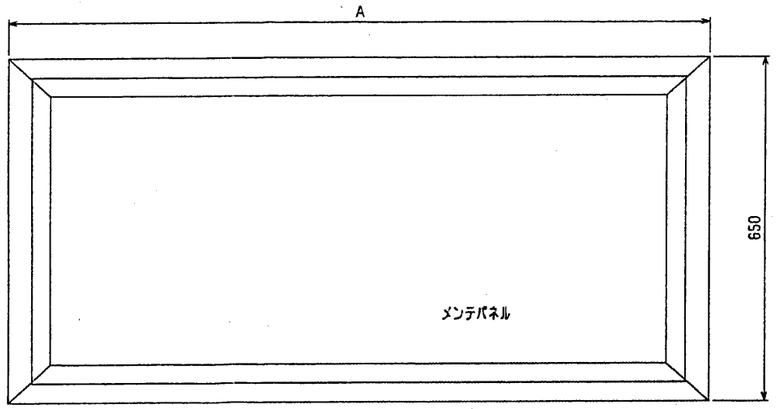


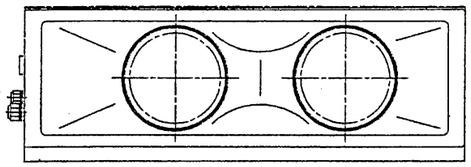

★40~63形の場合

後吸込仕様

| 改定 CHANGE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

PD-P40~80FA

天井ビルトイン形室内ユニット外形図

| DIM. IN mm | 作成日付 DATE | 01－12－20 | 検認 APPROVED | USER b | FILE A000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尺度 SCALE | 作成 DRAWN | 池田 | | | |
| 1/NTS | 照査 CHECKED | | 大川 | W266679 | PAGE 1 |
| | 設計 DESIGNED | 池田 | | | |