後吸込用フィルターボックス

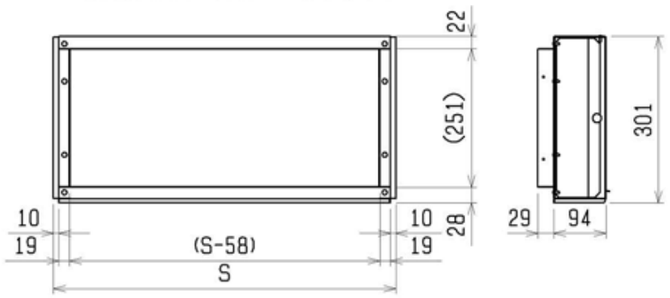

形　名	適 用 機 種	S寸法
PAC-KD80RTB	PDFY-P22・28・36M-E2	710
PAC-KD81RTB	PDFY-P45・56M-E2	960
PAC-KD83RTB	PDFY-P71・80・90M-E2	1160

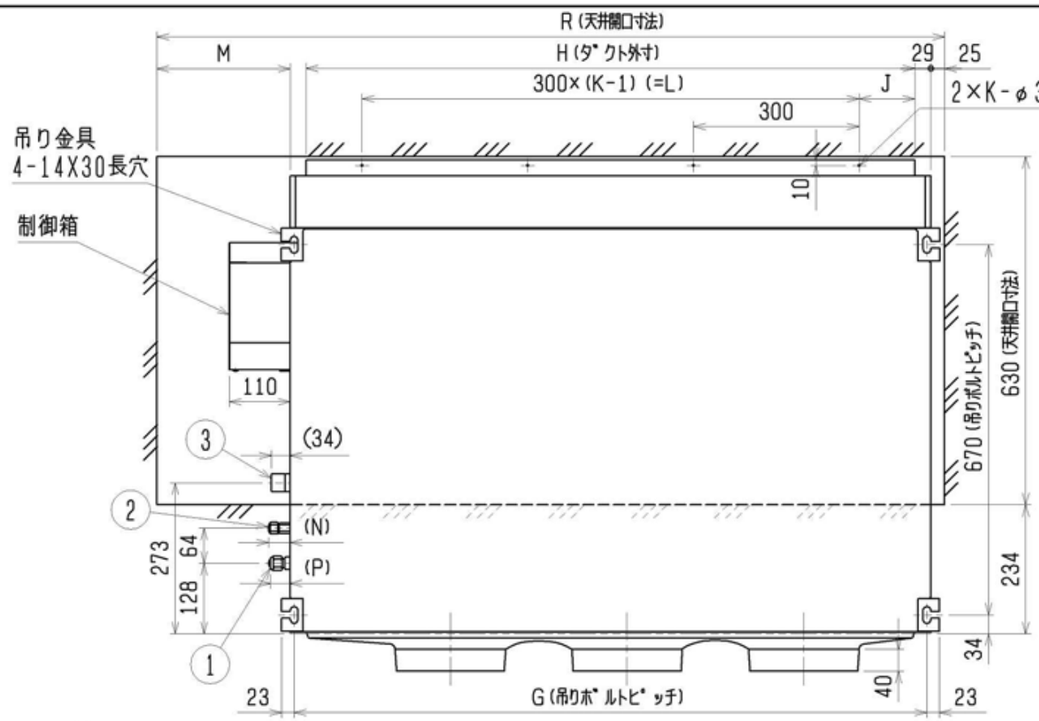

注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。（現地御手配）
3. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16㎜です。
4. 制御箱の外付けへの変更が必要です。
5. 変化寸法Fはフィルターを横方向より脱着する時に必要なスペースを示します。
6. ドレンアップメカをご使用にならない場合は、自然排水口に付属のフレキシブルホースを接続してください。

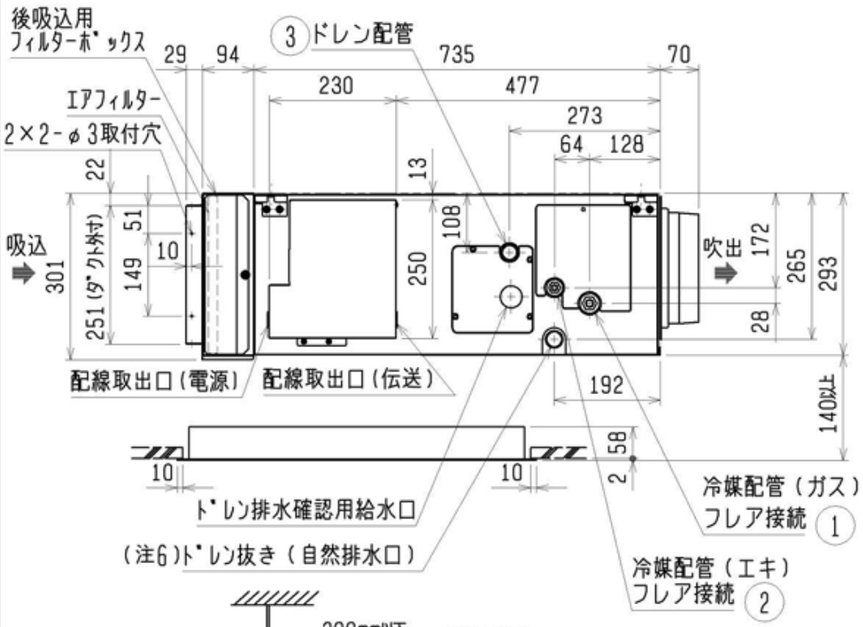

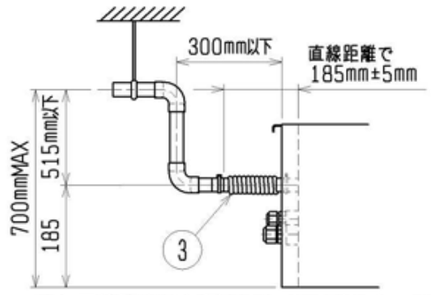

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン揚程の処理をお願いします。

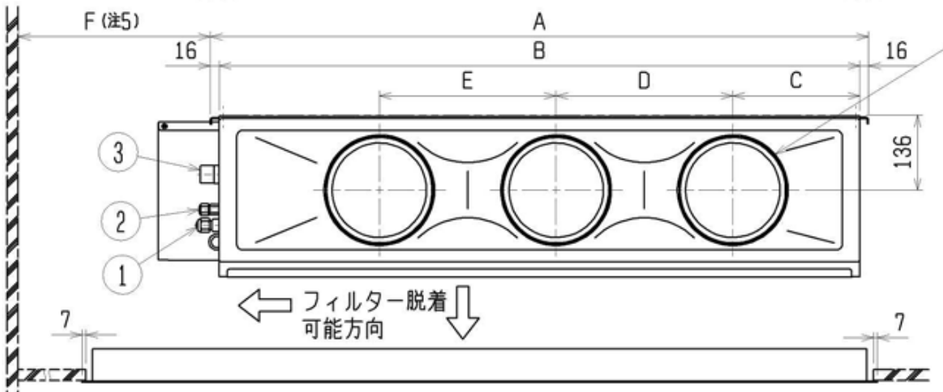

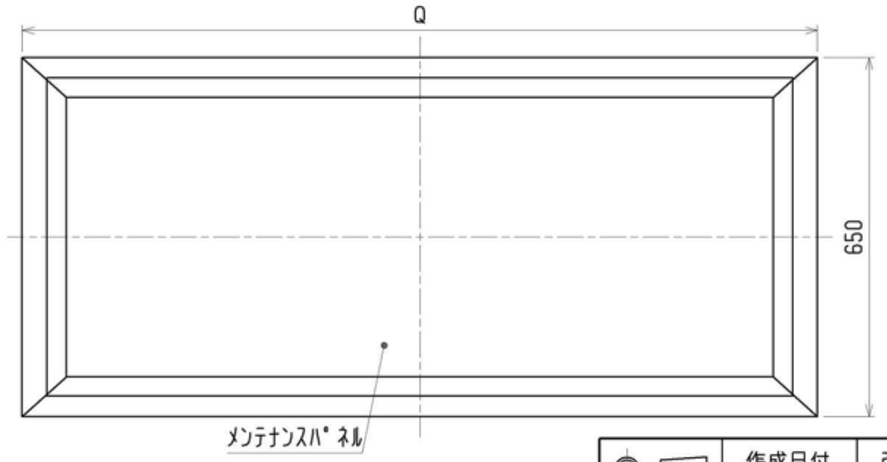

これは71、80形の場合です。
22~56形の場合は2口になります。［★］

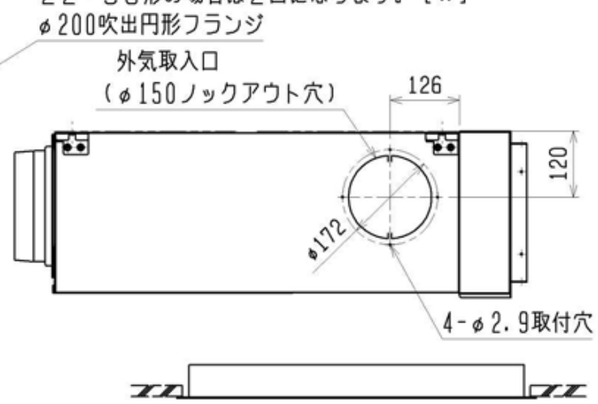

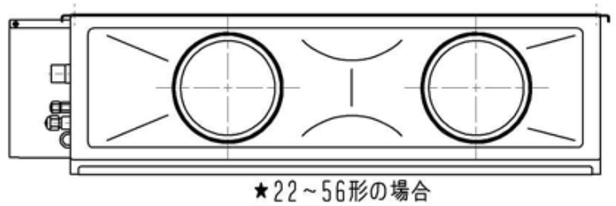

★22~56形の場合

＜後吸込用フィルターボックス組込み仕様＞

機　種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	①ｶﾞｽ配管ｻｲｽﾞ	②ｴｷ配管ｻｲｽﾞ	③ﾄﾞﾚﾝ配管
PDFY-P22・28・36M-E2	742	710	165	320	—	684	696	652	126	3	400	251	36	39	1000	986	φ12.7	φ6.35	ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ VP-25 <ﾌﾚｷ接手175mm>（付属）
PDFY-P45・56M-E2	992	960	225	450	—	484	946	902	151	3	600	441	39	42	1440	1426			
PDFY-P71・80・90M-E2	1192	1160	230	320	320	684	1146	1102	101	4	900	241	39	36	1440	1426	φ15.88	φ9.52	

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	09-07-03	09-10-02	PDFY-P22・28・36・45・56・71・80・90M-E2 インﾊﾞｰﾀｰﾏﾙﾁｴｱｺﾝ ﾌﾘｰﾌﾟﾗﾝｼｽﾃﾑ 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形室内ﾕﾆｯﾄ外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. WKB94T689	REV. A / PAGE 1/1

A