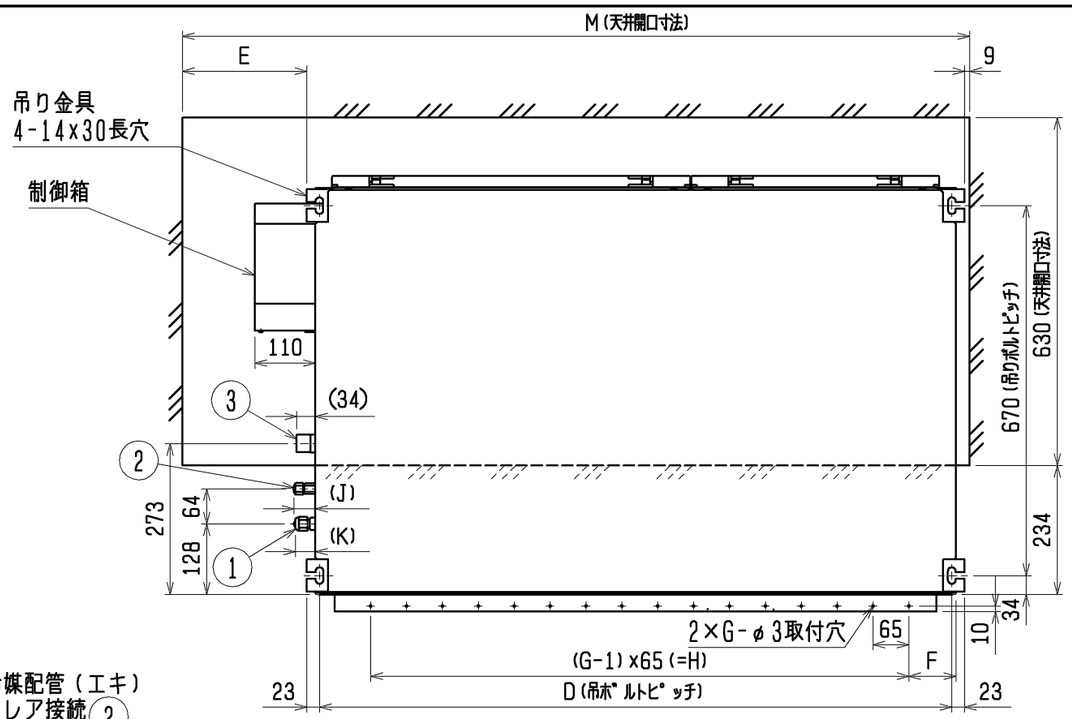


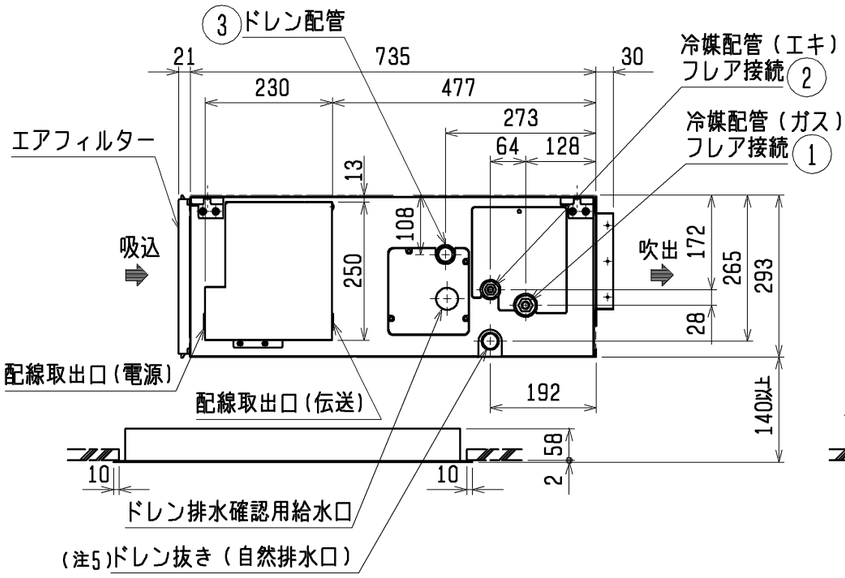


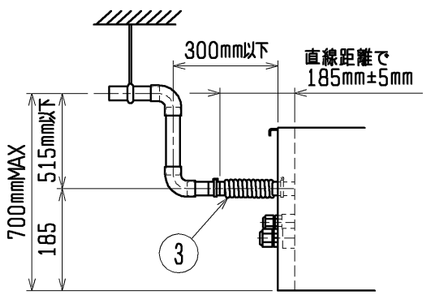


※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを
使用してドレン揚程の処理をお願いします。

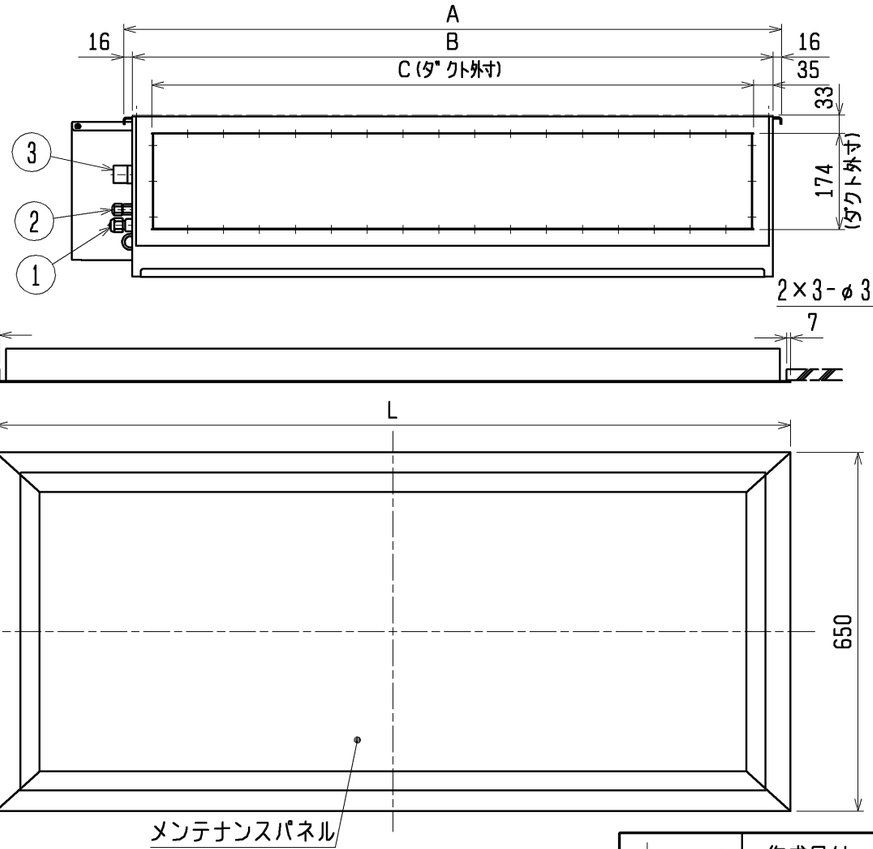


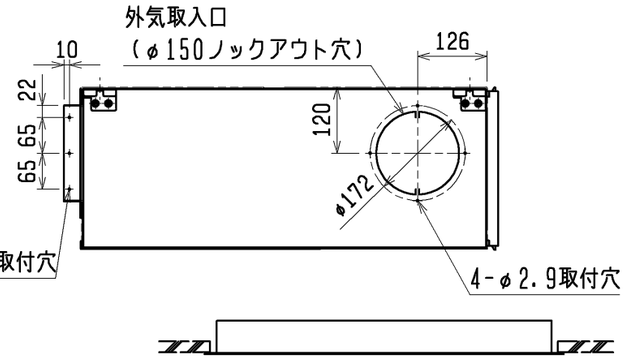


注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
3. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは16mmです。
4. 制御箱の外付けへの変更が必要です。
5. ドレンアップメカをご使用にならない場合は、自然排水口に付属のフレキシブルホースを接続してください。

角ダクトフランジ

| 形　名 | 適用機種 |
|---|---|
| PAC-KD60KDF | PDFY-P22,28,36M-E2 |
| PAC-KD61KDF | PDFY-P45,56M-E2 |
| PAC-KD63KDF | PDFY-P71,80,90M-E2 |

<角ダクト組込み仕様(後吸込)>

| 機　種 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | ①ガス配管サイズ | ②エキ配管サイズ | ③ドレン配管 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDFY-P22・28・36M-E2 | 742 | 710 | 640 | 696 | 235 | 95 | 9 | 520 | 36 | 39 | 1000 | 986 | φ12.7 | φ6.35 | ドレンホース VP-25 <フレキ接手175mm>(付属) |
| PDFY-P45・56M-E2 | 992 | 960 | 890 | 946 | 425 | 90 | 13 | 780 | 39 | 42 | 1440 | 1426 | | | |
| PDFY-P71・80・90M-E2 | 1192 | 1160 | 1090 | 1146 | 225 | 92.5 | 16 | 975 | 39 | 36 | 1440 | 1426 | φ15.88 | φ9.52 | |

| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE |
|---|---|---|---|
| DIM. mm | 09-06-30 | | PDFY-P22・28・36・45・56・71・80・90M-E2<br>インバータマルチエアコン フリープランシステム<br>天井ビルトイン形室内ユニット外形図 |
| SCALE NTS | 三菱電機株式会社 | DRW. NO. WKB94T680 | REV. / PAGE 1/1 |

*