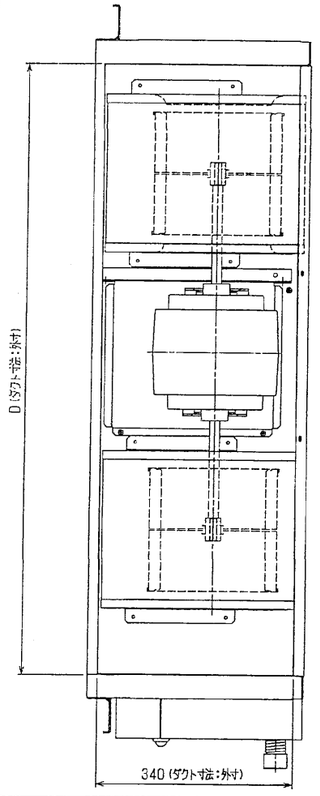

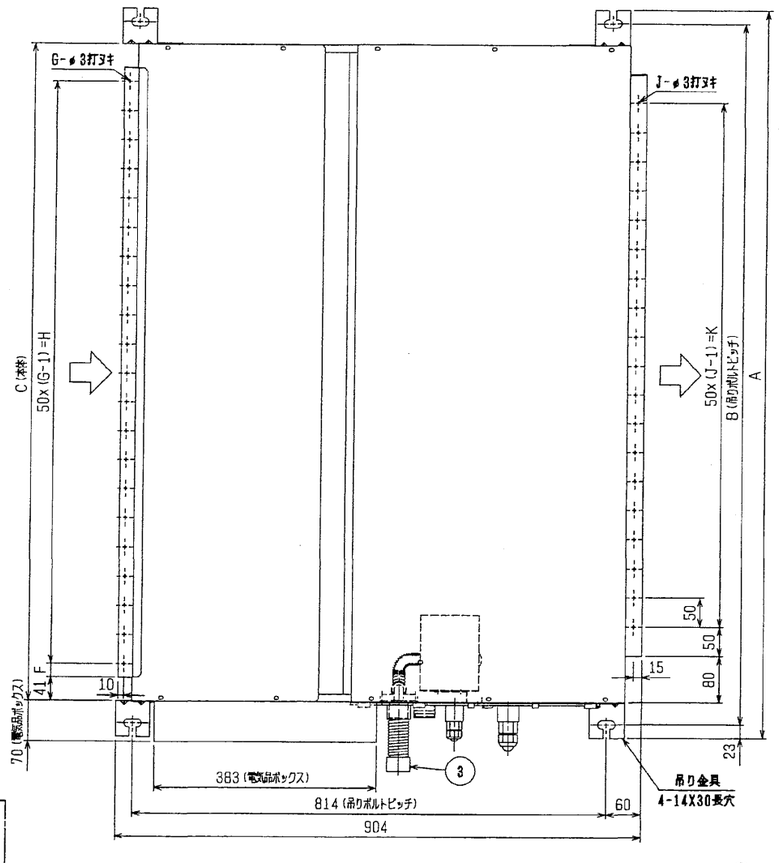

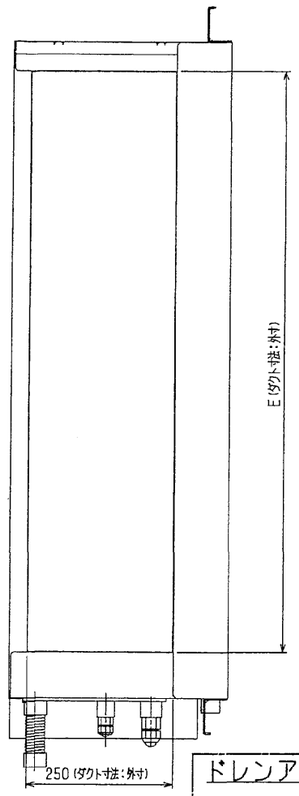

注：1．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。（現地御手配）
3．別売補助電気ヒーターのメンテナンス及び熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保願います。
4．別売の内蔵形加湿器を組込の際には、加湿エレメントのメンテナンスの為に、1ランク大きい（600×600）点検口を設けてください。
（サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。）
5．本図はファンが2つの112~160形を示します。45~90形の場合はファンが1つとなります。
6．吸込側にはエアフィルター（別途御手配）を必ず使用願います。市販のエアフィルターをご使用の場合はフィルターサービスが容易にできる場所に取付けてください。
7．図中※1はドレンポンプ試運転のコネクターです。
（挿入状態で電源を入れると連続運転となります。）
尚、試運転後※1のコネクターは必ず取り外してください。

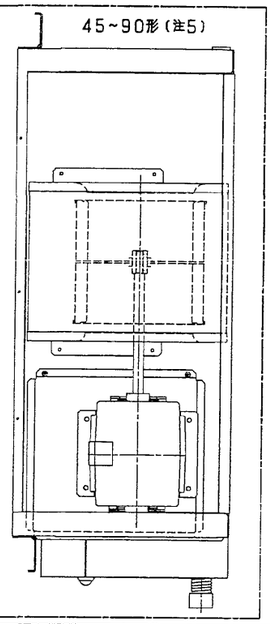

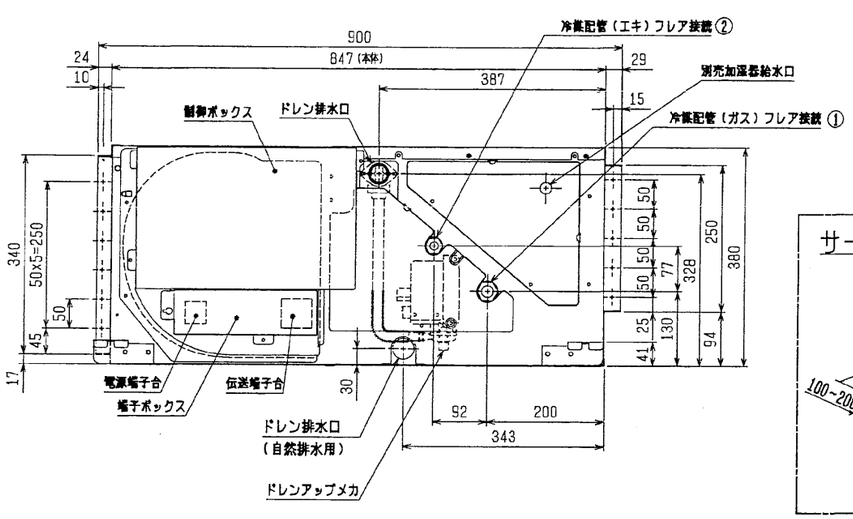

ドレンアップメカ仕様

	ドレンアップメカ
形　名	PAC-KM24DM
電　源	単相200V50/60Hz
消費電力	8/7.5W
保護装置	液面検知器，オーバーフロー防止機能

ドレンアップメカ配線図

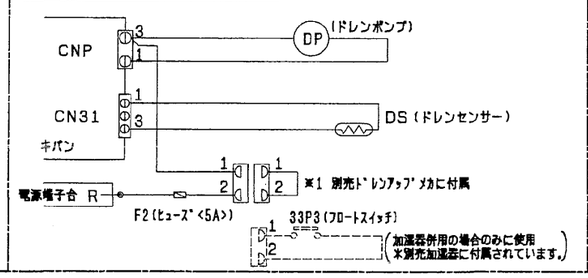

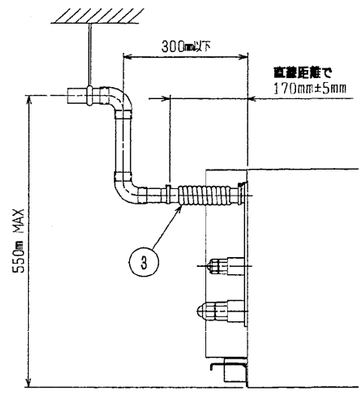

※上図範囲内で付属のフレキシブルホースを使用してドレン端末の処理をお願いします。

サービススペース詳細

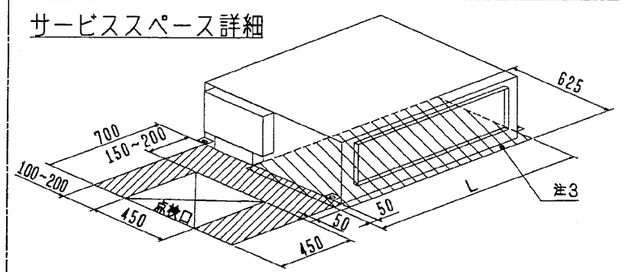

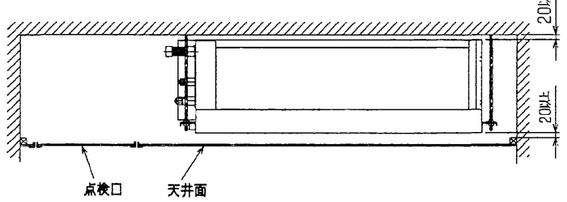

サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

機　種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	①ガス配管サイズ（スパナサイズ）	②エキ配管サイズ（スパナサイズ）	③ドレン配管	
PEFY-P45M-E	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780	φ12.7（本体側23HEX、フレアナット側27HEX）	φ6.35（本体側17HEX、フレアナット側17HEX）	ドレンホース VP-25 <フレキ継手200■>（付属）	P45
PEFY-P56M-E												φ12.7（本体側26HEX、フレアナット側29HEX）	φ6.35（本体側19HEX、フレアナット側22HEX）		P56
PEFY-P71M-E												φ15.88（本体側26HEX、フレアナット側29HEX）	φ9.52（本体側19HEX、フレアナット側22HEX）		P71
PEFY-P80·90M-E	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030				P80,90
PEFY-P112·140·160M-E	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230	φ15.88（本体側29HEX、フレアナット側36HEX）			P112,140,160

<ドレンアップメカ組込み仕様>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	2004-07-06	2004-07-06	PEFY-P45·56·71·80·90·112·140·160M-E インバーターマルチエアコン フリープランシステム 天井埋込形室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W274275	REV. / PAGE 1/1