


- 注：1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
 2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
 3. 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。
 4. 本図はファンが2つのP80~160形を示します。P45~71形の場合はファンが1つとなります。
 5. フィルタ交換・メンテナンスは横からになりますので、次項詳細図のサービススペースを確保ください。
 6. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があります、水漏れの原因となります。

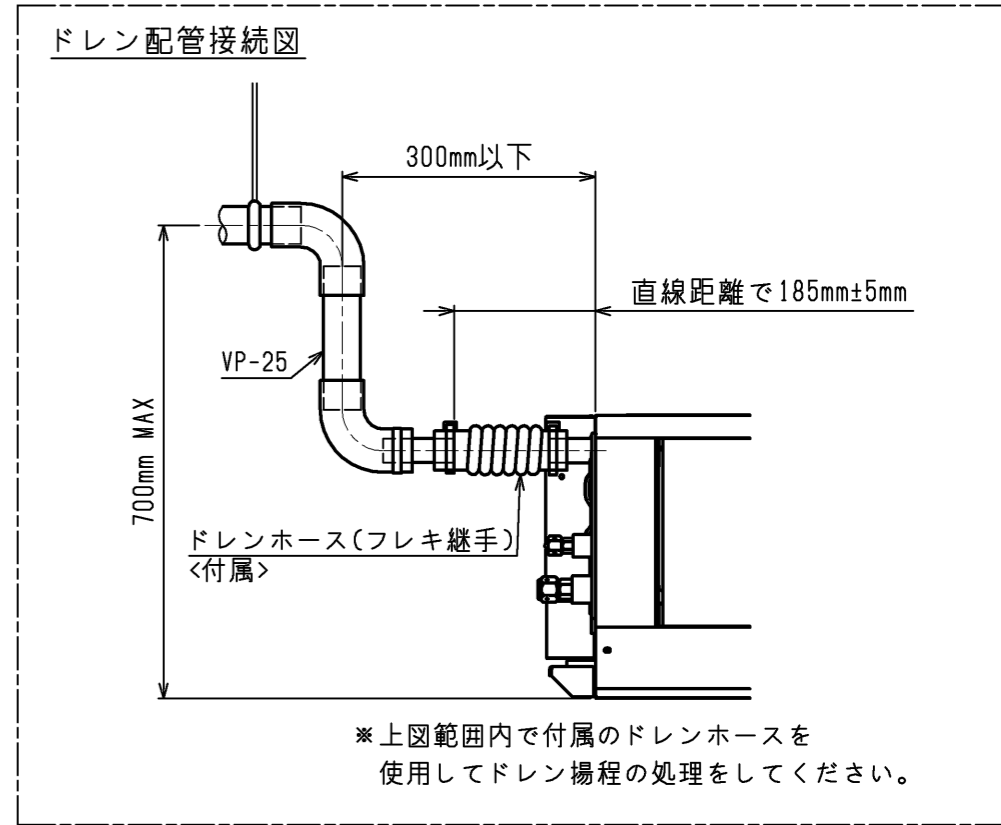

<ロングライフフィルタ組込仕様>
 <加湿器組込仕様>

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	①ガス配管サイズ*	②エキ配管サイズ*
PEFY-P45・56MG2, PEFY-P45・56MG3	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	50	φ12.7	φ6.35
PEFY-P71MG2, PEFY-P71MG3	1085	1039	965	885	835	42.5	17	800	15	700	67	φ15.88	φ9.52
PEFY-P80・90MG2, PEFY-P80・90MG3	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	50		

作成日付 ISSUED 15-04-01 改定日付 REVISED

TITLE PEFY-P45~160MG2 PEFY-P45~160MG3
 インターナルエアコン リーフラッシュA
 天井埋込形室内ユニット外形図

SCALE NTS 三菱電機株式会社 W KS96C226

DRW.NO. REV. PAGE 1/2

