別売吹出ダクトフランジ組込時

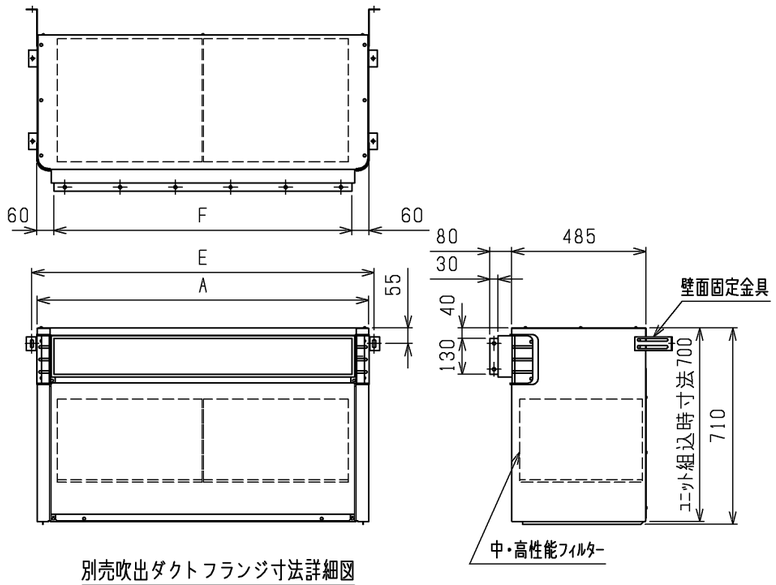

別売吹出ダクトフランジ寸法詳細図

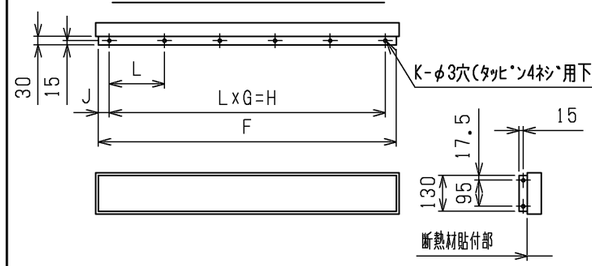

外気取入フランジ〈別売部品〉

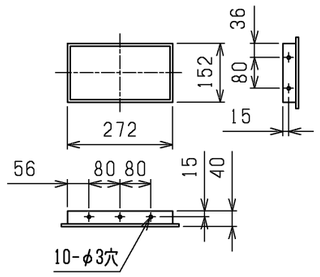

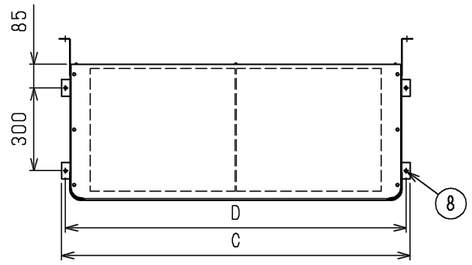

壁面固定金具詳細

壁面などの強固なものに固定してください。

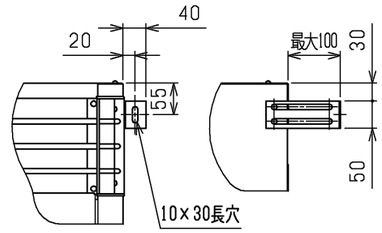

通風・サービススペース

通常最低限必要な寸法を示します。

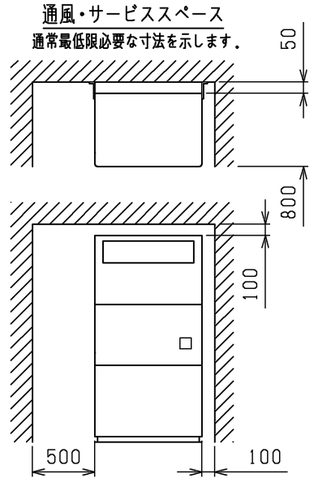

配管・配線等の据付工事のスペースは
別途確保してください。

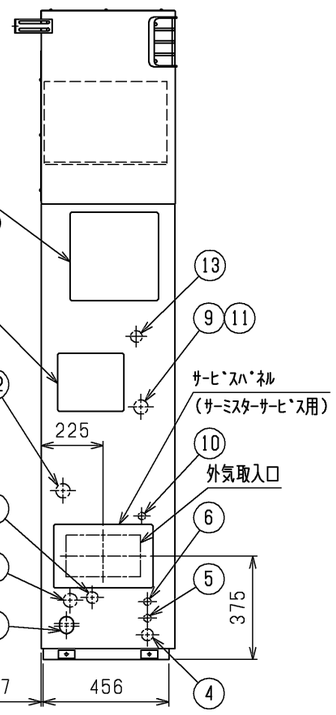

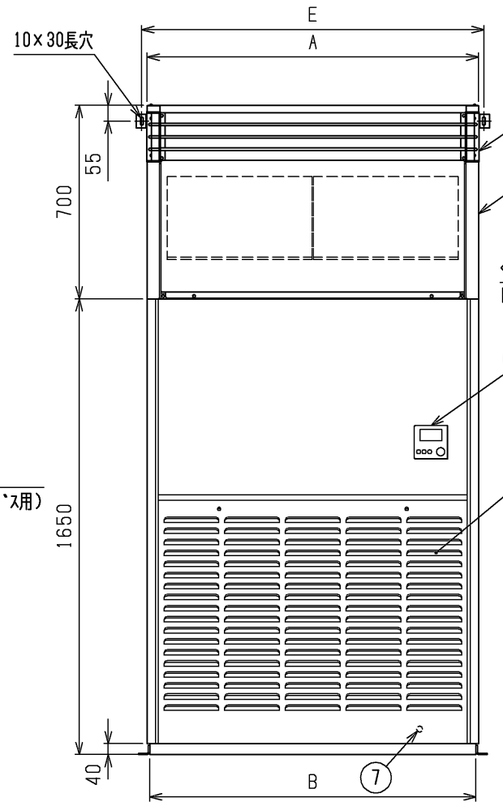

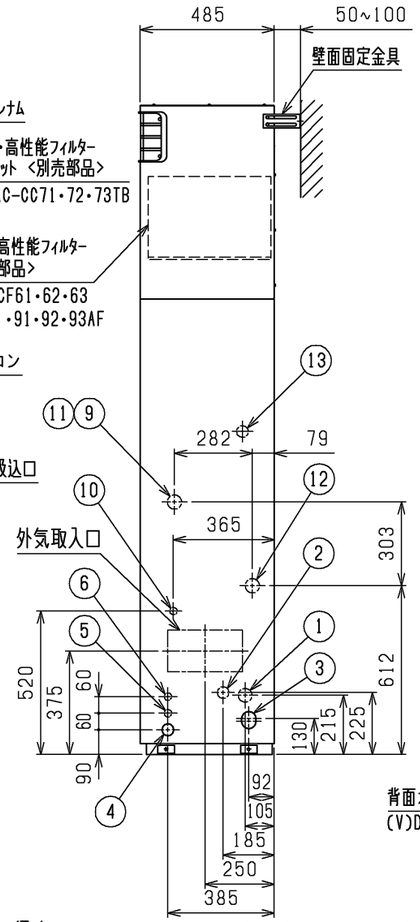

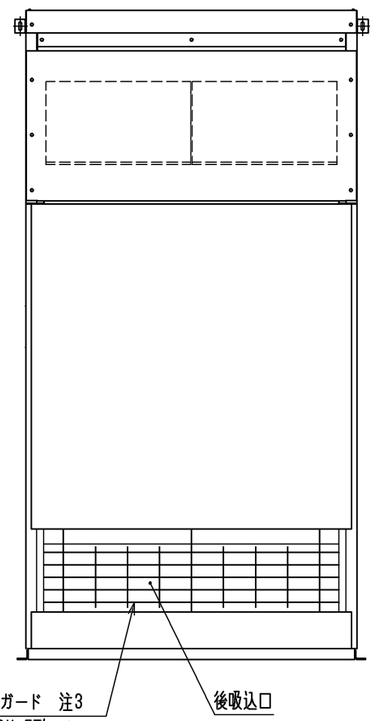

No.	名　称	No.	名　称
1	冷媒配管<ガス>・・・φM ろう付	7	アース端子（制御箱内に設置）・・・5ねじ
2	冷媒配管<液>・・・・・φ9.52 ろう付	8	基礎ボルト穴・・・・・・・・4-φ12
3	ドレン穴・・・・・・・Rc1	9	透湿膜加湿器配管穴・・・φ52ノックアウト穴
4	装置電源穴・・・・・φ43 パネル<右>貫通穴<左>ノックアウト穴	10	加湿器配管穴・・・・・・・・φ27ノックアウト穴
5	電線穴・・・・・・・・φ27ノックアウト穴	11	加熱器配管(蒸気入口・温水出口)・・φ52ノックアウト穴：接続ｻｲｽﾞ"N"
6	室内外連絡線穴，伝送線穴・・φ27ノックアウト穴	12	加熱器配管(蒸気出口・温水入口)・・φ52ノックアウト穴：接続ｻｲｽﾞ"N"
		13	遠方操作キット配線穴・・・φ43ノックアウト穴

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
PFAV-P140(V)DM-E PFT-P140(V)DM-E	760	742	822	794	800	640	3	570	35	12	190	15.88	R1
PFAV-(E)P224(V)DM-E(1) PFT-P224(V)DM-E(1)	980	962	1042	1014	1020	860	4	800	30	14	200	19.05	R1
PFAV-(E)P280(V)DM-E(1) PFT-P280(V)DM-E(1)	1200	1182	1262	1234	1240	1080	5	1000	40	16	200	22.2	R1 1/4

注1．伝送線と電圧２００Ｖ以上の配線は必ず分けた経路としてください。
2．吹出ダクトフランジをご使用になり、設置する部屋の気密性が高い場合室内が負圧となり部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
3．DM-E１形に背面ガードはありません。
背面ガードが必要な場合は、サービス部品をご使用ください。

中・高性能フィルターユニット組込

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2011-07-20	2023-02-08	床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P140(V)DM-E PFAV-(E)P224,280(V)DM-E(1) PFT-P140(V)DM-E PFT-P224,280(V)DM-E(1)

尺度 SCALE	三菱電機株式会社	DWG.NO.	REV.	PAGE
DO NOT SCALE		W KP94R892	C	1/1

C