

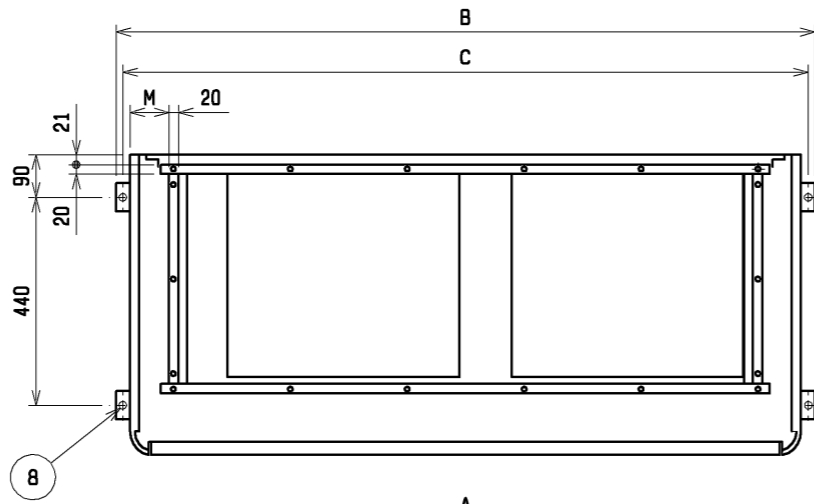


外気取入フランジ<別売部品>





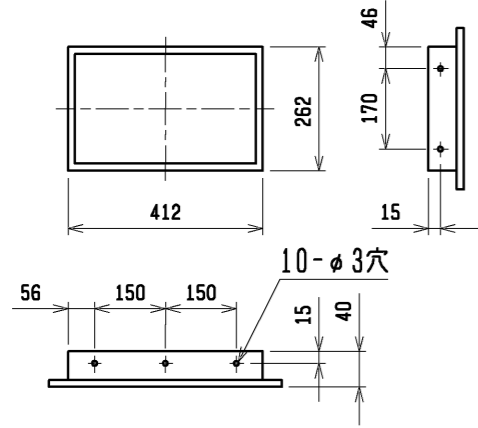


吹出ダクトフランジ

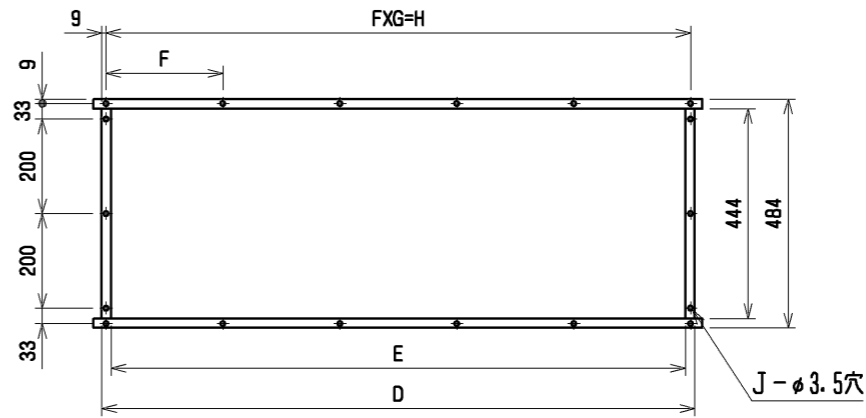

通風・サービスペース

通常最低限必要な寸法を示します。

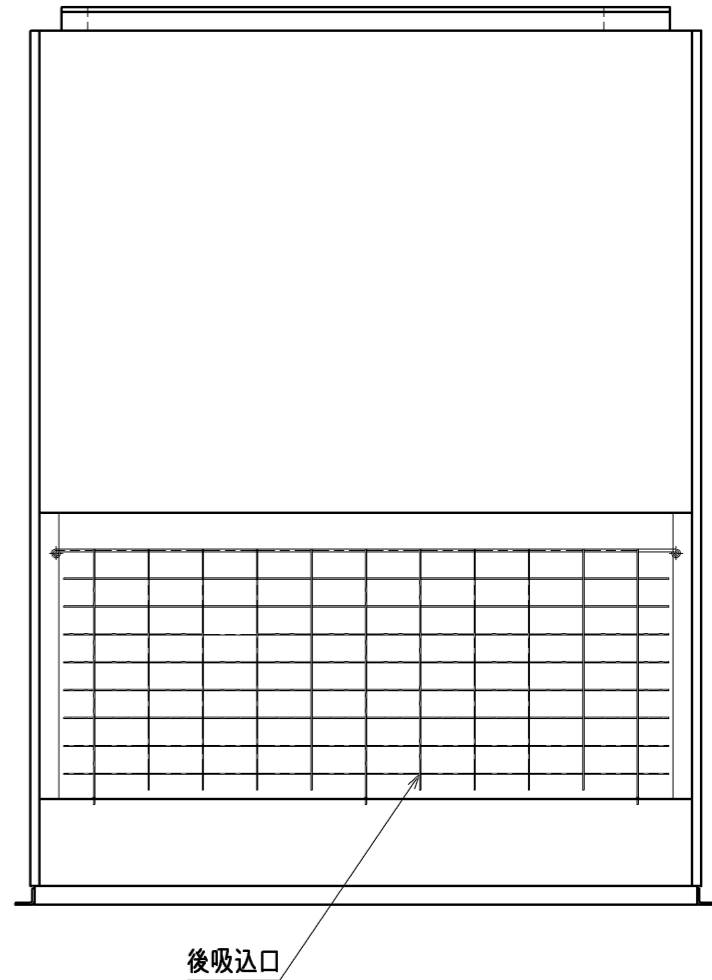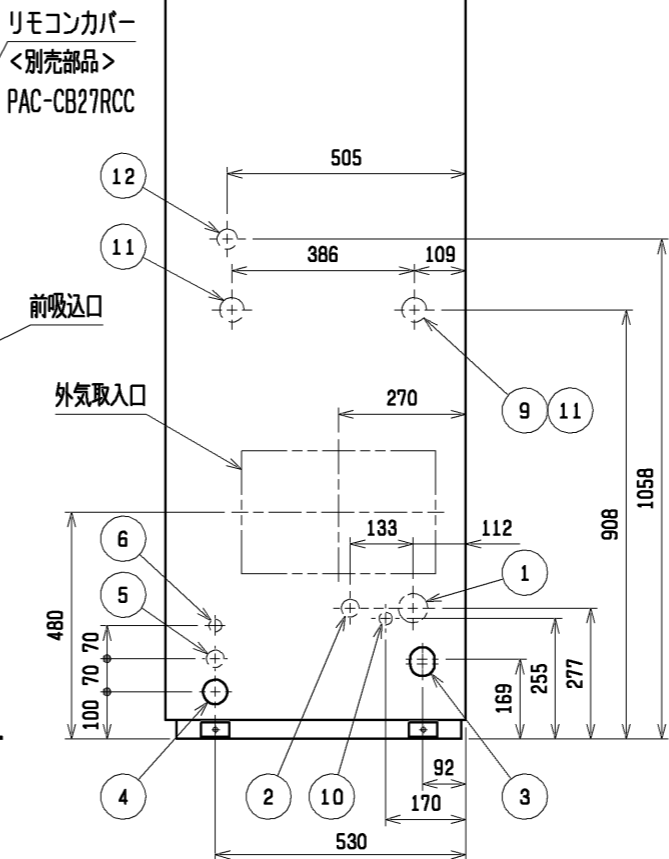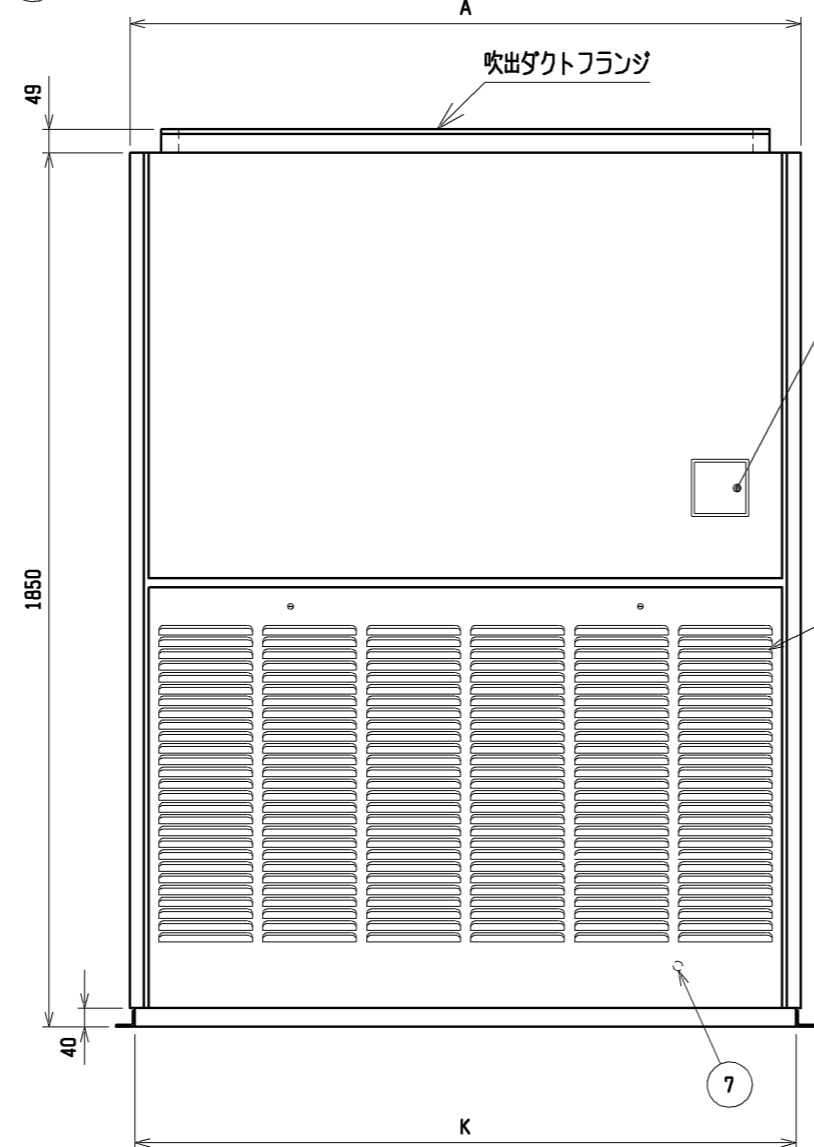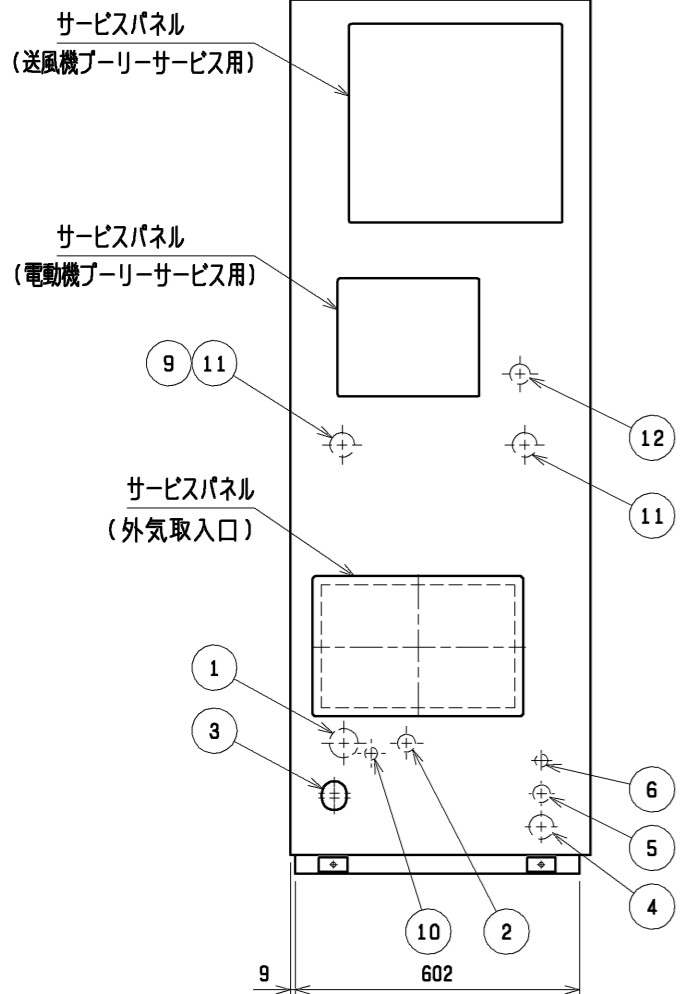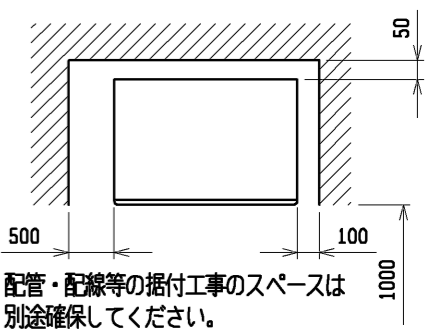

| NO. | 名称                              | NO. | 名称                       |
|-----|---------------------------------|-----|--------------------------|
| 1   | 冷媒配管<ガス>...φ28.58 ろう付           | 7   | アース端子(制御箱内に設置)...5ねじ     |
| 2   | 冷媒配管<液>...φL ろう付                | 8   | 基礎ボルト穴...4-φ12           |
| 3   | ドレン穴...Rc1 1/4                  | 9   | 透湿膜加湿器配管穴...φ52 ノックアウト穴  |
| 4   | 装置電源穴...φ52 パネル<右>貫通穴<左>ノックアウト穴 | 10  | 加湿器配管穴...φ27 ノックアウト穴     |
| 5   | 電線穴...φ37 ノックアウト穴               | 11  | 加熱器(蒸気・温水)...Rc1 1/2     |
| 6   | 室内外連絡線・伝送線穴...φ27 ノックアウト穴       | 12  | 遠方操作キット配線穴...φ43 ノックアウト穴 |

- 注1. 別売加湿器(透湿膜を除く)を組み込んで右配管取り出しにする場合は別途、別売右配管部品(加湿器組込用)が必要となります。  
 2. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。  
 3. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。

リモコンカバー組込

|                   | A    | B    | C    | D    | E    | F   | G | H    | J  | K    | L     | M    |
|-------------------|------|------|------|------|------|-----|---|------|----|------|-------|------|
| PFAV-EP450(V)DM-E | 1200 | 1258 | 1230 | 1046 | 1006 | 257 | 4 | 1028 | 16 | 1178 | 12.7  | 72   |
| PFAV-EP560(V)DM-E | 1420 | 1478 | 1450 | 1253 | 1213 | 247 | 5 | 1235 | 18 | 1398 | 15.88 | 83.5 |

|           |                |                 |  |
|-----------|----------------|-----------------|--|
|           | 作成日付<br>ISSUED | 改定日付<br>REVISED | TITLE                                    |
|           | 11-06-21       |                 | 床置ダクト形室内ユニット外形図<br>PFAV-EP450・560(V)DM-E |
| SCALE NTS | 三菱電機株式会社       |                 | DRW. NO. WKP94R801<br>REV. *<br>PAGE 1/1 |