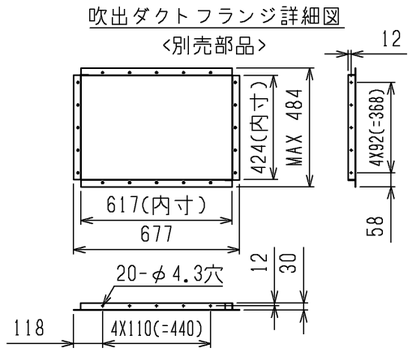

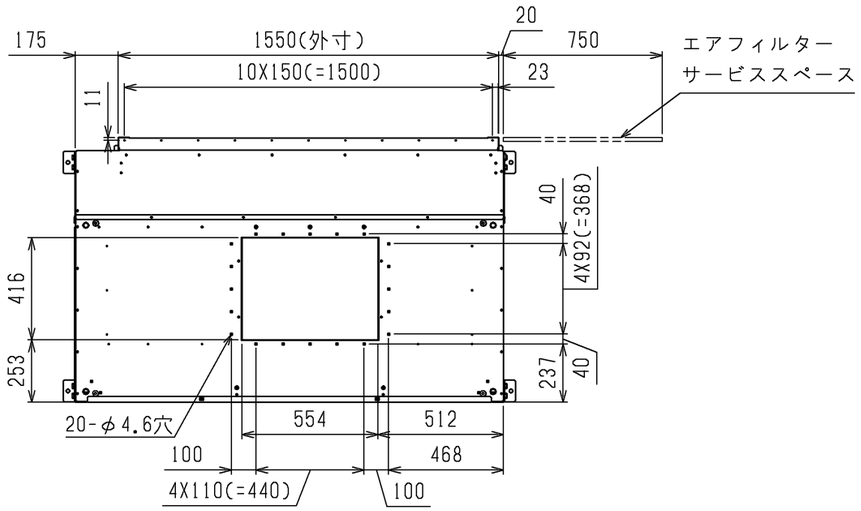

NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>・・・φ80ノックアウト穴：φ31.75ろう付
2	冷媒配管<液>・・・φ60ノックアウト穴：φ19.05ろう付
3	蒸気スプレー加湿器配管穴・・・Rc1
4	蒸気スプレー加湿器配線穴・・・φ38
5	装置電源穴・・・φ62ノックアウト穴
6	遠方操作キット配線穴・・・φ43ノックアウト穴
7	蒸気・温水ヒーター配管穴(温水入口・蒸気出口)・・・φ82ノックアウト穴：Rc2 ½
8	蒸気・温水ヒーター配管穴(温水出口・蒸気入口)・・・φ82ノックアウト穴：Rc2 ½
9	アース端子(制御箱内に設置)・・・M5ねじ
10	ドレン穴・・・Rc1 ¼
11	基礎ボルト穴・・・4-φ15
12	室内外連絡線穴,伝送線穴・・・φ43ノックアウト穴

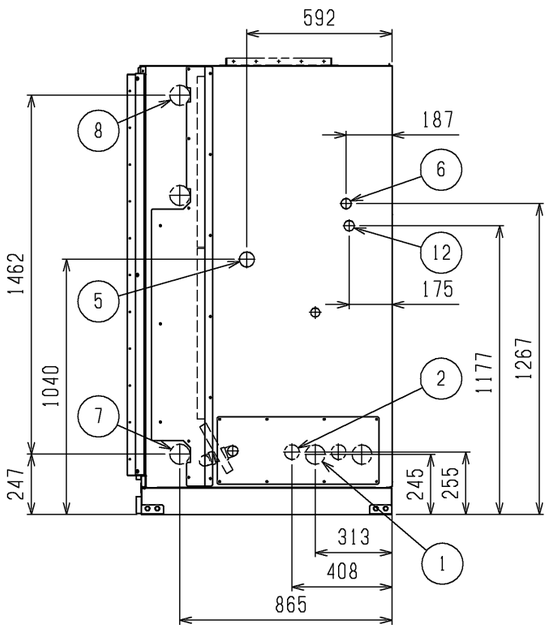

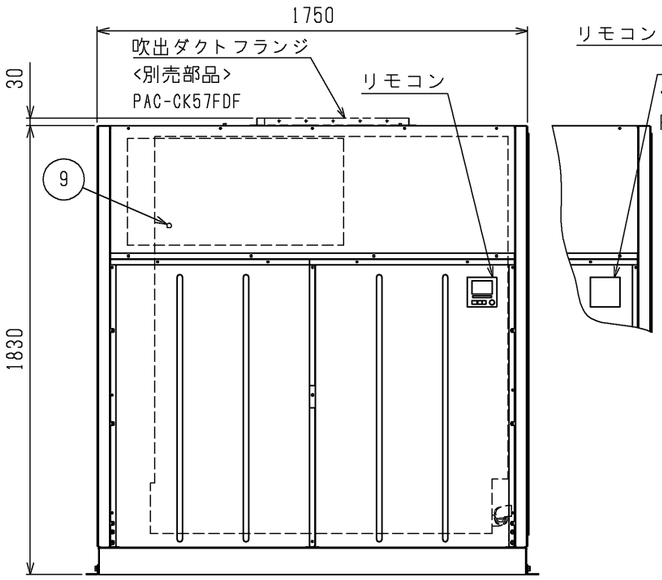

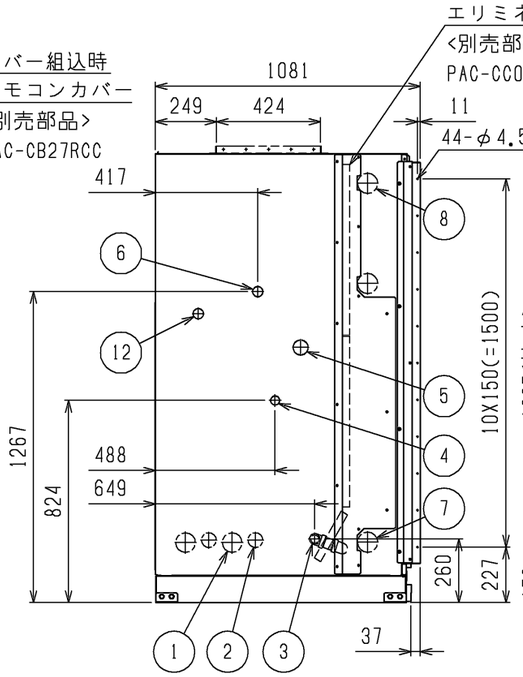

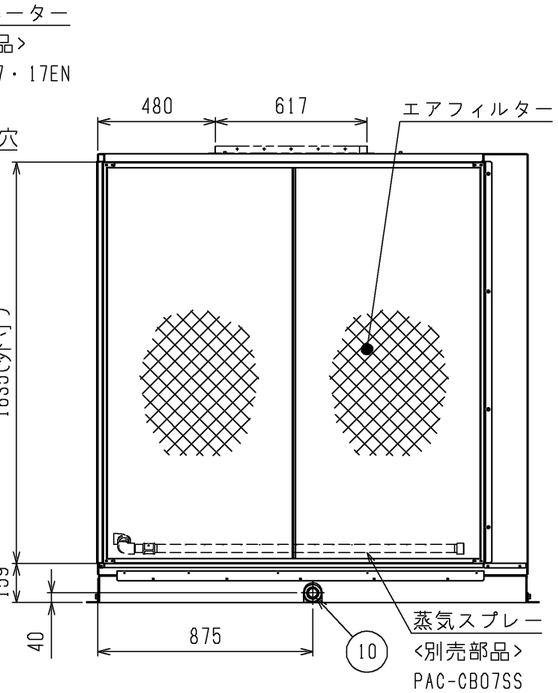

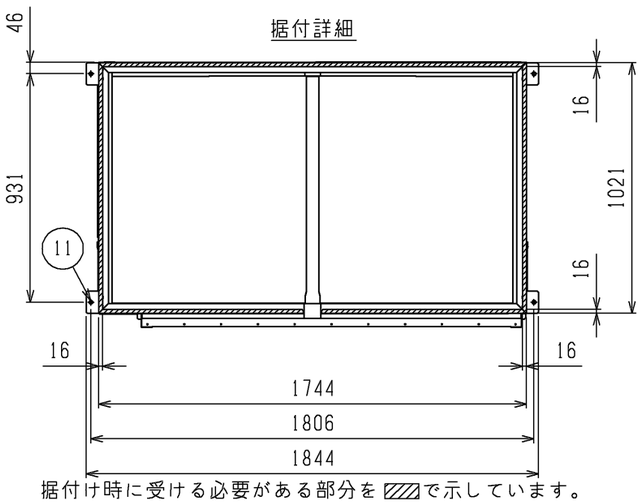

据付け時に受ける必要がある部分を▨で示しています。

通風・サービススペース

通常最低限必要な寸法を示します。

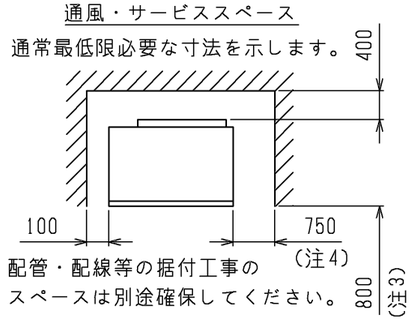

配管・配線等の据付工事のスペースは別途確保してください。

注１．伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
２．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
３．熱交換器の交換など重サービス時にはユニットの移動が必要となります。
４．エリミネーターのサービススペースをユニットの右側面に必ず設けてください。

蒸気スプレー組込(右取付け仕様)

エリミネーター組込

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2024-02-29	2024-05-20	床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P1000DMJ3-F
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社	DWG.NO. W KP94C1VG	REV. A / PAGE 1/1

A