NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>・・・φ80ノックアウト穴：φ38.1ろう付
2	冷媒配管<液>・・・φ60ノックアウト穴：φ19.05ろう付
3	加湿器配管穴・・・φ43ノックアウト穴(ペーパーパン:R½,水スプレー:R½,蒸気スプレー:Rc1)
4	加湿器配線穴・・・φ38ノックアウト穴(ペーパーパン,水スプレー,蒸気スプレー)
5	装置電源穴・・・φ62ノックアウト穴
6	遠方操作キット配線穴(右取付け仕様用)・・・φ43ノックアウト穴
7	蒸気・温水ヒーター配管穴(温水入口・蒸気出口)・・・φ82ノックアウト穴：Rc2 ½
8	蒸気・温水ヒーター配管穴(温水出口・蒸気入口)・・・φ82ノックアウト穴：Rc2 ½
9	アース端子(制御箱内に設置)・・・M5ねじ
10	ドレン穴・・・Rc1 ¼
11	基礎ボルト穴・・・4-φ15
12	室内外連絡線穴,伝送線穴・・・φ43ノックアウト穴

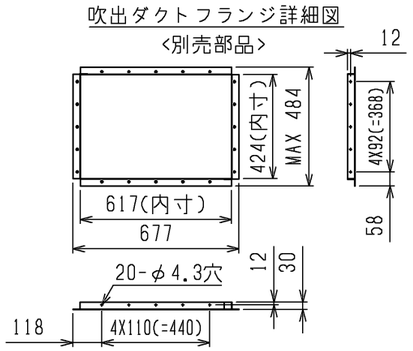

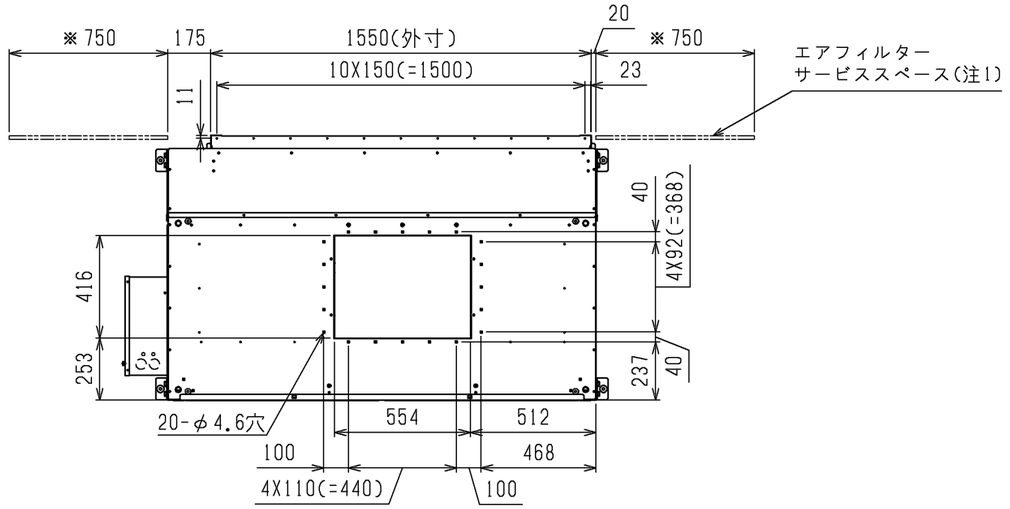

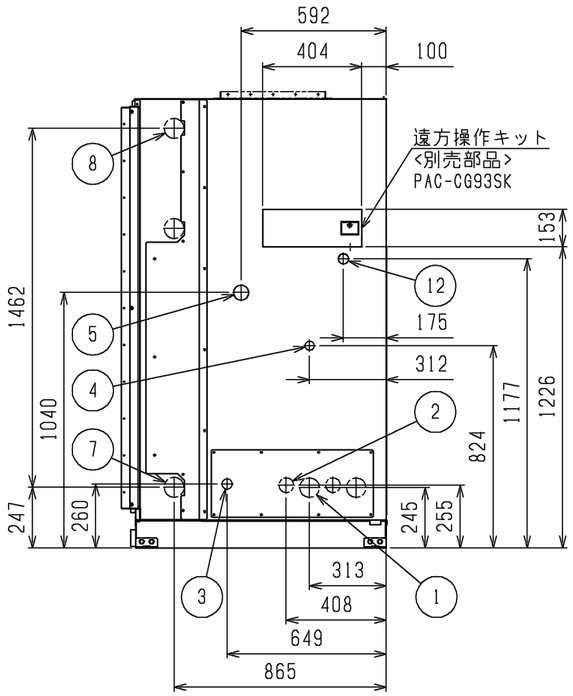

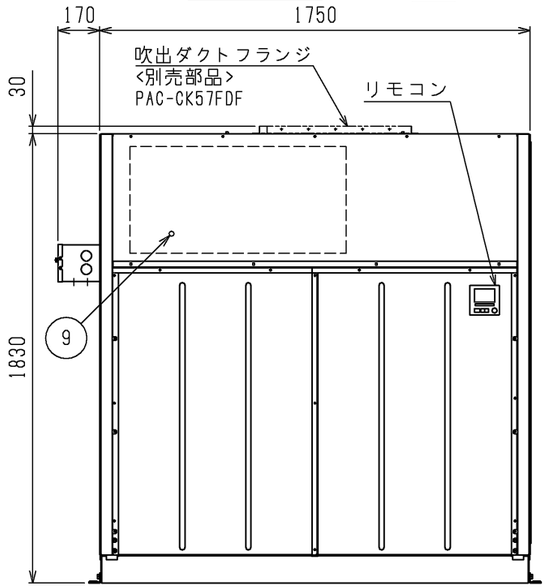

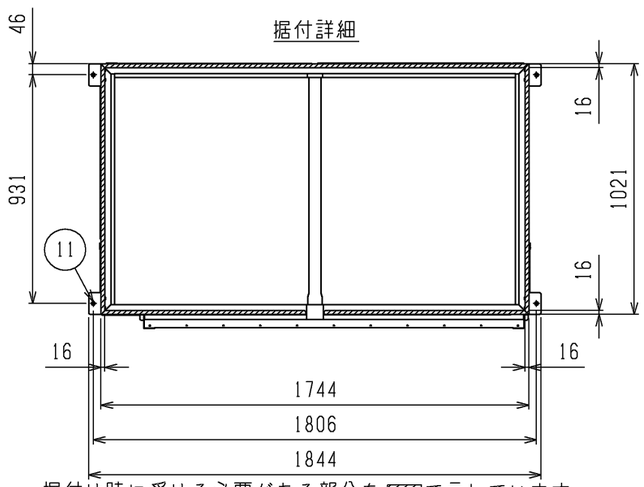

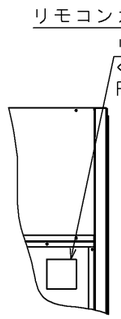

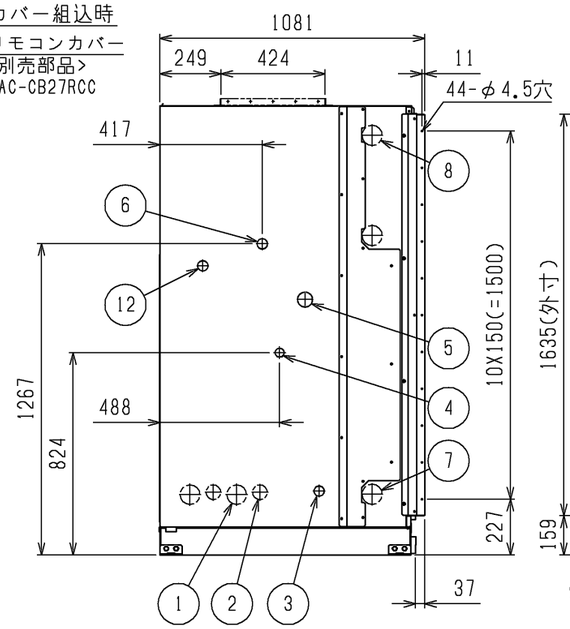

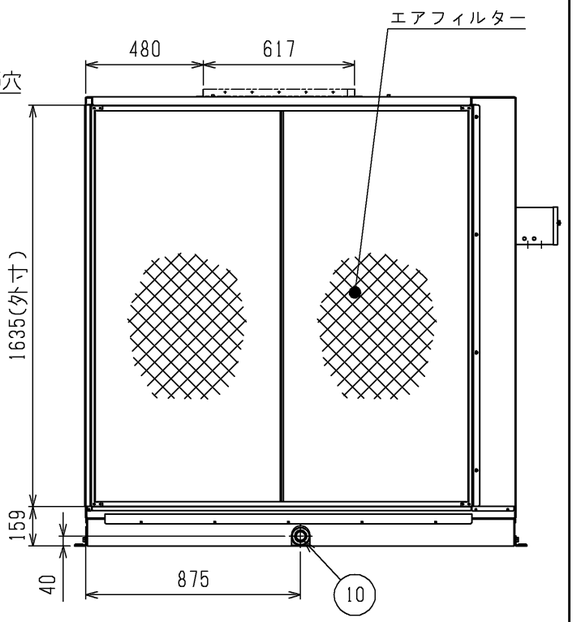

注１．エアフィルターサービススペース(※印)をユニットの左側面又は右側面に必ず確保してください。
エアフィルターサービススペース(※印)をユニットの右側面に設ける場合、
遠方操作キットのサービススペースはユニットの側面から500mm必要になります。
２．伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
３．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が
発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
４．熱交換器の交換など重サービス時にはユニットの移動が必要となります。

遠方操作キット組込
(左取付け仕様)

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2023-12-22		床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P1250DMJ3-F
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社	DWG.NO. W KP94C1NZ	REV. * / PAGE 1/1

*