

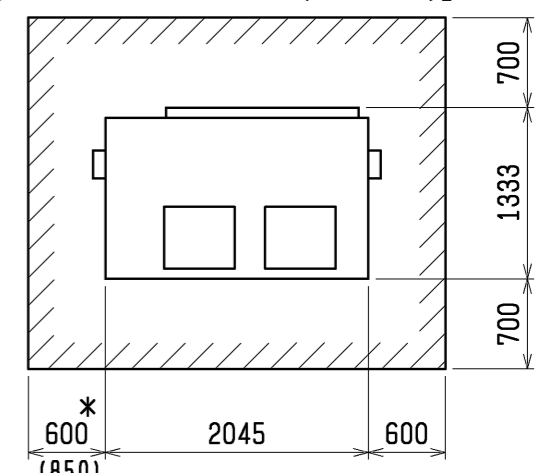
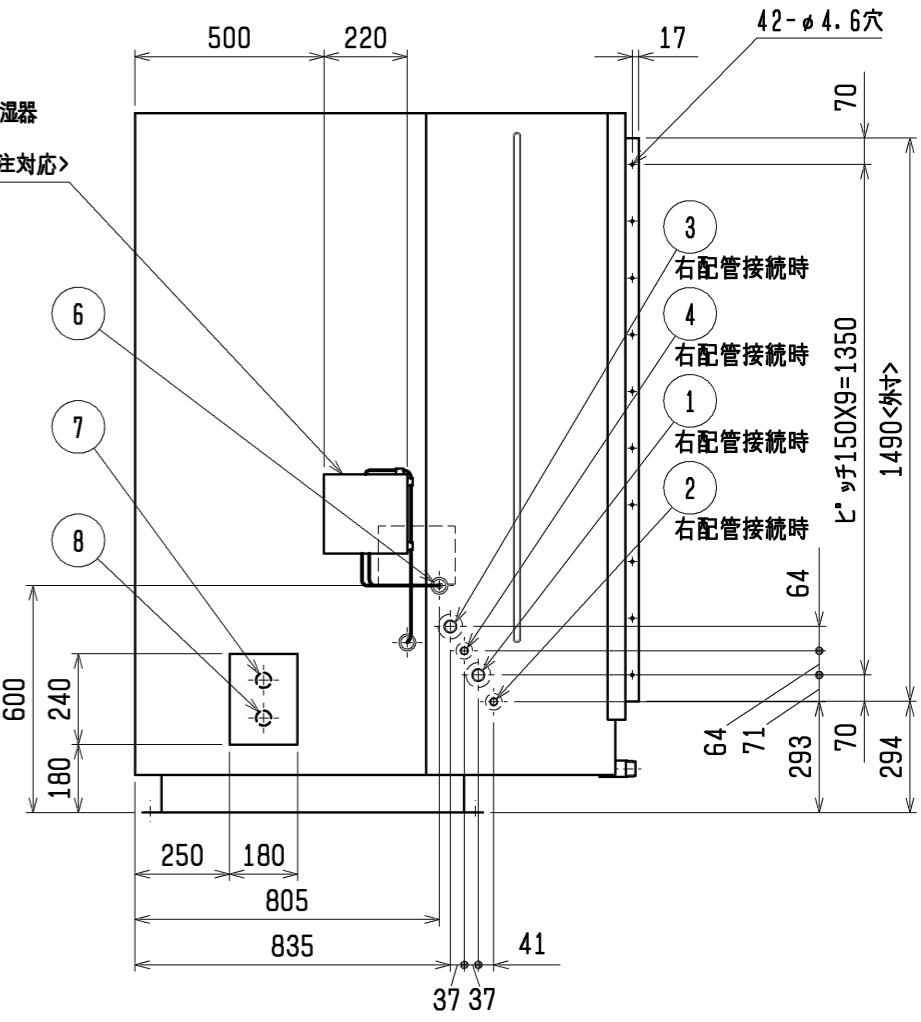


サービススペース (ユニット上面より見る)

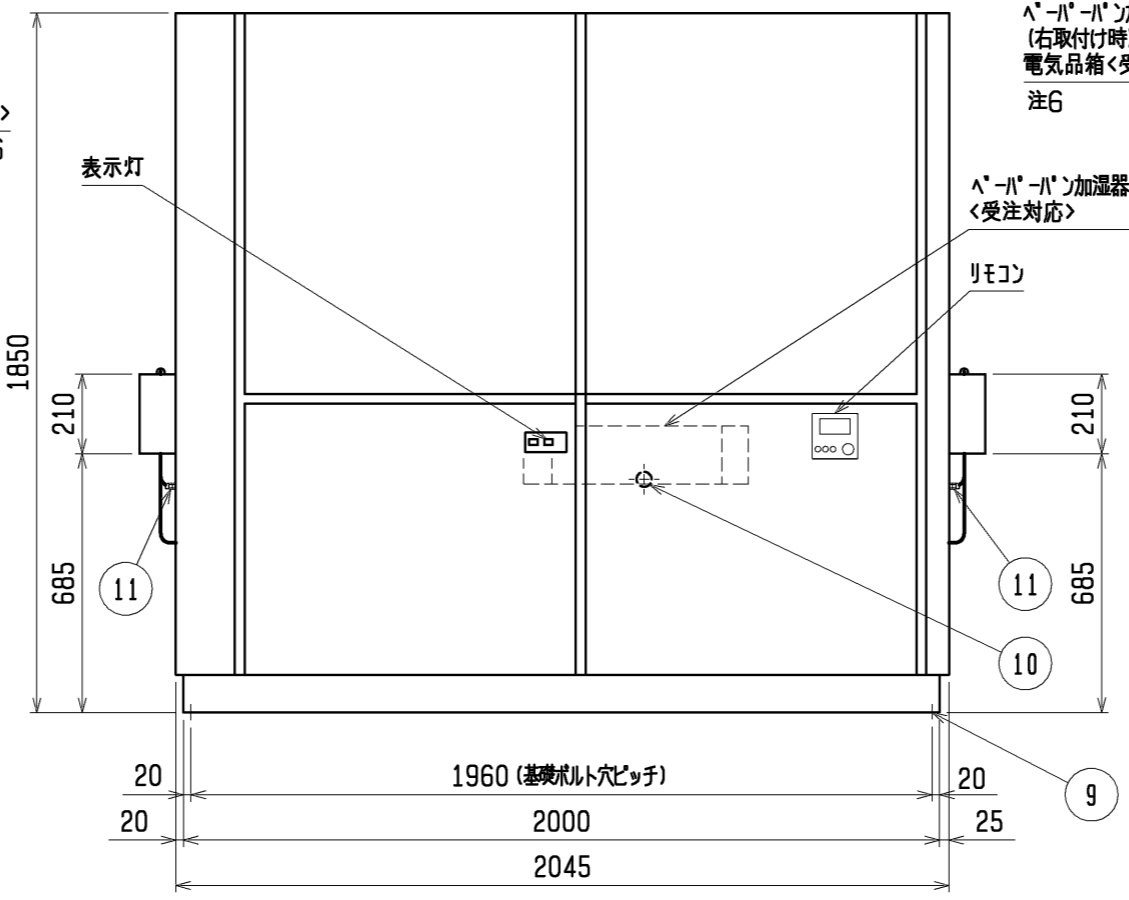


・配管、配線等の据付工事のスペースは別途確保してください。  
 ・( ) 寸法は送風機軸の引出しスペースです。  
 ・プーリー、ベルトのメンテナンススペース「\*印」は配管接続方法にかかわらず、必ず確保してください。

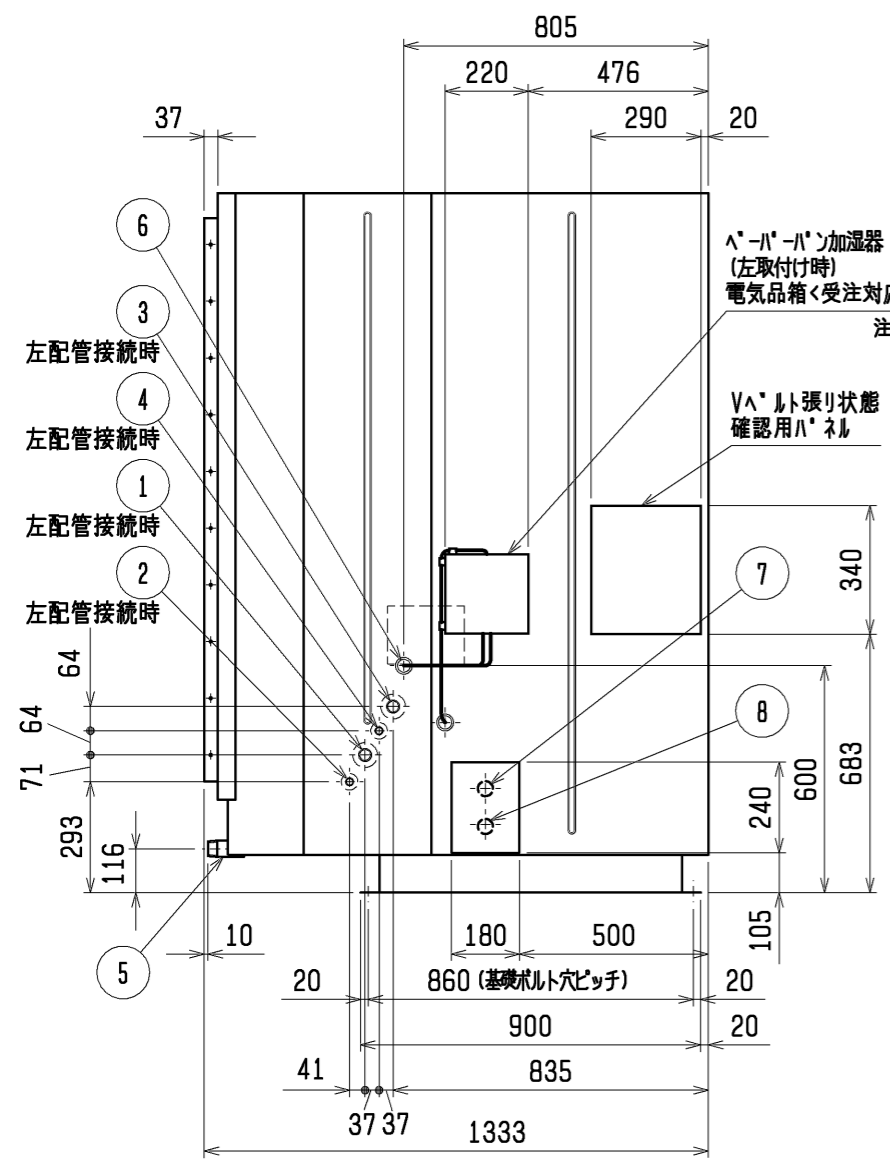

| No. | 名称                         | No. | 名称                        |
|-----|----------------------------|-----|---------------------------|
| 1   | No.1 冷媒配管 (ガス) φ31.75<ろう付> | 6   | 加湿器接続口                    |
| 2   | No.1 冷媒配管 (液) φ19.05<ろう付>  | 7   | 電源取入口 (穴は現地加工φ30~φ60)     |
| 3   | No.2 冷媒配管 (ガス) φ31.75<ろう付> | 8   | 室内外連絡線取入口 (穴は現地加工φ30~φ60) |
| 4   | No.2 冷媒配管 (液) φ19.05<ろう付>  | 9   | 基礎ボルト用穴 4-φ20穴            |
| 5   | ドレン配管 R1/4                 | 10  | アース端子 (制御箱内に設置) …5ねじ      |
|     |                            | 11  | 給水ストレーナー (付属品) R 1/2      |

- 注1. エアフィルターサービススペース「\*印」の寸法をユニットの左側面又は右側面に必ず確保してください。  
 2. 電源は左側面又は右側面からの引き込みが可能です。  
 3. ドレン配管はユニット背面から接続してください。  
 4. 加湿器は受注組込部品となります。  
 5. 伝送線と電圧200V以上の配線は、必ず分けた経路としてください。  
 6. ペーパーパン加湿器の配管接続および電気品箱設置方向は、必ず冷媒配管の取り出し方向と同じにしてください。また、冷媒配管の取り出しと逆方向にもサービススペースを必ず確保してください。  
 7. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。

ペーパーパン加湿器組込

|   |                            |                             |   |
|---|----------------------------|-----------------------------|---|
| <br>DIM. mm<br>SCALE NTS | 作成日付<br>ISSUED<br>11-09-06 | 改定日付<br>REVISED<br>15-02-24 | TITLE<br>床置ダクト形室内ユニット外形図<br>PFAV-P1600(V)DM-E (1) |
|   | 三菱電機株式会社<br>WKP96R982      |                             | DRW. NO.<br>REV. A<br>PAGE 1/1                    |

