
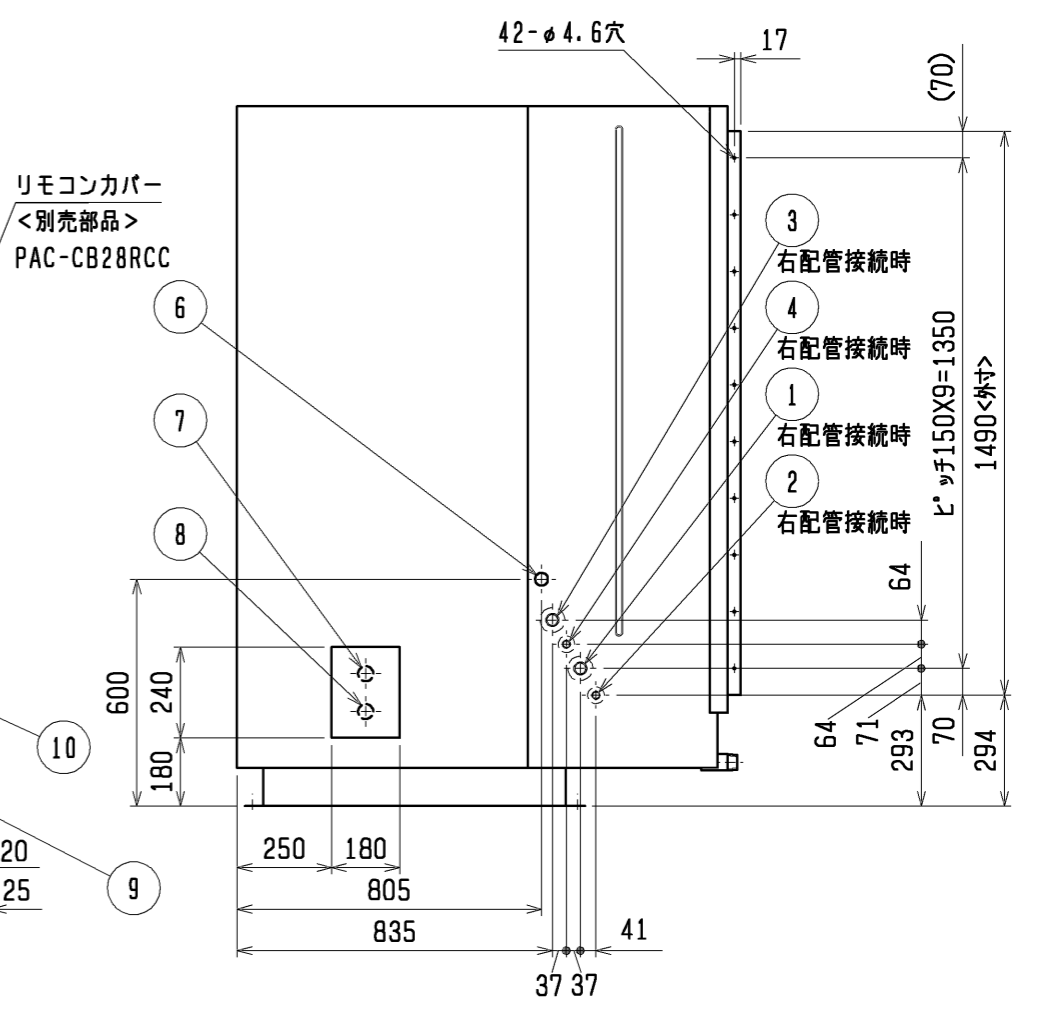
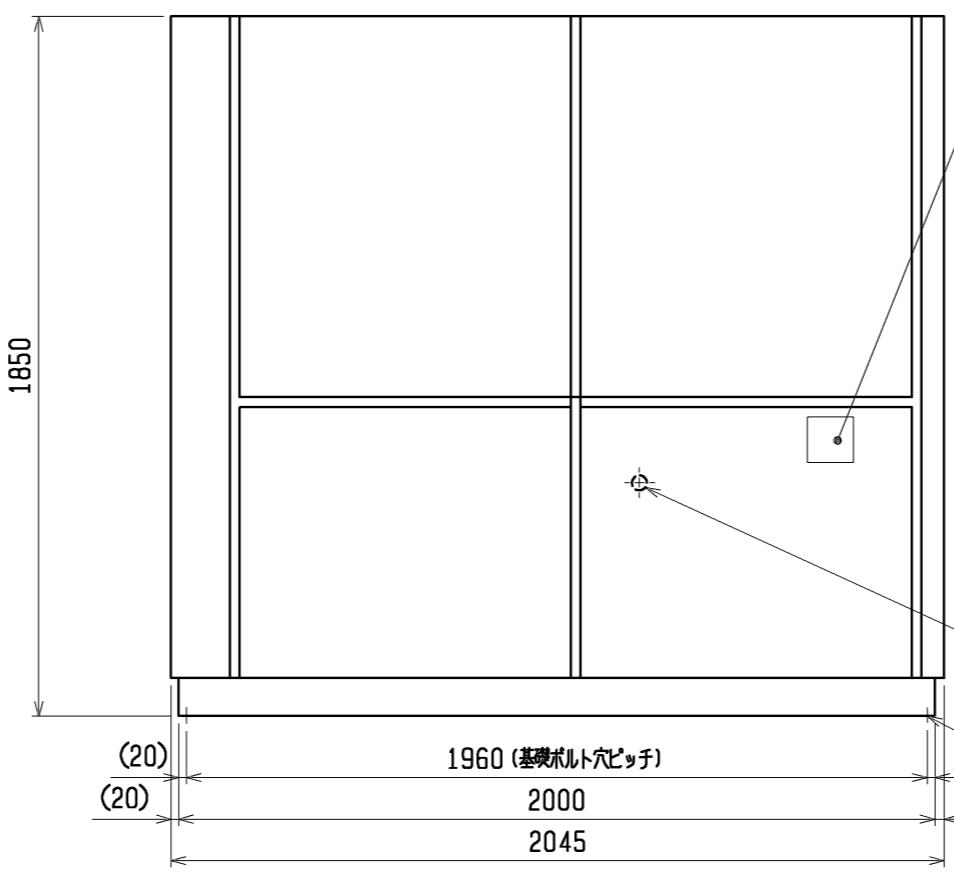




・配管・配線等の据付工事のスペースは別途確保してください。
 ・() 寸法は送風機軸の引出しスペースです。

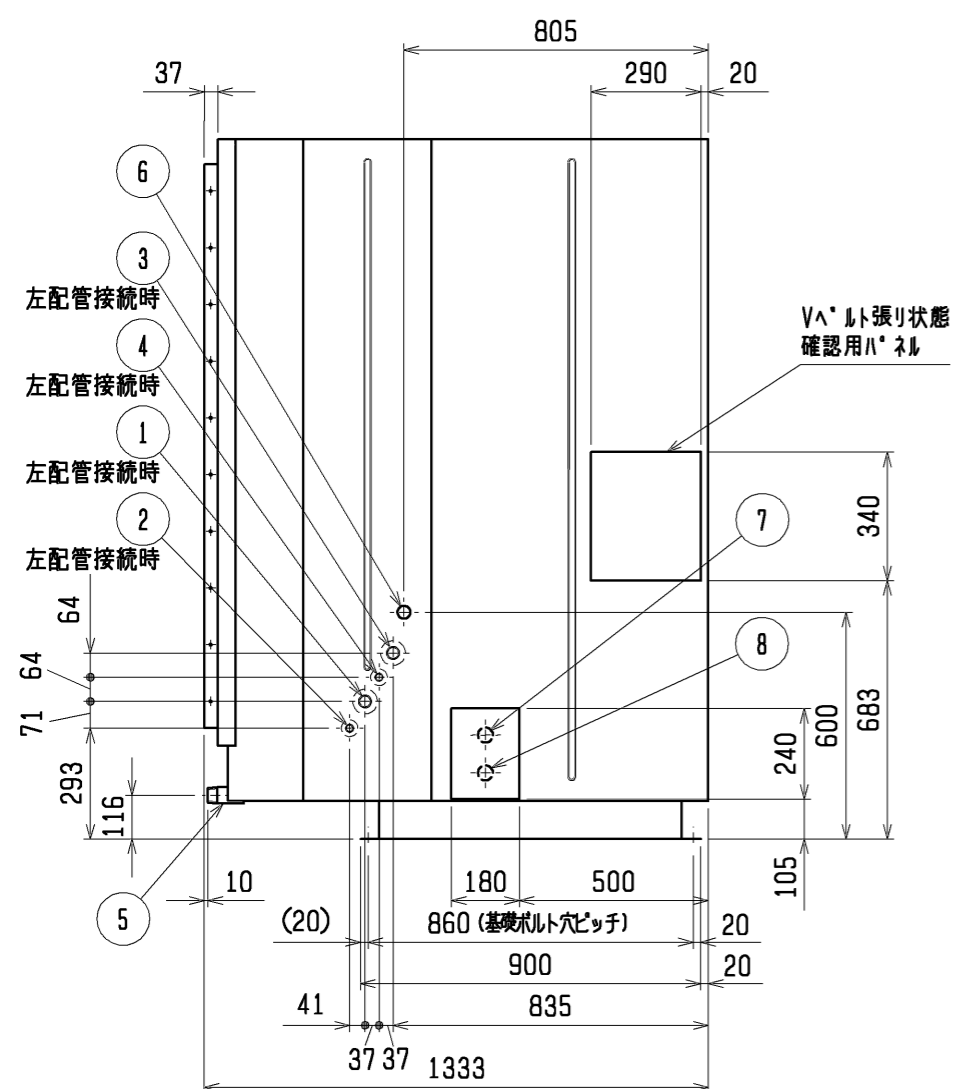

- 注1. エアフィルタサービススペース「※印」の寸法をユニットの左側面又は右側面に必ず確保してください。
- 電源は左側面又は右側面からの引き込みが可能です。
 - ドレン配管はユニット背面から接続してください。
 - 加湿器用の配管接続方向は左側面又は右側面の接続が可能です。
 - 加湿器は受注組込部品となります。
 - 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
 - 伝送線と電圧200V以上の配線は、必ず分けた経路としてください。

リモコンカバー組込

NO.	名称	NO.	名称
1	No.1 冷媒配管(ガス) φ31.75<ろう付>	6	加湿器接続口 Rc1(水・蒸気スプレー)
2	No.1 冷媒配管(液) φ19.05<ろう付>	7	電源取入口 (穴は現地加工φ30~φ60)
3	No.2 冷媒配管(ガス) φ31.75<ろう付>	8	室内外連絡線取入口 (穴は現地加工φ30~φ60)
4	No.2 冷媒配管(液) φ19.05<ろう付>	9	基礎ボルト用穴 4-φ20穴
5	ドレン配管 R1/4	10	アース端子(制御箱内に設置)・・・5ねじ

 DIM. mm	作成日付 ISSUED 11-06-21	改定日付 REVISED 14-10-20	TITLE 床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P1600(V)DM-E(1)
	SCALE NTS	 三菱電機株式会社	
DRW. NO. WKP94R807			REV. A
PAGE 1/1			