通風・サービススペース

通常最低限必要な寸法を示します。

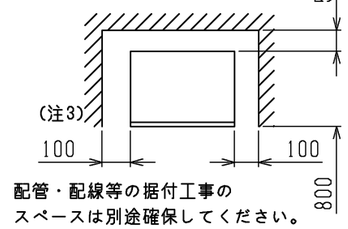

配管・配線等の据付工事の
スペースは別途確保してください。

吹出ダクトフランジ

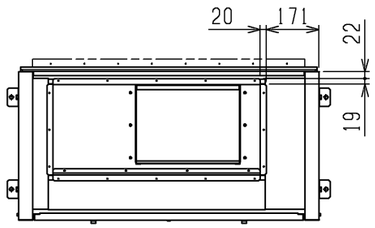

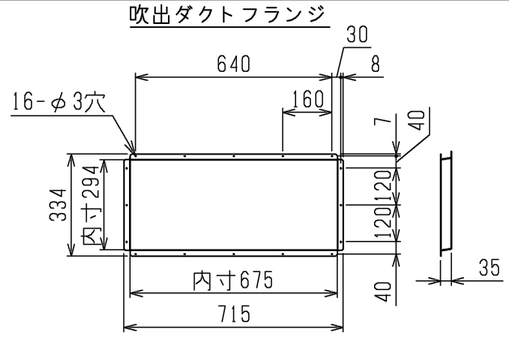

吸込ダクトフランジ<別売部品>

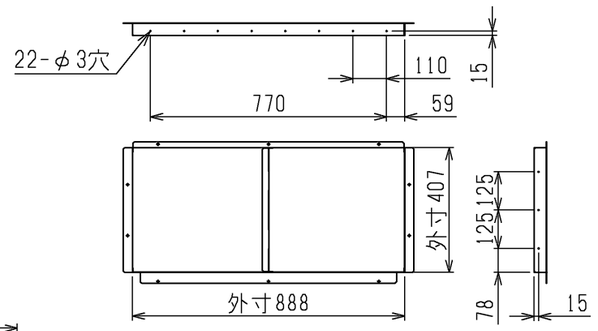

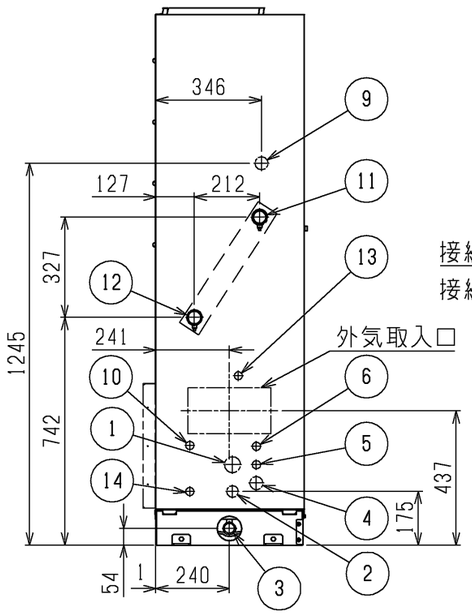

外気取入フランジ<別売部品>

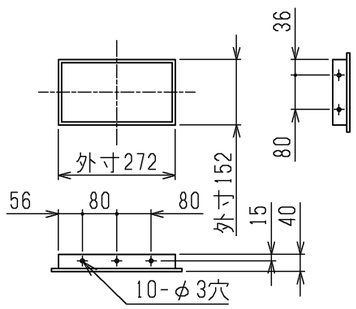

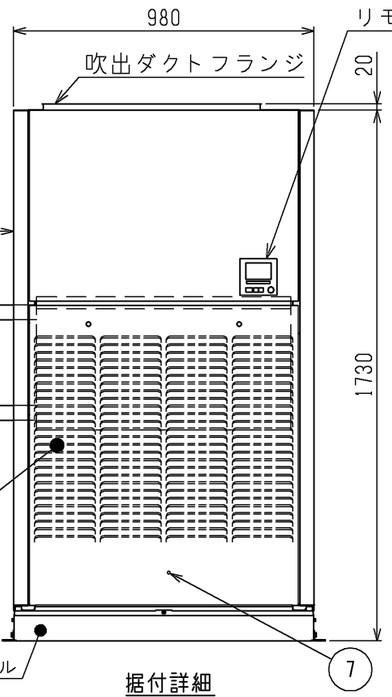



リモコンカバー組込時

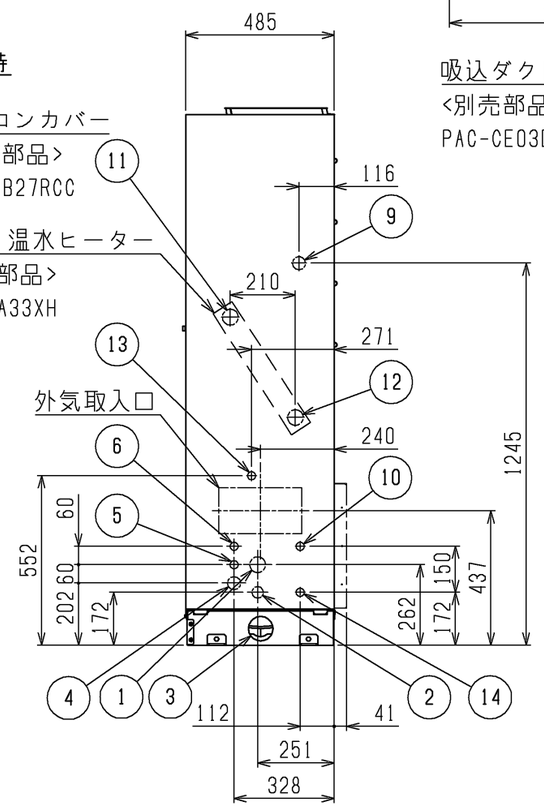

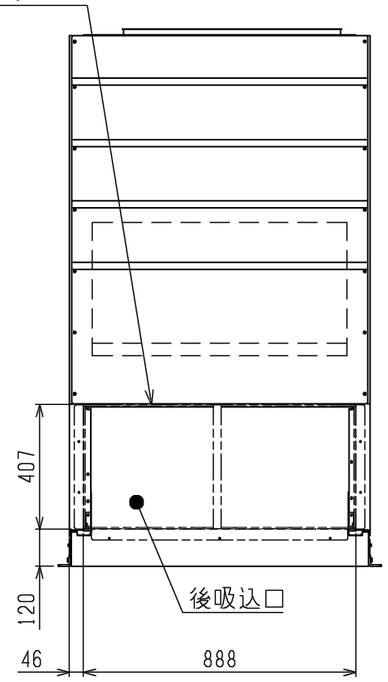

据付詳細

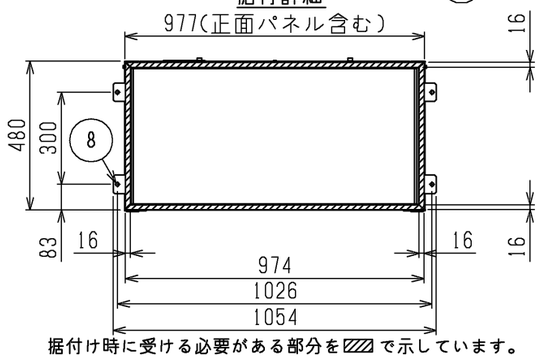

据付け時に受ける必要がある部分を▨で示しています。

NO.	名称	NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>・・・φ19.05ろう付	8	基礎ボルト穴・・・4-φ12
2	冷媒配管<液>・・・φ9.52ろう付	9	遠方操作キット配線穴・・・φ43ノックアウト穴
3	ドレン穴・・・Rp1	10	加湿器配管穴・・・φ27ノックアウト穴(ペーパーパン:R½,蒸気スプレー:Rc½)
4	装置電源穴・・・φ43ノックアウト穴	11	加熱器配管穴(蒸気入口・温水出口)
5	電線穴・・・φ27ノックアウト穴	12	加熱器配管穴(蒸気出口・温水入口)
6	室内外連絡線穴,伝送線穴・・・φ27ノックアウト穴	13	加湿器配管穴・・・φ27ノックアウト穴(水スプレー:R½)
7	アース端子(制御箱内に設置)・・・M5ねじ	14	加湿器配線穴・・・φ27ノックアウト穴(ペーパーパン,水スプレー,蒸気スプレー)

注１．伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
２．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
３．熱交換器の交換など重サービス時にはユニットの移動が必要となります。
ユニットの移動ができない場合は両側面に500mmのスペースを確保して施工してください。
４．本図は蒸気・温水ヒーターが左配管の場合を示します。
右配管の場合は反対勝手となります。
５．標準仕様のドレン穴は左取出しとなっています。
ドレンパンの向きを変更して右取出しにすることができます。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

蒸気・温水ヒーター組込
(蒸気配管左仕様)

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2023/12/22		床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P224DMJ3
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社	DWG.NO. W KP94C1KF	REV. * / PAGE 1/1

*