




通風・サービススペース  
通常最低限必要な寸法を示します。

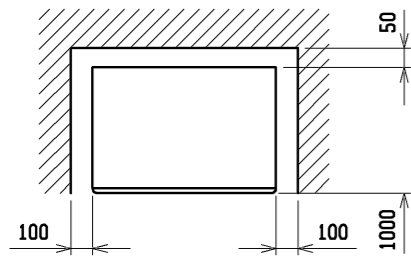




配管・配線等の据付工事のスペースは別途確保してください。

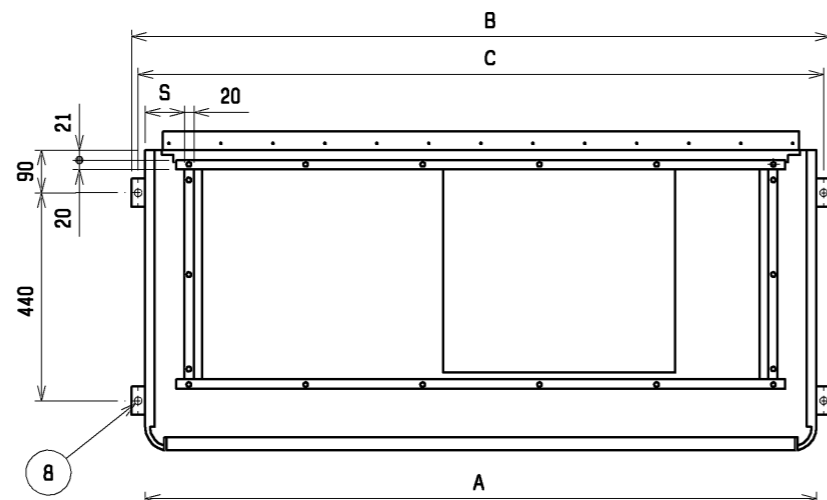

吹出ダクトフランジ

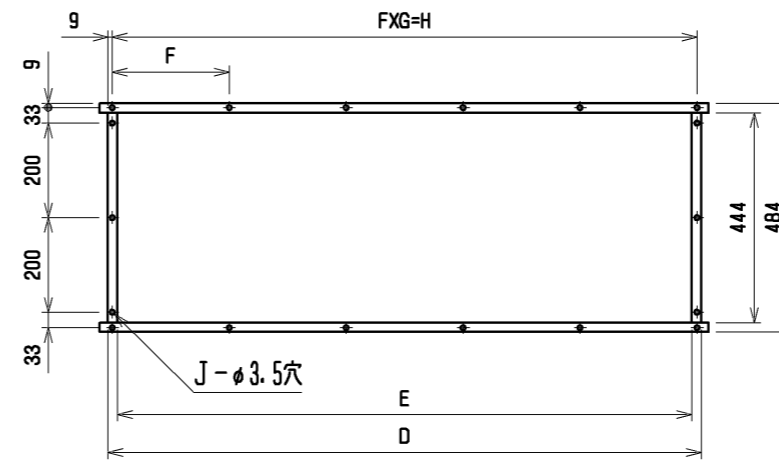

N-φ3穴 後吸込ダクトフランジ

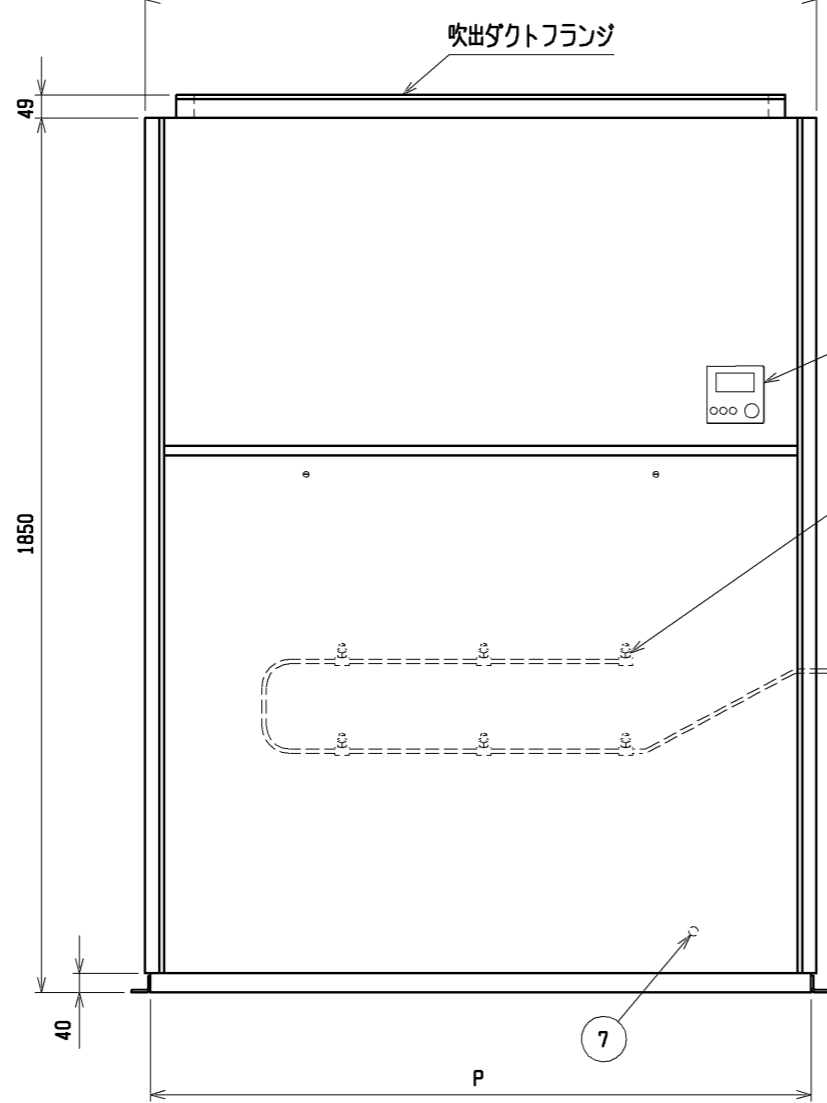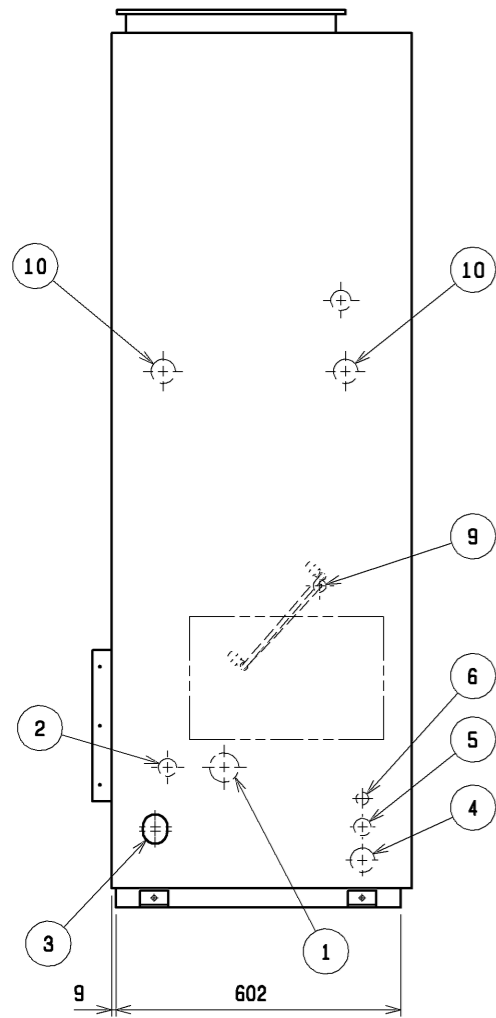
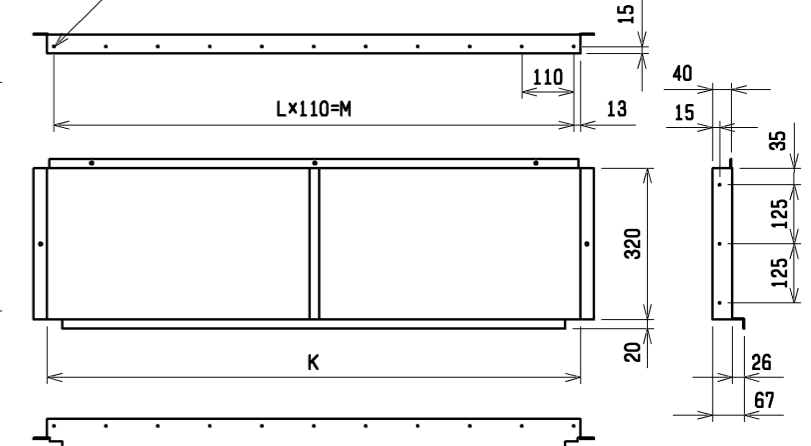


リモコン

水スプレー式加湿器  
<受注対応部品>

11

R1/2

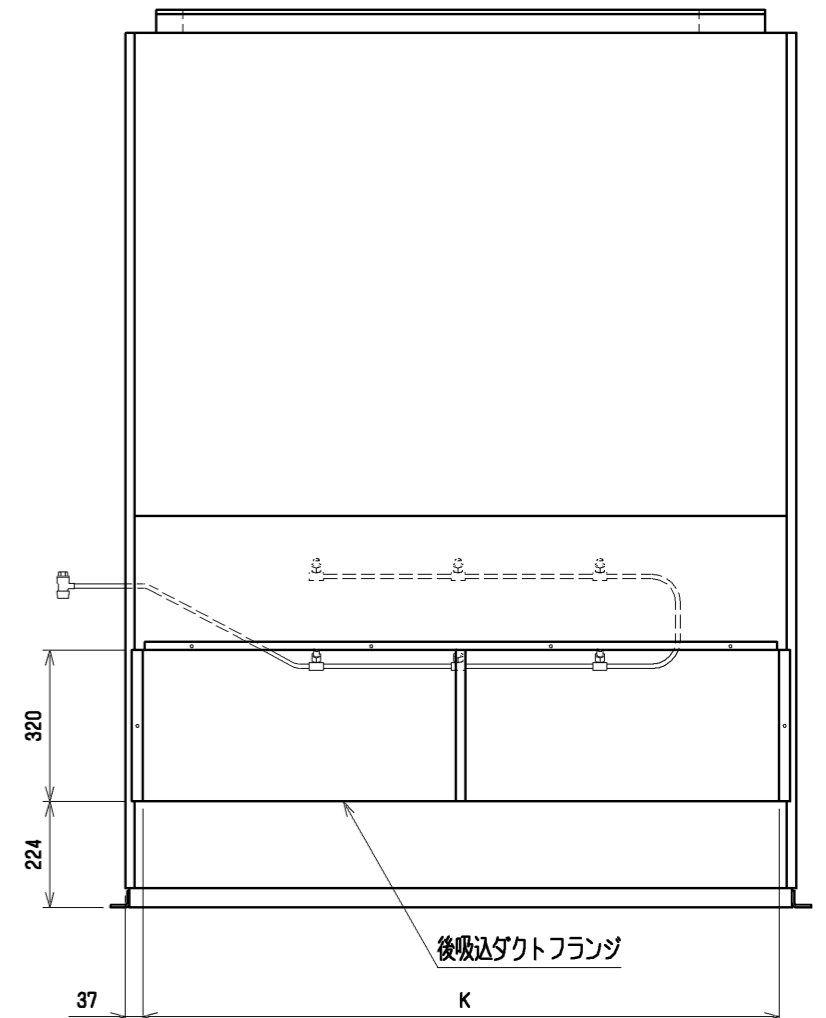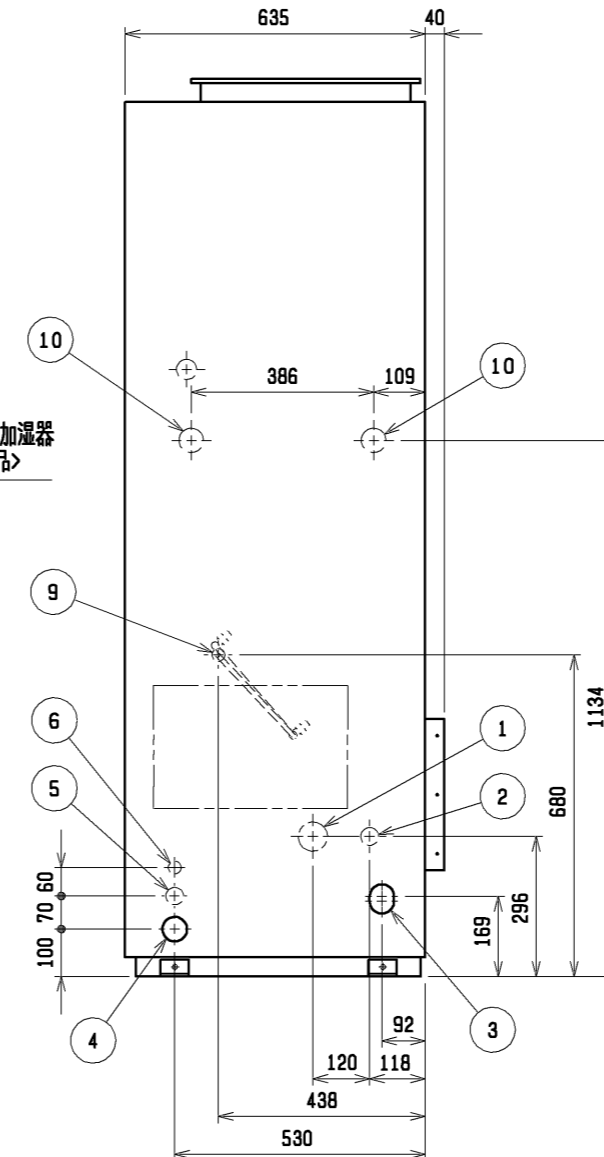

No.	名称	No.	名称
1	冷媒配管<ガス>...φ28.58 ろう付	7	アース端子(制御箱内に設置)...5ねじ
2	冷媒配管<液>...φQ ろう付	8	基礎ボルト穴...4-φ12
3	ドレン穴...Rc1 1/4	9	加湿器配管穴...φ27
4	装置電源穴...φ52 パネル<右>貫通穴<左>ロックアウト穴	10	加熱器配管(蒸気・温水)...φ52ロックアウト穴:接続サイズ"Rc1 1/2"
5	電線穴...φ37ロックアウト穴	11	給水ストレーナー(付属品)
6	室内外連絡線穴, 伝送線穴...φ27ロックアウト穴		

注1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。 4. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。

注2. 水スプレー式加湿器は受注対応部品です。

注3. 本図は水スプレー式加湿器のヘッダー2本で右配管の場合を示します。左配管の場合は反対勝手となります。またヘッダー1本の場合は下段のヘッダーのみとなります。

水スプレー式加湿器組込

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	S
PFAV-P530(V)DM-E(1)-F	1200	1258	1230	1046	1006	257	4	1028	16	1126	10	1100	28	1178	12.7	72
PFAV-P670(V)DM-E(1)-F	1420	1478	1450	1253	1213	247	5	1235	18	1346	12	1320	32	1398	15.88	83.5

DIM.	mm	作成日付	改定日付	TITLE
		ISSUED	REVISED	
		11-07-18	14-10-27	床置ダクト形 室内ユニット外形図 PFAV-P530, 670(V)DM-E(1)-F
SCALE	NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKP96R861
				REV. B
				PAGE 1/1

