通風・サービススペース

通常最低限必要な寸法を示します。

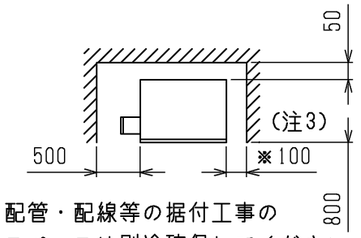

配管・配線等の据付工事の
スペースは別途確保してください。
※遠方操作キットを右側面に取付け時は
500mm必要になります。

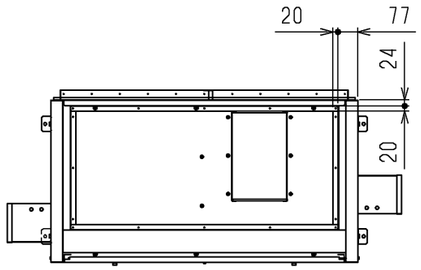

吹出ダクトフランジ

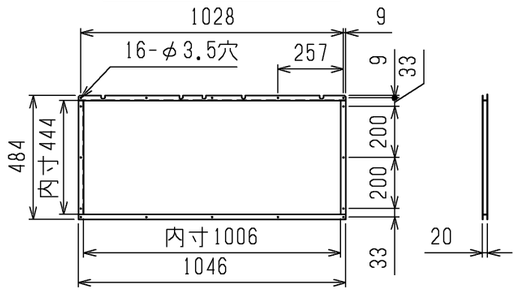

吸込ダクトフランジ

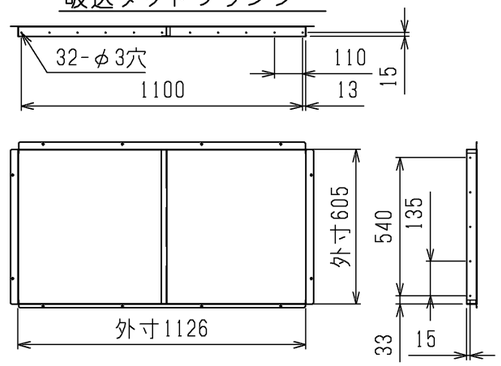

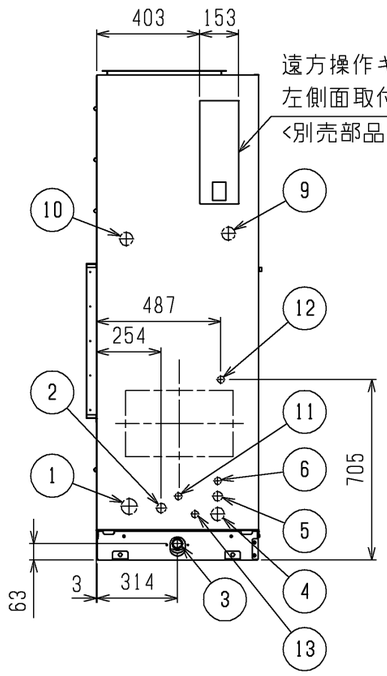

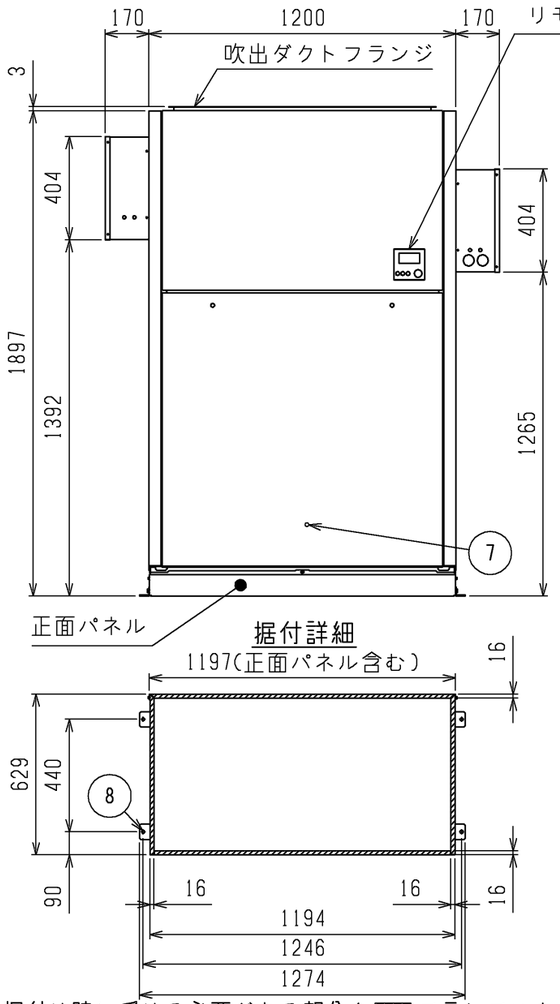

リモコンカバー組込時



据付詳細

据付け時に受ける必要がある部分を▨で示しています。

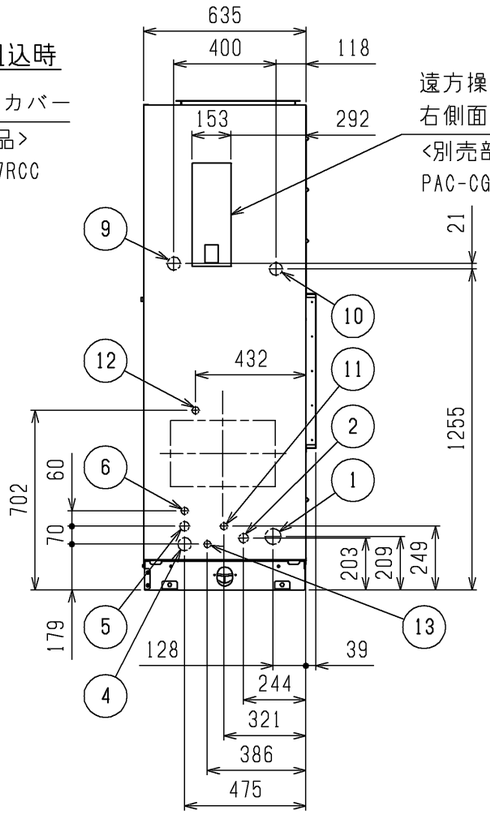

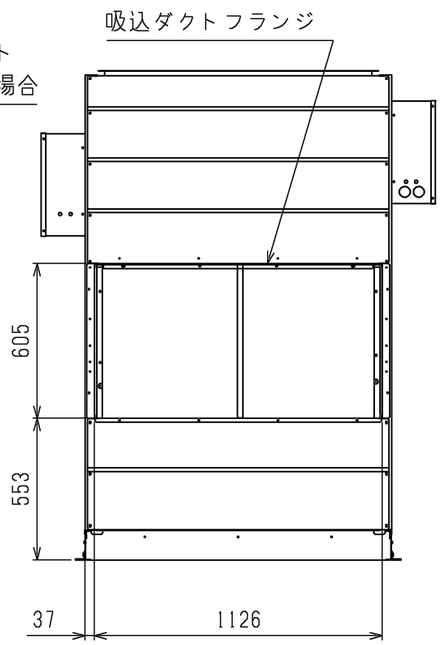

NO.	名称	NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>・・・φ28.58ろう付	8	基礎ボルト穴・・・4-φ12
2	冷媒配管<液>・・・P530形:φ12.7・P670形:φ15.88ろう付	9	蒸気・温水ヒーター配管穴(蒸気入口・温水出口)・・・φ52ノックアウト穴(接続サイズ:Rc1 ½)
3	ドレン穴・・・Rp1	10	蒸気・温水ヒーター配管穴(蒸気出口・温水入口)・・・φ52ノックアウト穴(接続サイズ:Rc1 ½)
4	装置電源穴・・・φ52ノックアウト穴	11	加湿器配管穴・・・φ27ノックアウト穴(ペーパーパンR½,蒸気スプレー:Rc½)
5	電線穴・・・φ37ノックアウト穴	12	加湿器配管穴・・・φ27ノックアウト穴(水スプレー:R½)
6	室内外連絡線穴,伝送線穴・・・φ27ノックアウト穴	13	加湿器配線穴・・・φ27ノックアウト穴(ペーパーパン,水スプレー,蒸気スプレー)
7	アース端子(制御箱内に設置)・・・M5ねじ		

注１．伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
２．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
３．熱交換器の交換など重サービス時にはユニットの移動が必要となります。
ユニットの移動ができない場合は両側面に500mmのスペースを確保して施工してください。
４．ドレンパンのドレン管は工場出荷時は左取出しとなっています。
右取出しにする場合は、ドレンパンを取外して向きを変更してください。

遠方操作キット組込

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	17-03-30	22-06-30	床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P530・670(V)DMJ1-F
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW.NO. W KQ94T026	REV. C / PAGE 1/1

C