

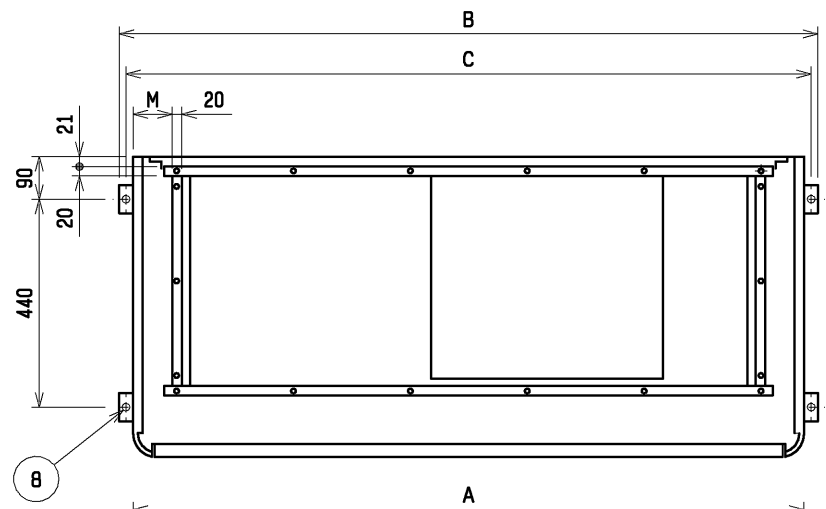





外気取入フランジ<別売部品>

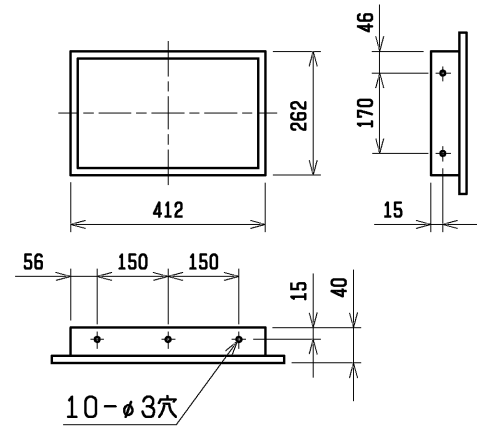

吹出ダクトフランジ

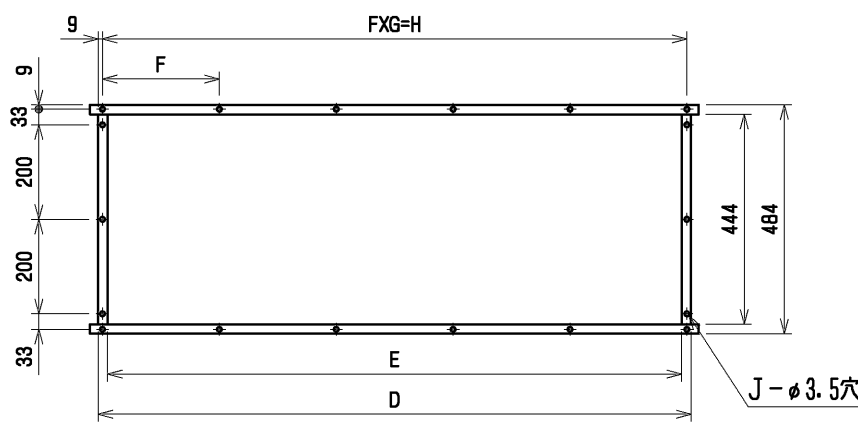



通風・サービススペース
通常最低限必要な寸法を示します。

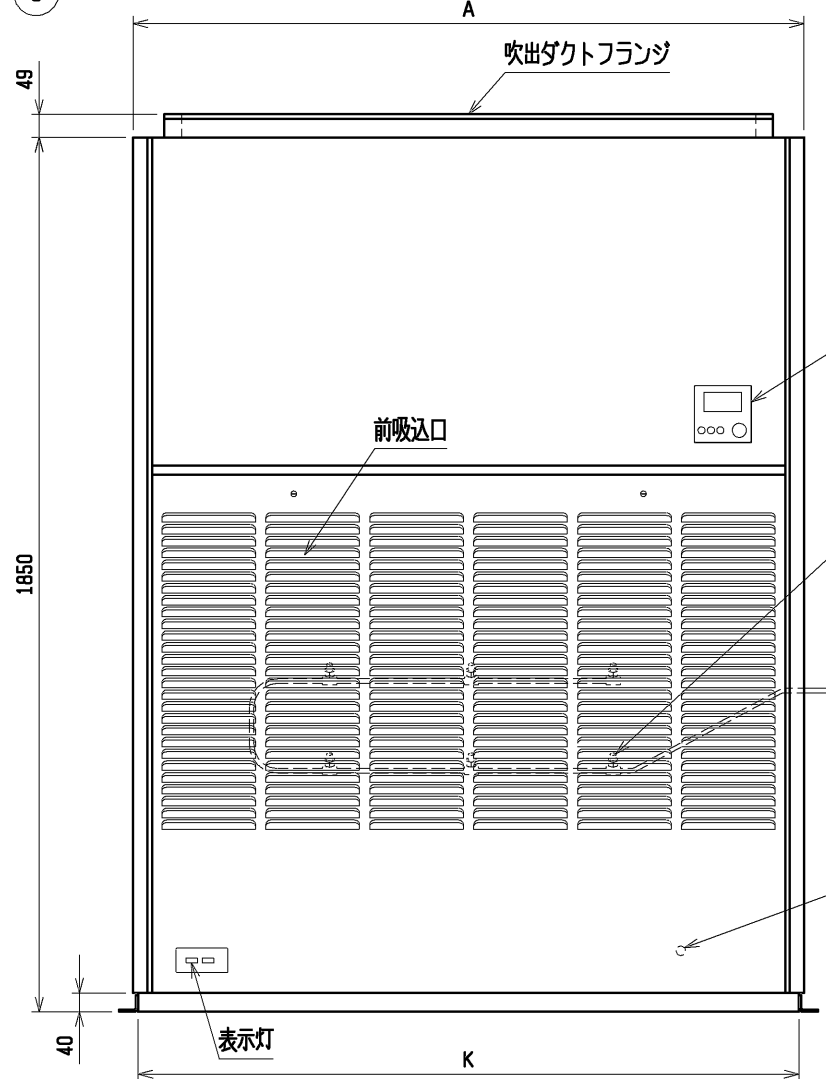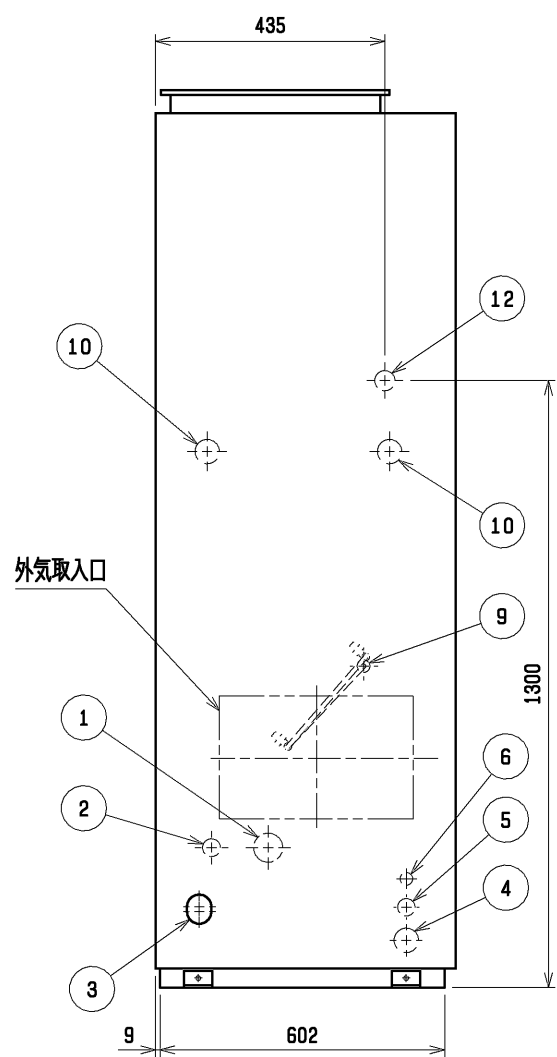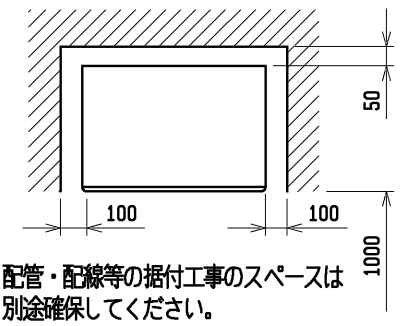

リモコン

水スプレー式加湿器
<受注対応部品>

R1/2

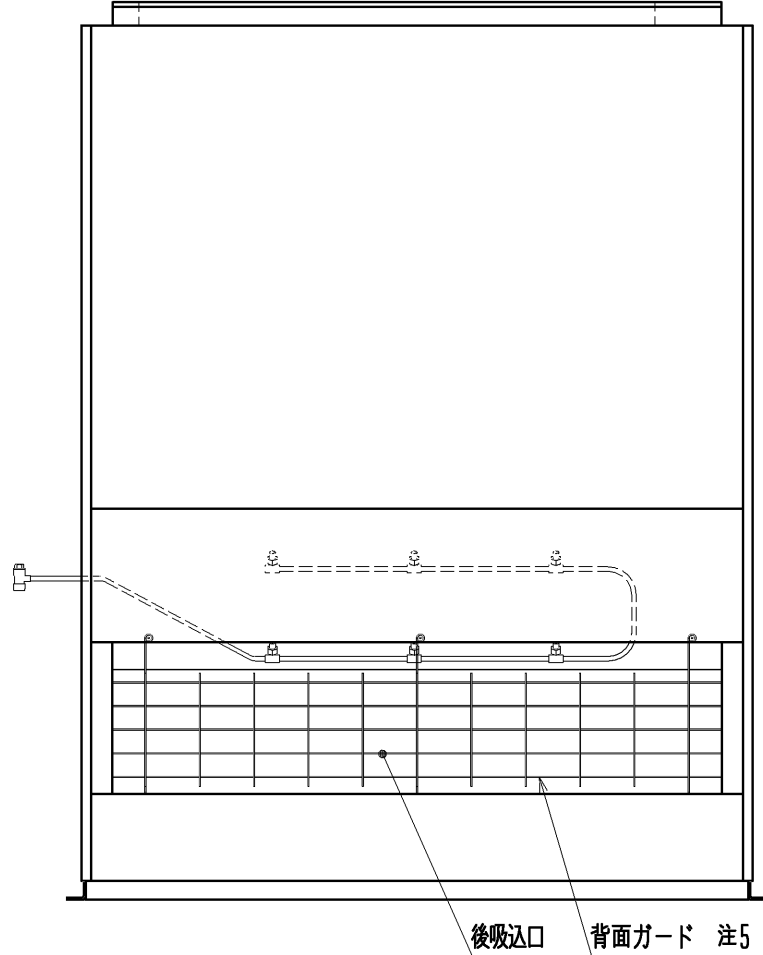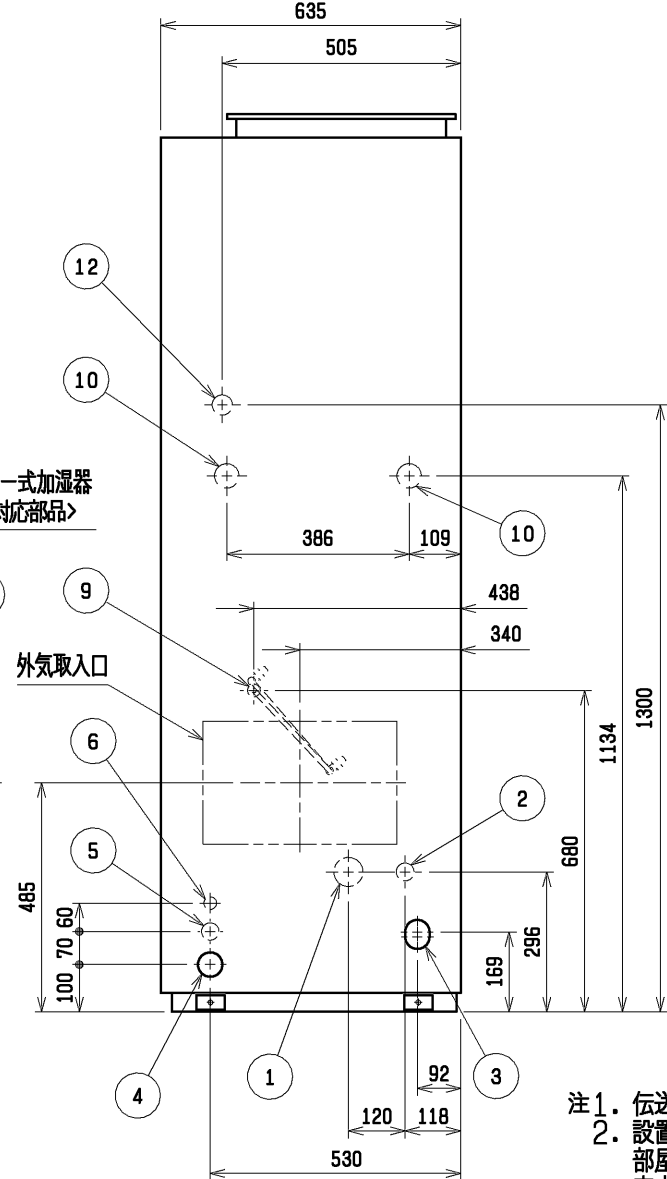

- 注1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
注2. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
注3. 本図は水スプレー式加湿器のヘッダー2本で右配管の場合を示します。左配管の場合は反対勝手となります。またヘッダー1本の場合は下段のヘッダーのみとなります。
注4. 水スプレー式加湿器は受注対応部品です。
注5. DM-E1形に背面ガードはありません。背面ガードが必要な場合は、サービス部品をご使用ください。

No.	名 称	No.	名 称
1	冷媒配管<ガス>...φ28.58 ろう付	7	アース端子(制御箱内に設置)・・・5ねじ
2	冷媒配管<液>.....φL ろう付	8	基礎ボルト穴.....4-φ12
3	ドレン穴.....Rc1 1/4	9	加湿器配管穴.....φ27
4	装置電源穴...φ52 パネル<右>貫通穴<左>ロックアウト穴	10	加熱器配管(蒸気・温水)・・・φ52ロックアウト穴:接続サイズ"Rc1 1/2"
5	電線穴.....φ37ロックアウト穴	11	給水ストレーナー(付属品)
6	室内外連絡線穴,伝送線穴...φ27ロックアウト穴	12	遠方操作キット配線穴...φ43 ロックアウト穴

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
PFAV-P450(V)DM-E(1)	1200	1258	1230	1046	1006	257	4	1028	16	1178	12.7	72
PFAV-P560(V)DM-E(1)	1420	1478	1450	1253	1213	247	5	1235	18	1398	15.88	83.5

水スプレー式加湿器組込

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P450,560(V)DM-E(1)			
DIM. mm	11-08-29	15-02-17				
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKP96R947	REV. B	PAGE 1/1	

