外気取入フランジ〈別売部品〉

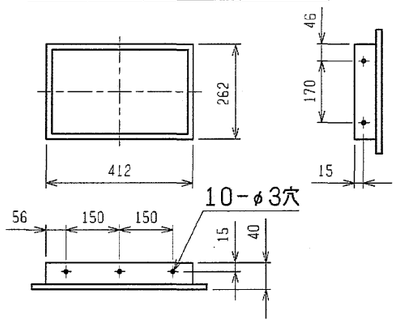

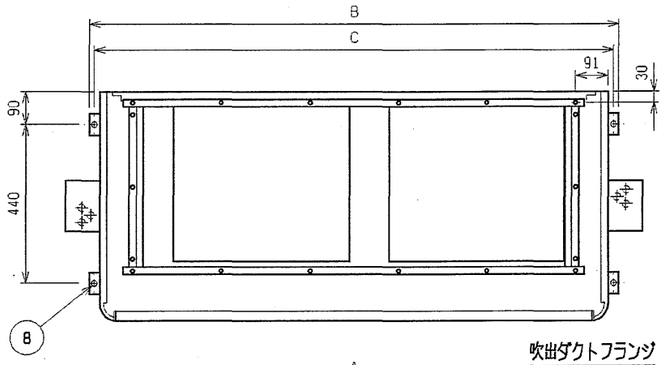

吹出ダクトフランジ

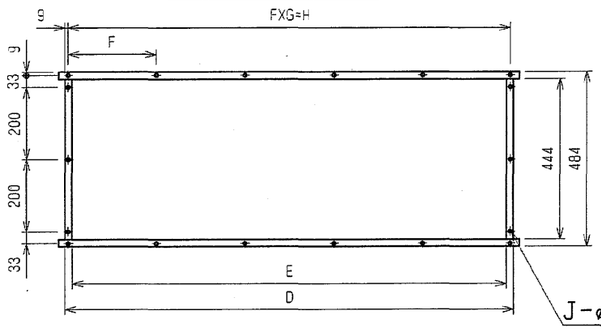

通風・サービススペース

通常最低限必要な寸法を示します。

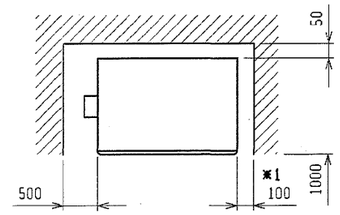

配管・配線等の据付工事のスペースは別途確保してください。
※1 加湿器制御箱を右側面に取付時は500mm必要になります。

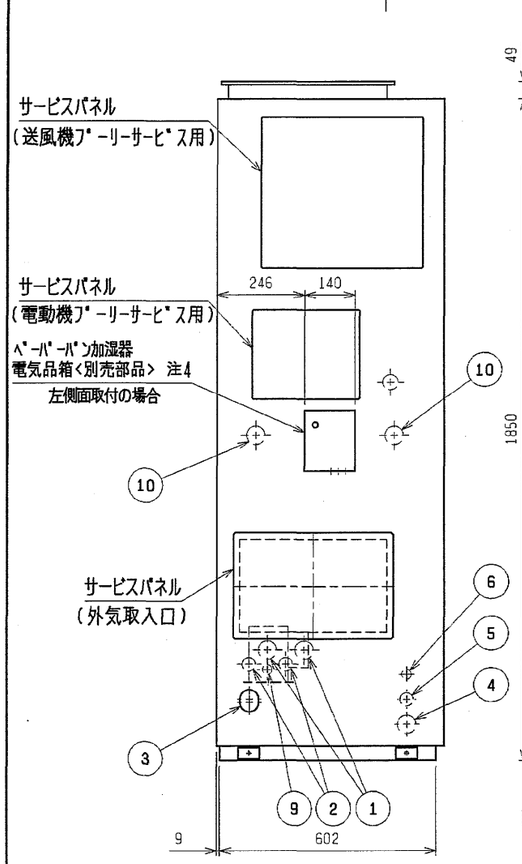

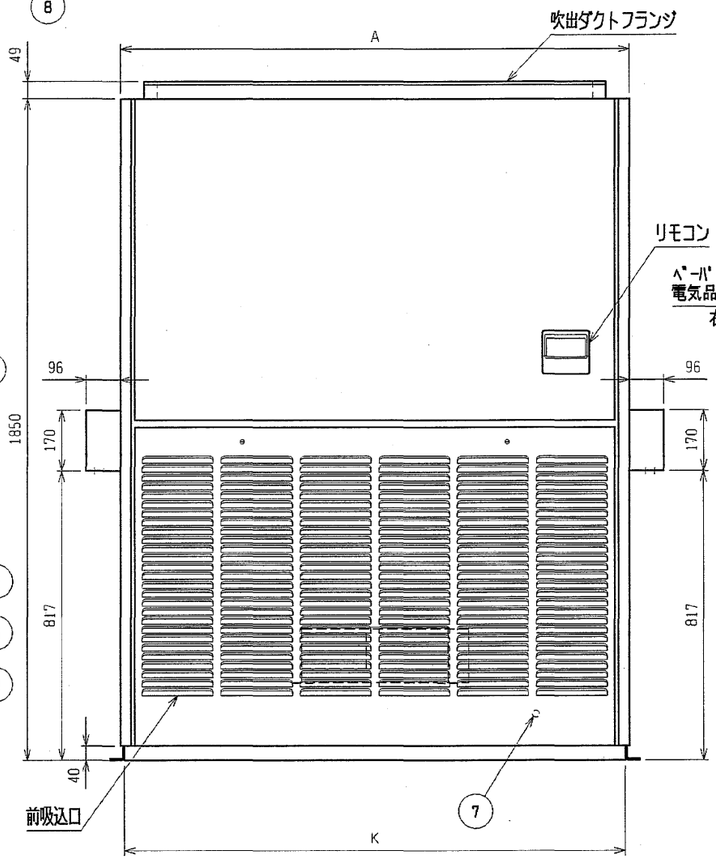

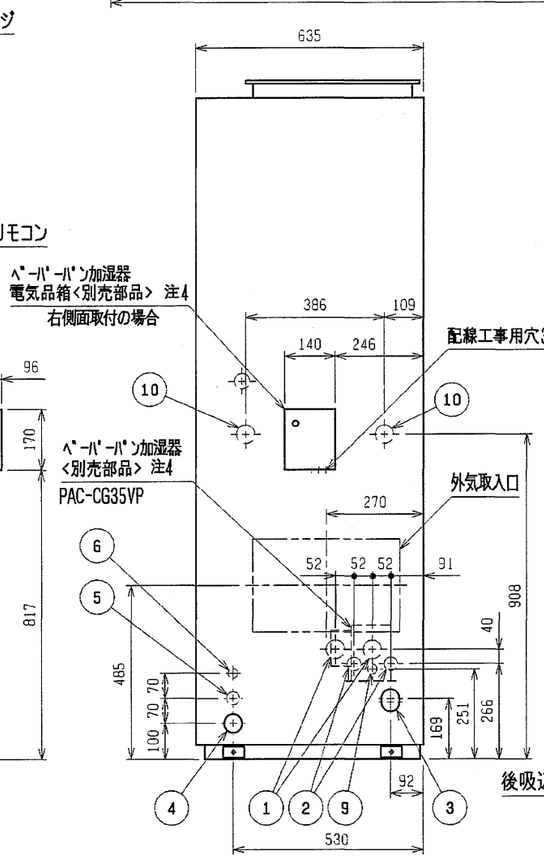

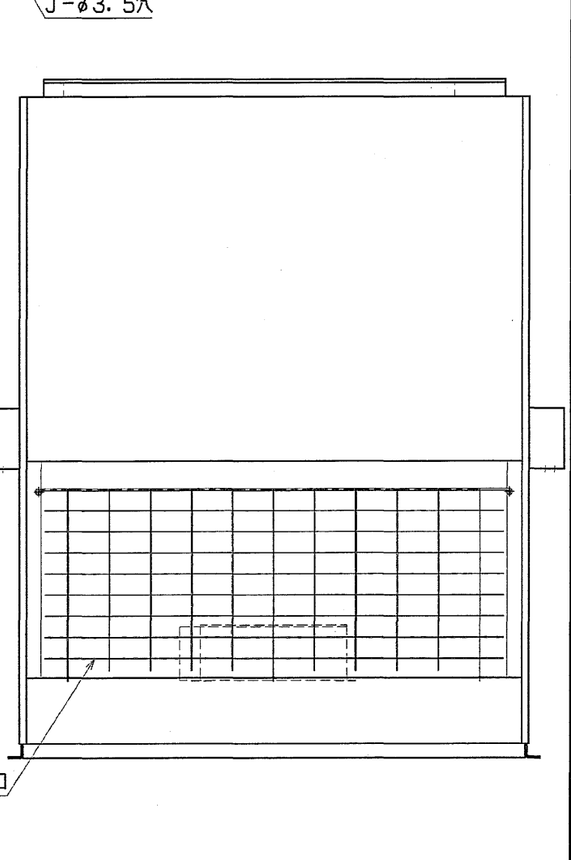

NO.	名　称	NO.	名　称
1	冷媒配管<ガス>・・・φ28.58 ロウ付	6	室内外連絡線穴,伝送線穴・・・・・・φ27
2	冷媒配管<液>・・・・・φL ロウ付	7	アース端子(制御箱内に設置)・・・5ネジ
3	ドレン穴・・・・・・・・1 1/4B	8	基礎ボルト穴・・・・・・4-φ12
4	装置電源穴・・・・・・・φ52	9	加湿器配管穴・・・・・・φ27
5	電線穴・・・・・φ37	10	加熱器配管(蒸気・温水)・・・・・・1 1/2B

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PFAV-P450(V)M-E	1200	1258	1230	1046	1006	257	4	1028	16	1178	12.7
PFAV-P560(V)M-E	1420	1478	1450	1255	1215	247	5	1235	18	1398	15.88

注1. 別売加湿器(透湿膜を除く)を組込んで右配管取り出しにする場合は別途、別売右配管部品(加湿器組込用)が必要となります。
2. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
3. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
4. 電源電圧200V以上の場合、ベーパーパン加湿器は受注対応部品となります。別売部品(PAC-CG35VP)は使用できません。

ベーパーパン加湿器組込

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	03-08-25	06-02-27	床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P450,P560(V)M-E
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W655446	REV. A / PAGE 1/1

A