




通風・サービススペース  
通常最低限必要な寸法を示します。

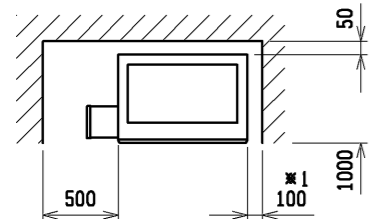


配管・配線等の据付工事のスペースは別途確保してください。  
※1 遠方操作キットを右側面に取付時は500mm必要になります。

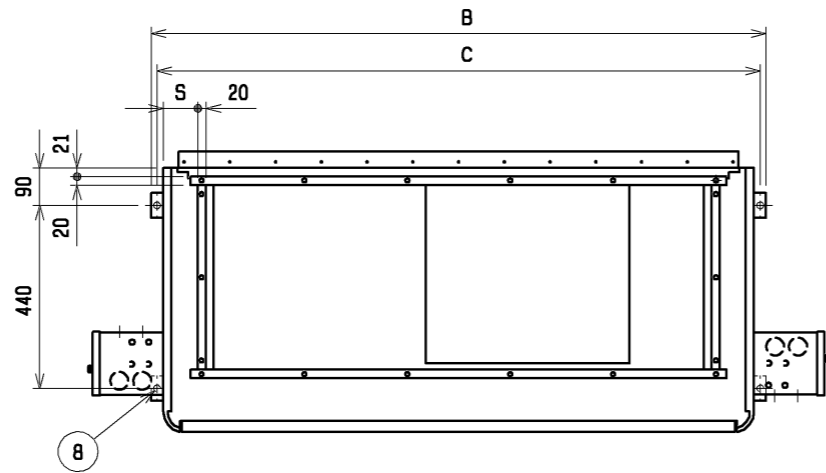


吹出ダクトフランジ

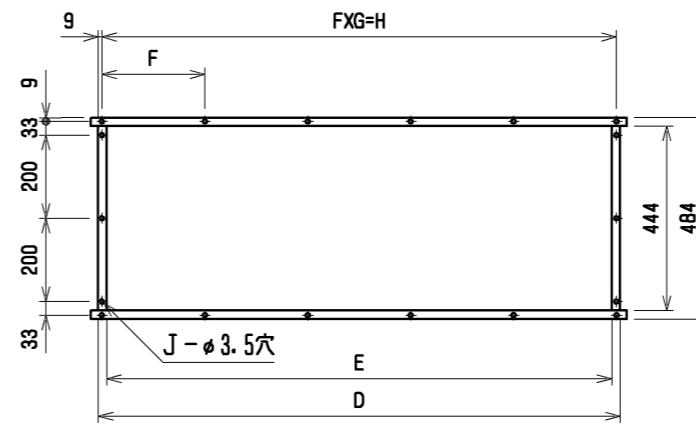


N-φ3穴 後吸込ダクトフランジ

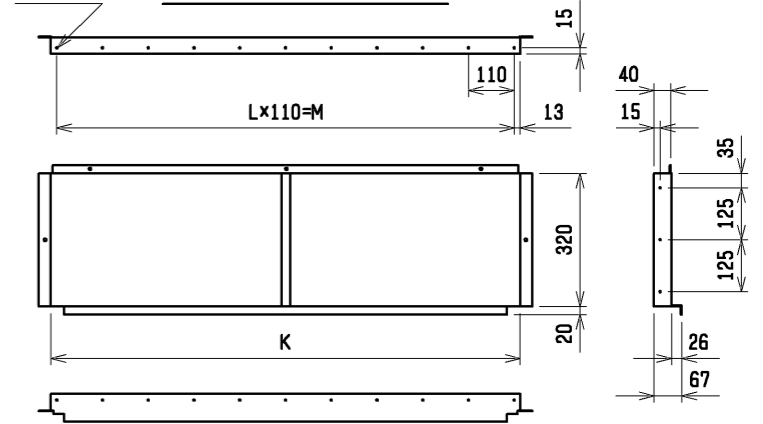


遠方操作キット  
左側面取付の場合  
<別売部品>  
PAC-CG93SK

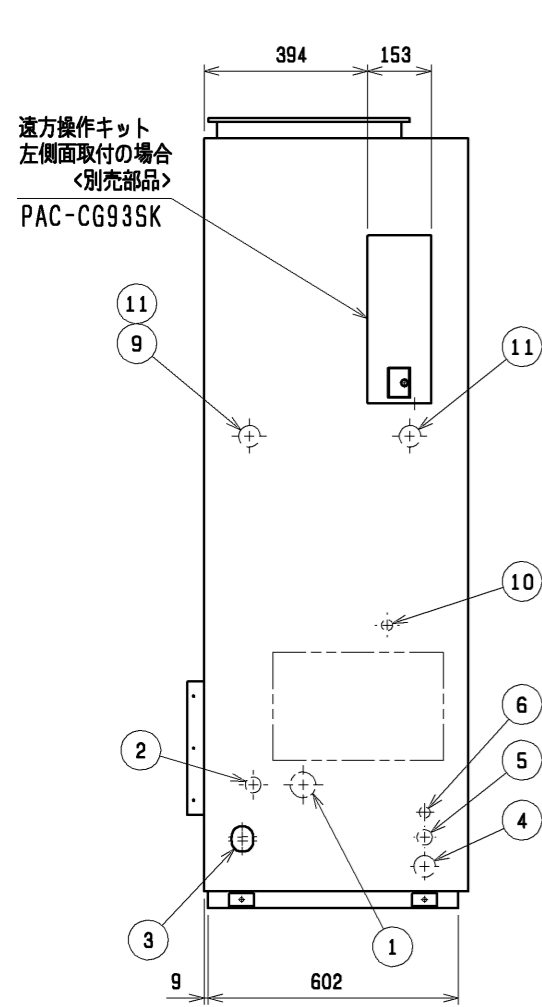


吹出ダクトフランジ

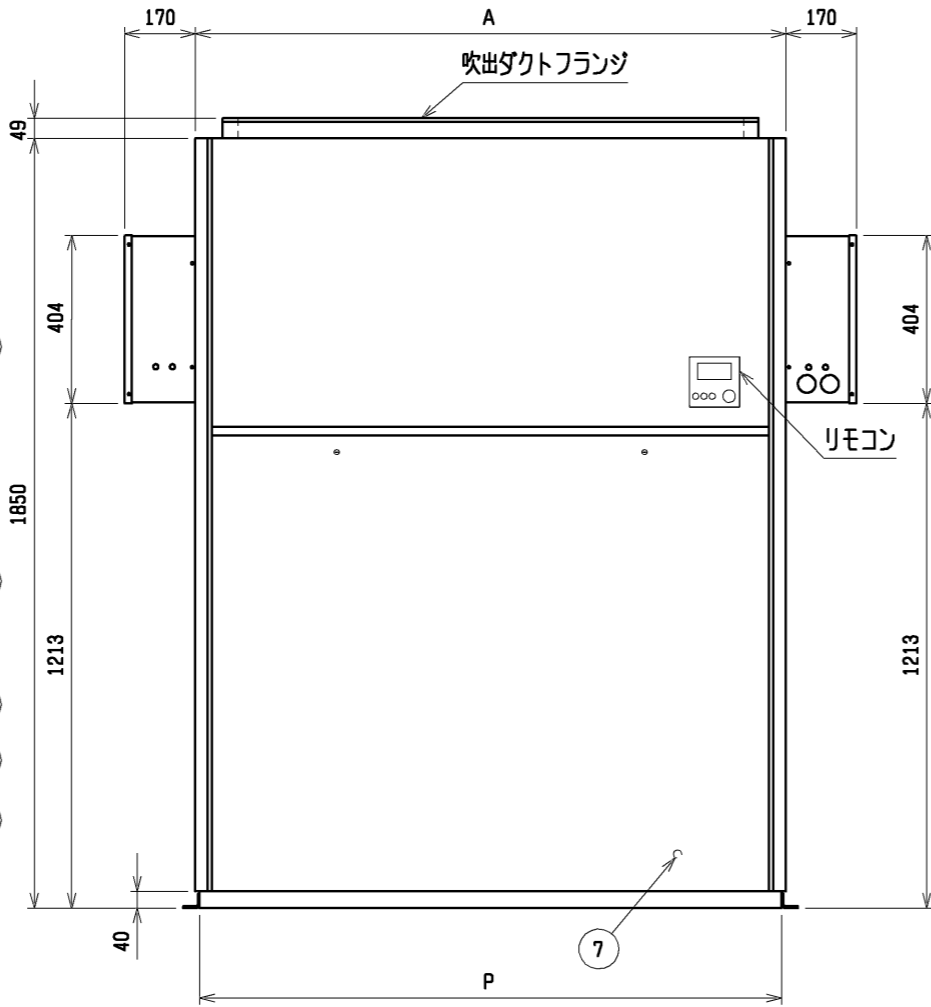

遠方操作キット  
右側面取付の場合  
<別売部品>  
PAC-CG93SK

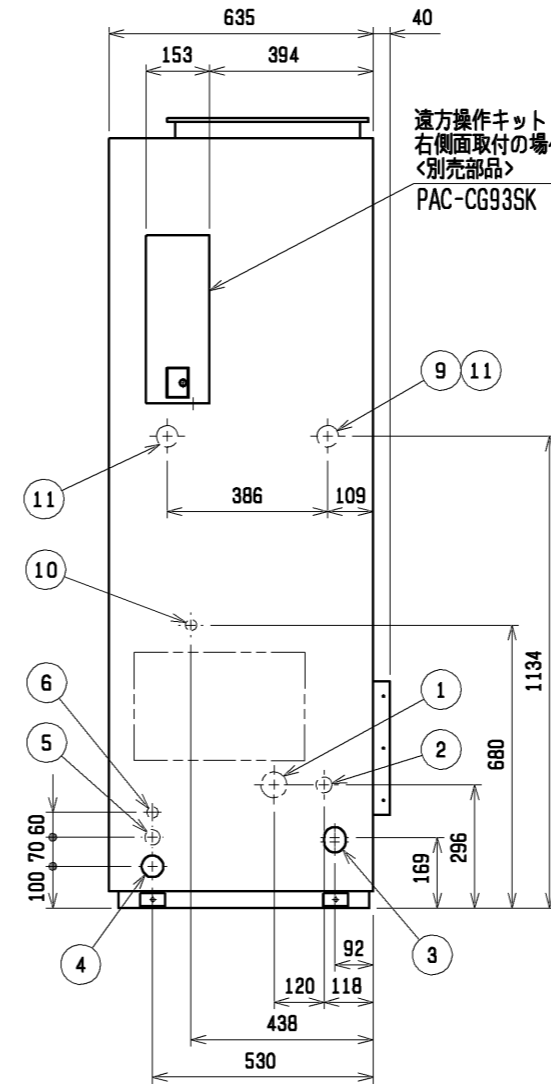

後吸込ダクトフランジ

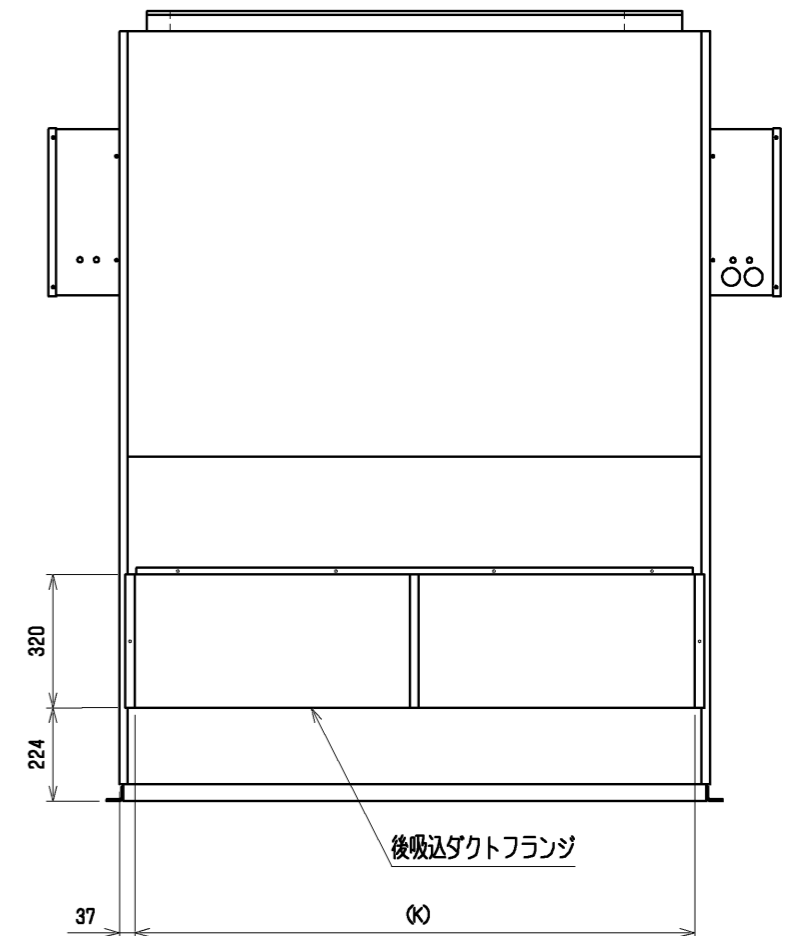



No.	名称	No.	名称
1	冷媒配管<ガス>...φ28.58 ろう付	7	アース端子(制御箱内に設置)...5ねじ
2	冷媒配管<液>...φQ ろう付	8	基礎ボルト穴...4-φ12
3	ドレン穴...Rc1 1/4	9	透湿膜加湿器配管穴...φ52ロックアウト穴
4	装置電源穴...φ52 パネル<右>貫通穴<左>ロックアウト穴	10	加湿器配管穴...φ27ロックアウト穴
5	電線穴...φ37ロックアウト穴	11	加熱器配管(蒸気・温水)...φ52ロックアウト穴:接続サイズ"Rc1 1/2"
6	室内外連絡線穴, 伝送線穴...φ27ロックアウト穴		

注1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。  
2. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。

遠方操作キット組込

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	S
PFAV-P530(V)DM-E(1)-F	1200	1258	1230	1046	1006	257	4	1028	16	1126	10	1100	28	1178	12.7	72
PFAV-P670(V)DM-E(1)-F	1420	1478	1450	1253	1213	247	5	1235	18	1346	12	1320	32	1398	15.88	83.5

 DIM. mm	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE		
	11-07-18	14-10-27	床置ダクト形 室内ユニット外形図 PFAV-P530, 670(V)DM-E(1)-F		
SCALE NTS	 三菱電機株式会社		DRW. NO.	REV.	PAGE
			WKP94R873	B	1/1

