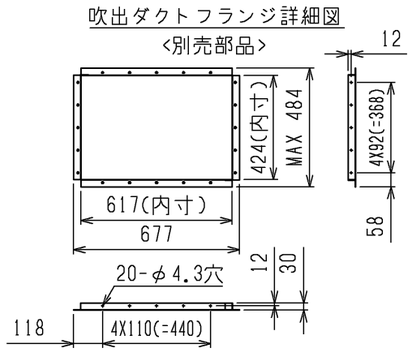

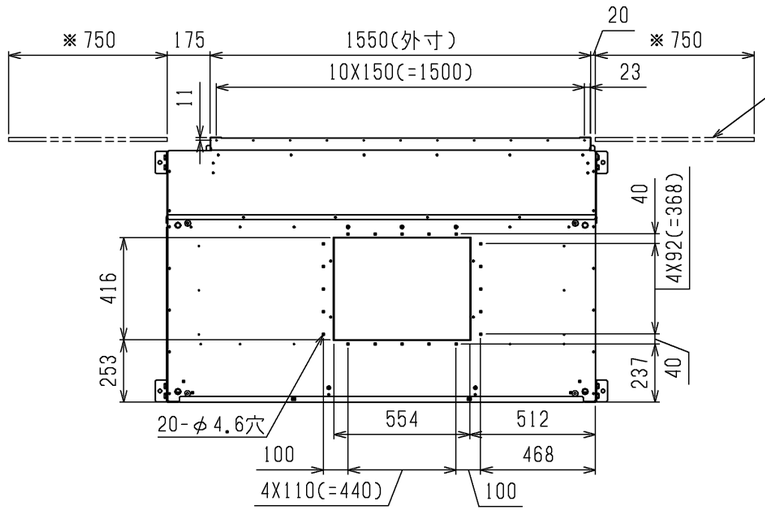

NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>・・・φ80ノックアウト穴：φ31.75ろう付
2	冷媒配管<液>・・・φ60ノックアウト穴：φ19.05ろう付
3	加湿器配管穴・・・φ43ノックアウト穴(ベーパーパン:R½,水スプレー:R½,蒸気スプレー:Rc1)
4	加湿器配線穴・・・φ38ノックアウト穴(ベーパーパン,水スプレー,蒸気スプレー)
5	装置電源穴・・・φ62ノックアウト穴
6	遠方操作キット配線穴・・・φ43ノックアウト穴
7	蒸気・温水ヒーター配管穴(温水入口・蒸気出口)・・・Rc2 ½
8	蒸気・温水ヒーター配管穴(温水出口・蒸気入口)・・・Rc2 ½
9	アース端子(制御箱内に設置)・・・M5ねじ
10	ドレン穴・・・Rc1 ¼
11	基礎ボルト穴・・・4-φ15
12	室内外連絡線穴,伝送線穴・・・φ43ノックアウト穴

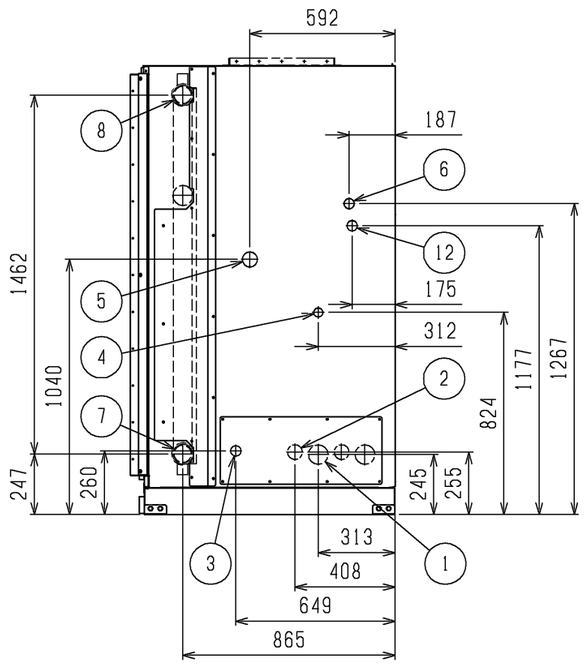

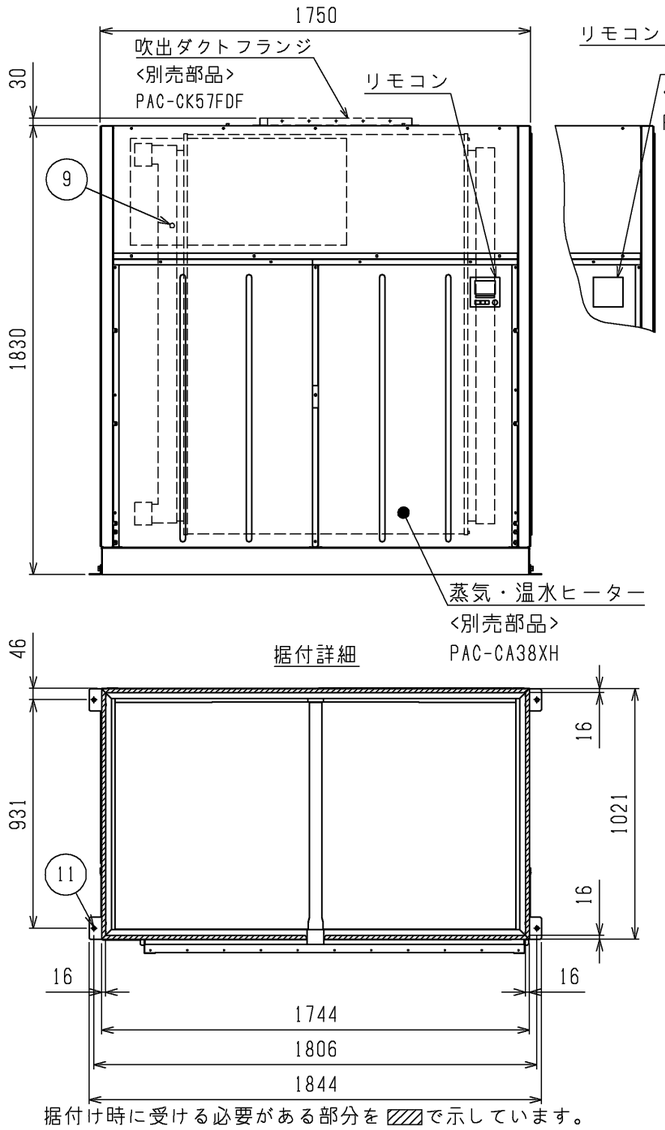

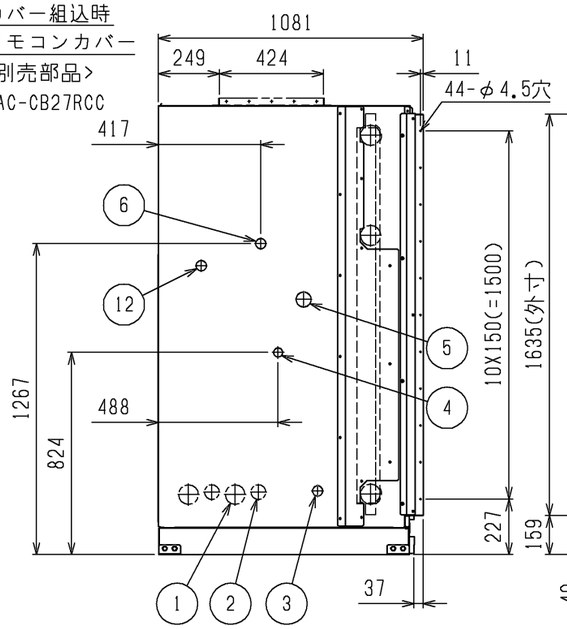

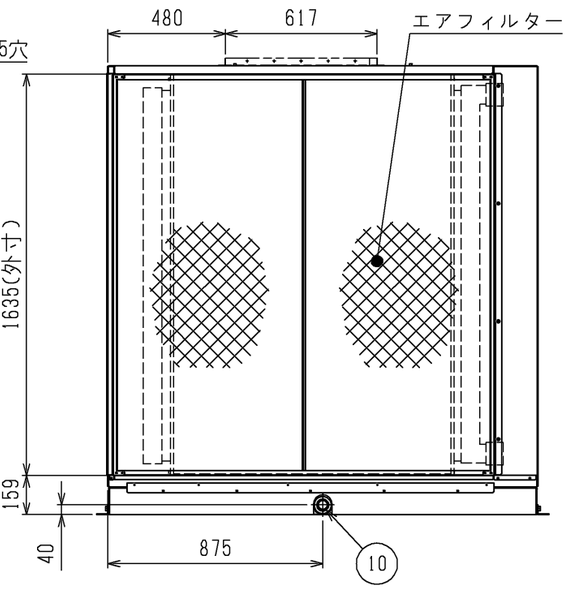

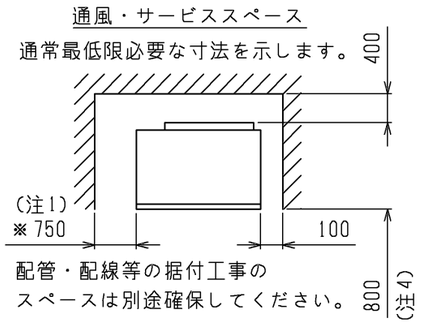

注１．エアフィルターサービススペース(※印)をユニットの左側面又は右側面に必ず確保してください。
２．伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
３．設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
４．熱交換器の交換など重サービス時にはユニットの移動が必要となります。

蒸気・温水ヒーター組込
(蒸気配管左仕様)

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2024-02-29	2024-04-10	床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAV-P800DMJ3
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社	DWG.NO. W KP94C1V6	REV. A / PAGE 1/1

A