外気取入フランジ<別売部品>

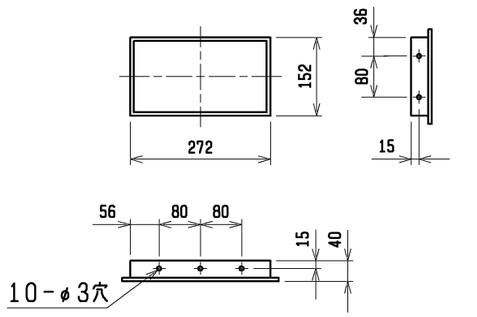

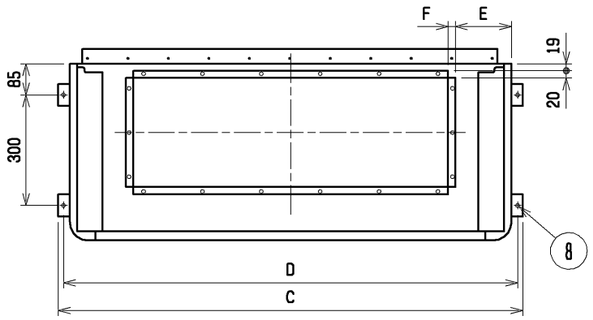

後吸込ダクトフランジ<別売部品>

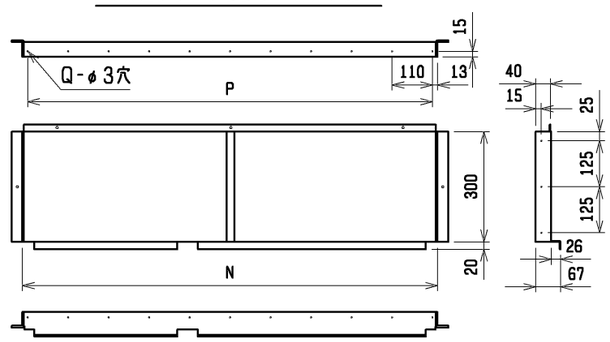

吹出ダクトフランジ

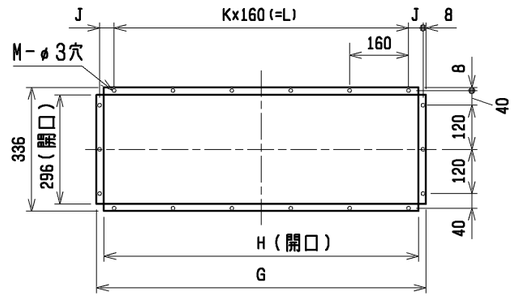

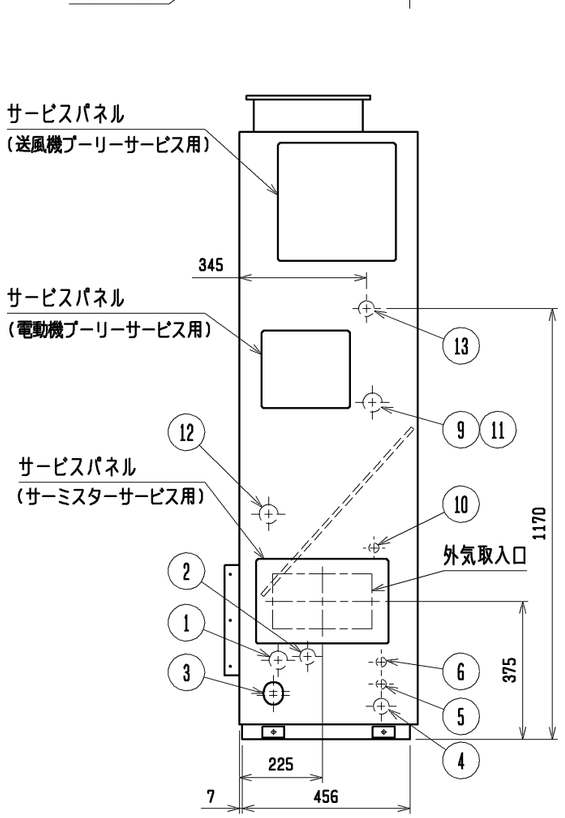

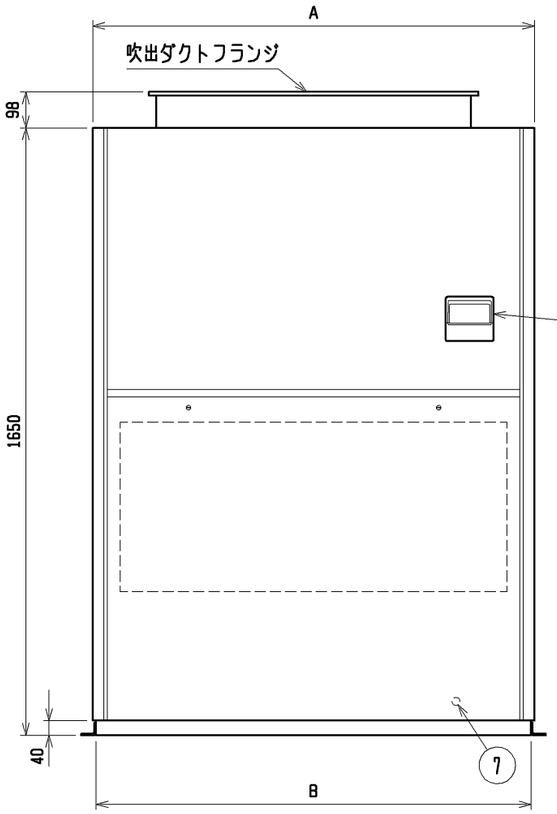

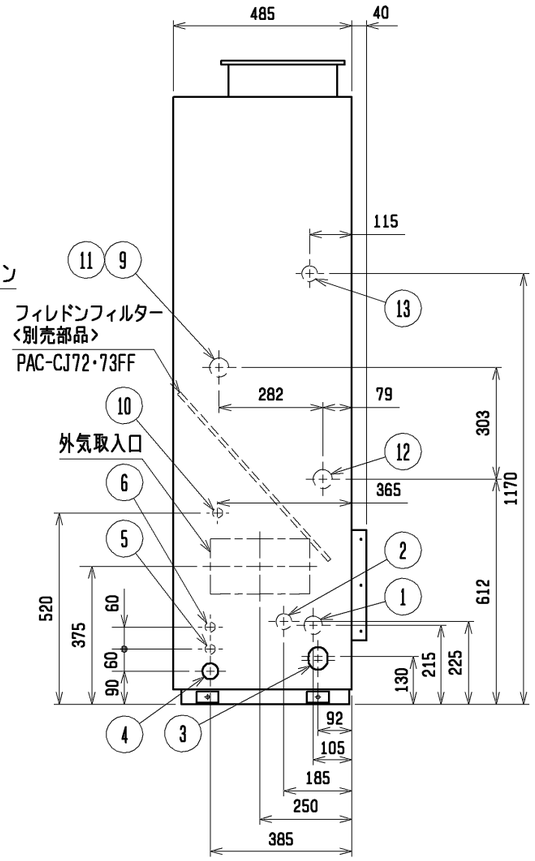

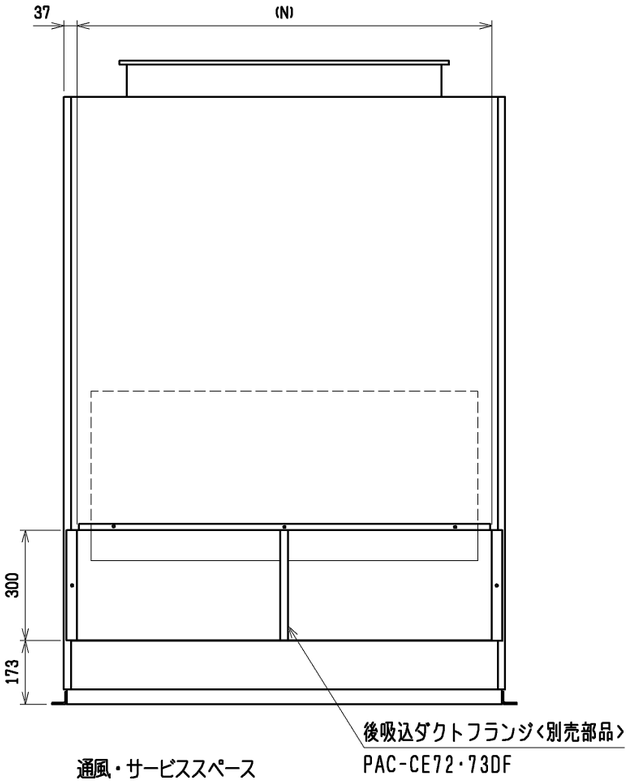

通風・サービススペース

通常最低限必要な寸法を示します。

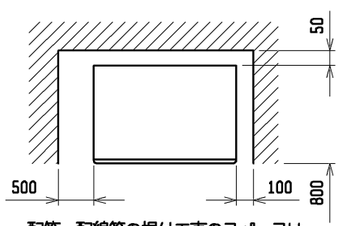

配管・配線等の据付工事のスペースは
別途確保してください。

フィレドンフィルター組込

後吸込ダクトフランジ組込

NO.	名　称	NO.	名　称
1	冷媒配管<ガス>・・・φR ろう付	8	基礎ボルト穴・・・・・・・・4-φ12
2	冷媒配管<液>・・・・・φ9.52 ろう付	9	透湿膜加湿器配管穴・・・φ52 ノックアウト穴
3	ドレン穴・・・・・Rc1	10	加湿器配管穴・・・・・・・・φ27 ノックアウト穴
4	装置電源穴・・・φ43 パネル<右>貫通穴<左>ノックアウト穴	11	加熱器配管(蒸気入口・温水出口)・・φ52ノックアウト穴:接続ｻｲｽﾞ'' S''
5	電線穴・・・・・・φ27 ノックアウト穴	12	加熱器配管(蒸気出口・温水入口)・・φ52ノックアウト穴:接続ｻｲｽﾞ'' S''
6	室内外連絡線穴，伝送線穴・・・・・・φ27 ノックアウト穴	13	遠方操作キット配線穴・・・・・・・・・・φ43 ノックアウト穴
7	アース端子(制御箱内に設置)・・・5ねじ		

注1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
2. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
3. RP280形は吸込ダクト内に現地でフィルターを追加する場合でも熱交換器正面のフィルターは取外さず、取付けた状態のままでご使用ください。

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
PFAV-RP224(W)CM-E	980	962	1042	1014	100	20	715	675	29.5	4	640	16	906	880	24	19.05	R1
PFAV-RP280(W)CM-E	1200	1182	1262	1234	152	30	895	835	39.5	5	800	18	1126	1100	28	22.2	R1 1/4

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	11-04-22	13-09-13	設備用インバーターエアコン　リプレース専用タイプ 室内ユニット　外形図 PFAV-RP224・RP280(V)CM-E
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. WKP96R644	REV. B　PAGE 1/1

B