外気取入フランジ〈別売部品〉

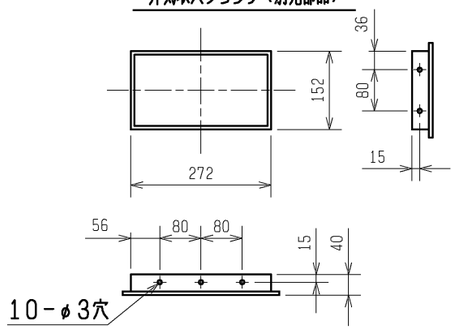

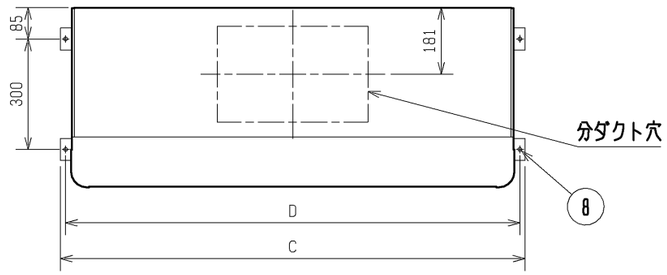

通風・サービススペース

通常最低限必要な寸法を示します。

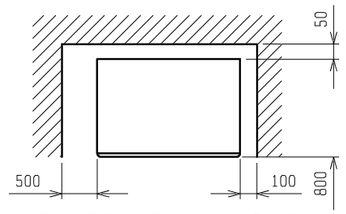

配管・配線等の据付工事のスペースは
別途確保してください。

分ダクト穴詳細図

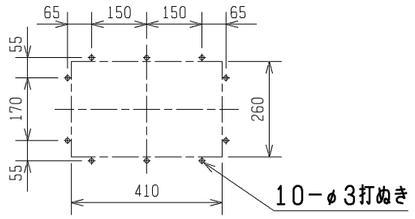

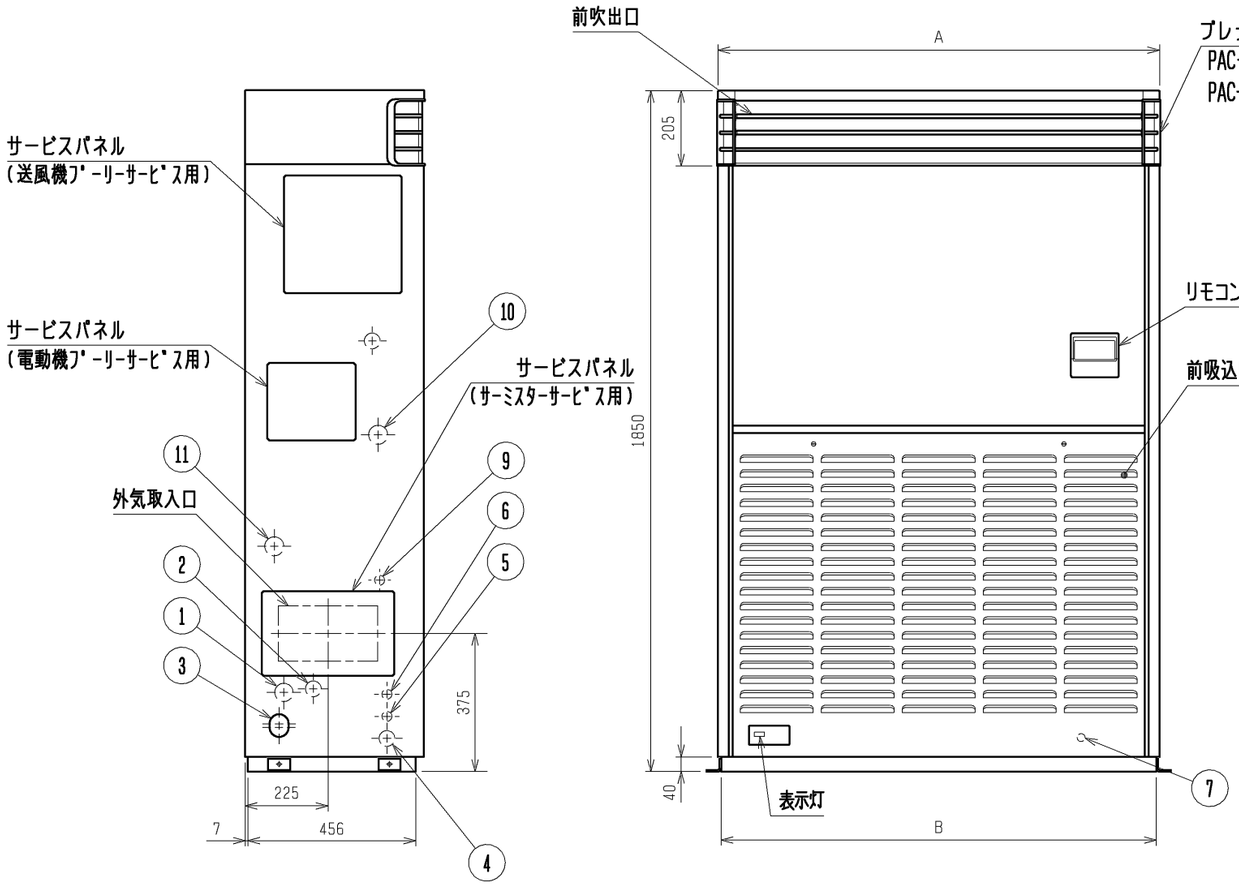

NO.	名　称	NO.	名　称
1	冷媒配管<ガス>・・・・・φE ﾛｳ付	7	アース端子（制御箱内に設置）・・・・・・・5ﾈｼﾞ
2	冷媒配管<液>・・・・・ φ9.52 ﾛｳ付	8	基礎ボルト穴・・・・・・4-φ12
3	ドレン穴・・・・・・・・・・Rc1	9	加湿器配管穴・・・・・・φ27
4	装置電源穴・・・・・・・φ43	10	加熱器配管（蒸気入口・温水出口）・・ 接続ｻｲｽﾞ"F"
5	電線穴・・・・・φ27	11	加熱器配管（蒸気出口・温水入口）・・ 接続ｻｲｽﾞ"F"
6	室内外連絡線穴，伝送線穴・・・・・・φ27		

	A	B	C	D	E	F
PFT-P200(V)CM-E	980	962	1042	1014	19.05	Rc1
PFT-P250(V)CM-E	1200	1182	1262	1234	22.2	Rc1 1/4

注1．伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。

プレナム組込

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	08-07-08	08-12-01	設備用インバーターエアコン　年間冷房中温形 室内ユニット外形図 PFT-P200,P250(V)CM-E
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. WKP94L300	REV. A　PAGE 1/1

A