	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
PFAK-P450(V)AW(M)-A PFTK-P400(V)AW(M)-A	1200	1258	1230	1046	1006	257	4	1028	16	1178
PFAK-P560(V)AW(M)-A PFTK-P500(V)AW(M)-A	1420	1478	1450	1255	1215	247	5	1235	18	1398

NO.	名　称	NO.	名　称
1	冷媒配管<ガス>･･･P450,P400:φ25.4 , P560,P500:φ28.6 ロウ付	7	アース端子（制御箱内に設置）･･･5ﾈｼﾞ
2	冷媒配管<液>･････φ12.7 ロウ付	8	基礎ボルト穴･･････4-φ12
3	ドレン穴････････1 1/4B	9	透湿膜加湿器配管穴･･････φ52
4	装置電源穴･･･････φ52	10	加湿器配管穴･･････φ27
5	電線穴･････φ37	11	加熱器（蒸気・温水）･･････1 1/2B
6	室内外連絡穴,伝送線穴･･････φ27		

注1. 別売加湿器（透湿膜を除く）を組込んで右配管取り出しにする場合は別途、別売右配管部品（加湿器組込用）が必要となります。
2. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
3. 設置する部屋の気密性が高い場合。室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
4. 透湿膜加湿器はヒートポンプ機種のみ組込可能です。

外気取入フランジ〈別売部品〉

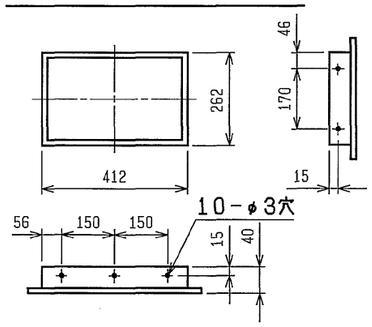

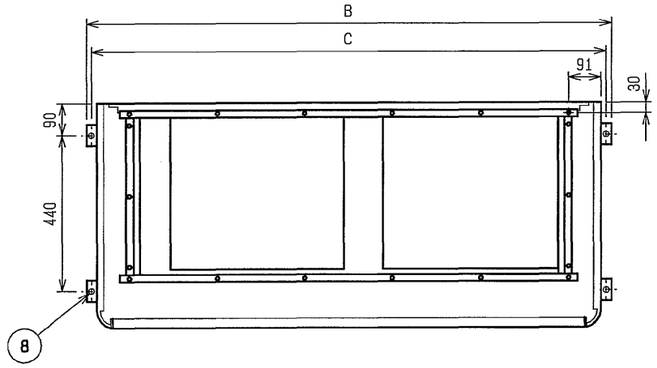

吹出ダクトフランジ

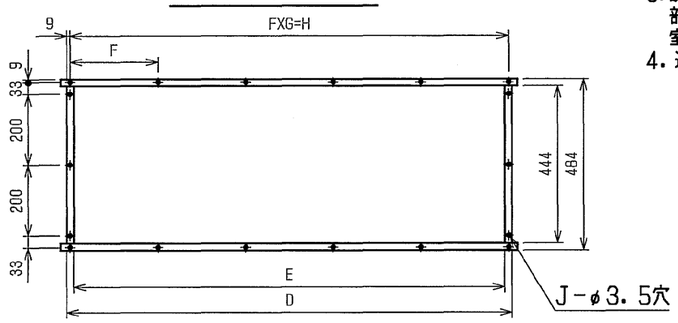

通風・サービススペース

通常最低限必要な寸法を示します。

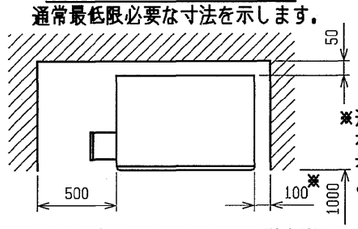

※遠方操作キットを右側面に取付ける場合は500㎜必要となります。

配管・配線等の据付工事のスペースは別途手配してください。

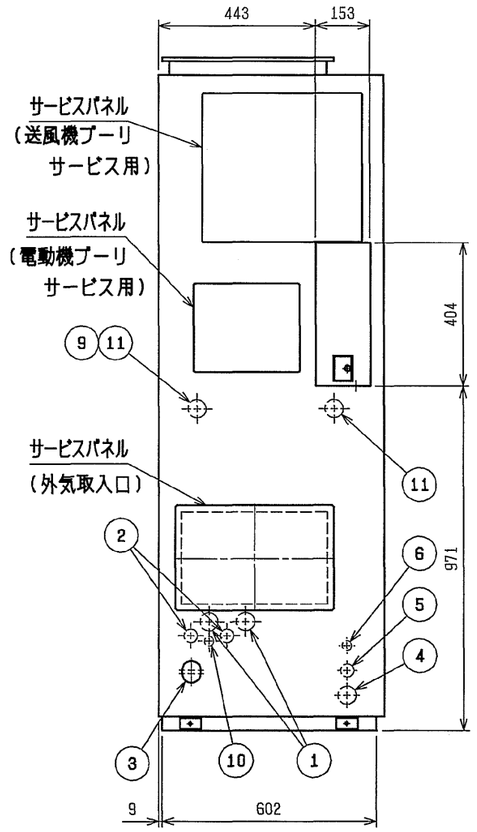

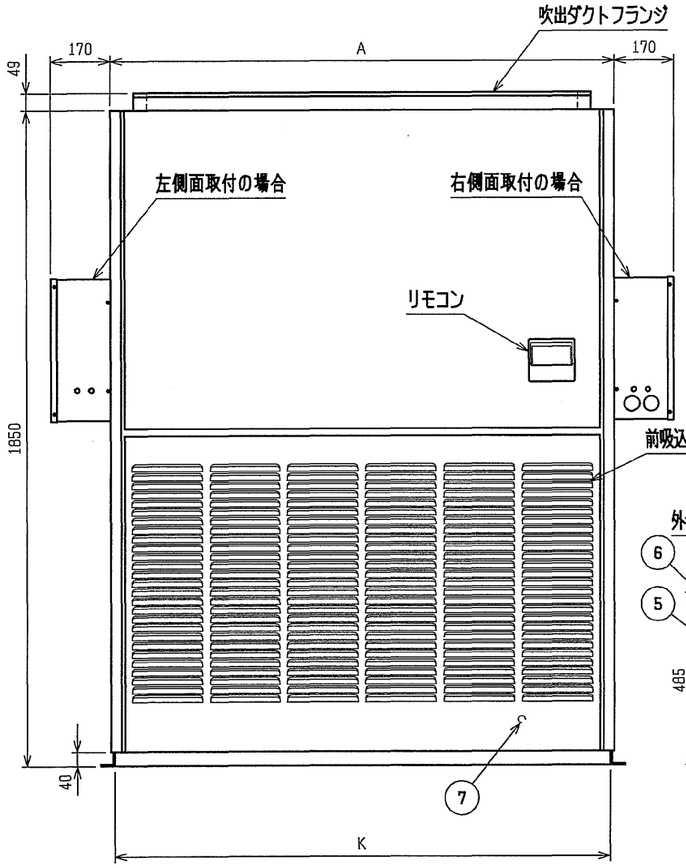

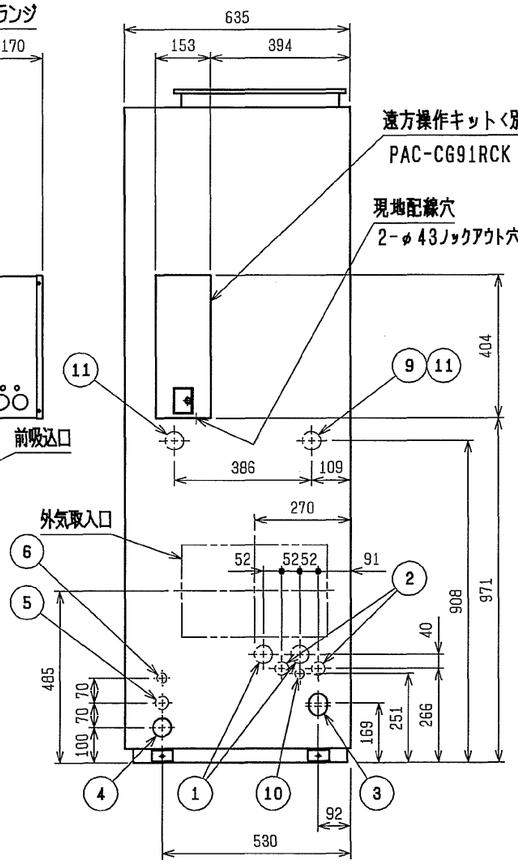

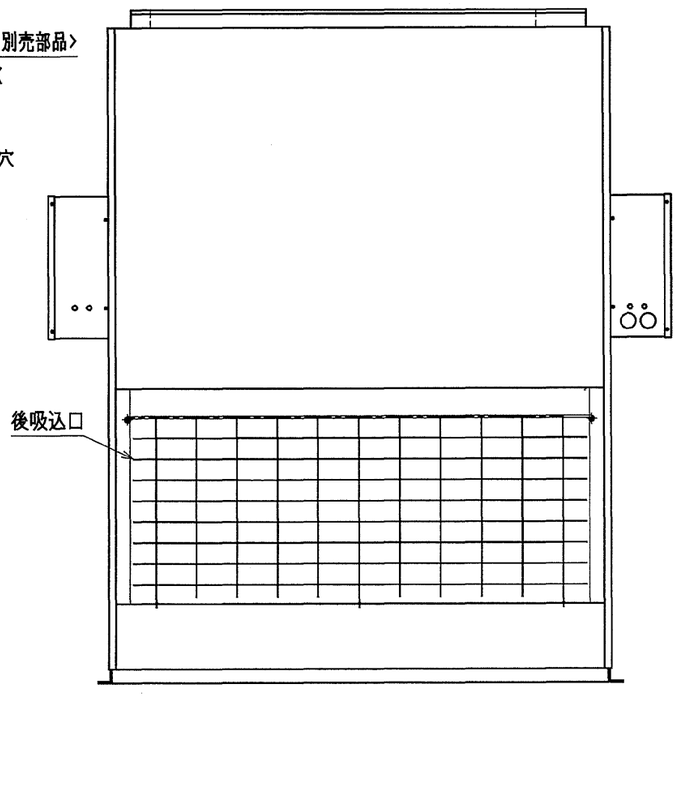

遠方操作キット組込

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAK-P450,560(V)AW(M)-A PFTK-P400,500(V)AW(M)-A
DIM. mm	2001-07-24	2003-06-18	
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W645212	REV. C / PAGE