	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PFAK-P450(V)AW(M)-A PFTK-P400(V)AW(M)-A	1200	1258	1230	1046	1006	257	4	1028	16	1240	1178
PFAK-P560(V)AW(M)-A PFTK-P500(V)AW(M)-A	1420	1478	1450	1255	1215	247	5	1235	18	1460	1398

壁面固定金具詳細

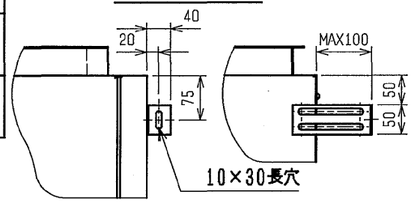

NO.	名称	NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>･･･P450,P400:φ25.4 , P560,P500:φ28.6 ロウ付	7	アース端子(制御箱内に設置)･･･5ﾈｼﾞ
2	冷媒配管<液>･････φ12.7 ロウ付	8	基礎ボルト穴･･････4-φ12
3	ドレン穴･･･････1 1/4B	9	透湿膜加湿器配管穴･･････φ52
4	装置電源穴･･･････φ52	10	加湿器配管穴･･････φ27
5	電線穴･････φ37	11	加熱器(蒸気･温水)･･････1 1/2B
6	室内外連絡穴,伝送線穴･･････φ27		

項目＼形名		PFAK-P450(V)AW(M)-A PFTK-P400(V)AW(M)-A		PFAK-P560(V)AW(M)-A PFTK-P500(V)AW(M)-A	
別売ﾌｨﾙﾀﾕﾆｯﾄ形名		PAC-CF74TB		PAC-CF75TB	
外装色		ﾏﾝｾﾙ5Y 8/1			
外形寸法	高さ mm	594<製品組込時584>			
	幅 mm	1200		1420	
	奥行 mm	635			
ｴｱﾌｨﾙﾀ	形名	PAC-CF64AF	PAC-CF94AF	PAC-CF65AF	PAC-CF95AF
	集塵効率 %	65	90	65	90
断熱材		ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+発散防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ			
製品質量<ﾌｨﾙﾀ取外時> kg		56<44>		70<52>	
ｴｱﾌｨﾙﾀ質量 kg		6.0×2		9.0×2	

注1. 別売加湿器(透湿膜を除く)を組込んで右配管取り出しにする場合は別途、別売右配管部品(加湿器組込用)が必要となります。

2. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。

3. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。

4. 透湿膜加湿器はヒートポンプ機種のみ組込可能です。

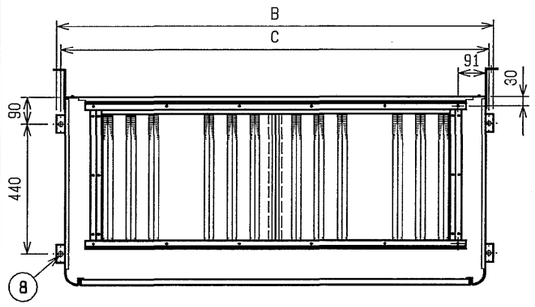

吹出ダクトフランジ

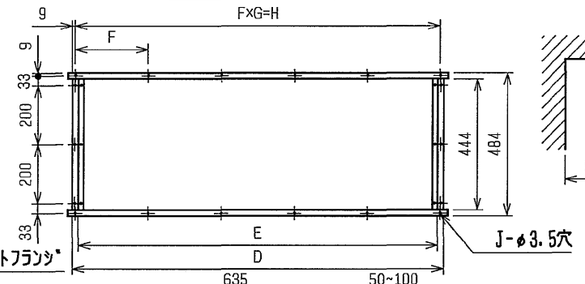

通風・ｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽ

通常最低限必要な寸法を示します。

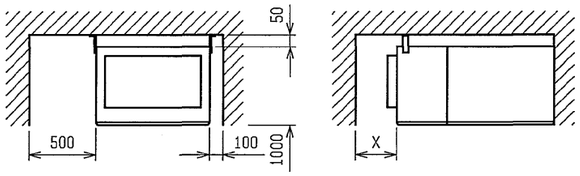

X寸法は、ダクト接続の場合はダクトスペース+300mm、別売プレナムチャンバー接続の場合はプレナムチャンバー+300mmとしてください。

配管・配線等の据付工事のスペースは別途確保してください。

外気取入フランジ<別売部品>

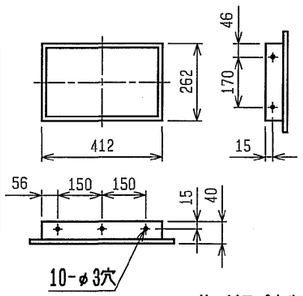

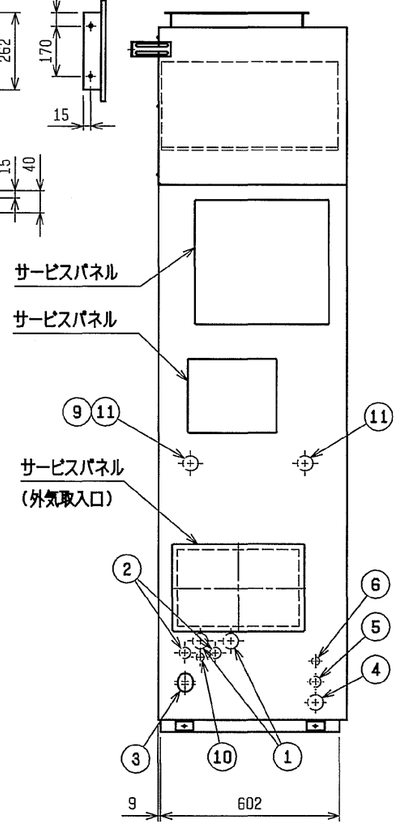

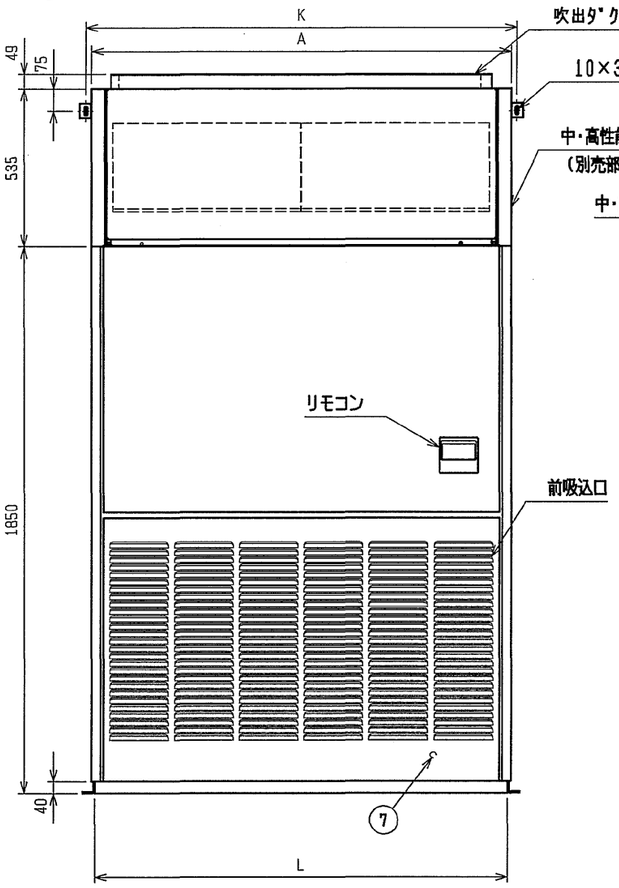

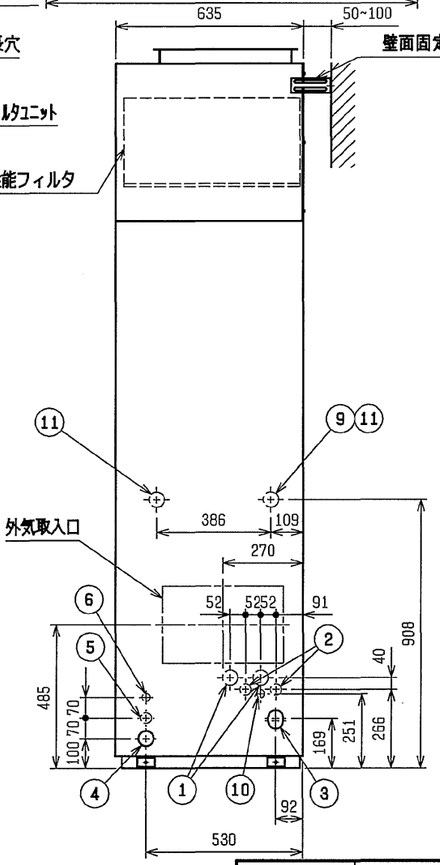

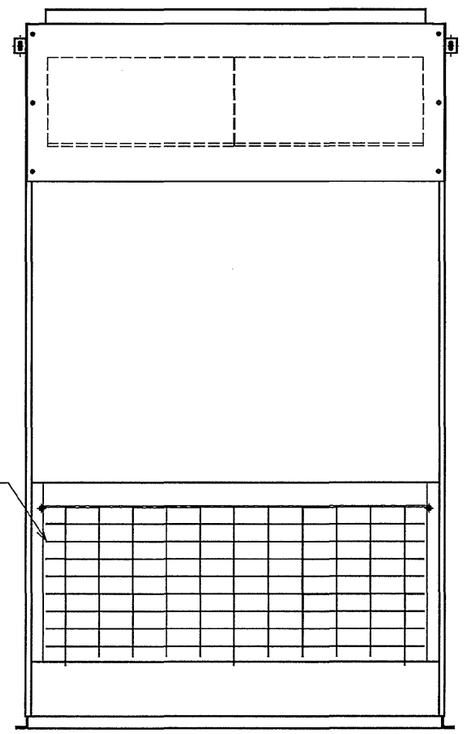

中・高性能フィルタユニット組込

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 床置ダクト形室内ユニット外形図 PFAK-P450,560(V)AW(M)-A PFTK-P400,500(V)AW(M)-A
DIM. mm	2001-09-04	2003-06-18	
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W645808	REV. D / PAGE