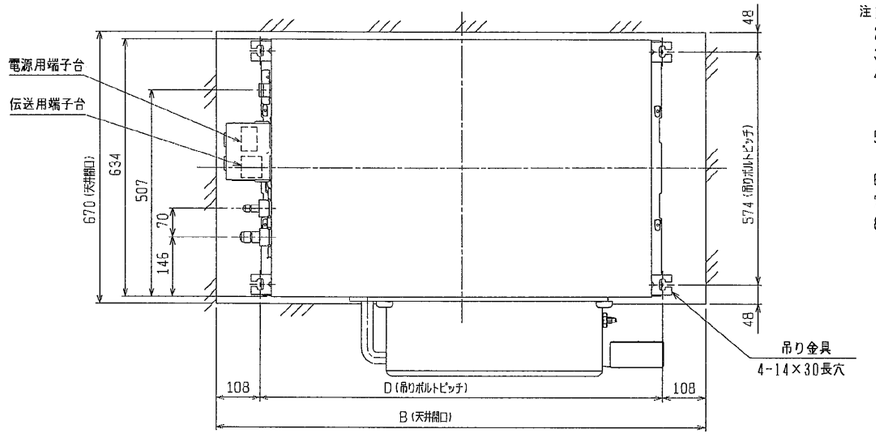

注1．天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2．吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3．吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。（現地御手配）
4．本図はR（右仕様）を取付けた場合を示します。L（左仕様）の場合は加湿器の
取付位置が本図と対称になります。
加湿器は片側（LまたはR）のみの取付けに加え、容量アップする場合は2個取付け可能です。
5．加湿器を片側のみ取付けの場合は給水圧力を0．05～0．5MPaの範囲でお使いください。
加湿器を2個取付けの場合は給水圧力を必ず減圧弁（現地御手配）で0．05～0．1MPaに減圧してください。
6．サービスメンテナンスの為、下図の指定位置に必ず点検口を設置してください。
7．エアフィルターはパネルに同梱されています。
8．R407C室外ユニットの場合、P56・P112形は配管サイズが異なりますので、
付属のフレアナットを使用してください。

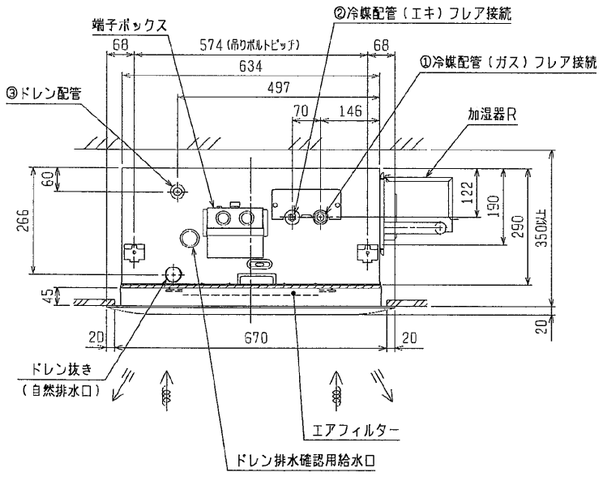

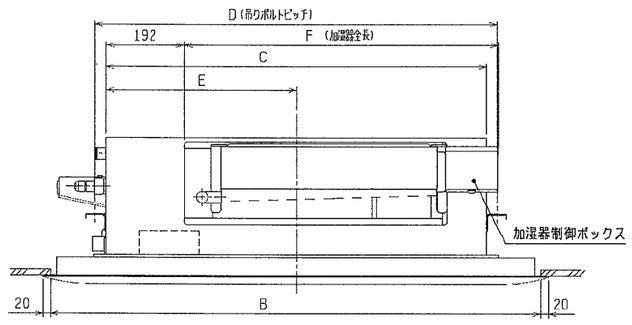

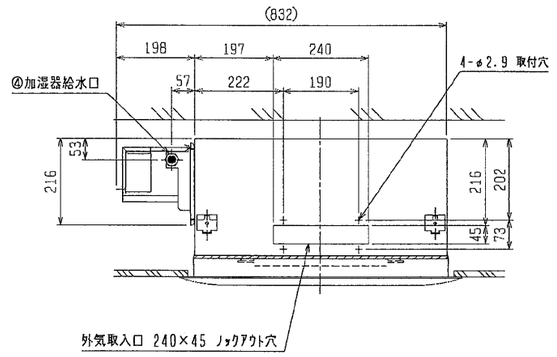

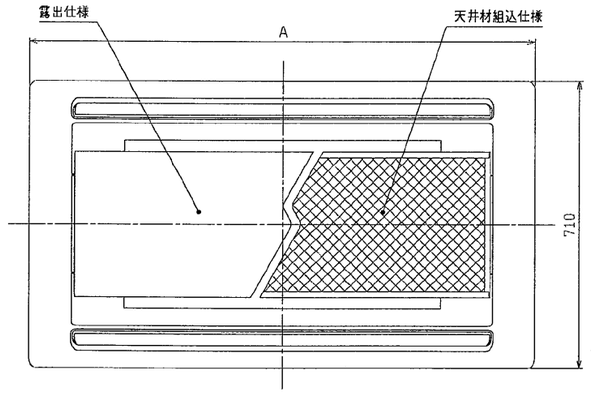



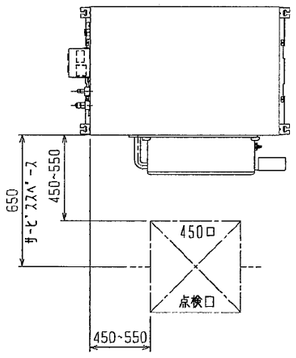

機種			A	B	C	D	E	F	① ガス配管サイズ（スパナサイズ）	② エキ配管サイズ（スパナサイズ）		③ ドレン配管	④ 加湿器給水口（スパナサイズ）
PLFY-P22LMD-E1	CMP-P45LW-D（塗装ﾊﾟﾈﾙ）	PAC-KH23HUR（自然蒸発式加湿器<右>） PAC-KH13HUL（自然蒸発式加湿器<左>） ※左仕様は本図と対称になります<注4>	1080	1040	776	824	388	778	φ12.7（本体側23HEX，フレアナット側27HEX）	φ6.35（本体側17HEX，フレアナット側17HEX）	P22	トﾞレンホース VP-25 <フレキ接手>（付属）	φ6.35（17HEX フレアナット）
PLFY-P28LMD-E1	MCMP-P45LWH-E（塗装ﾊﾟﾈﾙ）										P28		
PLFY-P36LMD-E1	CMP-P45LX-D（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）										P36		
PLFY-P45LMD-E1	MCMP-P45LXH-E（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）										P45		
PLFY-P56LMD-E1	CMP-P71LW-D（塗装ﾊﾟﾈﾙ）		1250	1210	946	994	473		※1 φ12.7（本体側26HEX，フレアナット側29HEX）	※1 φ6.35（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）	P56		
	MCMP-P71LWH-E（塗装ﾊﾟﾈﾙ）								※2 φ15.88（本体側26HEX，フレアナット側29HEX）	※2 φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）			
PLFY-P71LMD-E1	CMP-P71LX-D（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）								φ15.88（本体側26HEX，フレアナット側29HEX）	φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）	P71		
	MCMP-P71LXH-E（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）												
PLFY-P80LMD-E1	CMP-P112LW-D（塗装ﾊﾟﾈﾙ）	PAC-KH24HUR（自然蒸発式加湿器<右>） PAC-KH14HUL（自然蒸発式加湿器<左>） ※左仕様は本図と対称になります<注4>	1750	1710	1446	1494	723	1096			P80		
PLFY-P90LMD-E1	MCMP-P112LWH-E（塗装ﾊﾟﾈﾙ）										P90		
PLFY-P112LMD-E1	CMP-P112LX-D（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）								※1 φ15.88（本体側29HEX，フレアナット側36HEX）	φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）	P112		
	MCMP-P112LXH-E（天井材組込ﾊﾟﾈﾙ）								※2 φ19.05（本体側29HEX，フレアナット側36HEX）				

※1 ：R410A 室外ユニット
※2 ：R407C 室外ユニット

＜自然蒸発式加湿器組込み仕様（片側組込み）＞

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM mm	2004-12-22	2004-12-22	PLFY-P22・28・36・45・56・71・80・90・112LMD-E1 インバータマルチエアコン フリーブランシステム 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	ORW. NO. W275977	REV. / PAGE 1/1