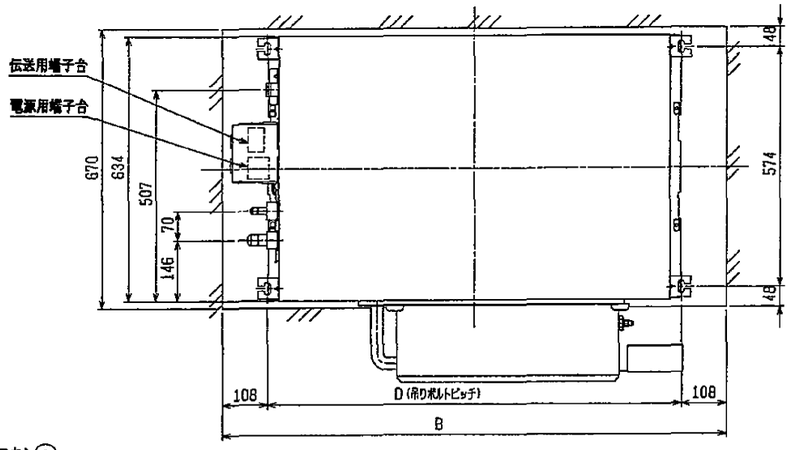

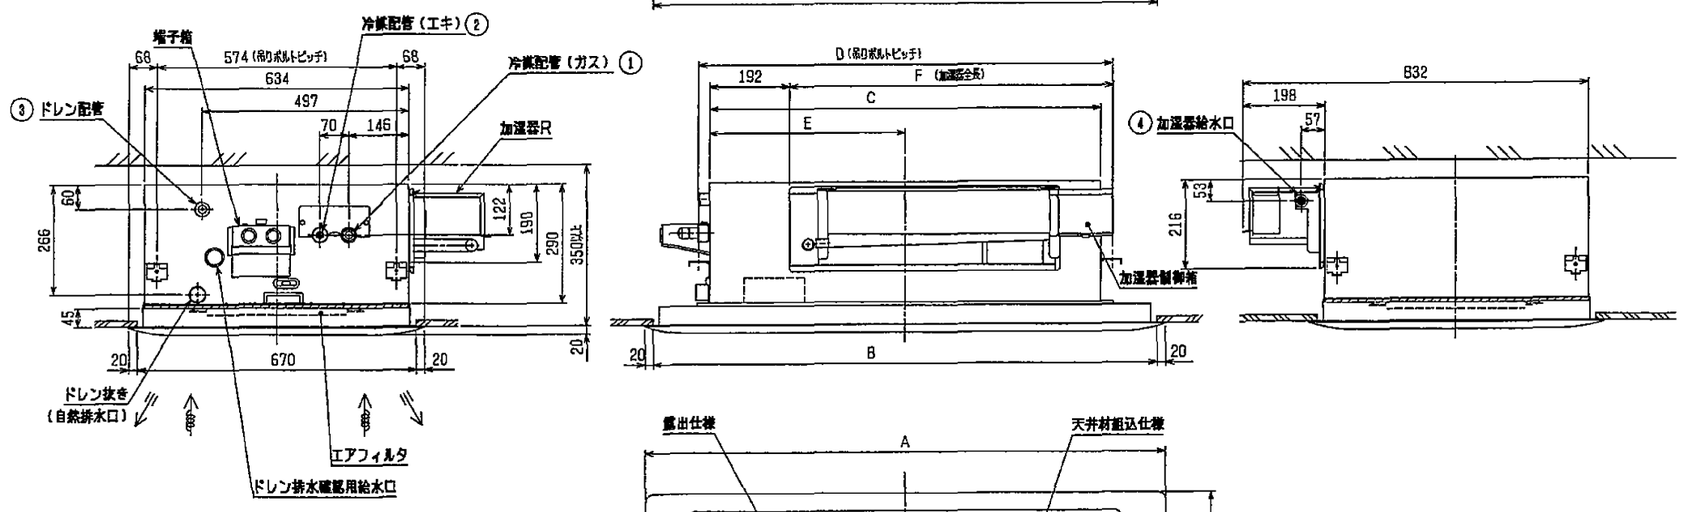

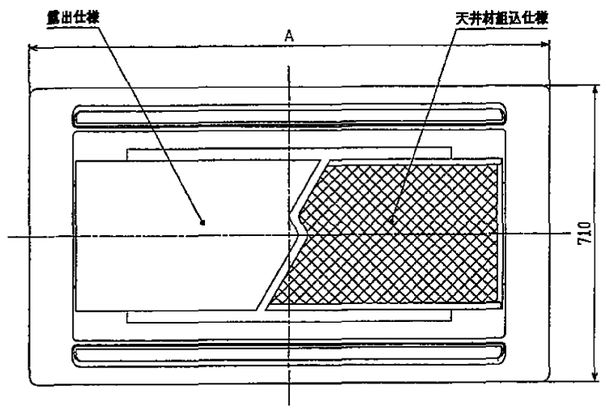

注1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合
天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2. 吊りボルトはM10を使用してください。(現地御手配)
3. オプションの高性能フィルタ、パワー脱臭フィルタ組込時は
本体高さが110mmアップします。
但し、加湿器を2個取付けた場合は高性能フィルタまたは
パワー脱臭フィルタの組込みは出来ません。
4. 本図はR(右仕様)を取付けた場合を示します。L(左仕様)の場合は
加湿器の取付位置が本図と対称になります。
加湿器は片側(LまたはR)のみの取付けに加え、容量アップする場合は
2個取付け可能です。
5. 加湿器を片側のみ取付けの場合は給水圧力を0.05~0.5MPa
の範囲でお使いください。
加湿器を2個取付けの場合は給水圧力を必ず減圧弁(現地御手配)
で0.05~0.1MPaに減圧してください。
6. サービスメンテナンスの為、下図の指定位置に必ず点検口を
設置してください。
7. エアフィルタはパネルに同梱されています。

	<配管ｻｲｽﾞ>	<ｽﾎﾟﾅｻｲｽﾞ>	
22~45タイプ			
冷媒配管(ｶﾞｽ)フレア接続	φ12.7(本体側23HEX,フレアナット側27HEX)	--	①
〃 (エキ) 〃	φ6.35(本体側17HEX,フレアナット側17HEX)	--	②
56タイプ			
冷媒配管(ｶﾞｽ)フレア接続	φ12.7(本体側26HEX,フレアナット側29HEX)	--	①
〃 (エキ) 〃	φ6.35(本体側19HEX,フレアナット側22HEX)	--	②
71~90タイプ			
冷媒配管(ｶﾞｽ)フレア接続	φ15.88(本体側26HEX,フレアナット側29HEX)	--	①
〃 (エキ) 〃	φ9.52(本体側19HEX,フレアナット側22HEX)	--	②
112タイプ			
冷媒配管(ｶﾞｽ)フレア接続	φ15.88(本体側29HEX,フレアナット側36HEX)	--	①
〃 (エキ) 〃	φ9.52(本体側19HEX,フレアナット側22HEX)	--	②
-ドレンホース	VP-25<フルキ接手>(付属)	----------	③
加湿器給水口	φ6.35(17HEX フレアナット)	----------	④



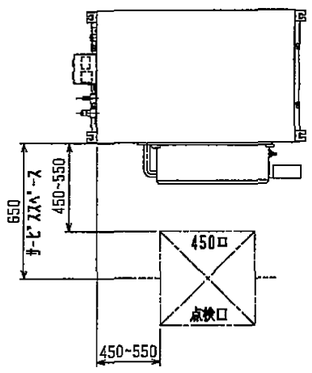

<自然蒸発式加湿器組込み仕様(片側組込み)>

機種			A	B	C	D	E	F
PLFY-P22LMD-E	CMP-P45LW-D(塗装ﾊﾟﾈﾙ) CMP-P45LX-D(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ)	PAC-KH23HUR(自然蒸発式加湿器<右>) PAC-KH13HUL(自然蒸発式加湿器<左>) ※左仕様は本図と対称になります<注4>	1080	1040	776	824	388	778
PLFY-P28LMD-E								
PLFY-P36LMD-E								
PLFY-P45LMD-E								
PLFY-P56LMD-E	CMP-P71LW-D(塗装ﾊﾟﾈﾙ) CMP-P71LX-D(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ)		1250	1210	946	994	473	
PLFY-P71LMD-E								
PLFY-P80LMD-E	CMP-P112LW-D(塗装ﾊﾟﾈﾙ) CMP-P112LX-D(天井材組込ﾊﾟﾈﾙ)	PAC-KH24HUR(自然蒸発式加湿器<右>) PAC-KH14HUL(自然蒸発式加湿器<左>) ※左仕様は本図と対称になります<注4>	1750	1710	1446	1494	723	1096
PLFY-P90LMD-E								
PLFY-P112LMD-E								

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm	2003-08-08	2003-08-08	PLFY-P22・28・36・45・56・71・80・90・112LMD-E ｲﾝﾊﾞｰﾀﾏﾙﾁｴｱｺﾝ ﾌﾘｰﾌﾟﾗﾝｼｽﾃﾑ 天井カセット形二方向吹出し室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W274237	REV. / PAGE 1/1