


作成  
検認

改定

## MCA-P75・125B 形振動レベル値

### 1. 測定条件

- (1) 測定周波数帯 : 1Hz~90Hz
- (2) 測定位置 : ユニット脚部より20cmの距離の路面
- (3) 据付状態 : コンクリート床面直置
- (4) 電源 : 三相200V 60Hz
- (5) 運転条件 : 外気温度35℃  
冷水入口温度12℃, 冷水出口温度7℃

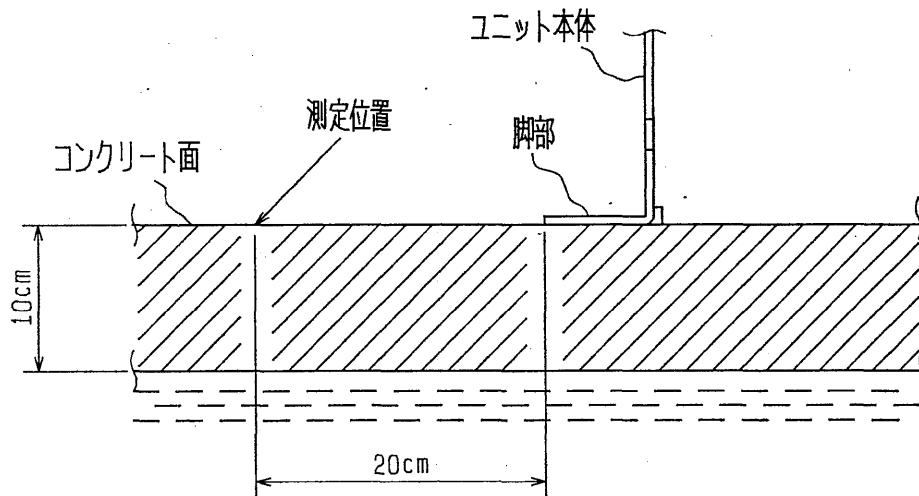

- (6) 測定機器 : 公害用振動レベル計  
VM-1220C (JIS適合品)  
(国際機械振動研究所製)

### 2. 振動レベル値

振動レベル値40 dB以下

注. 暗振動補正後の値を示す