


冷電技術ノ一ト	作成	大村	改定				
	検認	阿部		98-1-26			

加熱能力相対湿度補正線図(50/60Hz)

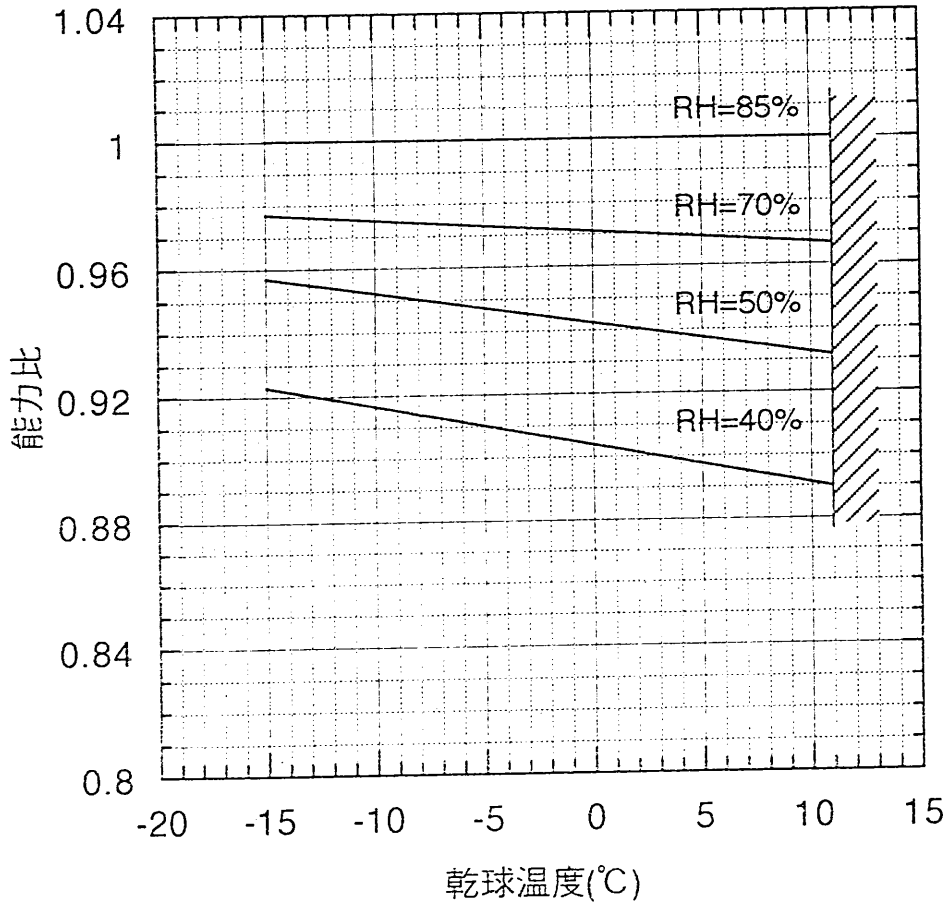

着霜時の能力補正係数(50/60Hz)

外気温度(°CDB, RH=85%)	-7	-5	-3	0	3	5	7
補正係数	0.94	0.94	0.88	0.85	0.88	0.97	1.00