


← 冷媒流れ方向

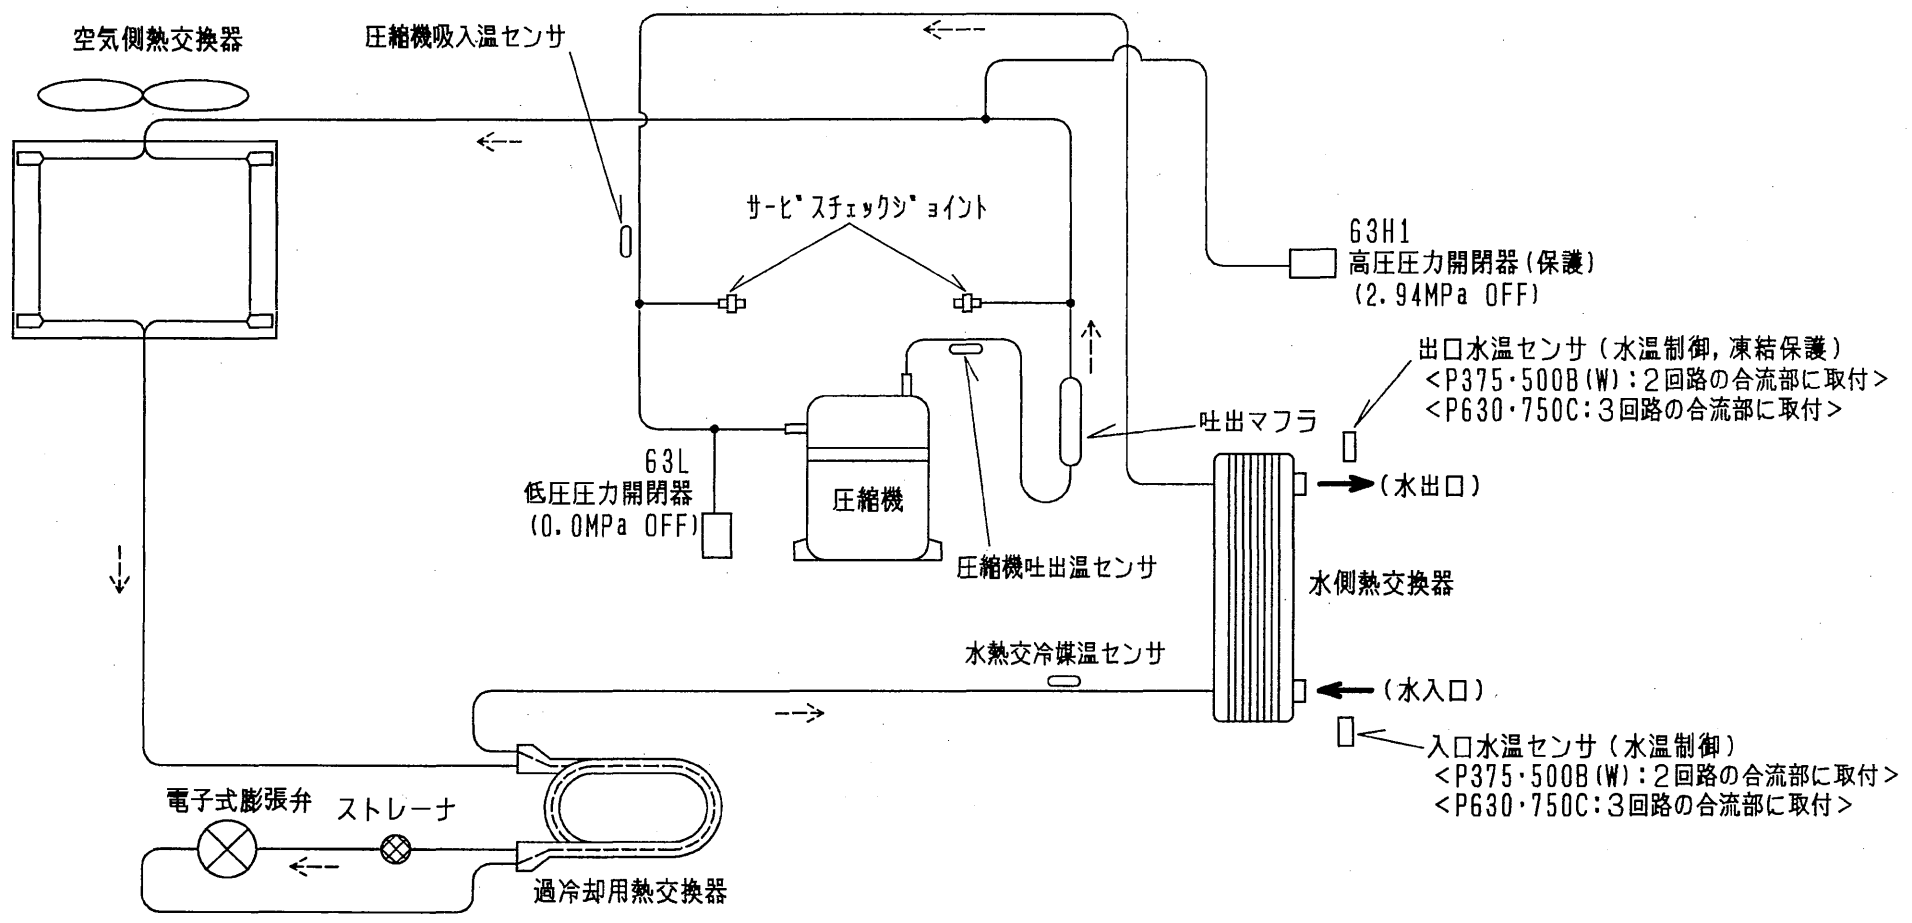


P75・125・190・250B(W)
本図の回路を 1 回路使用。

P375・500B(W)
本図の回路を 2 回路使用。
但し、入口水温センサ及び出口水温センサ
については、2 回路の合流部に取付 (各 1 個)

P630・750C(W)
本図の回路を 3 回路使用。
但し、入口水温センサ及び出口水温センサ
については、3 回路の合流部に取付 (各 1 個)

CHANGE
改定



MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

DIM. IN 1/8
尺度 SCALE
/ NTS

作成日付 DATE 01-7-31
作成 DRAWN
検査 CHECKED
設計 DESIGNED

承認 APPROVED

MCA-P75・125・375・500B(W)
(M) CA-P190・250B(W)
(M) CA-P630・750C(W) 形 冷媒配管系統図

USER FILE

W888916 / PAGE