


冷電技術ノート	作成	大林	改定	A	西村、谷口、大林			
	検認	阿部 '98-1-26			阿部			

加熱能力相対湿度補正線図(50/60Hz)

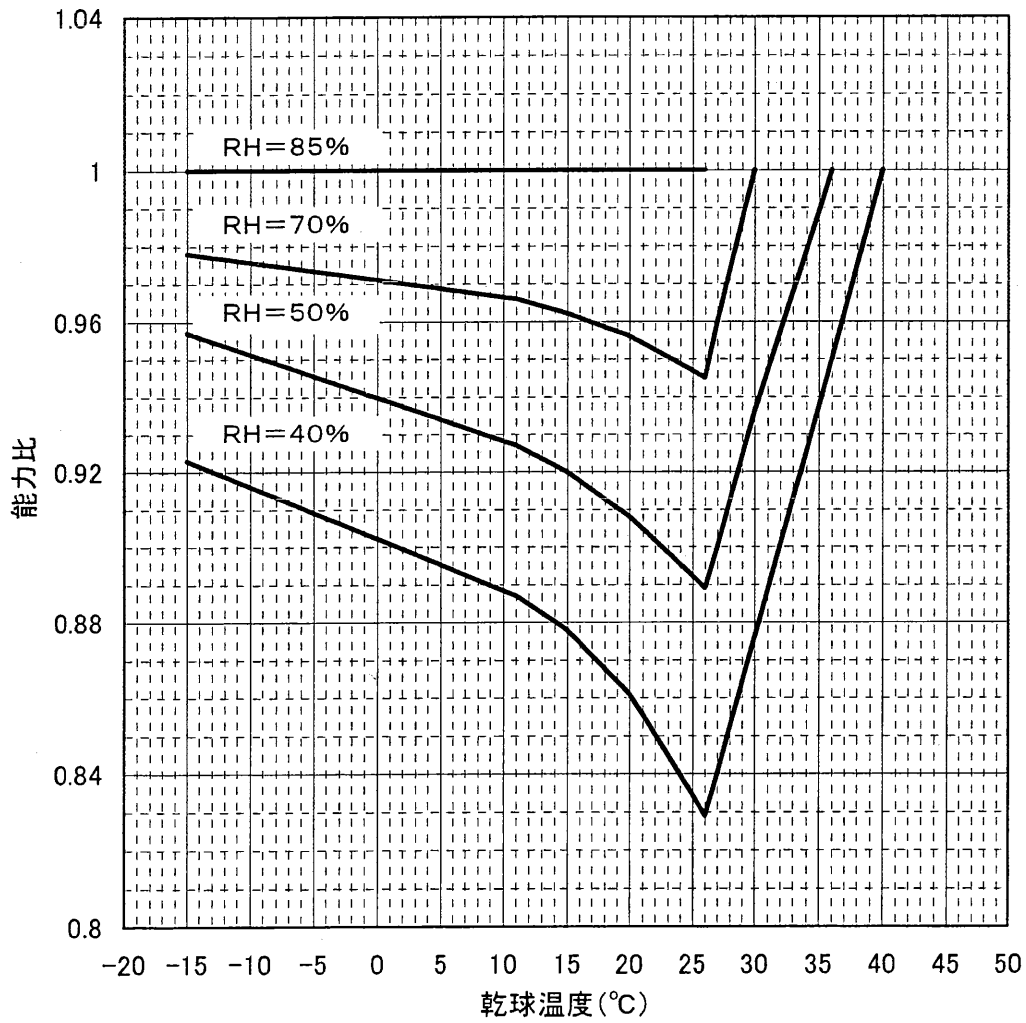

着霜時の能力補正係数(50/60Hz)

外気温度(°C DB, RH=85%)	-7	-5	-3	0	3	5	7
補正係数	0.94	0.94	0.88	0.85	0.88	0.97	1.00