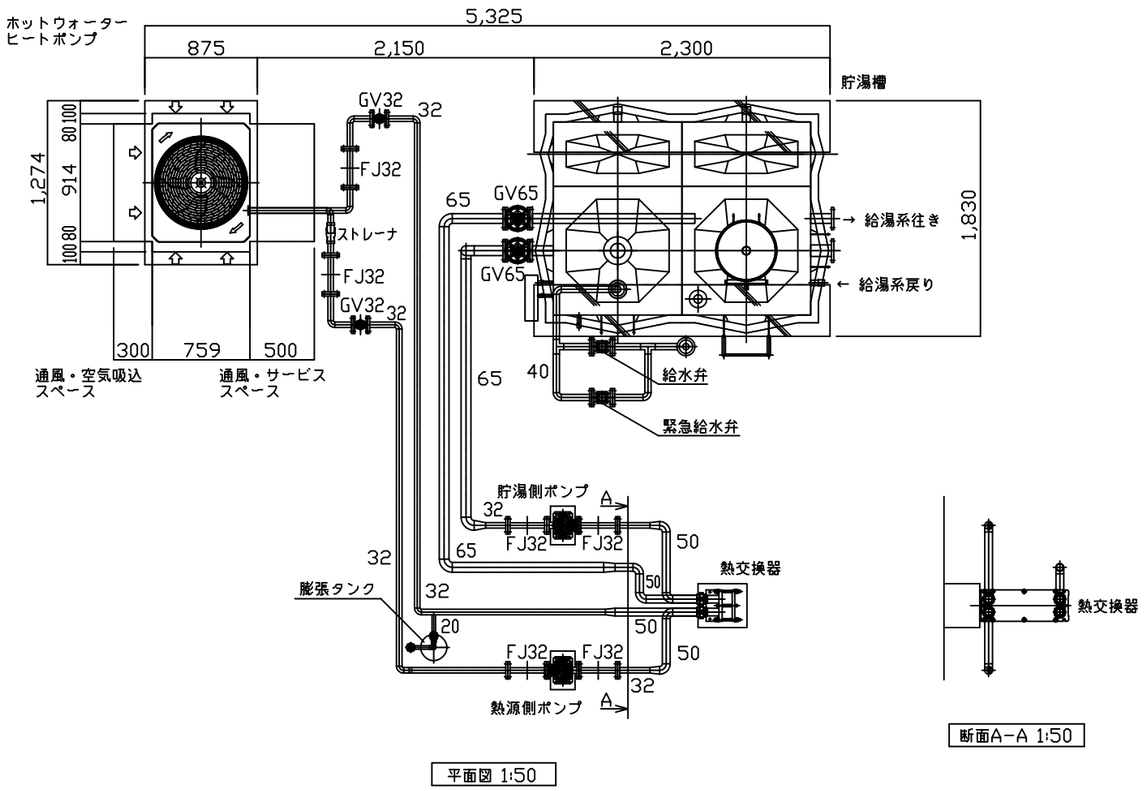

平面図 1:50

断面A-A 1:50

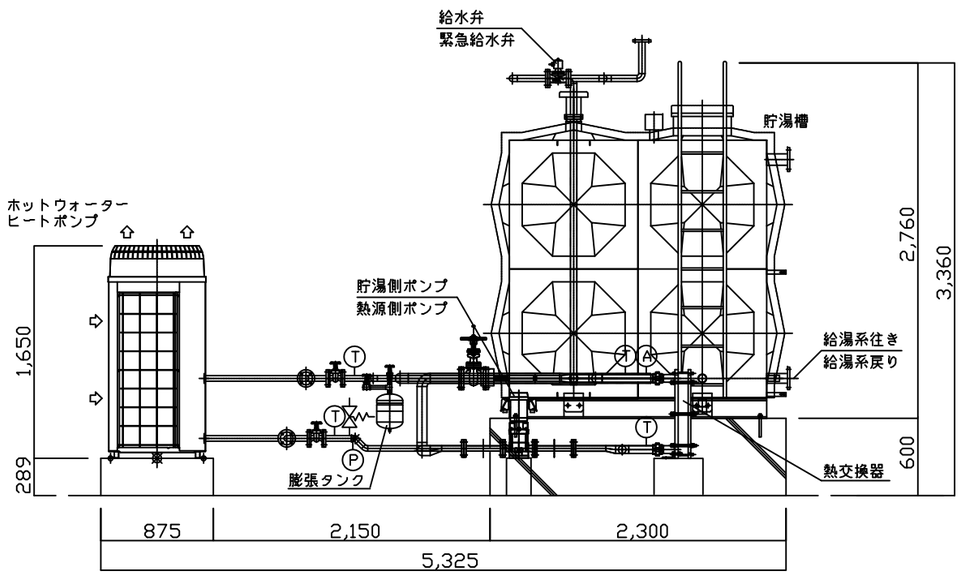

立面図 1:50

機 器 表

	形名	台数
セット形名	CAHV-P250AK2-H×1-6T	
熱源	CAHV-P250AK2-H（定格加熱能力 22.5KW）	1
貯湯槽	MB-060（溶接組立形ステンレスパネルタンク 呼称容量 6.0m³）	1
リモコン	RP-8QB	1
センサー	Q-4S	1
背面用網	KG-N92A	1
給水弁	現地手配品	現場毎
ポンプ	現地手配品	現場毎
参考値		
熱源側ポンプ	最少流量 3.75m³/h ～ 最大流量 7.5m³/h	1
貯湯側ポンプ	最少流量 3.75m³/h ～ 最大流量 7.5m³/h	1
熱交換器	交換熱量 22.5kW	1
膨張タンク	－	1

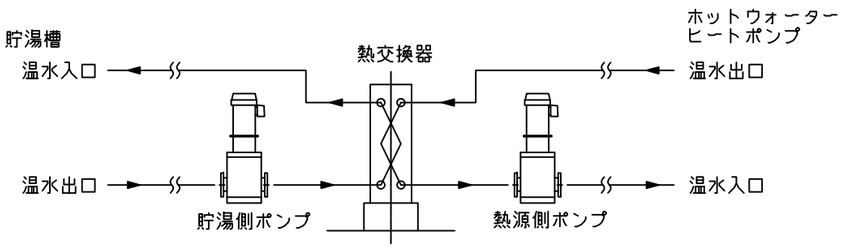

配管系統概略図

※1　20Aの配管には30mm、32Aの配管には40mm、40A以上の配管には50mm以上の保温材を使用し、断熱対策を実施ください。貯湯槽（ベルテクノ製）には60mmの保温材を使用しております。

※2　熱交換器は屋内への設置を推奨します。屋外に設置する場合は、断熱対策を実施ください。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM. mm			ホットウォーターヒートポンプ CAHV-P250AK2-H×1-6T 外形図、機器表
SCALE		DRW.NO.	REV. / PAGE