



機器表

	形名	台数
セット形名	CAHV-P500AK2-H×2-7.5T	
熱源	CAHV-P500AK2-H (定格加熱能力 45.0kW)	2
貯湯槽	MB-075 (溶接組立形ステンレスパネルタンク 呼称容量 7.5m <sup>3</sup> )	1
リモコン	RP-8QB	1
センサー	Q-4S	1
背面用網	KG-N92A	4
給水弁	現地手配品	現場毎
ポンプ	現地手配品	現場毎
参考値		
循環ポンプ	最少流量 15.0m <sup>3</sup> /h ~ 最大流量 30.0m <sup>3</sup> /h	1

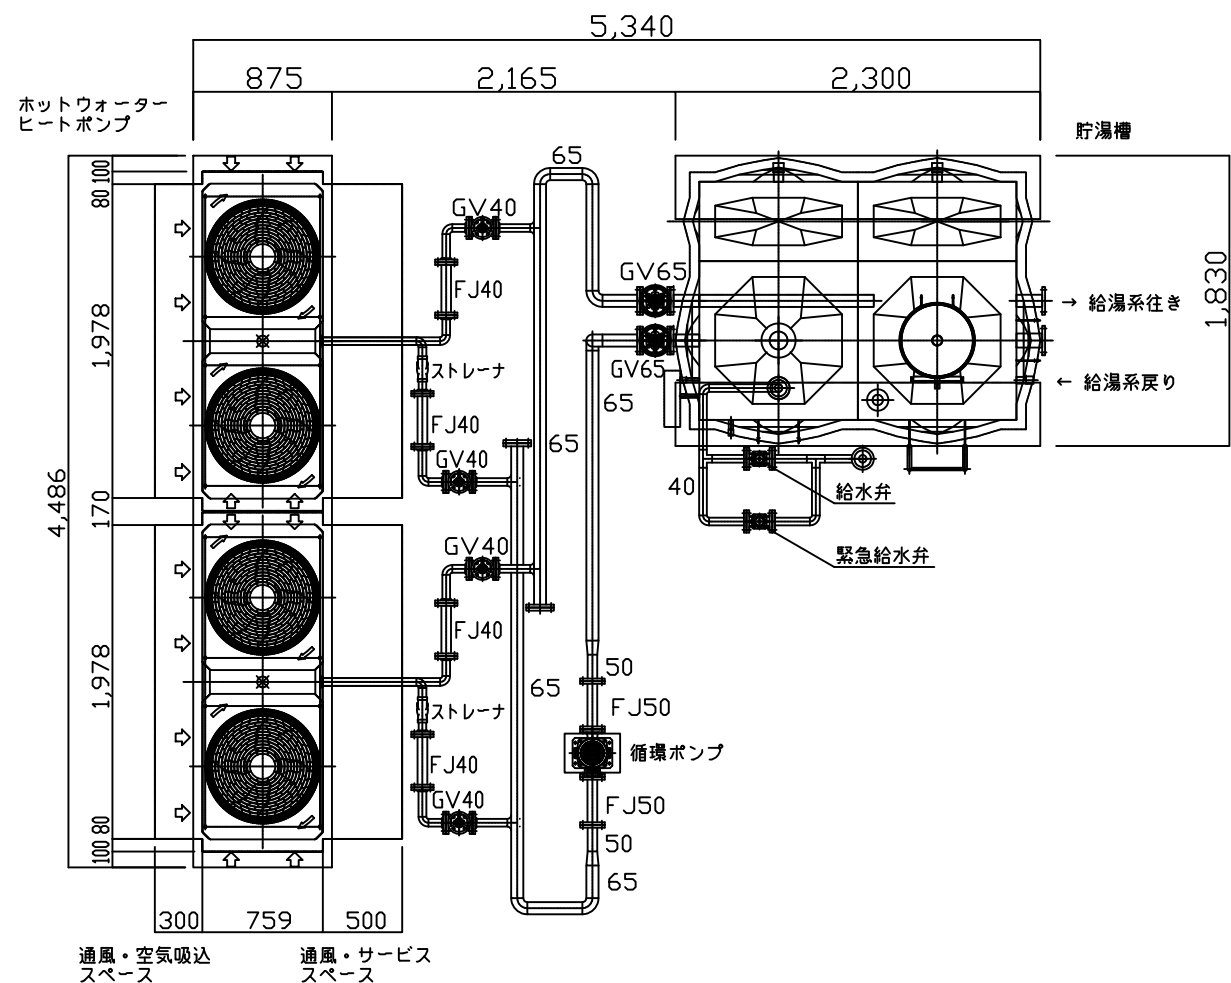


平面図 1:50

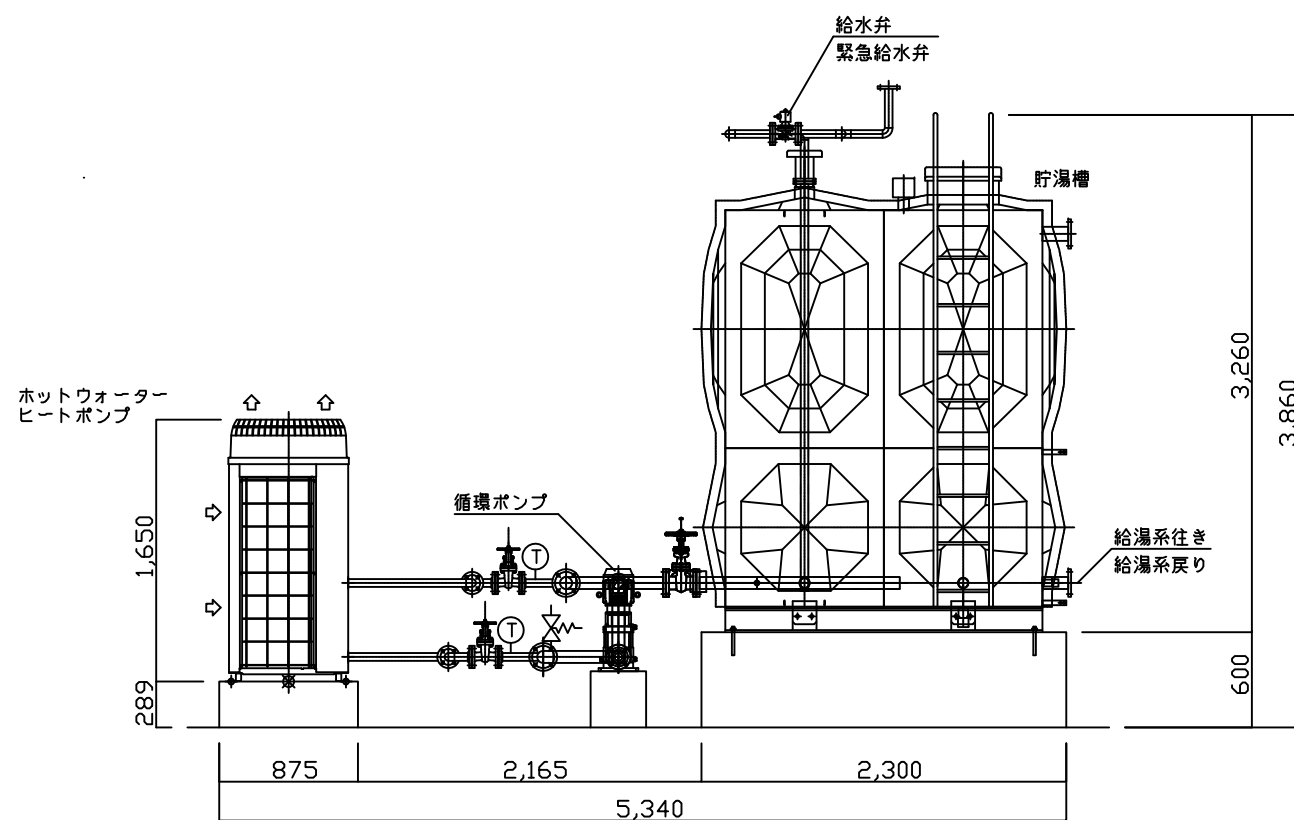

立面図 1:50

※1 20Aの配管には30mm、32Aの配管には40mm、40A以上の配管には50mm以上の保温材を使用し、断熱対策を実施ください。貯湯槽（ベルテクノ製）には60mmの保温材を使用しております。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE ホットウォーターヒートポンプ CAHV-P500AK2-H×2-7.5T 外形図、機器表		
	DIM. mm			DRW.NO.	REV. PAGE
SCALE					